




NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث پردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

D01

بروزة	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	D01

شماره صفحه: 01 از 40

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

ESD LOGIC DIAGRAM

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

D01	SEP.2023	IFA	P.Hojisadeghi	M.Fakhorian	S.Faramarzpour		
D00	JUN.2022	IFC	P.Hojisadeghi	M.Fakhorian	M.Mehrshod		
REV.	DATE	PURPOSE OF ISSUE/STATUS	PREPARED BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	CLIENT APPROVAL	
CLASS: 1	CLIENT Doc. Number: FIJ-708955						

STATUS:

IDC: Inter-Discipline Check

IFC: Issued For Comment

IFA: Issued For Approval

AFD: Approved For Design

AFC: Approved For Construction

AFP: Approved For Purchase

AFQ: Approved For Quotation

IFI: Issued For Information

AB-R: As-Built for CLIENT Review

AB-A: As-Built – Approved



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM



پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

شماره صفحه: 02 از 40


RECORD SHEET

REVISION

SHEET NO.	D00	D01	D02	D03	D04	SHEET NO.	D00	D01	D02	D03	D04	SHEET NO.	D00	D01	D02	D03	D04	SHEET NO.	D00	D01	D02	D03	D04
1	X	X				41						81						121					161
2	X	X				42						82						122					162
3	X	X				43						83						123					163
4	X	X				44						84						124					164
5	X	X				45						85						125					165
6	X	X				46						86						126					166
7	X	X				47						87						127					167
8	X	X				48						88						128					168
9	X	X				49						89						129					169
10	X	X				50						90						130					170
11	X	X				51						91						131					171
12	X	X				52						92						132					172
13	X	X				53						93						133					173
14	X	X				54						94						134					174
15	X	X				55						95						135					175
16	X	X				56						96						136					176
17	X	X				57						97						137					177
18	X	X				58						98						138					178
19	X	X				59						99						139					179
20	X	X				60						100						140					180
21	X	X				61						101						141					181
22	X	X				62						102						142					182
23	X	X				63						103						143					183
24	X	X				64						104						144					184
25	X	X				65						105						145					185
26	X	X				66						106						146					186
27	X	X				67						107						147					187
28	X	X				68						108						148					188
29	X	X				69						109						149					189
30	X	X				70						110						150					190
31	X	X				71						111						151					191
32	X	X				72						112						152					192
33	X	X				73						113						153					193
34	X	X				74						114						154					194
35	X	X				75						115						155					195
36	X	X				76						116						156					196
37	X	X				77						117						157					197
38	X	X				78						118						158					198
39	X	X				79						119						159					199
40	X	X				80						120						160					200



پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

40 از 03

شماره صفحه:

BK

GCS

PEDCO

120

IN

LD

0002

D01

TABLE OF CONTENT

PAGE	CONTENT DESCRIPTION	PAGE	CONTENT DESCRIPTION
1	COVER	29	ESD LEVEL 3 for ESD-AE-2102-A-1 (2ND STAGE AIR COOLER TRAIN A FAN 1)
2	REVISION RECORD SHEET		ESD-AE-2102-A-2 (2ND STAGE AIR COOLER TRAIN A FAN 2)
3	TABLE OF CONTENT	30	ESD LEVEL 3 for ESD-AE-2102-B-1 (2ND STAGE AIR COOLER TRAIN B FAN 1)
4	LEGEND 1		ESD-AE-2102-B-2 (2ND STAGE AIR COOLER TRAIN B FAN 2)
5	LEGEND 2	31	ESD LEVEL 3 for ESD-AE-2102-C-1 (2ND STAGE AIR COOLER TRAIN C FAN 1)
6	ESD LEVEL 0 (TOTALLY EMERGENCY SHUTDOWN)		ESD-AE-2102-C-2 (2ND STAGE AIR COOLER TRAIN C FAN 2)
7	ESD LEVEL 1A (PROCESS EMERGENCY SHUTDOWN - WITH DEPRESSURIZING)	32	ESD LEVEL 3 for ESOV-2144 (GAS COMPRESSION DISCHARGE DRUM OUTLET LINE)
8	INSTRUMENT AIR LOW PRESSURE VOTING 2003	33	ESD LEVEL 3 for ESD-P-2161-A (LEAN GLYCOL STORAGE TANK PUMP A)
9	INTROGEN HEADER LOW PRESSURE VOTING 2003		ESD-P-2161-B (LEAN GLYCOL STORAGE TANK PUMP B)
10	PIPELINE (PPL) PRESSURE VOTING 2003	34	ESD LEVEL 3 for ESOV-2231 (PLANT AIR AFTER AIR DRYER PACKAGE)
11	LP FLARE K.O. DRUM LEVEL VOTING 2003	35	ESD LEVEL 3 for ESD-P-2202-A/B (CLOSED DRAIN SUMP PUMPS)
12	ESD LEVEL 1 ((PROCESS EMERGENCY SHUTDOWN - WITHOUT DEPRESSURIZING)	36	ESD LEVEL 3 for ESD-PK-2208 (CLOSED DRAIN SUMP PUMP)
13	ESD LEVEL 2A (GCS Train A Emergency Shutdown (with Depressurizing))	37	ESD LEVEL 3 for ESD-2201A/B (LP FLARE K.O. DRUM PUMPS)
14	ESD LEVEL 2A (GCS Train B Emergency Shutdown (with Depressurizing))	38	ESD LEVEL 3 for ESOV-2272 (FUEL GAS K.O. DRUM INLET LINE)
15	ESD LEVEL 2A (GCS Train C Emergency Shutdown (with Depressurizing))		ESOV-2271 (FUEL GAS K.O. DRUM OUTLET LINE)
16	ESD LEVEL 2 (GCS Train A Emergency Shutdown (Without Depressurizing))	39	ESD LEVEL 3 for ESD-P-2206 (DIESEL PUMP)
17	ESD LEVEL 2 (GCS Train B Emergency Shutdown (Without Depressurizing))	40	STATUS FROM EXISTING SYSTEM
18	ESD LEVEL 2 (GCS Train C Emergency Shutdown (Without Depressurizing))	41	
19	ESD LEVEL 3 for V-2104 (SLUG OUTLET LINE)	42	
20	ESD LEVEL 3 for P-2101A & ESOV-2112 (SLUG PUMP)	43	
21	ESD LEVEL 3 for P-2101B (SLUG PUMP)	44	D01
22	ESD LEVEL 3 for ESOV-2113 (KNOCK OF DRUM OUTLET LINE)	45	
	ESOV-2122A (OUTLET LINE OF SUCTION DRUM (TRAIN A 1ST STAGE)	46	
23	ESD LEVEL 3 for ESOV-2122B (OUTLET LINE OF SUCTION DRUM (TRAIN B 1ST STAGE)	47	
	ESOV-2122C (OUTLET LINE OF SUCTION DRUM (TRAIN C 1ST STAGE)	48	
24	ESD LEVEL 3 for ESD-AE-2101-A-1 (1ST STAGE AIR COOLER TRAIN A FAN 1)	49	
	ESD-AE-2101-A-2 (1ST STAGE AIR COOLER TRAIN A FAN 2)	50	
25	ESD LEVEL 3 for ESD-AE-2101-B-1 (1ST STAGE AIR COOLER TRAIN B FAN 1)		
	ESD-AE-2101-B-2 (1ST STAGE AIR COOLER TRAIN B FAN 2)		
26	ESD LEVEL 3 for ESD-AE-2101-C-1 (1ST STAGE AIR COOLER TRAIN C FAN 1)		
	ESD-AE-2101-C-2 (1ST STAGE AIR COOLER TRAIN C FAN 2)		
27	ESD LEVEL 3 for ESOV-2131A (OUTLET LINE OF SUCTION DRUM 2ND STAGE, TRAIN A)		
	ESOV-2131B (OUTLET LINE OF SUCTION DRUM 2ND STAGE, TRAIN B)		
28	ESD LEVEL 3 for ESOV-2131C (OUTLET LINE OF SUCTION DRUM 2ND STAGE, TRAIN C)		



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

D01

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

LD


0002

001


40 از 04

شماره صفحه:

LEGEND




LOGIC OUTPUT "D" EXISTS(=1) IF
AND ONLY IF ALL LOGIC INPUTS
"A,B,C" EXIST(=1).



LOGIC OUTPUT "D" EXISTS(=1) IF
AND ONLY IF ONE OR MORE OF
LOGIC INPUTS "A,B,C" EXIST(=1).



LOGIC OUTPUT "B" EXISTS(=1) IF
AND ONLY IF LOGIC INPUT "A" DOES
NOT EXIST(=0).



MEMORY-

LOGIC OUTPUT "C" EXISTS(=1)

AS SOON AS LOGIC INPUT "A"

EXISTS(=1). "C" CONTINUES TO

EXIST(=1), REGARDLESS OF THE

SUBSEQUENT STATE OF "A", UNTIL

THE MEMORY IS RESET, i.e.,

TERMINATED BY LOGIC INPUT "B"


EXISTING(=1), THEN "C" REMAINS

TERMINATED(=0) REGARDLESS OF


THE SUBSEQUENT STATE OF "B",

UNTIL "A" CAUSES THE MEMORY


TO BE SET.



IF INPUTS "A" AND "B" EXIST
SIMULTANEOUSLY (=1), THE
MEMORY IS SET (C=1).




IF INPUTS "A" AND "B" EXIST
SIMULTANEOUSLY (=1), THE
MEMORY IS RESET (C=0).



DELAY INITIATION OF OUTPUT-
THE CONTINUOUS EXISTENCE(=1)
OF LOGIC INPUT "A" FOR TIME t
CAUSES LOGIC OUTPUT "B" TO
EXIST(=1). WHEN t EXPIRES.

"B" TERMINATES(=0) WHEN

"A" TERMINATES(=0).



DELAY TERMINATION OF OUTPUT-
THE EXISTENCE(=1) OF LOGIC
INPUT "A" CAUSES LOGIC OUTPUT
"B" TO EXIST(=1) IMMEDIATELY.


"B" TERMINATES(=0) WHEN "A" HAS

TERMINATED(=0) AND HAS NOT

AGAIN EXISTED(=1) FOR TIME t.

S	R	Q
1	0	1
1	1	1
0	0	Previous Value
0	1	0

S	R	Q
1	0	1
1	1	0
0	0	Previous Value
0	1	0



PULSE OUTPUT-
THE EXISTENCE OF LOGIC INPUT
"A" (=1), REGARDLESS OF ITS
SUBSEQUENT STATE, CAUSES
LOGIC OUTPUT "B" TO EXIST(=1)
IMMEDIATELY. "B" EXISTS(=1) FOR
TIME t AND THEN TERMINATES.




ALARM LOG




ALARM ANNUNCIATION




EVENT LOG



SIGNAL CONTINUITY-
SIGNAL "A" FROM PAGE xx
TO PAGE yy.



Compare Block



3. χ^2 test



053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	D01
----	-----	-------	-----	----	----	------	-----

40 j' 05 : dario o, lami



High High
Setpoint


THE PROGRAMMER SHALL ENTER THESE AMOUNTS IN ESD CONTROL SYSTEM.

IN CASE OF THE EXCEEDING HIGH
HIGH LIMIT, A XSHH (SOFTWARE
SWITCH) WILL OCCURED.

Block diagram of the Setpoint Transmitter. The block has two inputs, IN1 and IN2, and one output, OUT. IN1 is connected to a signal labeled x_T-**** . IN2 is connected to a signal labeled Low Low. OUT is connected to a signal labeled $x_{SLL}-****$.

x	
P	PRESSURE
L	LEVEL
T	TEMPERATURE
F	FLOW

Input-Condition-is-Ok



Sensor 1	LOGIC
----------	-------



Console Lock/Unlock
(Selector Switch with Key)

NOTE: The Actuators which may have Override Switch (for Maintenance and/or Process) and the Sensor/Transmitter which may have been inhibited: shall be Selected and declared by Commissioning Team.



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



PEDCO



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	D01

شماره صفحه: 06 از 40

ESD LEVEL 0

Total Emergency Shutdown (With Depressurizing)

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

LEVEL 0 ESD PUSH BUTTON IN CONTROL ROOM


(ESD0-PB)

CONFIRMED FLAMMABLE GAS IN HVAC INTAKE (COMMAND FROM F&G)

(ESDR 0-F&G)

110V AC UPS Fault Status

(ESD0-UPS-A, ESD0-UPS-B)



ESD LEVEL 0
SHUT DOWN=0



ESD LEVEL 0 LAMP ON COSOLE IN CONTROL ROOM

(ESD0-LAMP)

ESD LEVEL 0 (TOTAL PLANT SHUT DOWN)

ESD LEVEL 1A



11/0.4 KV SMGR-Transformer Feeder-Q2 (Emergency + Normal Power Isolation)

(ESD 0-EL1A, ESD 0-EL1B)



110V AC UPS, CH01 & CH02 Isolation Command

(ESD 0-EL2A, ESD 0-EL2B)



24 V DC UPS-002-CH01 & CH02 Isolation Command

(ESD 0-EL3A, ESD 0-EL3B)



110V DC Charger-001-CH01 & CH02 Isolation Command

(ESD 0-EL4A, ESD 0-EL4B)

ESD 0 COMMAND TO EXISTING ESD SYSTEM (JUST STATUS)

(ESD1 0- NEW)



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

بسته کاری

حاضر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

07 از 40

شماره صفحه:

ESD LOGIC DIAGRAM

ESD LEVEL 1A

Process Emergency Shutdown (with Depressurizing)

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD0-6/7

ESD LEVEL 0 (Total Emergency Shutdown)

1A-8/12

INSTRUMENT AIR HEADER PRESSURE LOW-LOW

LEVEL 1A ESD PUSH BUTTON IN CONTROL ROOM (CONSOLE)

(ESD1A-PB)

CONFIRMED FIRE IN FIRE ZONE (PROCESS) AREA (COMMAND FROM F&G)


(ESD 1A-F&G)

CONFIRMED FLAMMABLE/TOXIC GAS IN PROCESS AREA (COMMAND FROM F&G)

(ESDR 1A-F&G)

ESD1-12/7

ESD LEVEL 1



ESD LEVEL 1A
SHUT DOWN=0

S

(R)

ESD LEVEL 1A LAMP ON COSOLE

(ESD1A-LAMP)

Process Emergency Shutdown
(with Depressurizing)

Process Emergency Shutdown
(with Depressurizing)

Process Emergency Shutdown
(with Depressurizing)

(BSOV-2141)

Process Emergency Shutdown
(with Depressurizing)

(BSOV-2151)

Process Emergency Shutdown
(with Depressurizing)

(BSOV-2110)

Process Emergency Shutdown
(with Depressurizing)

(ESD-P-2222-A, ESD-P-2222-B)

Process Emergency Shutdown
(with Depressurizing)

(ESD-P-2293)

Process Emergency Shutdown
(with Depressurizing)

(FST-2201)

(Note 1)

NOTE 1: This signal is fail safe as the other signals of ESD System. The Start Command shall be sent to the MCC (IRP) via N.C. (Normally Close) Contact of Relay and/or ETS (Energized to Safe) of Safety Relay. It shall be finalized by vendor.



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

شماره صفحه: 08 از 40


ESD LOGIC DIAGRAM					D01	
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002
						نسخه
						D01

INSTRUMENT AIR PRESSURE IS LOW LOW (VOTING 2003)


INPUT

OUTPUT


LOW LOW PRESSURE OF INSTRUMENT AIR
(PSLL-2201A)
LOW LOW PRESSURE OF INSTRUMENT AIR
(PSLL-2201B)

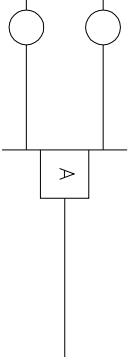


LOW LOW PRESSURE OF INSTRUMENT AIR
(PSLL-2201A)
LOW LOW PRESSURE OF INSTRUMENT AIR
(PSLL-2201C)

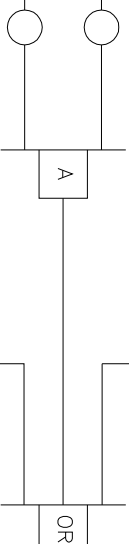

LOW LOW PRESSURE OF INSTRUMENT AIR
(PSLL-2201B)
LOW LOW PRESSURE OF INSTRUMENT AIR
(PSLL-2201C)

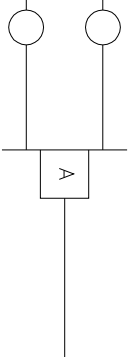

INSTRUMENT AIR HEADER PRESSURE LOW-LOW
(VOTING 2003)





NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001

شماره صفحه: 09 از 40

NITROGEN HEADER PRESSURE IS LOW LOW

INPUT

OUTPUT

D01

LOW LOW PRESSURE OF NITROGEN
(PSLL-2211)

NITROGEN HEADER PRESSURE LOW-LOW

NIT-9/12



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184


ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001

شماره صفحه: 10 از 40

PIPELINE (PPL) PRESSURE IS LOW LOW (VOTING 2003)


P&ID No.: BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0001




INPUT

OUTPUT


LOW LOW PRESSURE OF PIPELINE (PPL)
(PSLL-3201A)
LOW LOW PRESSURE OF PIPELINE (PPL)
(PSLL-3201B)

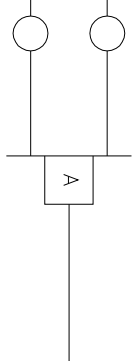

LOW LOW PRESSURE OF PIPELINE (PPL)
(PSLL-3201A)
LOW LOW PRESSURE OF PIPELINE (PPL)
(PSLL-3201C)

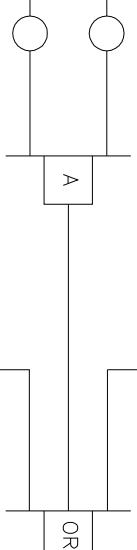

LOW LOW PRESSURE OF PIPELINE (PPL)
(PSLL-3201B)
LOW LOW PRESSURE OF PIPELINE (PPL)
(PSLL-3201C)

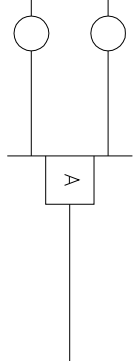

PIPELINE (PPL) PRESSURE LOW-LOW
(VOTING 2003)





NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک




شماره پیمان:

053-073-9184

شماره صفحه: 11 از 40

ESD LOGIC DIAGRAM						نسخه
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002
						D01



LP FLARE K.O. DRUM LEVEL IS LOW LOW (VOTING 2003)

INPUT

OUTPUT

HIGH HIGH LEVEL OF LP FLARE K.O. DRUM
(LSHH-2252A)

HIGH HIGH LEVEL OF LP FLARE K.O. DRUM
(LSHH-2252B)


HIGH HIGH LEVEL OF LP FLARE K.O. DRUM
(LSHH-2252A)

HIGH HIGH LEVEL OF LP FLARE K.O. DRUM
(LSHH-2252C)

HIGH HIGH LEVEL OF LP FLARE K.O. DRUM
(LSHH-2252B)

HIGH HIGH LEVEL OF LP FLARE K.O. DRUM
(LSHH-2252C)

LP FLARE K.O. DRUM LEVEL LOW-LOW
(VOTING 2003)





NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

40 از 12

شماره صفحه:

ESD LOGIC DIAGRAM


ESD LEVEL 1

Process Emergency Shutdown (without Depressurizing)

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)
ESD LEVEL 1A
ESD1A-7/12
NITROGEN HEADER PRESSURE LOW-LOW
NIT-9/12
PIPELINE (PPL) PRESSURE LOW-LOW
PPL-P-10/12
LP FLARE K.O. DRUM LEVEL LOW-LOW
FL-LHH-11/12
HIGH HIGH PRESSURE OF TRANSFER PIPE
(PSHH-2111)
HIGH HIGH LEVEL OF SLUG CATCHER DRUM
(LSHH-2112)
HIGH HIGH LEVEL OF INLET KNOCK OUT DRUM
(LSHH-2117)
HIGH HIGH PRESSURE OF SLUGE CATCHER OUTPUT
(PSHH-2116)
HIGH HIGH LEVEL OF GAS COMPRESSION DISCHARGE DRUM
(LSHH-2142)
DC CHARGER FAILURE
(ESDR 1-DC)
PCS FAILURE
(ESDR 1-PCS)
FLARE IGNITION FAILURE
(ESDR 1-FLR)
LEVEL 1 ESD PUSH BUTTON IN CONTROL ROOM (CONSOLE)
(ESD1-PB)

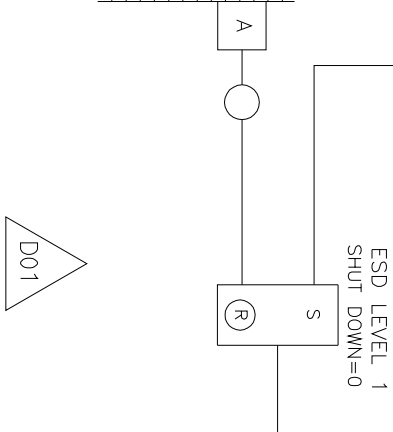

ESD LEVEL 1 LAMP ON COSOLE
(ESD1-LAMP)

CLOSE VALVES ON INPUT GAS FROM BINAK & GOLKHARI
(ESOV-2101 , ESOV-2102)

CLOSE ESD VALVES INTO DEHYDRATION PACKAGE (PK-2101)
(ESOV-2142 , ESOV-2143)

STOP GAS CORROSION INHIBITOR INJECTION PACKAGE (TRIP)
(ESD-PK-2207)

PIPELINE: Close ESD Valve From Dehydration (PK-2101) to PL-3201
(ESOV-3201)

ESD LEVEL 1A
ESD1-12/7


ESD LEVEL 2
ESD1-12/16,17,18

ESD LEVEL 3
ESD1-12/19,20,21,22,23,24,25,26,27,...,32



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	D01

شماره صفحه: 13 از 40

GCS Train A Emergency Shutdown (with Depressurizing)

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)

ESD1A-7/13

COMPRESSOR PRESSURIZED SHUTDOWN REQUEST FROM UCP FOR TRAIN A
(ESD2A-C-2101-A)

LEVEL 2A (TRAIN A) ESD PUSH BUTTON IN CONTROL ROOM (CONSOLE)
(ESD2A-A-PB)

ESD 2 (TRAIN A)

ESD2-16/13

GCS TRAIN A
SHUT DOWN=0

S

A

TOF

OPEN SUCTION

DRUM & GAS AIR COOLER TRAIN A OUTPUT BLOWDOWN VALVES
(BSOV-2134A , BSOV-2132A)

1ST STAGE GAS COMPRESSOR (C-2101-A) BYPASS VALVES
(BSOV-2122A)

ESD LEVEL 2A GCS TRAIN A LAMP ON COSOLE
(ESD2A-A-LAMP)

COMPRESSOR TRAIN A ESD SHUTDOWN COMMAND (TRIP)
(ESDR2A-C-2101-A)

ESD LEVEL 2 TRAIN A
ESD2A (TRAIN A)-13/16

TOF

D01



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	D01

شماره صفحه: 14 از 40

ESD LEVEL 2A

GCS TRAIN B Emergency Shutdown (with Depressurizing)

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)

ESD1A-7/14

GCS TRAIN B
SHUT DOWN=0

ESD LEVEL 2A GCS TRAIN B LAMP ON COSOLE
(ESD2A-B-LAMP)

COMPRESSOR TRAIN B ESD SHUTDOWN COMMAND (TRIP)
(ESDR2A-C-2101-B)

COMPRESSOR PRESSURIZED SHUTDOWN REQUEST FROM UCP FOR TRAIN B
(ESD2A-C-2101-B)

DRUM & GAS AIR COOLER TRAIN B OUTPUT BLOWDOWN VALVES
(BSOV-2134B , BSOV-2132B)

LEVEL 2A (TRAIN B) ESD PUSH BUTTON IN CONTROL ROOM (CONSOLE)
(ESD2A-B-PB)

1ST STAGE GAS COMPRESSOR (C-2101-A) BYPASS VALVES
(BSOV-2122A)

ESD 2 (TRAIN B)

ESD2-17/14



ESD LEVEL 2 TRAIN B
ESD2A (TRAIN B)-14/17



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	D01

شماره صفحه: 15 از 40

ESD LEVEL 2A

GCS TRAIN C Emergency Shutdown (with Depressurizing)

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)

ESD1A-7/15

GCS TRAIN C
SHUT DOWN=0

ESD LEVEL 2A GCS TRAIN C LAMP ON COSOLE
(ESD2A-C-LAMP)

COMPRESSOR TRAIN C ESD SHUTDOWN COMMAND (TRIP)
(ESDR2A-C-2101-C)

COMPRESSOR PRESSURIZED SHUTDOWN REQUEST FROM UCP FOR TRAIN C
(ESD2A-C-2101-C)

DRUM & GAS AIR COOLER TRAIN C OUTPUT BLOWDOWN VALVES
(BSOV-2134C , BSOV-2132C)

LEVEL 2A (TRAIN C) ESD PUSH BUTTON IN CONTROL ROOM (CONSOLE)
(ESD2A-C-PB)

1ST STAGE GAS COMPRESSOR (C-2101-A) BYPASS VALVES
(BSOV-2122A)

ESD 2 (TRAIN C)

ESD2-18/15



ESD LEVEL 2 TRAIN C
ESD2A (TRAIN C)-15/18



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



PEDCO

HURGHAN



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

شماره صفحه: 16 از 40

ESD LOGIC DIAGRAM

ESD LEVEL 2

Train A Emergency Shutdown (Without Depressurizing)

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD1-12/16

LOW-LOW PRESSURE IN SUCTION OF COMPRESSOR TRAIN A

(PSLL-2122A , PSLL-2131A)

HIGH-HIGH PRESSURE IN SUCTION OF 1ST STAGE OF COMPRESSOR TRAIN A

(PSHH-2122A)

HIGH-HIGH PRESSURE IN DISCHARGE OF COMPRESSOR TRAIN A

(PSHH-2125A , PSHH-2134A)

HIGH HIGH LEVEL OF 1ST STAGE COMPRESSION SUCTION DRUM TRAIN A

(LSHH-2122A , LSHH-2132A)

HIGH-HIGH TEMPERATURE IN DISCHARGE OF COMPRESSOR TRAIN A

(TAHH-2124A , TAHH-2134A)

HIGH-HIGH TEMPERATURE AFTER AIR COOLER TRAIN A

(TSHH-2125A , TSHH-2136A)

COMPRESSOR PRESSURIZED SHUTDOWN FROM UCP FOR TRAIN A

(ESD2-C-2101-A)

LEVEL 2, TRAIN A ESD PUSH BUTTON IN CONTROL ROOM (CONSOLE)

(ESD2-A-PB)

ESD-2A (TRAIN A)

ESD2-13/16

ESD LEVEL 2 FOR TRAIN A LAMP ON COSOLE
(ESD2-A-LAMP)

ESD LEVEL 2
SHUT DOWN=0

CLOSE TRAIN

A ESD VALVE OF 1ST STAGE GAS COMPRESSION SUCTION MANIFOLD
(ESOV-2121A)

CLOSE TRAIN A ESD VALVE (STAGE OUTPUT AFTER AIR COOLER)

(ESOV-2133A)

COMPRESSOR ESD SHUTDOWN COMMAND (TRIP) TRAIN A
(ESDR2-C-2101-A)

ESD 2A (TRAIN A)

ESD2-16/13


ESD 3 (TRAIN A)

ESD2-16/24,29



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

شماره صفحه: 17 از 40

ESD LOGIC DIAGRAM

ESD LEVEL 2

TRAIN B Emergency Shutdown (Without Depressurizing)

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

{ESD-RST-PB}

ESD1-12/17

LOW-LOW PRESSURE IN SUCTION OF COMPRESSOR TRAIN B

(PSLL-2122B , PSLL-2131B)

HIGH-HIGH PRESSURE IN SUCTION OF 1ST STAGE OF COMPRESSOR TRAIN B

(PSHH-2122B)

HIGH-HIGH PRESSURE IN DISCHARGE OF COMPRESSOR TRAIN B

(PSHH-2125B , PSHH-2134B)

HIGH HIGH LEVEL OF 1ST STAGE COMPRESSION SUCTION DRUM TRAIN B

(LSHH-2122B , LSHH-2132B)

HIGH-HIGH TEMPERATURE IN DISCHARGE OF COMPRESSOR TRAIN B

(TAHH-2124B , TAHH-2134B)

HIGH-HIGH TEMPERATURE AFTER AIR COOLER TRAIN B

(TSHH-2125B , TSHH-2136B)

COMPRESSOR PRESSURIZED SHUTDOWN FROM UCP FOR TRAIN B

(ESD2-C-2101-B)

LEVEL 2, TRAIN B ESD PUSH BUTTON IN CONTROL ROOM (CONSOLE)

(ESD2-B-PB)

ESD-2A (TRAIN-B)

ESD2-14/17

ESD LEVEL 2 FOR TRAIN B LAMP ON COSOLE
(ESD2-B-LAMP)


ESD LEVEL 2
SHUT DOWN=0

CLOSE TRAIN

B ESD VALVE OF 1ST STAGE GAS COMPRESSION SUCTION MANIFOLD
(ESOV-2121B)

CLOSE TRAIN B ESD VALVE (STAGE OUTPUT AFTER AIR COOLER)
(ESOV-2133B)

COMPRESSOR ESD SHUTDOWN COMMAND (TRIP) TRAIN B
(ESDR2-C-2101-B)



ESD 2A (TRAIN B)

ESD2-17/14

ESD 3 (TRAIN B)


ESD2-17/25.30



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

40 از 18

شماره صفحه:

ESD LOGIC DIAGRAM

ESD LEVEL 2

TRAIN C Emergency Shutdown (Without Depressurizing)

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD1-12/18

LOW-LOW PRESSURE IN SUCTION OF COMPRESSOR TRAIN C

(PSLL-2122C , PSLL-2131C)

HIGH-HIGH PRESSURE IN SUCTION OF 1ST STAGE OF COMPRESSOR TRAIN C

(PSHH-2122C)

HIGH-HIGH PRESSURE IN DISCHARGE OF COMPRESSOR TRAIN C

(PSHH-2125C , PSHH-2134C)

HIGH HIGH LEVEL OF 1ST STAGE COMPRESSION SUCTION DRUM TRAIN C

(LSHH-2122C , LSHH-2132C)

HIGH-HIGH TEMPERATURE IN DISCHARGE OF COMPRESSOR TRAIN C

(TAHH-2124C , TAHH-2134C)

HIGH-HIGH TEMPERATURE AFTER AIR COOLER TRAIN C

(TSHH-2125C , TSHH-2136C)

COMPRESSOR PRESSURIZED SHUTDOWN FROM UCP FOR TRAIN C

(ESD2-C-2101-C)

LEVEL 2, TRAIN C ESD PUSH BUTTON IN CONTROL ROOM (CONSOLE)

(ESD2-C-PB)

ESD-2A (TRAIN-C)

ESD2-15/18

ESD LEVEL 2 FOR TRAIN C LAMP ON COSOLE
(ESD2-C-LAMP)

ESD LEVEL 2
SHUT DOWN=0

CLOSE TRAIN C

ESD VALVE OF 1ST STAGE GAS COMPRESSION SUCTION MANIFOLD
(ESOV-2121C)

CLOSE TRAIN C ESD VALVE (STAGE OUTPUT AFTER AIR COOLER)
(ESOV-2133C)

COMPRESSOR ESD SHUTDOWN COMMAND (TRIP) TRAIN C
(ESDR2-C-2101-C)

ESD 2A (TRAIN C)
ESD2-18/15

ESD 3 (TRAIN C)
ESD2-18/26,31





NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	D01

شماره صفحه: 19 از 40


ESD LEVEL 3 P&ID No.: 04

Emergency Shutdown for Vessel: P-2101A

INPUT

OUTPUT


Slug Pump (P-2101A) Running Status
(XR-2111A) From DCS
Slug Pump (P-2101B) Running Status
(XR-2111B) From DCS

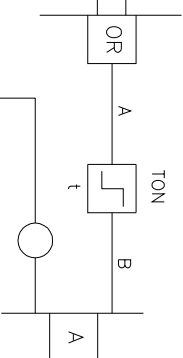

SLUG PUMP IS ON, BUT PRESSURE IS LOW LOW

SLUG PUMP FAULT1
19/20,21

LOW LOW PRESSURE ON SLUG PUMP DISCHARGE LINE
(PSL-2115)






NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهیلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

40 از 20

شماره صفحه:

ESD LOGIC DIAGRAM

ESD LEVEL 3

P&ID No.: 04

Emergency Shutdown for Vessel: P-2101A

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD1-12/20

LOW-LOW PRESSURE ON PUMP SUCTION LINE (SLUG PUMP A)

(PSL-2114A)

LOW-LOW LIQUID LEVEL IN SLUG CATCHER DRUM

(LSL-2112)

HIGH-HIGH PRESSURE ON PUMP DISCHARGE LINE (SLUG PUMP A)

(PSHH-2116A)

SLUG PUMP FAULT1

19/20

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD1-12/20

LOW-LOW PRESSURE ON PUMP DISCHARGE LINE (SLUG PUMPS)

(PSLL-2115)

P-2101A

SHUT DOWN=0

SLUG PUMP A EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND

(ESD-P-2111-A)



SLUG PUMP OK

ESOV-2112
SHUT DOWN=0

CLOSE ESDV IN SLUG OUTLET LINE (AFTER SLUG PUMPS)

(ESOV-2112)

S

A

S

A

(R)

(R)



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

40 از 21

شماره صفحه:

ESD LOGIC DIAGRAM

BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001
----	-----	-------	-----	----	----	------	-----

ESD LEVEL 3

P&ID No.: 04 (2 of 2)

Emergency Shutdown for Vessel: P-2101B

INPUT

OUTPUT


ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)

ESD1-12/21

LOW-LOW PRESSURE ON PUMP SUCTION LINE (SLUG PUMP-B)
(PSL-2114B)

LOW-LOW LIQUID LEVEL IN SLUG CATCHER DRUM
(LSSL-2112)

HIGH-HIGH PRESSURE ON PUMP DISCHARGE LINE (SLUG PUMP B)
(PSHH-2116B)



SLUG PUMP FAULT1
19/21



P-2101B
SHUT DOWN=0




SLUG PUMP B EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND
(ESD-P-2111-B)



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001

شماره صفحه: 22 از 40

ESD LEVEL 3 P&ID No.: 05 & 06


STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: V-2105 & V-2101A

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)



ESD1-12/22

LOW-LOW LIQUID LEVEL IN KNOCK OF DRUM
(LSLL-2118)

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD1-12/22

LOW-LOW LIQUID LEVEL OF SUCTION DRUM TRAIN A (1ST STAGE GAS COMPRESSION)
(LALL-2122A)

ESOV-2113
SHUT DOWN=0

CLOSE ESDV IN KNOCK OF DRUM OUTLET LINE (AFTER SLUG PUMPS)
(ESOV-2113)

ESOV-2122A
SHUT DOWN=0

CLOSE ESDV OF OUTLET LINE OF SUCTION DRUM (TRAIN A 1ST STAGE GAS COMPRESSION)
(ESOV-2122A)



پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001

شماره صفحه: 23 از 40

ESD LEVEL 3 P&ID No.: 06

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: V-2101B

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESOV-2122B

SHUT DOWN=0

ESD1-12/23

CLOSE ESDV OF OUTLET LINE OF SUCTION DRUM (TRAIN B 1ST STAGE GAS COMPRESSION)

(ESOV-2122B)

LOW-LOW LIQUID LEVEL OF SUCTION DRUM TRAIN B (1ST STAGE GAS COMPRESSION)


(LALL-2122B)

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESOV-2122C

SHUT DOWN=0



ESD1-12/23

CLOSE ESDV OF OUTLET LINE OF SUCTION DRUM (TRAIN C 1ST STAGE GAS COMPRESSION)


(ESOV-2122C)

LOW-LOW LIQUID LEVEL OF SUCTION DRUM TRAIN C (1ST STAGE GAS COMPRESSION)

(LALL-2122C)



پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:


053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM					
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD
سریال	نسخه				
0002	D01				

شماره صفحه: 24 از 40

ESD LEVEL 3 E&ID No.: 08

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: AE-2101A FAN

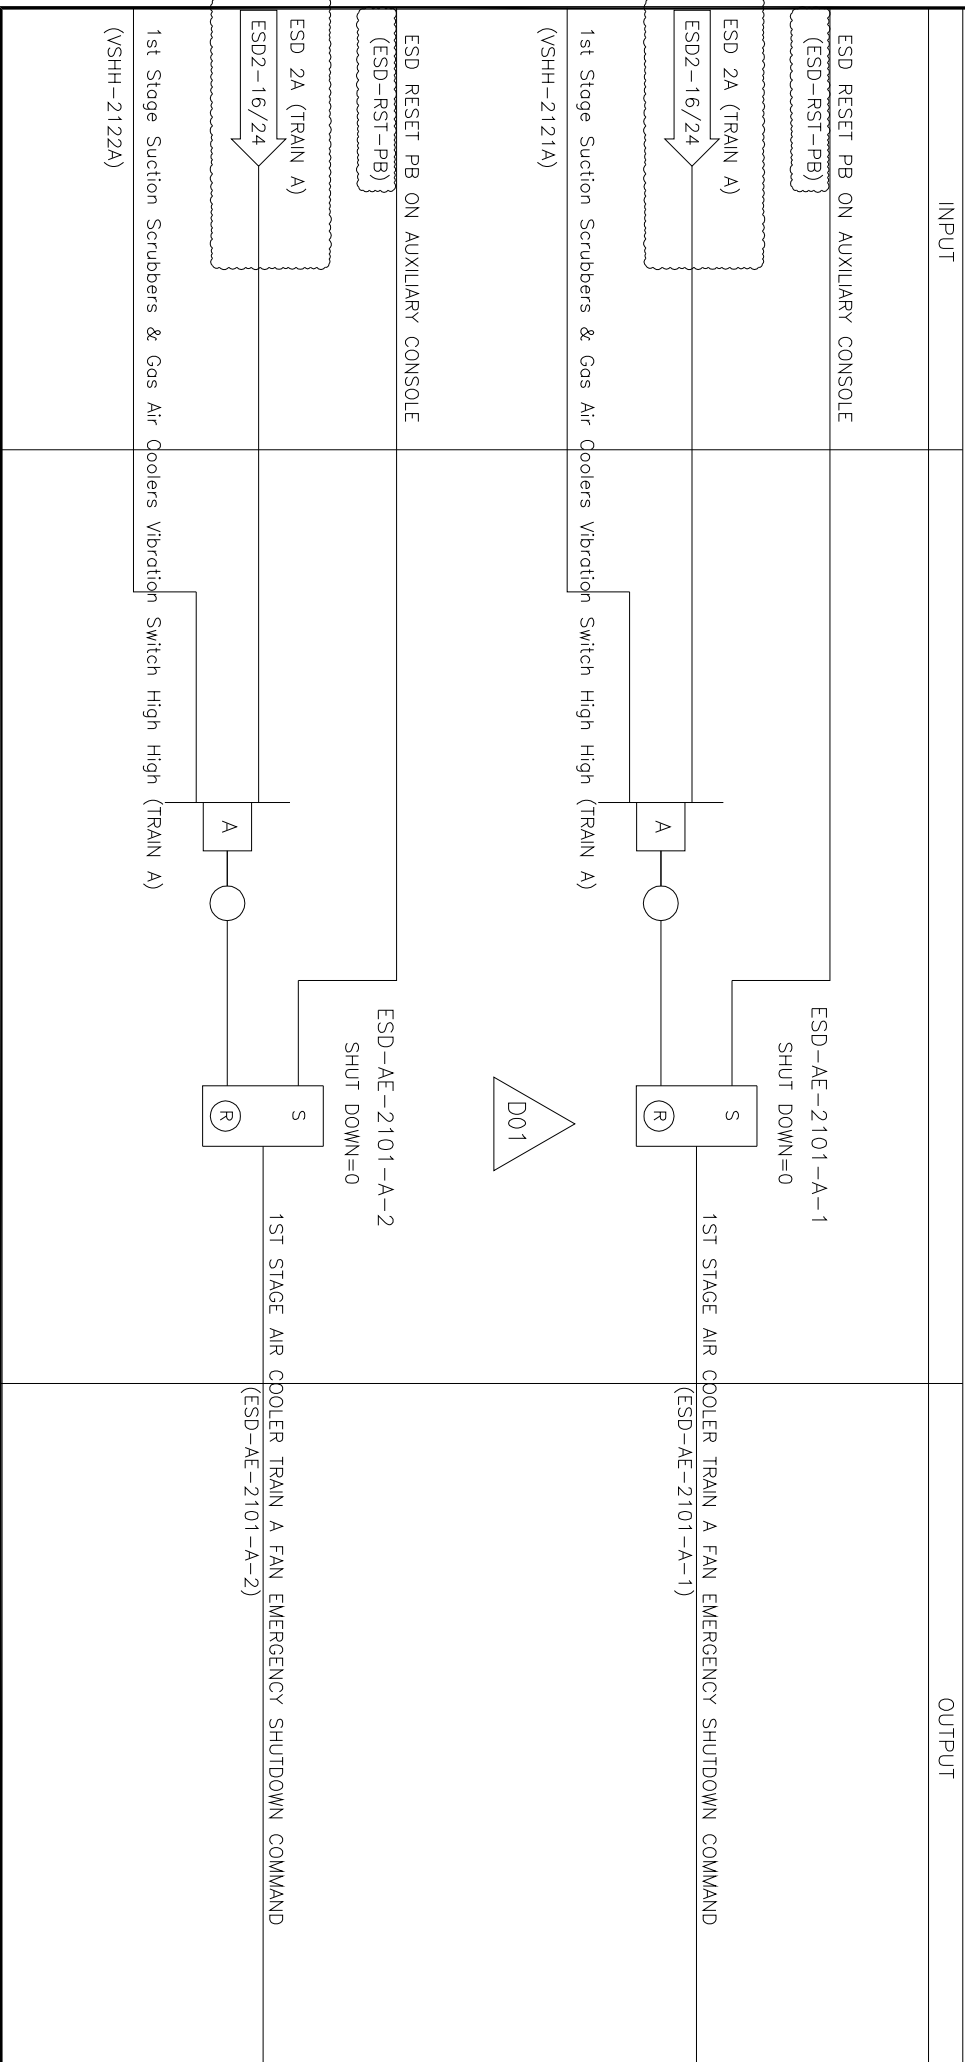




NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184


شماره صفحه: 25 از 40

ESD LOGIC DIAGRAM					
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD
				سریال	نسخه
				0002	001

ESD LEVEL 3

P&ID No.: 08


STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: AE-2101B FAN

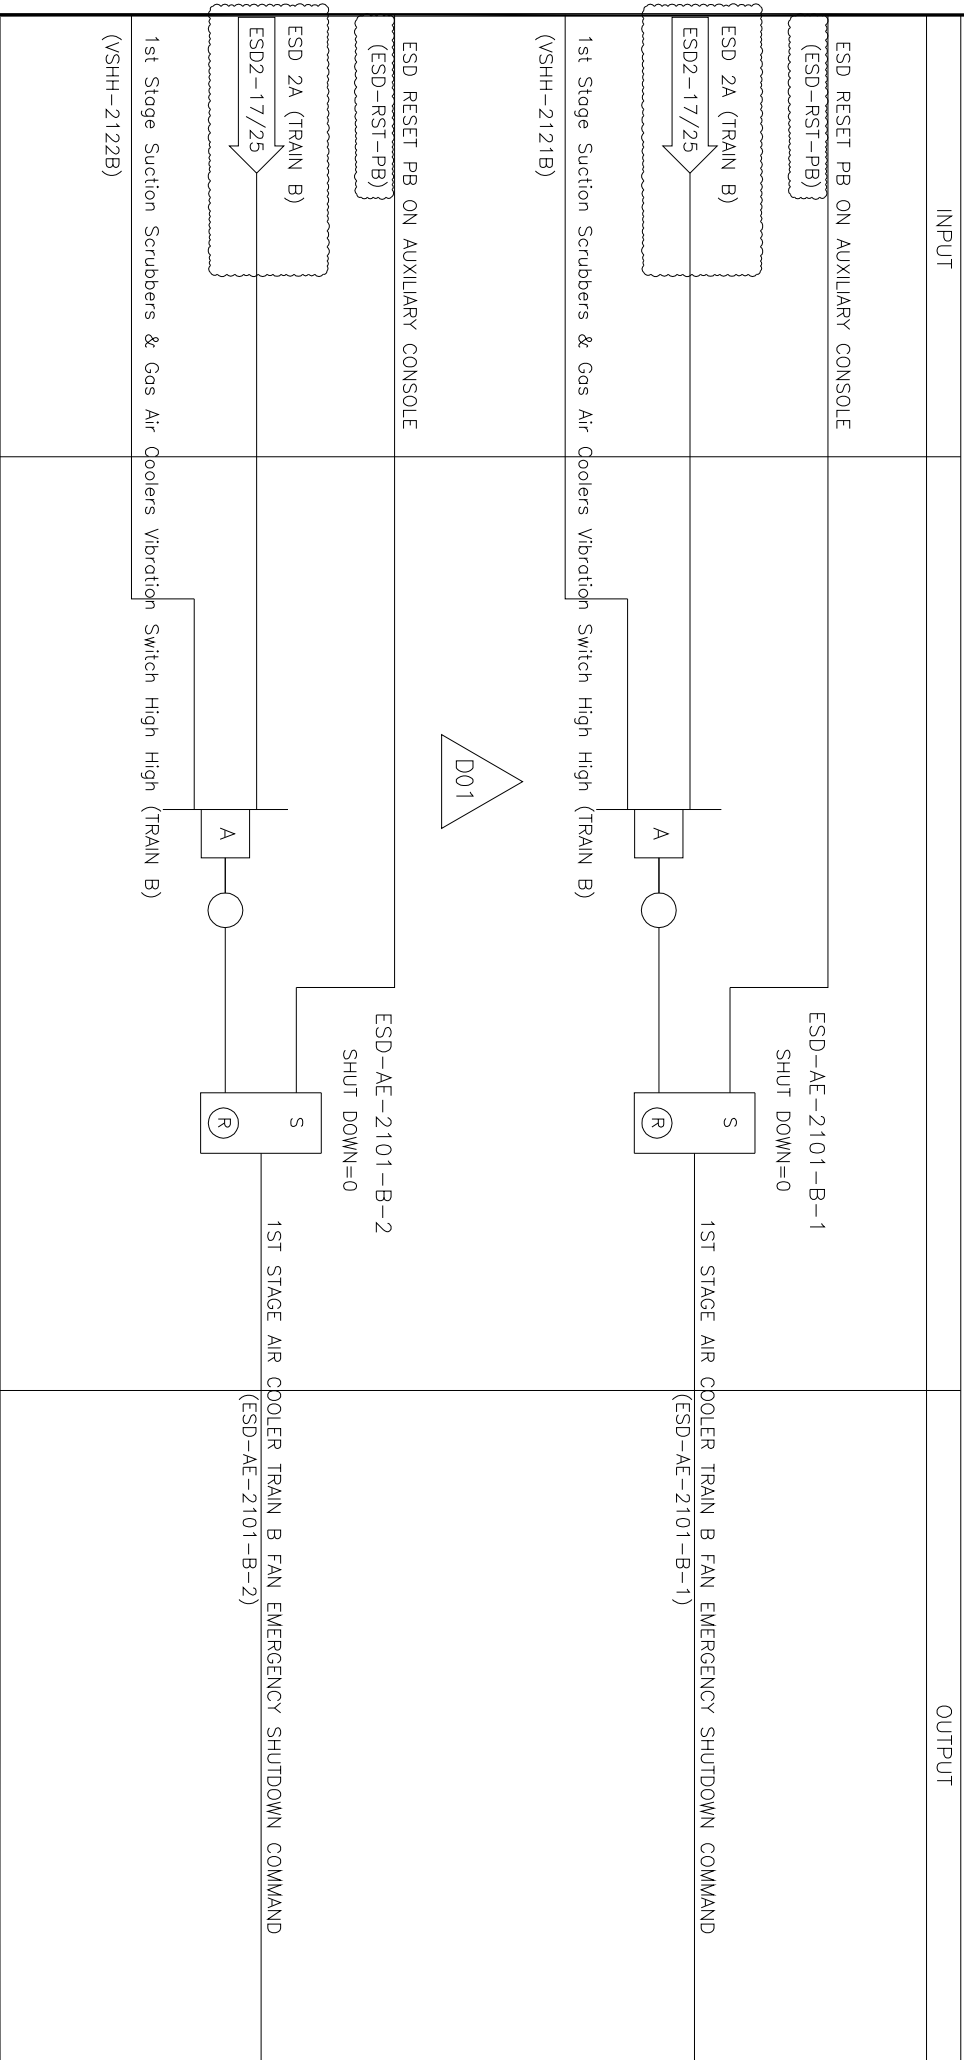



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

شماره صفحه: 26 از 40

ESD LOGIC DIAGRAM

BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001
----	-----	-------	-----	----	----	------	-----

ESD LEVEL 3

P&ID No.: 08

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: AE-2101C FAN

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)


ESD-AE-2101-C-1
SHUT DOWN=0

1ST STAGE AIR COOLER TRAIN C FAN EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND
(ESD-AE-2101-C-1)

ESD 2A (TRAIN C)
ESD2-18/26



1st Stoge Suction Scrubbers & Gas Air Coolers Vibration Switch High High (TRAIN C)
(VSHH-2121C)



ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)

ESD-AE-2101-C-2
SHUT DOWN=0

1ST STAGE AIR COOLER TRAIN C FAN EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND
(ESD-AE-2101-C-2)

ESD 2A (TRAIN C)
ESD2-18/26




1st Stoge Suction Scrubbers & Gas Air Coolers Vibration Switch High High (TRAIN C)
(VSHH-2122C)



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001

شماره صفحه: 27 از 40

ESD LEVEL 3

P&ID No.: 09

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: V-2102A , V-2102B

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESOV-2131A
SHUT DOWN=0

ESD1-12/27


CLOSE ESDV OF OUTLET LINE OF SUCTION DRUM (2ND STAGE GAS COMPRESSION, TRAIN A)

(ESOV-2131A)

LOW-LOW LIQUID LEVEL OF SUCTION DRUM (2ND STAGE

GAS COMPRESSION, TRAIN A)

(LSLL-2132A)



ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESOV-2131B
SHUT DOWN=0

ESD1-12/27

CLOSE ESDV OF OUTLET LINE OF SUCTION DRUM (2ND STAGE GAS COMPRESSION, TRAIN B)

(ESOV-2131B)

LOW-LOW LIQUID LEVEL OF SUCTION DRUM (2ND STAGE

GAS COMPRESSION, TRAIN B)

(LSLL-2132B)



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001

شماره صفحه: 28 از 40

ESD LEVEL 3 P&ID No.: 09

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: V-2102C

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE


(ESD-RST-PB)

ESOV-2131C
SHUT DOWN=0

ESD1-12/28


LOW-LOW LIQUID LEVEL OF SUCTION DRUM (2ND STAGE GAS COMPRESSION, TRAIN C)

(LSLL-2132C)

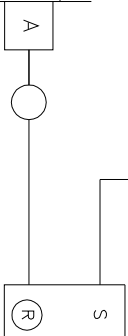

CLOSE ESDV OF OUTLET LINE OF SUCTION DRUM (2ND STAGE GAS COMPRESSION, TRAIN C)

(ESOV-2131A)





NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

کار

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

0002

001

شماره صفحه: 29 از 40

ESD LOGIC DIAGRAM

ESD LEVEL 3

P&ID No.: 11

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: AE-2101A FAN

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD-AE-2102-A-1

SHUT DOWN=0

ESD 3 (TRAIN A)


ESD2-16/29

1ST STAGE AIR COOLER TRAIN A FAN EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND

(ESD-AE-2102-A-1)

1st Stoge Suction Scrubbers & Gas Air Coolers Vibration Switch High High (TRAIN A)

(VSHH-2131A)



ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD-AE-2102-A-2

SHUT DOWN=0

ESD 3 (TRAIN A)

ESD2-16/29

1ST STAGE AIR COOLER TRAIN A FAN EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND

(ESD-AE-2102-A-2)

1st Stoge Suction Scrubbers & Gas Air Coolers Vibration Switch High High (TRAIN A)


(VSHH-2132A)



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

شماره صفحه:

40 از 30

ESD LOGIC DIAGRAM

BK

GCS

PEDCO

120

IN

LD

0002

001

ESD LEVEL 3

P&ID No.: 11

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: AE-2101B FAN

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD-AE-2102-B-1

SHUT DOWN=0

ESD 3 (TRAIN B)


ESD2-17/30

1ST STAGE AIR COOLER TRAIN B FAN EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND

(ESD-AE-2102-B-1)

1st Stoge Suction Scrubbers & Gas Air Coolers Vibration Switch High High (TRAIN B)

(VSHH-2131B)



ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD-AE-2102-B-2

SHUT DOWN=0

ESD 3 (TRAIN B)

ESD2-17/30

1ST STAGE AIR COOLER TRAIN B FAN EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND

(ESD-AE-2102-B-2)


1st Stoge Suction Scrubbers & Gas Air Coolers Vibration Switch High High (TRAIN B)

(VSHH-2132B)



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

کار

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

40 از 31

شماره صفحه:

ESD LOGIC DIAGRAM

ESD LEVEL 3

P&ID No.: 11

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: AE-2101C FAN

INPUT

OUTPUT


ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)

ESD-AE-2102-C-1

SHUT DOWN=0

ESD 3 (TRAIN C)

ESD2-18/31



1ST STAGE AIR COOLER TRAIN C FAN EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND
(ESD-AE-2102-C-1)

1st Stoge Suction Scrubbers & Gas Air Coolers Vibration Switch High High (TRAIN C)
(VSHH-2131C)

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)

ESD-AE-2102-C-2

SHUT DOWN=0

ESD 3 (TRAIN C)

ESD2-18/31



1ST STAGE AIR COOLER TRAIN C FAN EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND
(ESD-AE-2102-C-2)

1st Stoge Suction Scrubbers & Gas Air Coolers Vibration Switch High High (TRAIN C)
(VSHH-2132C)



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001

شماره صفحه: 32 از 40

ESD LEVEL 3 P&ID No.: 12 & 13

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: V-2103

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESOV-2144
SHUT DOWN=0

CLOSE ESDV IN GAS COMPRESSION DISCHARGE DRUM OUTLET LINE
(ESOV-2144)

ESD1-12/32

S

(R)

LOW-LOW LIQUID LEVEL OF GAS COMPRESSION DISCHARGE DRUM

(LSLL-2142)

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)

PK-2101 TRIP
SHUT DOWN=0

D01

ESD1-12/32

S

(R)

DEHYDRATION PACKAGE (PK-2101) TRIP REQUEST


DEHYDRATION PACKAGE (PK-2101) TRIP COMMAND
(ESD-PK-2101)

(ESD3-PK-2101)



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001

شماره صفحه: 33 از 40

ESD LEVEL 3 P&ID No.: 14


STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: TK-2102

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)



ESD1-12/33

LOW-LOW LIQUID LEVEL OF LEAN GLYCOL STORAGE TANK

(LSLL-2161)

ESD-P-2161-A
SHUT DOWN=0



LEAN GLYCOL STORAGE TANK PUMP EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND
(ESD-P-2161-A)

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

ESD-P-2161-B
SHUT DOWN=0



LEAN GLYCOL STORAGE TANK PUMP EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND
(ESD-P-2161-B)

ESD1-12/33


LOW-LOW LIQUID LEVEL OF LEAN GLYCOL STORAGE TANK

(LSLL-2161)



پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک

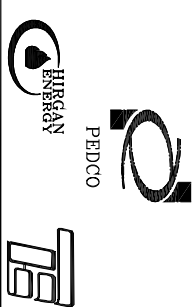

شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	D01

شماره صفحه: 34 از 40

ESD LEVEL 3 P&ID No.: 15

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: PK-DR-2203

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)


ESOV-2231
SHUT DOWN=0

CLOSE ESDV OF PLANT AIR AFTER AIR DRYER PACKAGE
(ESOV-2231)


ESD1-12/34

LOW-LOW PRESSURE OF PLANT AIR

(PSLL-2202)

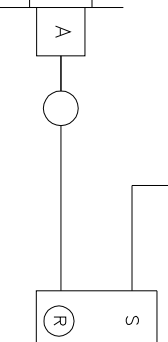


AIR COMPRESSOR PACKAGE SHUTDOWN COMMAND
(ESD-PK-C-2203 A, ESD-PK-C-2203 B)





NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001

شماره صفحه: 35 از 40

ESD LEVEL 3 P&ID No.: 17

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: ESD-P-2202-A & B

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)

ESD-P-2202-A
SHUT DOWN=0

ESD1-12/35

CLOSED DRAIN SUMP PUMP EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND
(ESD-P-2202-A)

LOW-LOW PRESSURE OF CLOSED DRAIN PUMP A SUCTION LINE
(PSLL-2222A)


ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE
(ESD-RST-PB)

ESD-P-2202-B
SHUT DOWN=0

ESD1-12/35

CLOSED DRAIN SUMP PUMP EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND
(ESD-P-2202-B)

LOW-LOW PRESSURE OF CLOSED DRAIN PUMP B SUCTION LINE
(PSLL-2222B)





NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
-------	-----------	------------	---------	------	----------	-------	------

BK

GCS

PEDCO

120

IN


LD

0002

001

شماره صفحه: 36 از 40

BLANK PAGE






NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

پروژه

بسته کاری

صادر کننده

تسهيلات

رشته

نوع مدرک

سریال

نسخه

40 از 37

شماره صفحه:

ESD LOGIC DIAGRAM

ESD LEVEL 3

P&ID No.: 20

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: V-2205

INPUT

OUTPUT

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

P-2201 A
SHUT DOWN=0


ESD1-12/3

LOW-LOW PRESSURE IN LP FLARE PUMP
SUCTION LINE

(PSLL-2251A)

LOW-LOW LIQUID LEVEL IN LP FLARE K.O. DRUM

(LSLL-2253)



LP FLARE K.O. DRUM PUMP A EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND

(ESD-P-2251A)

ESD RESET PB ON AUXILIARY CONSOLE

(ESD-RST-PB)

P-2201 B
SHUT DOWN=0

ESD1-12/3

LOW-LOW PRESSURE IN LP FLARE PUMP
SUCTION LINE

(PSLL-2251B)

LOW-LOW LIQUID LEVEL IN LP FLARE K.O. DRUM

(LSLL-2253)

LP FLARE K.O. DRUM PUMP B EMERGENCY SHUTDOWN COMMAND


(ESD-P-2251B)



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184


ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	001

شماره صفحه: 38 از 40

ESD LEVEL 3 P&ID No.: 22

STAGE 3 Emergency Shutdown for Vessel: V-2205

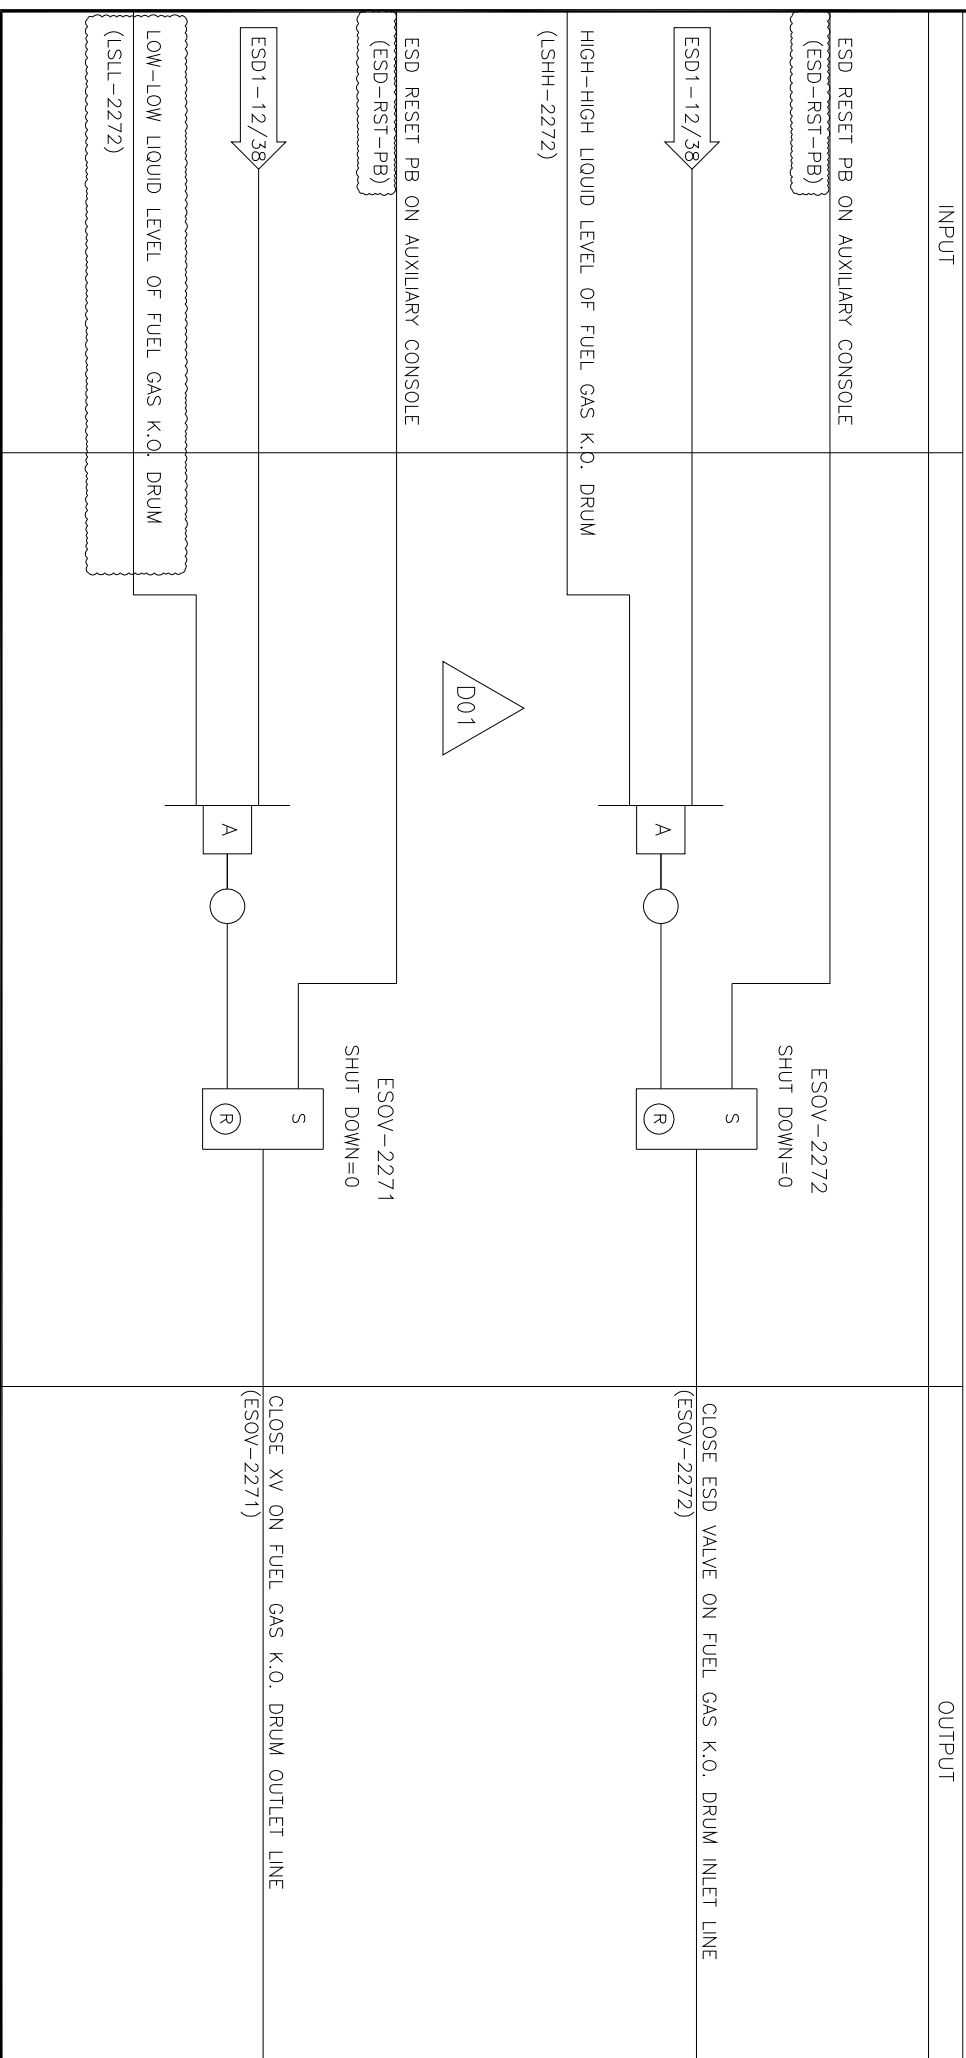



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
-------	-----------	------------	---------	------	----------	-------	------

BK

GCS

PEDCO

120

IN

LD

0002

D01

شماره صفحه: 39 از 40

BLANK PAGE

D01



NISOC

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

ESD LOGIC DIAGRAM

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	IN	LD	0002	D01


شماره صفحه: 40 از 40

EXISTING SYSTEM STATUS SIGNALS

INPUT

OPERATING WORK STATION MONITOR

ESD 0 STATUS FROM EXISTING ESD SYSTEM
(ESDI 0-EX)



HMI

Trip Alarm

THIS SIGNAL IS JUST STATUS AND HAS NO EFFECT.