

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه ۱: از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

D03	OCT.2024	AFC	BKP Co.	M.Fakharian	M.Sadeghian	
D02	FEB.2024	IFA	BKP Co.	M.Fakharian	S.Faramarzpour	
D01	OCT.2022	IFA	BKP Co.	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D00	MAY.2022	IFC	BKP Co.	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval

Class:1

CLIENT Doc. Number: F0Z-709216

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
 IFC: Issued For Comment
 IFA: Issued For Approval
 AFD: Approved For Design
 AFC: Approved For Construction
 AFP: Approved For Purchase
 AFQ: Approved For Quotation
 IFI: Issued For Information
 AB-R: As-Built for CLIENT Review
 AB-A: As-Built –Approved

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								شماره صفحه : 2 از 72
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	

REVISION RECORD SHEET

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04	PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
1	X		X	X		66		X			
2	X		X	X		67		X			
3	X					68		X			
4	X	X				69		X			
5	X					70		X			
6	X					71		X			
7	X					72					
8	X					73					
9	X					74					
10	X					75					
11	X					76					
12	X					77					
13	X					78					
14	X					79					
15	X					80					
16	X					81					
17	X					82					
18	X					83					
19	X					84					
20	X					85					
21	X					86					
22	X					87					
23	X					88					
24	X					89					
25	X					90					
26	X					91					
27	X		X			92					
28	X					93					
29	X					94					
30	X					95					
31	X					96					
32	X					97					
33	X					98					
34	X					99					
35	X					100					
36	X					101					
37	X					102					
38	X					103					
39	X					104					
40	X					105					
41	X		X			106					
42	X		X			107					
43	X					108					
44	X					109					
45	X					110					
46	X		X			111					
47	X		X			112					
48	X		X			113					
49	X		X			114					
50	X		X			115					
51	X		X			116					
52	X	X				117					
53	X	X				118					
54		X				119					
55		X				120					
56		X				121					
57		X				122					
58		X				123					
59		X				124					
60		X				125					
61		X				126					
62		X				127					
63		X				128					
64		X				129					
65		X		X		130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه ۳ : از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

فهرست مطالب

۶	مقدمه
۸	فصل ۱- مشخصات عمومی پروژه
۱۳	فصل ۲- زمین شناسی عمومی، زمین ساخت گستره طرح و وضعیت کلی لرزه خیزی ساختگاه
۱۹	فصل ۳- کاوشهای صحرایی
۳۳	فصل ۴- آزمایشهای آزمایشگاهی
۳۷	فصل ۵- پارامترهای طراحی و بررسی ملاحظات ژئوتکنیکی
۳۹	فصل ۶- ظرفیت باربری مجاز شالوده‌های سطحی
۵۱	فصل ۷- تعیین ضرایب فشار جانبی و نحوه پایدارسازی گود
۶۵	فصل ۸- جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های فنی
۷۲	فصل ۹- پیوست ها

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه ۴ : از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

فهرست اشکال

- شکل ۱-۱ - موقعیت قرارگیری گمانه‌های ماشینی محل پروژه در ایستگاه تقویت فشار گاز در Google Earth ۱۰
- شکل ۱-۲ - محل پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز در Google Earth ۱۱
- شکل ۱-۳ - محدوده ایستگاه تقویت فشار گاز نسبت به کل پروژه در Google Earth - نقشه ارسالی ۱۲
- شکل ۲-۱ - نمایش تقریبی محور خلیج فارس ۱۴
- شکل ۲-۲ - تقسیم‌بندی زاگرس از نظر Alavi سال ۲۰۰۴ ۱۵
- شکل ۳-۲ - نمایی از گسل‌های محدوده مورد مطالعه ۱۷
- شکل ۲-۴ - موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز در نقشه زمین‌شناسی بوشهر در منطقه بینک به مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ ۱۸
- شکل ۲-۳ - موقعیت قرارگیری محل حفر گمانه‌های ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز - نقشه ارسالی از کارفرمای محترم ۲۰
- شکل ۳-۳ - جانمایی محل حفر گمانه‌های ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز - نقشه ارسالی از شرکت هیرگان انرژی ۲۱
- شکل ۳-۴ - تغییرات نتایج ضربات SPT (اصلاح نشده) و میزان نفوذ متناظر بر حسب عمق ایستگاه تقویت فشار گاز ۲۴
- شکل ۳-۵ - تصویر شماتیک آزمایش لرزه‌نگاری درون گمانه‌ای ۲۶
- شکل ۳-۶ - حدود مقاومت الکتریکی برای خاک‌های مختلف ۲۸
- شکل ۳-۷ - تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب عمق در ایستگاه تقویت فشار گاز ۳۰
- شکل ۴-۱ - گمانه‌های ماشینی در محدوده مورد مطالعه ایستگاه تقویت فشار گاز ۳۴
- شکل ۴-۲ - ایستگاه تقویت فشار گاز (GCS) - نقشه ارسالی از کارفرمای محترم ۳۵
- شکل ۴-۳ - موقعیت قرارگیری ایستگاه تقویت فشار گاز (GCS) نسبت به سایر بسته‌های بخش تحت الارض - نقشه ارسالی از کارفرمای محترم ۳۶
- شکل ۶-۱ - مدلسازی فنر وینکلر ۴۳
- شکل ۶-۲ - مدل سازی فنرهای کوپله ۴۳
- شکل ۶-۳ - تقسیم بندی سطح پی در روش شبه کوپل ۴۴
- شکل ۷-۴ - سیستم آبکشی با نقطه چاه ۶۱
- شکل ۷-۵ - سیستم نقطه چاه چند مرحله‌ای ۶۲
- شکل ۷-۶ - سیستم آبکشی از چاه‌های عمیق ۶۳

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۵ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

فهرست جداول

- جدول ۱-۱. محدوده مختصات گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز ۱۰
- جدول ۱-۳. مشخصات کلی گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز ۲۲
- جدول ۲-۳. رابطه تراکم خاک درشت دانه و عدد N_{SPT} (ترزاقی و پک ۱۹۴۸) ۲۳
- جدول ۳-۳. رابطه تراکم خاک ریزدانه و عدد N_{SPT} (ترزاقی و پک ۱۹۶۷) ۲۴
- جدول ۴-۳. سرعت متوسط موج برشی در گمانه‌های ماشینی مورد مطالعه ۲۵
- جدول ۵-۳. مقاومت ویژه میانگین قرائت شده برای اعماق مختلف در هر محل بر حسب اهم متر ۲۹
- جدول ۶-۳. خوردگی خاک طبق مقاومت الکتریکی (British Standard BS-1377) ۳۱
- جدول ۷-۳. مشخصات و نتایج آزمایش بارگذاری صفحه ۳۱
- جدول ۱-۴. مشخصات آزمایش‌های آزمایشگاهی ۳۳
- جدول ۱-۵. مقادیر پیشنهادی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی لایه‌های خاک طبیعی ۳۷
- جدول ۲-۵. طبقه‌بندی پتانسیل تورم ۳۸
- جدول ۱-۶. مدول عکس العمل بستر پی مربعی، مستطیلی و نواری برای عمق یک متر ۴۵
- جدول ۲-۶. مدول عکس العمل بستر پی گسترده برای عمق یک متر ۴۵
- جدول ۱-۷. ضرایب فشار جانبی برای لایه‌های خاک طبیعی با فرض پر کردن پشت دیوار با خاکریز دانه‌ای ۵۲

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه ۶ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

مقدمه

گزارش حاضر حاوی نتایج عملیات صحرایی، آزمایشگاهی و تحلیل‌های مهندسی در محل پروژه طرح عملیات محور نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک، واقع در استان بوشهر، شهرستان گناوه می‌باشد که بر اساس درخواست شرکت مهندسی هیرگان انرژی تهیه شده است.

میدان نفتی بینک در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان گناوه واقع و به دو بخش تحت الارض و سطح الارض تقسیم شده است. بخش تحت الارض شامل ۱۰ سایت تاسیسات سرچاهی، مسیر خط لوله و مسیر برق رسانی می‌باشد. بخش سطح الارض شامل خط لوله زیرزمینی ۸ اینچ به طول ۴۴ کیلومتر و ایستگاه تقویت فشار گازی جدید است.

با توجه به پراکندگی و تعدد گمانه‌های شناسایی (۵۵ گمانه ماشینی در بخش تحت الارض، ۸۹ گمانه ماشینی در بخش سطح الارض و ۶ گمانه ماشینی در بخش سطح الارض - ایستگاه تقویت فشار گاز) جهت پیشگیری از اتلاف زمان پروژه و بنا به اولویت‌های مطرح شده از سوی کارفرمای محترم مقرر گردید نتایج و گزارشات مطالعات ژئوتکنیک هر بخش به صورت مجزا به شرح مجلدهای زیر ارائه شود:

جلد اول: بسته‌ی W018S (شامل تاسیسات سرچاهی بدون پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله جریانی)

جلد دوم: بسته‌ی W028 (شامل تاسیسات سرچاهی بدون پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله جریانی)

جلد سوم: بسته‌ی W046S (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی، مسیر خط لوله جریانی و مسیر برق رسانی مربوطه)

جلد چهارم: بسته‌ی W035 (شامل تاسیسات سرچاهی بدون پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله جریانی)

جلد پنجم: بسته‌ی W008N (شامل تاسیسات سرچاهی بدون پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله جریانی)

جلد ششم: بسته‌ی W007S (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی، مسیر خط لوله جریانی و مسیر برق رسانی مربوطه)

جلد هفتم: بسته‌ی BK14 (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله مربوطه)

جلد هشتم: بسته‌ی BK12 (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله مربوطه)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه ۷ : از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

جلد نهم: بسته‌ی BK15 (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله مربوطه)

جلد دهم: بسته‌ی BK05 (شامل تاسیسات سرچاهی مجهز به پمپ برقی درون چاهی و مسیر خط لوله مربوطه)

جلد یازدهم: ایستگاه تقویت فشار جدید - بخش سطح الارض

جلد دوازدهم: مسیر خط لوله ۴ و ۸ اینچی

در این بخش از پروژه، شناخت لایه‌های زیر سطحی و تعیین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک در محل مربوط به موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تعداد و عمق گمانه‌های ماشینی و نحوه چیدمان آن‌ها توسط کارفرمای محترم تعیین و جهت انجام به این مهندسين مشاور ابلاغ شده است. پس از تحویل زمین محل ساختگاه، عملیات صحرایی توسط گروه حفاری و کارشناسی این مهندسين مشاور آغاز گردید.

این گزارش، حاوی نتایج حاصل از حفاری ۶ گمانه ماشینی، آزمایشات صحرایی و آزمایشات آزمایشگاهی به همراه مشاهدات و بازدیدهای میدانی در ایستگاه تقویت فشار گاز (BH-1 الی BH-6) است. بر اساس نتایج حاصل از این عملیات و انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی، پارامترهای مربوط به لایه‌های خاک در محل پروژه برآورد و در پایان نیز ضمن جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، توصیه‌های فنی مرتبط با پروژه ارائه شده است. این گزارش در قالب ۹ فصل تهیه و ارائه شده است که به صورت خلاصه به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ فصل اول، اهداف، مشخصات کلی طرح و موقعیت جغرافیایی پروژه.
- ✓ فصل دوم، وضعیت زمین شناسی عمومی منطقه.
- ✓ فصل سوم، نتایج بدست آمده از عملیات صحرایی.
- ✓ فصل چهارم، شرح آزمایش‌های آزمایشگاهی.
- ✓ فصل پنجم، پارامترهای طراحی.
- ✓ فصل ششم، تعیین ظرفیت باربری مجاز شالوده‌های سطحی به همراه محاسبه نشست و ارائه نمودارهای مربوطه.
- ✓ فصل هفتم، تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت سکون، محرک و مقاوم در شرایط استاتیکی و دینامیکی.
- ✓ فصل هشتم، جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های فنی.
- ✓ فصل نهم، پیوست‌های گزارش.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه ۸ : از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

فصل ۱- مشخصات عمومی پروژه

این فصل دربرگیرنده اهداف، مشخصات کلی طرح و موقعیت جغرافیائی پروژه می باشد که در ادامه به تشریح آن پرداخته شده است.

۱-۱- اهداف مطالعات

مطالعات ژئوتکنیک پروژه براساس نتایج حاصل از عملیات صحرایی و آزمایشگاهی، به منظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است:

- ✓ بررسی اجمالی زمین شناسی و لرزه خیزی عمومی منطقه و محل پروژه.
- ✓ تعیین نوع، ضخامت و تراکم نسبی لایه های خاک.
- ✓ تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایه های خاک زیر سطحی و هشدار از وجود خاک های مسئله دار.
- ✓ بررسی پتانسیل روانگرایی خاک بر اساس گمانه های اجرا شده.
- ✓ برآورد ظرفیت باربری مجاز و نشست شالوده برای پی های منفرد، نواری و گسترده.
- ✓ ضریب واکنش بستر برای شالوده ها.
- ✓ تعیین ضرایب فشارهای جانبی خاک جهت طرح دیوار حائل در شرایط استاتیکی و دینامیکی.
- ✓ تعیین خصوصیات شیمیایی خاک و آب (در صورت برخورد، شامل pH، CL^- ، SO^{4--} و ...) و تعیین نوع سیمان مصرفی در بتن شالوده ها.
- ✓ تعیین نوع زمین و طبقه بندی آن از نظر درجه بندی خطر نسبی زلزله و تعیین ضرایب زلزله محل مطابق استاندارد ۲۸۰۰، نشریه ۰۳۸ تاسیسات صنعت نفت و براساس آیین نامه های API650، ASCE، UBC97 و تعیین کلیه پارامترهای لازم منجمله Near Feild جهت محاسبات نیروی زلزله.
- ✓ ارائه توصیه های فنی مورد نیاز.

۱-۲- محدودیت ها

این گزارش بر مبنای قرارداد منعقد فیما بین تهیه گردیده است و می بایست براساس شرایط و محدودیت های ذکر شده در آن مورد استفاده قرار گیرد. مشاهدات و نتیجه گیری های شرح داده شده در این گزارش بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک پروژه و صرفاً بر مبنای محدوده خدمات ذکر شده در قرارداد تنظیم گردیده اند و این شرکت مسئولیتی در قبال شرایط و نتیجه گیری هایی که نیازمند انجام خدمات خارج از محدوده قرارداد هستند، ندارد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه ۹۰ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

این گزارش برای استفاده انحصاری در ارتباط با پروژه طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک در بخش سطح الارض، موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز می باشد که براساس درخواست شرکت مهندسی هیرگان انرژی تهیه شده است. استفاده از این گزارش توسط شخص یا شرکت دیگری غیر از کارفرمای محترم و اعضای تیم طراحی مرتبط با آن جهت اهداف و کاربردهای دیگر مگر با مجوز کتبی از کارفرمای محترم ممنوع می باشد؛ در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیت حقوقی و قانونی بر عهده این شرکت نمی باشد. یادآور می گردد تعداد، عمق و نحوه چیدمان گمانه های ماشینی مطالعاتی طبق شرح خدمات ابلاغی کارفرمای محترم انجام گرفته است.

این گزارش منعکس کننده شرایط ساختگاه اعم از نوع و مشخصات لایه ها و عمق آب بر مبنای مشاهدات و نتایج به دست آمده در زمان آماده سازی گزارش و صرفاً برای ارائه وضعیت لایه ها در محل ۶ گمانه ماشینی BH-1 الی BH-6 در موقعیت ایستگاه تقویت فشار تهیه شده است. گذشت زمان و تأخیر در اجرای پروژه ممکن است منجر به تغییراتی در شرایط ساختگاه، تراز رقوم سایت، سطح آب، تکنولوژی مورد استفاده و شرایط اقتصادی گردد به گونه ای که نتایج، توصیه های گزارش موجود، لاگ همچنین محاسبات ظرفیت باربری را تغییر دهد. بنابراین، کارفرما یا گروه دیگری که گزارش برای آن تهیه شده است، می بایست در نظر داشته باشند که این شرکت مسئولیتی در قبال تغییرات شرایط پروژه بعد از زمان تنظیم گزارش ندارد.

۳-۱- مشخصات کلی طرح

مطابق اطلاعات دریافتی از کارفرمای محترم، پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک (بسته بینک) در بخش تحت الارض با هدف ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و مسیر خطوط جریانی و مسیر برق رسانی مربوطه و در بخش سطح الارض با هدف احداث خطوط لوله ۸ اینچ زیرزمینی انتقال گاز و ایستگاه تقویت فشار گازی تعریف شده است. بخش تحت الارض شامل ۵۵ گمانه ماشینی در ۱۰ سایت تاسیسات سرچاهی، مسیر خط لوله و مسیر برق رسانی می باشد. بخش سطح الارض شامل ۸۹ گمانه ماشینی در خط لوله زیرزمینی ۸ اینچ به طول ۴۴ کیلومتر و ۶ گمانه ماشینی در ایستگاه تقویت فشار جدید است. گزارش حاضر دربرگیرنده نتایج مطالعات ابلاغی ایستگاه تقویت فشار جدید در بخش سطح الارض می باشد. با توجه به نقشه ها در محدوده مختصات های ارسالی از سمت کارفرمای محترم، پی گسترده با ابعاد ۲۰×۱۲ متر و پی های سطحی مربعی، مستطیلی و نواری جهت طراحی در ایستگاه تقویت فشار گاز در نظر گرفته شده است. محدوده مختصات گمانه های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز به شرح جدول ۱-۱ آمده است.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۱۰ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

جدول ۱-۱. محدوده مختصات گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز

نام	سیستم مختصات <i>UTM</i> زون ۳۹ شمالی	
A	E: 437,285	N: 3,289,954
B	E: 437,545	N: 3,290,070
C	E: 437,665	N: 3,289,817
D	E: 437,405	N: 3,289,694

در شکل ۱-۱ ، ۲-۱ و ۳-۱ نمایی از گمانه‌های ماشینی و محدوده ایستگاه تقویت فشار گاز جدید مورد مطالعه در نقشه ماهواره‌ای و نقشه‌های ارسالی از کارفرمای محترم در سایت مذکور ارائه شده است.




شکل ۱-۱ - موقعیت قرارگیری گمانه‌های ماشینی محل پروژه در ایستگاه تقویت فشار گاز در Google Earth

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۱۱ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03



شکل ۱-۲- محل پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز در Google Earth

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۱۲ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

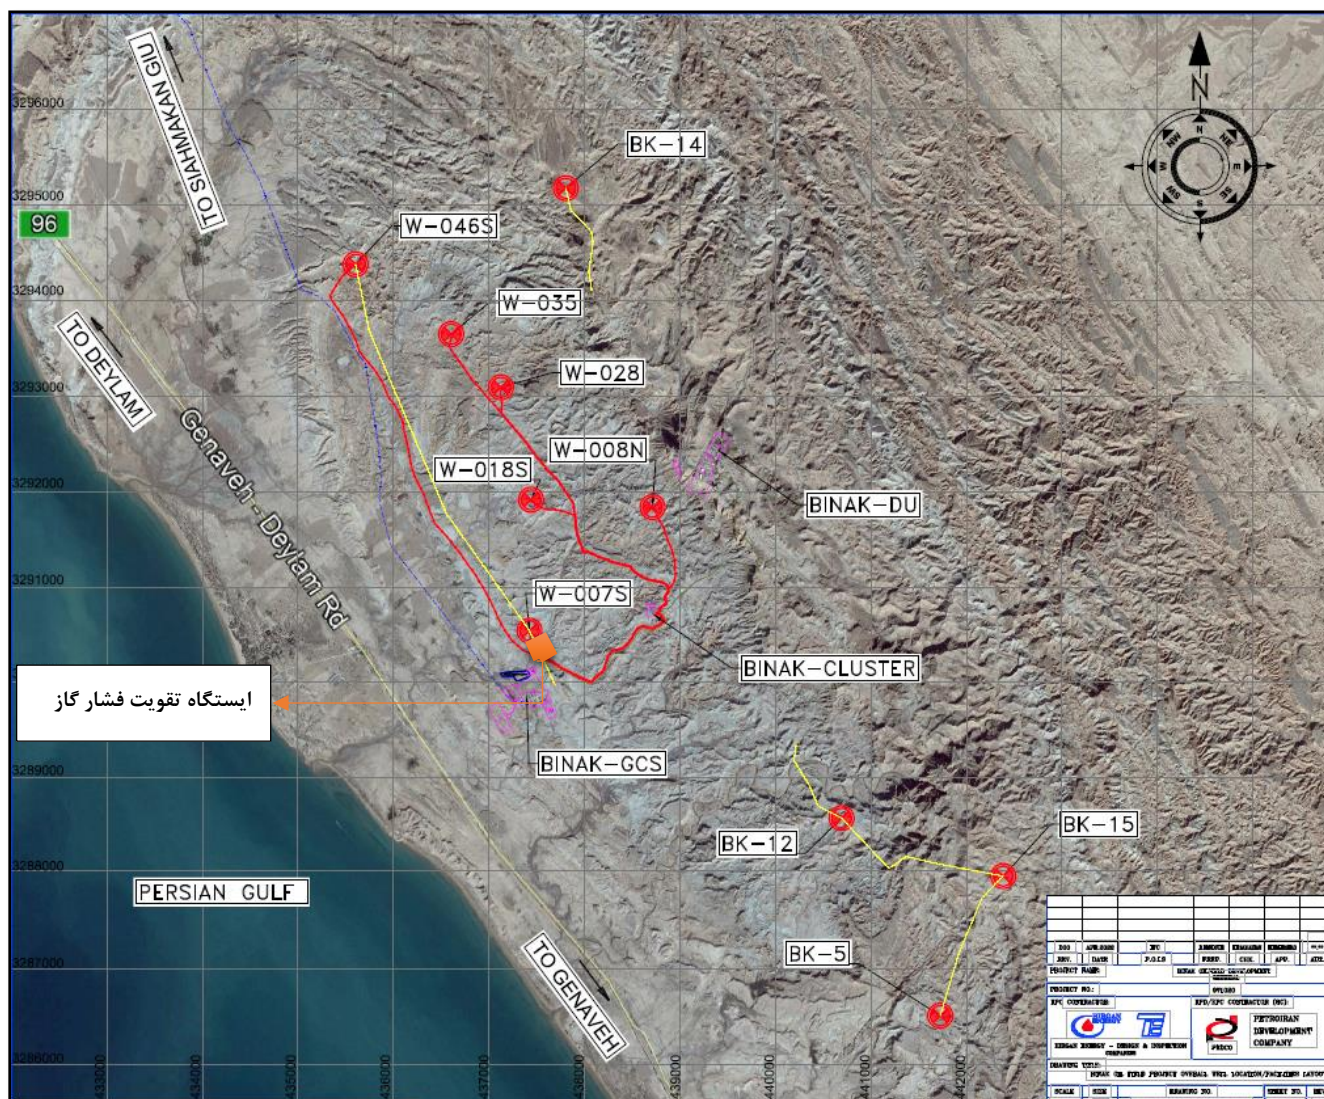

شکل ۱-۳- محدوده ایستگاه تقویت فشار گاز نسبت به کل پروژه در Google Earth- نقشه ارسالی از کارفرمای محترم

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه: ۱۳ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

فصل ۲- زمین شناسی عمومی، زمین ساخت گستره طرح و وضعیت کلی لرزه خیزی ساختگاه

۲-۱- مطالعات زمین شناسی عمومی منطقه

محدوده مورد مطالعه در نقشه زمین شناسی بوشهر قرار گرفته است که با توجه به ویژگی های ریخت شناسی فیزیکی به سه بخش دریا، پهنه جزر و مدی و بخشی از یال شمالی تاقدیس بوشهر تقسیم می شود. بخش اعظم رسوبات منطقه را پهنه جزر و مدی تشکیل می دهد. این نهشته ها به طور غالب از ماسه، رس و سیلت (mud) و نمک تشکیل شده اند.

بوشهر استان باریک و بلندی است که بیشتر وسعت آن از نظر تقسیم بندی طبیعی، در دشت های ساحلی جنوب ایران قرار گرفته و با خلیج فارس بیش از ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی دارد. خلیج فارس یک دریای حاشیه ای (Marginal Sea) است که به طور کامل روی فلات قاره قرار دارد و سراسیمی (Slope) آن در خلیج عمان است. این خلیج ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر پهنا و سطحی در حدود ۲۲۶۰۰۰ کیلومتر مربع را زیر پوشش دارد. ژرفای میانگین آن حدود ۳۵ متر و ژرف ترین نقطه آن در کرانه ایرانی تنگه هرمز ۱۶۵ متر و میانگین آن در کناره های محور، ۷۴ تا ۹۲ متر است. از نظر ریخت شناسی، خلیج فارس نامتقارن و شیب ساحل عربی (جنوبی) آن آرام تر از ساحل ایرانی (شمالی) است. کرانه ایرانی این دریا، از سازندهای سخت و بلند با ریختار خطی ساخته شده و با واسطه یک دشت ساحلی باریک، با دریا در ارتباط است. منطقه کم شیب کرانه جنوبی و دریای کم ژرفای آن با تاقدیس هایی با بام های کم شیب با روند شمالی - جنوبی تا شمال خاوری - جنوب باختری (روند پی سنگ عربستان)، اغلب میدان های نفتی بزرگی را می سازند. از سوی دیگر، کرانه ایرانی این خلیج، کرانه ای کوهستانی با روند شمال باختری است که پشته های تاقدیسی با بلندی بیش از ۱۵۰۰ متر هستند. به همین دلیل، ساختارهای کرانه شمالی خلیج فارس، از دیدگاه هندسی، با آنچه که در کرانه جنوبی است، تفاوت دارد. در شکل های ۱-۲ و ۲-۲ شرایط زمین شناسی محور خلیج فارس نشان داده شده است.

استان بوشهر از نظر پستی و بلندی به دو قسمت جلگه ای و کوهستانی تقسیم می شود:

قسمت جلگه ای: همانگونه که پیشتر ذکر شد استان بوشهر در امتداد خلیج فارس قرار دارد که عرض آن در جهت شمال غربی (ناحیه بندر دیلم) به قسمت جنوب شرقی افزایش می یابد و حداکثر به ۱۴۰ کیلومتر در امتداد دره رود مند می رسد. جلگه مذکور از رسوبات رودهای دالکی، شاپور، اهرم و مند تشکیل یافته است. از جمله نواحی واقع در این جلگه می توان به دشت بوشهر و برازجان اشاره کرد که سطح وسیعی از شمال استان را در بر گرفته است.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۱۴ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

این مناطق تا دوران چهارم زیر آب بود. اکثر شهرها و مراکز جمعیتی استان بوشهر در این جلگه استقرار یافته‌اند. این جلگه‌ها تا کویت و دشت‌های جنوبی خلیج فارس ادامه دارد.

قسمت کوهستانی: استان بوشهر از دو رشته کوه عمده تشکیل می‌شود که در سراسر طول استان به موازات هم امتداد یافته‌اند. این رشته کوه‌ها مشتمل بر ارتفاعات گچ ترش و ارتفاعات نوکند است که به ترتیب در محدوده شمالی و شرق استان قرار دارند. با توجه به استقرار استان بوشهر در منطقه فوق حاره‌ای، مهم‌ترین پدیده و فرآیند مشهود اقلیمی آن گرمای هواست. این ناحیه تحت تأثیر فشار زیاد عرض‌های متوسط قرار دارد و فاقد بارندگی قابل توجه است، ولی فرآیند تبخیر آن به علت طولانی بودن فصل گرما شدت و حدت بیشتری دارد. در فصل زمستان به دلیل هجوم و گسترش جبهه‌های هوای سرد شمالی و دریای مدیترانه به سمت شرق، آب و هوای مناسبی توأم با ابر و باران به وجود می‌آید. به طور کلی آب و هوای بوشهر در نوار ساحلی گرم و مرطوب و در قسمت‌های داخلی گرم و خشک صحرایی است. در استان بوشهر دو فصل محسوس وجود دارد: زمستان نسبتاً خنک شامل ماه‌های آذر، دی، بهمن، اسفند و تابستان گرم و خشک و طولانی.



شکل ۱-۲- نمایش تقریبی محور خلیج فارس

شماره پیمان:

GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION

شماره صفحه : ۱۵ از ۷۲

• 53 - • 73 - 9114

پروژه

نته کاری

صادر کنندہ

تسهيلات

رشته

ع مدرک

ریال

نسخه

vii

BK

GCS

PEDCO


120

GT

RT

000:

	D03
--	------------

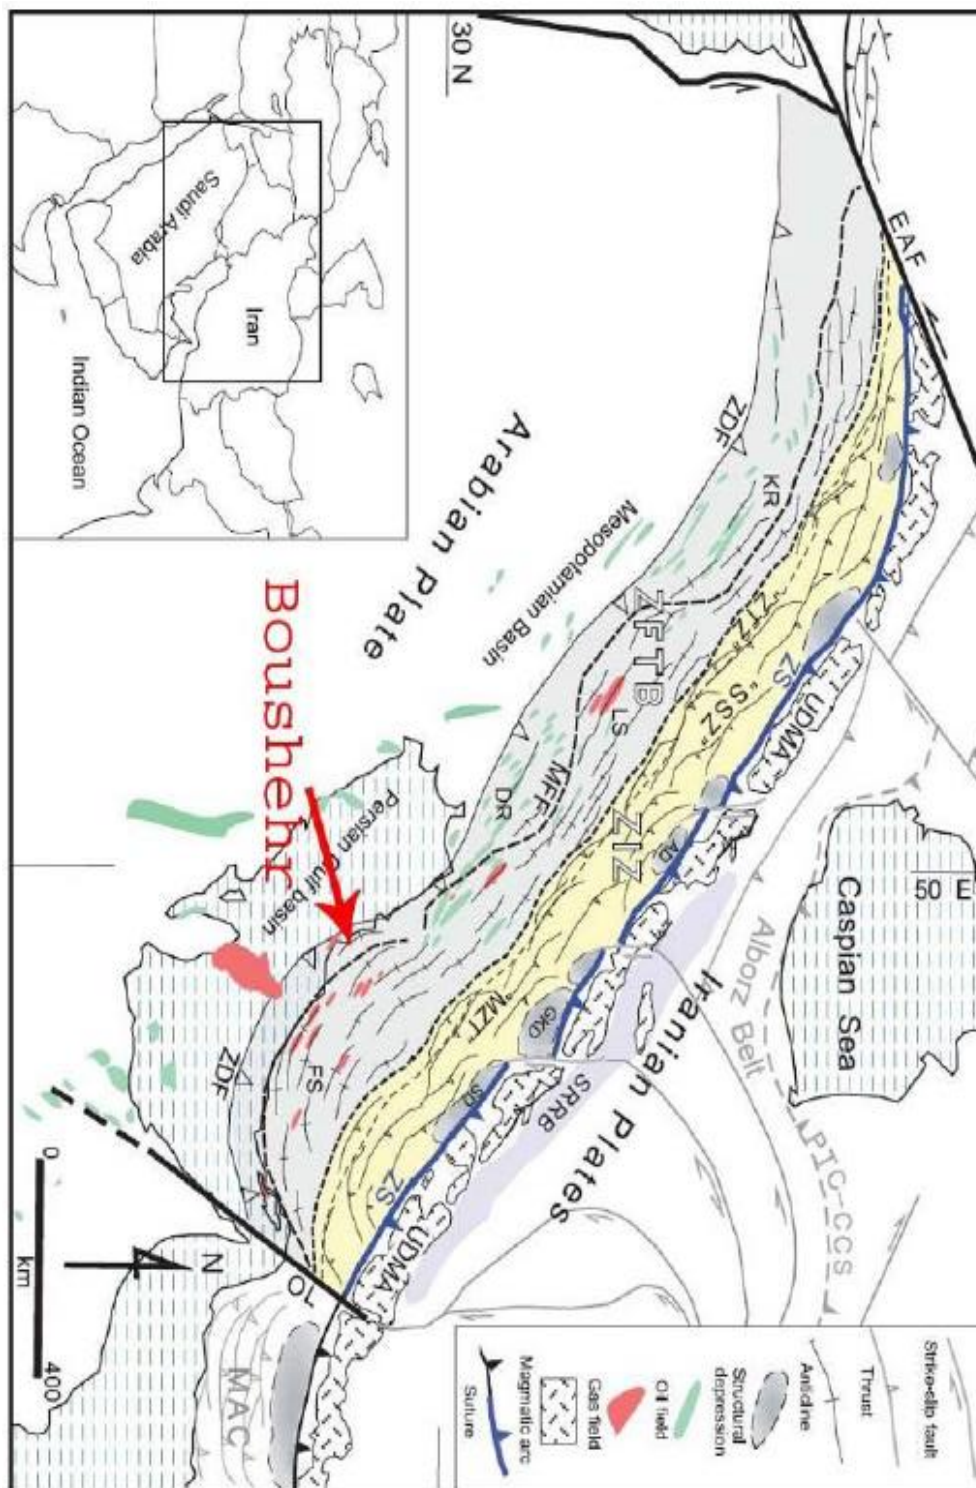

شکل ۲-۲- تقسیم‌بندی زاگرس از نظر Alavi سال ۲۰۰۴

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>GT</td><td>RT</td><td>0001</td><td>D03</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	شماره صفحه : ۱۶ از ۷۲
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03											

۲-۲- لرزه خیزی عمومی منطقه

گسل های محدوده مورد مطالعه

زاگرس در جنوب باختری زمین درز تتیس واقع شده است که گستره های فارس، لرستان و خوزستان را دربردارد. مرز جداکننده این پهنه ها گسل های پی سنگی هستند. پهنه فارس گستره میان دو گسیختگی کازرون در باختر و گسل میناب در خاور است. مرز شمالی فارس، راندگی اصلی زاگرس و مرز جنوبی آن منطبق بر خط ساحلی خلیج فارس می باشد. از نگاه جغرافیایی و ارتباط با پهنه های ساختاری، برگه بوشهر بخشی از حاشیه جنوب باختری کوه های زاگرس است که در جبهه کوهستانی این ارتفاعات و در کنار خلیج فارس قرار دارد. براساس مطالعات صورت گرفته، بوشهر را بخشی از فروافتادگی دزفول در نظر می گیرند و گسیختگی قطر-کازرون که مرز جداکننده فروبار دزفول از پلاتفرم فارس است در خاور بوشهر فرض شده است. در شکل ۲-۳ نمایی از گسل های محدوده مورد مطالعه مشاهده می گردد. در شکل ۲-۴ نقشه زمین شناسی ایستگاه تقویت فشار گاز در منطقه بینک ارائه شده است.

گسل کازرون


گسل کازرون به عنوان یکی از ساختارهای خطی و کهن ایران، طولی نزدیک به ۲۳۵ کیلومتر دارد و از شمال به گسیختگی دنا و از جنوب تا خلیج فارس ادامه می یابد. گسل کازرون با راستای متغیر شمالی تا جنوبی و آزمون بین ۲۵ تا ۳۴۰ درجه امتداد دارد و براین اساس به قطعه های متعددی قابل جدایش است. تقریباً در تمام تقسیمات ارائه شده، جهت قطعه بندی پهنه گسلی کازرون، قطعه برازجان به عنوان جنوبی ترین قطعه معرفی شده است که از فاصله نسبتاً نزدیک (حدود ۴۰ کیلومتری) خاور نقشه بوشهر عبور می کند. گسل برازجان پس از رسیدن به منطقه بوشهر در یک روند کم و بیش شمالی-جنوبی، منطقه بوشهر را به دو بخش خاوری و باختری تقسیم می کند. طبق مطالعات ژئوفیزیکی انجام شده در استان بوشهر که در طول سه نیمرخ به اجرا گذاشته شده است (دو نیمرخ در طول خط ساحلی، مخروط افکنه ها و موازی محور تاقدیس بوشهر)، سه بلوک زمین شناسی (براساس داده های لرزه ای) با ساختار درونی و همچنین خطر لرزه ای متفاوت مشخص شده است: ۱- بلوک بوشهر، ۲- ژئوبلوک برازجان و ۳- ژئوبلوک کازرون.

گسل زاگرس

اصلی ترین گسل های معکوس گستره مورد بررسی، جهت ارزیابی خطر زمین لرزه، براساس سابقه لرزه خیزی مهم، قطعات مختلف گسل پیش گودال زاگرس و قطعات مختلف گسل جبهه کوهستان قلمداد شده اند. گسل لبه کوهستان زاگرس، به طور تقریبی برخمش لبه کوهستان منطبق بوده و حد جنوب باختری رخنمون سطحی سازند آسماری را مشخص می کند. گسل لبه کوهستان زاگرس یک جبهه توپوگرافی اصلی است که در خاور گسل های راستالغز کازرون و برازجان در ناحیه فارس و در باختر کبیرکوه در ناحیه لرستان به وسیله منحنی کیزان ۵۰۰ متر مشخص می شود.

شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه: ۱۷ از ۷۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

زمین‌لرزه‌هایی بر روی نزدیک‌ترین قطعات مختلف گسل جبهه کوهستان به بوشهر رخ داده‌اند. در گستره مورد مطالعه بر پایه شواهد مختلف به ویژه شواهد ریخت‌شناسی، گسل لبه کوهستان زاگرس را به ۳ قطعه اصلی تقسیم نموده است. این قطعه‌های گسلی از خاور به باختر عبارتند از قطعات شماره ۱۷، ۲۱ و ۳. کمینه فاصله این قطعات با بوشهر، به ترتیب ۹۲، ۴۹ و ۱۴۵ کیلومتر برآورد می‌شود.

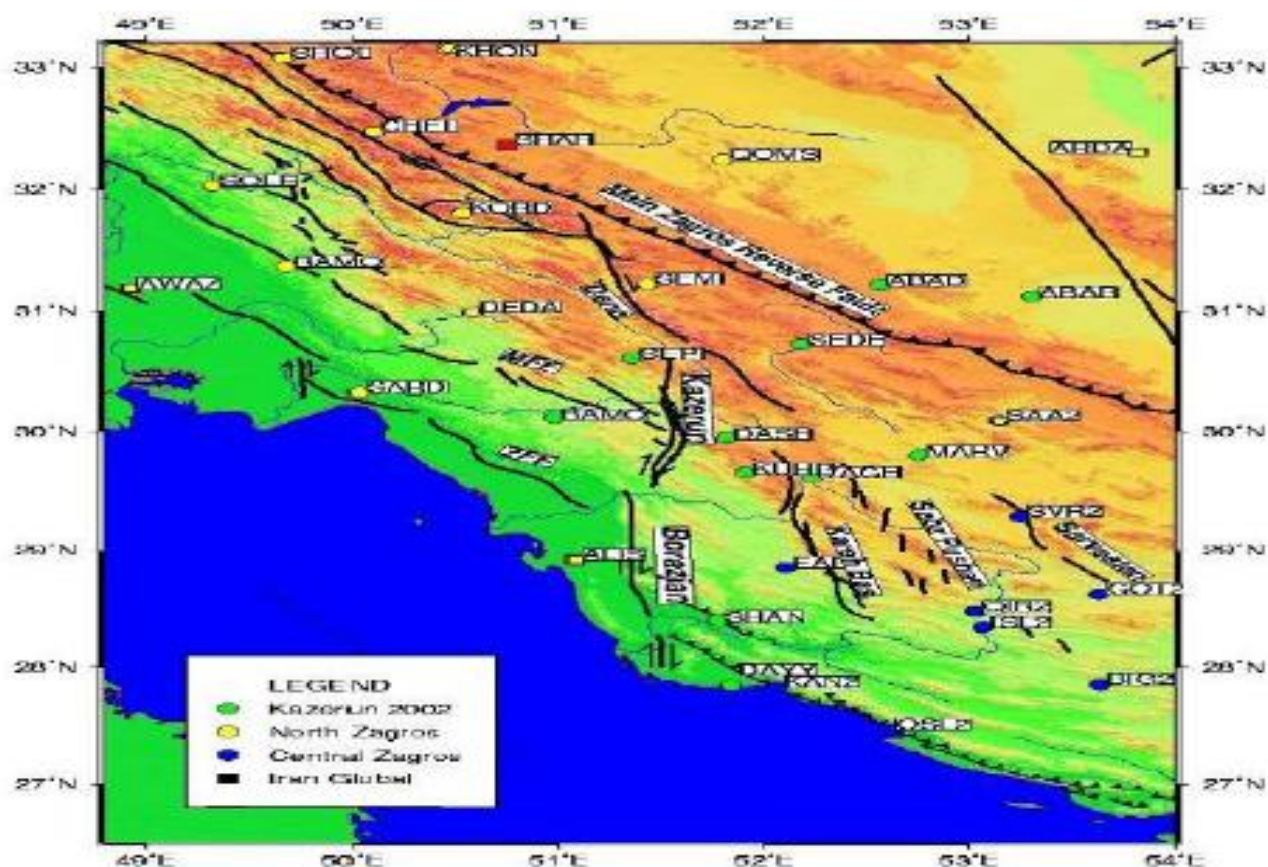

شکل ۲-۳- نمای از گسل‌های محدوده مورد مطالعه



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک




شماره پیمان:

GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION

شماره صفحه : ۱۸ از ۷۲

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK

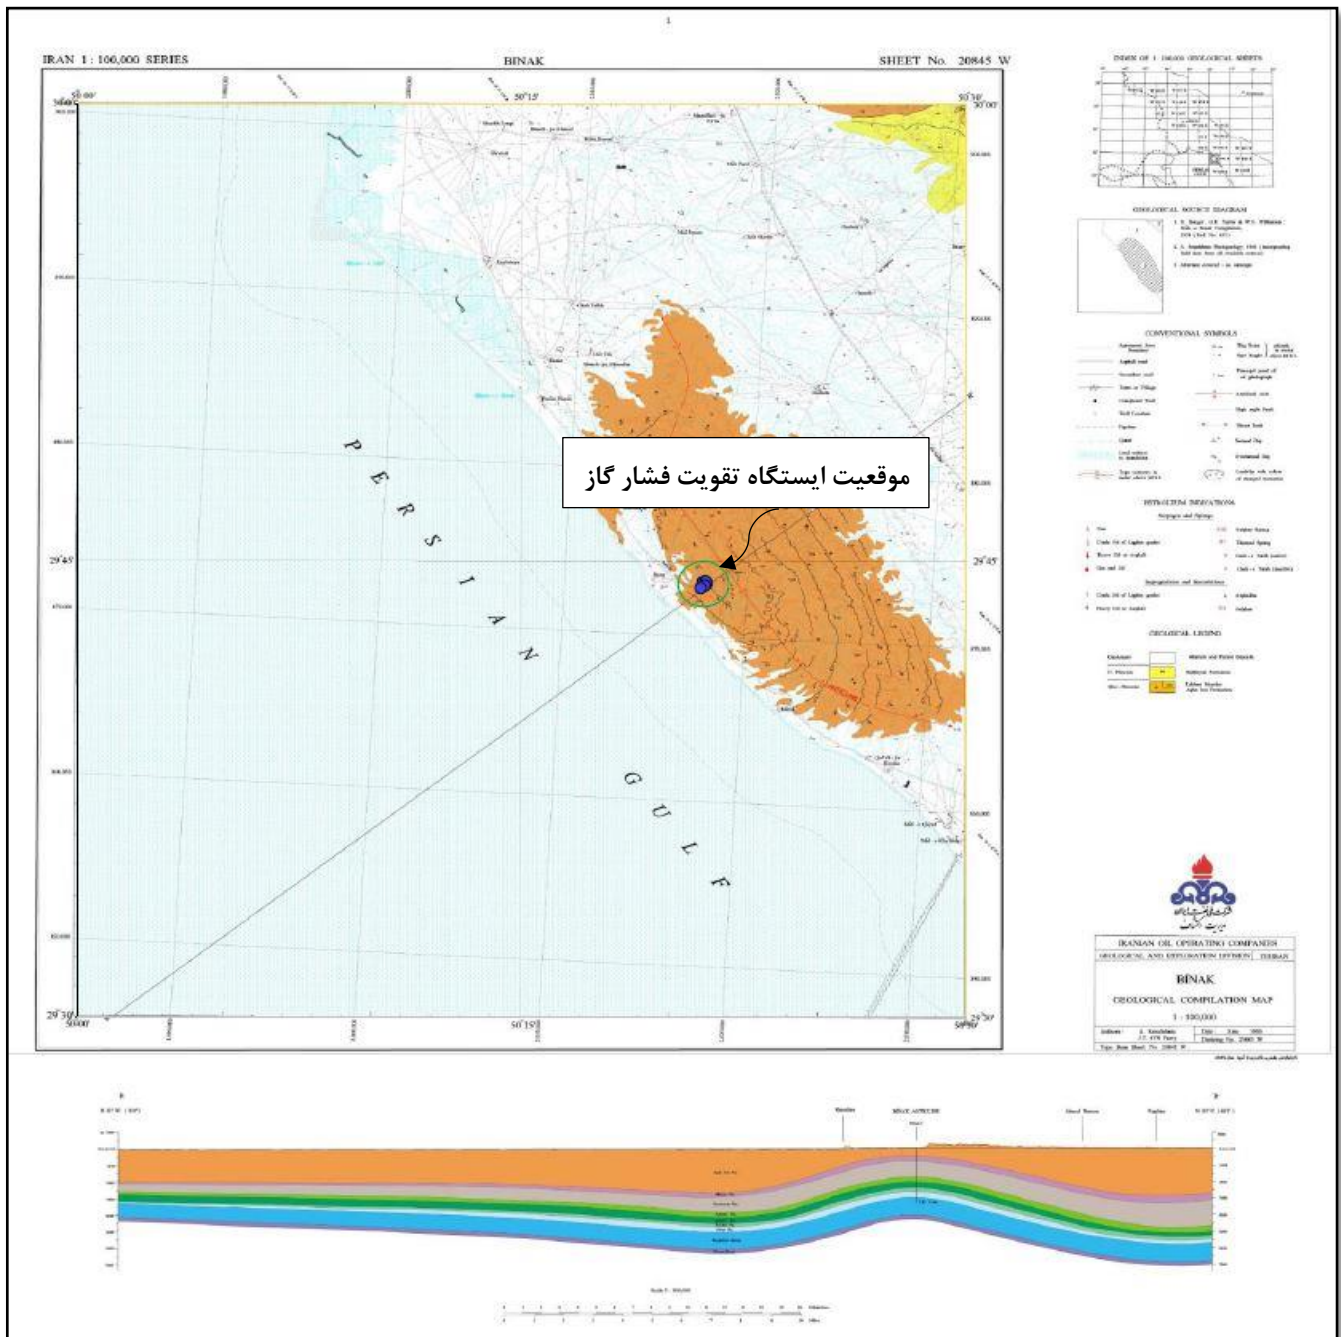

شکل ۲-۴- موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز در نقشه زمین‌شناسی بوشهر در منطقه بینک به مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۱۹ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

فصل ۳- کاوش های صحرائی


۳-۱- عملیات حفاری گمانه های ماشینی

حفاری ۶ گمانه ماشینی به روش مغزه گیری ممتد در محل های مشخص شده توسط کارفرمای محترم در ایستگاه تقویت فشار گاز انجام گرفت. به منظور شناسایی لایه ها و تعیین پارامترهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک نسبت به اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده از قشرهای مختلف در حین حفر گمانه های ماشینی اقدام شد. در جدول ۳-۱ مشخصات کلی گمانه های ماشینی همچنین در شکل های ۱-۳ الی ۳-۳ جانمایی آن ها در موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز و موقعیت ایستگاه تقویت فشار نسبت به کل پروژه ارائه شده است. سطح آب ذکر شده، نسبت به سر گمانه ماشینی در زمان حفاری می باشد. رقوم ارتفاعی گمانه های ماشینی حفاری شده در جدول ۱-۳ شرح داده شده است.



شکل ۱-۳- جانمایی محل حفر گمانه های ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۲۰ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

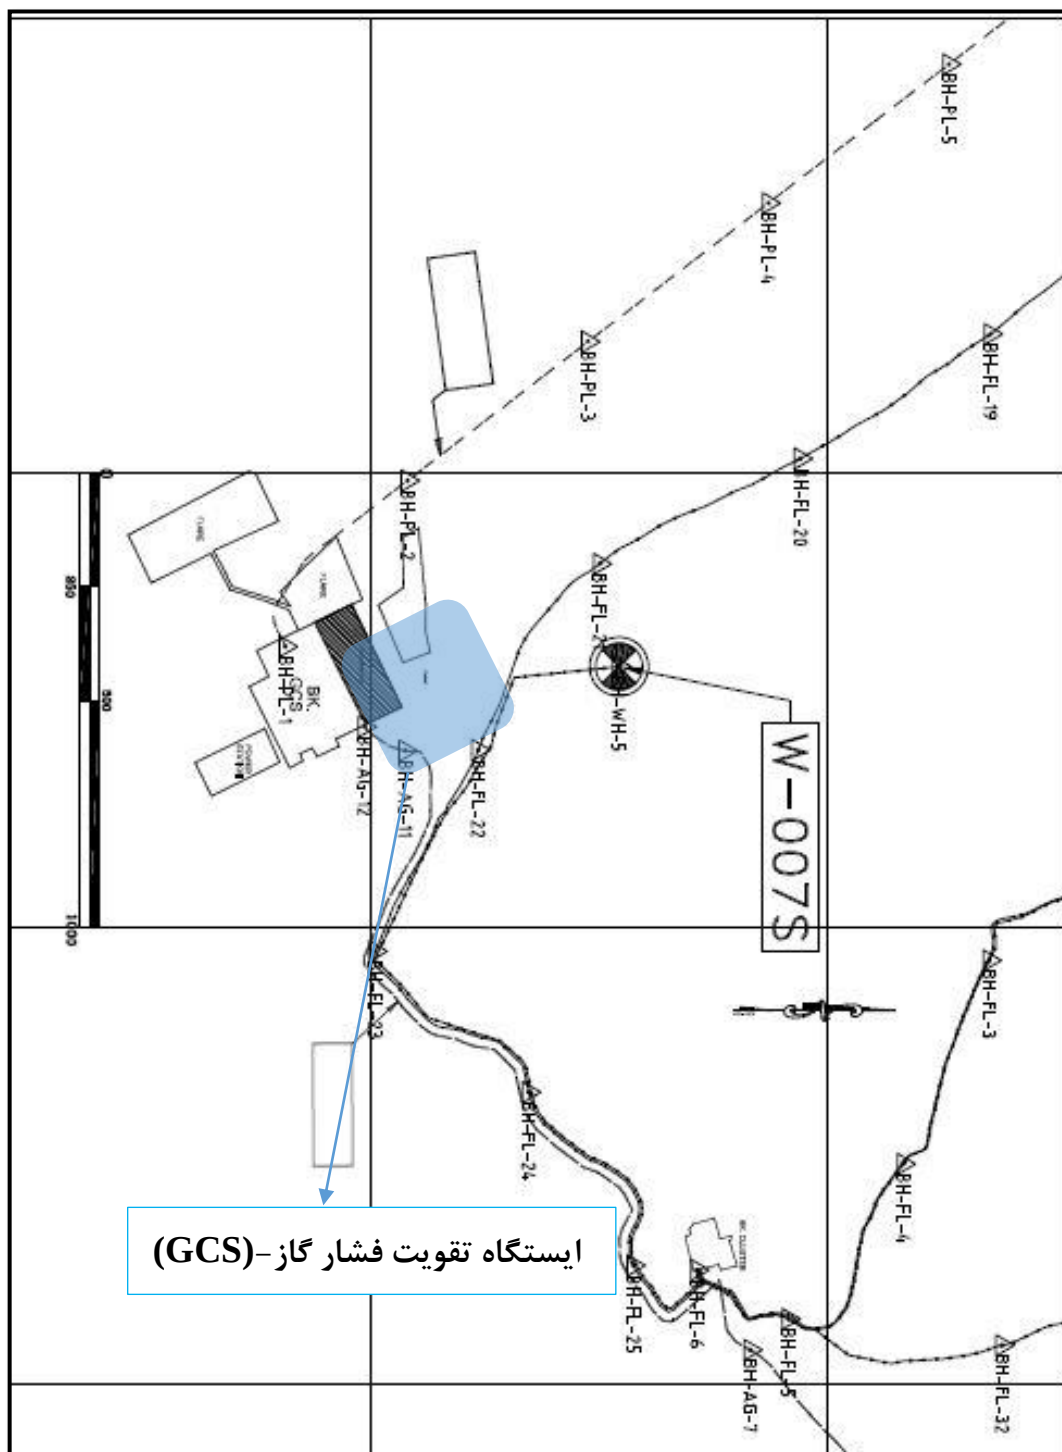

شکل ۳-۲- موقعیت قرارگیری محل حفر گمانه‌های ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز - نقشه ارسالی از کارفرمای محترم



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک




شماره پیمان:

GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION

شماره صفحه: ۲۱ از ۷۲

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03

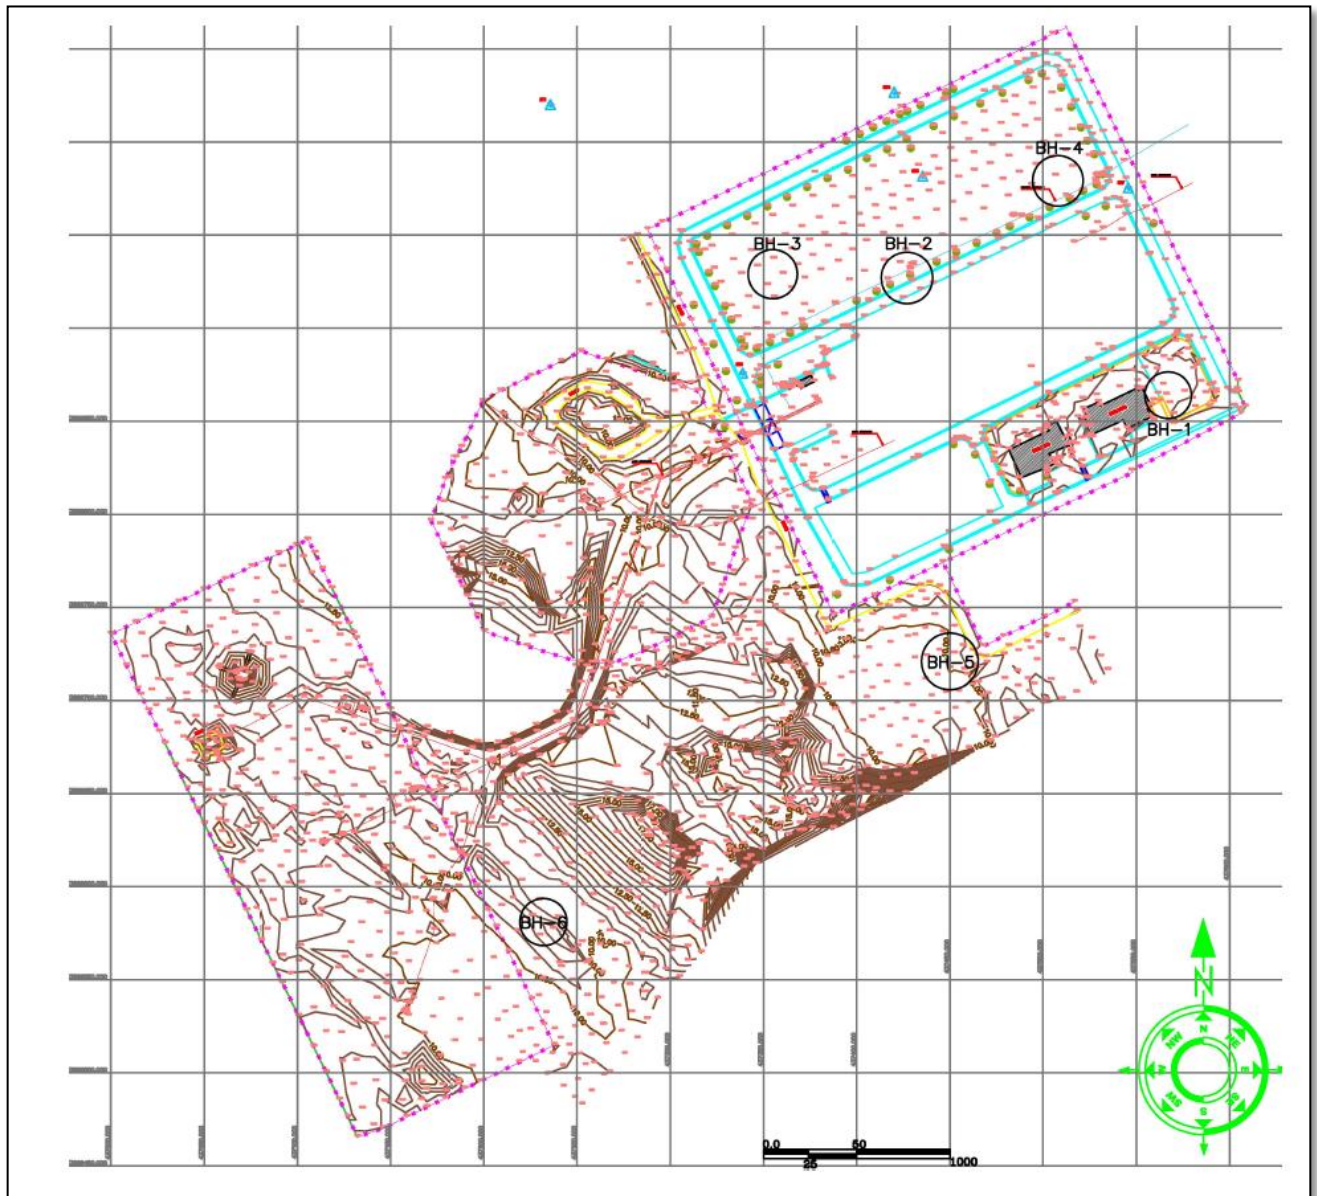

شکل ۳-۳- جانمایی محل حفر گمانه‌های ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز - نقشه ارسالی از شرکت هیرگان انرژی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۲۲ از ۷۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03

جدول ۱-۳. مشخصات کلی گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز

BH NO.	Depth (m)	Location		Ground Level (m)	Water Level (m)*
		E	N		
BH-1	15	437567	3289864	11.02	10.52
BH-2	30	437427	3289927	10.94	9.44
BH-3	15	437355	3289929	10.90	10.50
BH-4	15	437508	3289979	10.82	10.32
BH-5	15	437450	3289721	10.06	9.66
BH-6	15	437232	3289581	11.92	-

*سطح آب ذکر شده، براساس توپوگرافی ارسالی از شرکت هیرگان انرژی می‌باشد.

۳-۲- آزمایش‌های برجا

آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (SPT)

حین حفاری گمانه‌های ماشینی به منظور بدست آوردن میزان تراکم (Density) یا سفتی (Consistency) خاک، اقدام به انجام آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T.) گردیده است. آزمایش نفوذ استاندارد (Standard Penetration Test) یا به طور مخفف SPT مطابق با استاندارد (ASTM D-1586 90) در اعماق مختلف و به منظور ارزیابی وضعیت لایه‌های خاک انجام گردیده است. اساس کار این آزمایش بر سقوط آزاد چکش ۶۳/۵ کیلوگرمی از ارتفاع ۷۶ سانتیمتر بر روی کلاهک دستگاه قرار دارد که باعث نفوذ کفشک فولادی در داخل خاک می‌گردد. مقدار نفوذ برابر با ۳ فاصله ۱۵ سانتیمتری می‌باشد. تعداد ضربات برای هر مرحله نفوذ ۱۵ سانتیمتر ثبت شده و پس از آن آزمایش به اتمام می‌رسد. تعداد ضربات لازم برای نفوذ ۳۰ سانتیمتر انتهایی به عنوان مقاومت نفوذ در نظر گرفته می‌شود. اعداد SPT حاصل از آزمایش نیاز به اصلاح دارند، مهمترین عاملی که در اصلاح عدد SPT باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح فشار سربار C_N می‌باشد. روابط تجربی مختلفی برای این اصلاح وجود دارد. در اینجا از رابطه مطابق زیر استفاده گردیده است.

$$C_N = \sqrt{\left(\frac{1.7}{P'_0 + 0.7}\right)} \quad N' = C_N \times N$$

که در آن P'_0 تنش موثر موجود در عمق آزمایش، N عدد SPT اصلاح نشده، N' عدد SPT اصلاح شده است. اثر طول میله حفاری در طول‌های بیش از ۱۰ متر محسوس نیست اما در طول‌های کمتر از ۱۰ متر تاثیرگذار می‌باشد که باید اصلاحیه‌ای در ارتباط با آن انجام شود. مقدار ضریب اصلاحی طول میله حفاری برای عمق تا ۴ متر برابر ۰/۷۵، ۴ تا ۶ متر برابر ۰/۸۵ و ۶ تا ۱۰ متر برابر ۰/۹۵ در نظر گرفته شد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>GT</td><td>RT</td><td>0001</td><td>D03</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	شماره صفحه : ۲۳ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03																			

معادل سازی اعداد SPT براساس برون یابی مقادیر نفوذ کمتر از ۳۰ سانتی متر به منظور مقایسه نسبی وضعیت لایه-هایی انجام می شود که دارای تعداد ضربات $NSPT > 50$ می باشند. قاعدتاً نقاطی که با نفوذ کامل ۳۰ سانتی متر در مجموع به تعداد ضربات ۵۰ یا بیشتر رسیده اند، از نظر سفتی و قوام با لایه های دیگر که تعداد ضربات آنها در مرحله اول بدون نفوذ کامل به ۵۰ ضربه رسیده، متفاوت است. از این مقایسه به عنوان یکی از معیارهای اولیه در برآورد پارامترهای مکانیک خاک استفاده می گردد.

نتایج حاصل از این آزمایش در اعماق مختلف در شرح گمانه های ماشینی (پیوست ۲) آورده شده است. شکل ۳-۴ نمایش دهنده نمودار تغییرات نتایج آزمایش SPT اصلاح نشده ($NSPT$) و میزان نفوذ متناظر نسبت به عمق به تفکیک گمانه های ماشینی است. بعد از عبور از خاک سطحی به عمق تقریبی ۰/۵ متر، لایه های ریزدانه در گمانه های ماشینی BH-1 تا عمق یک متری و در گمانه های ماشینی BH-2 تا عمق ۳/۵ متری به طور غالب در محدوده سخت ($Hard$) قرار می گیرند. در گمانه های ماشینی BH-3 بعد از عبور از خاک سطحی، لایه های درشت دانه تا عمق یک متری در محدوده خیلی متراکم ($Very Dense$) و لایه های خاک ریزدانه تا عمق ۲/۵ متری در محدوده سخت ($Hard$) قرار دارند و در نهایت در گمانه های ماشینی BH-5 لایه های ریزدانه از ابتدای گمانه ماشینی تا عمق ۳ متری به طور غالب در محدوده سخت ($Hard$) قرار می گیرند لذا جهت بدست آوردن دید کلی از وضعیت تراکم و سفتی لایه ها، نتایج نفوذ استاندارد در گمانه های ماشینی براساس طبقه بندی ارائه شده توسط ترزاقی و پک (جداول شماره ۲-۳ و ۳-۳) به شرح زیر قابل توصیف می باشد. خاطر نشان می سازد در بخش هایی که لایه ها به صورت سنگی می باشد، توصیفات ارائه شده به صورت کیفی بوده و جهت بدست آوردن دید کلی نسبت به میزان تراکم و سفتی لایه ها است. کلیه توصیفات ارائه شده در خصوص تراکم و قوام خاک، طبق اعداد SPT اصلاح نشده می باشند. لازم به ذکر است به جهت اختلاف ارتفاع زیاد بین گمانه های ماشینی، اختلاف تراز آنها در نمودار نتایج آزمایش SPT لحاظ نشده است.


جدول ۲-۳. رابطه تراکم خاک درشت دانه و عدد $NSPT$ (ترزاقی و پک ۱۹۴۸)

<i>SPT resistance value (N)</i>	<i>Relative density</i>
0-4	<i>Very loose</i>
4-10	<i>Loose</i>
10-30	<i>Medium dense</i>
30-50	<i>Dense</i>
Over 50	<i>Very dense</i>

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۲۴ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

جدول ۳-۳. رابطه تراکم خاک ریزدانه و عدد N_{SPT} (ترزاقی و پک ۱۹۶۷)

SPT value (N)	Type	Remarks
0-2	Very soft	Not suitable for civil structures, good for park.
2-4	Soft	
4-8	Medium Stiff	Good for very light structure using proper methods.
8-15	Stiff	Good for low load bearing structures.
15-30	Very Stiff	Good for moderate load bearing structures.
Over 30	Hard	Good for high load bearing structures.

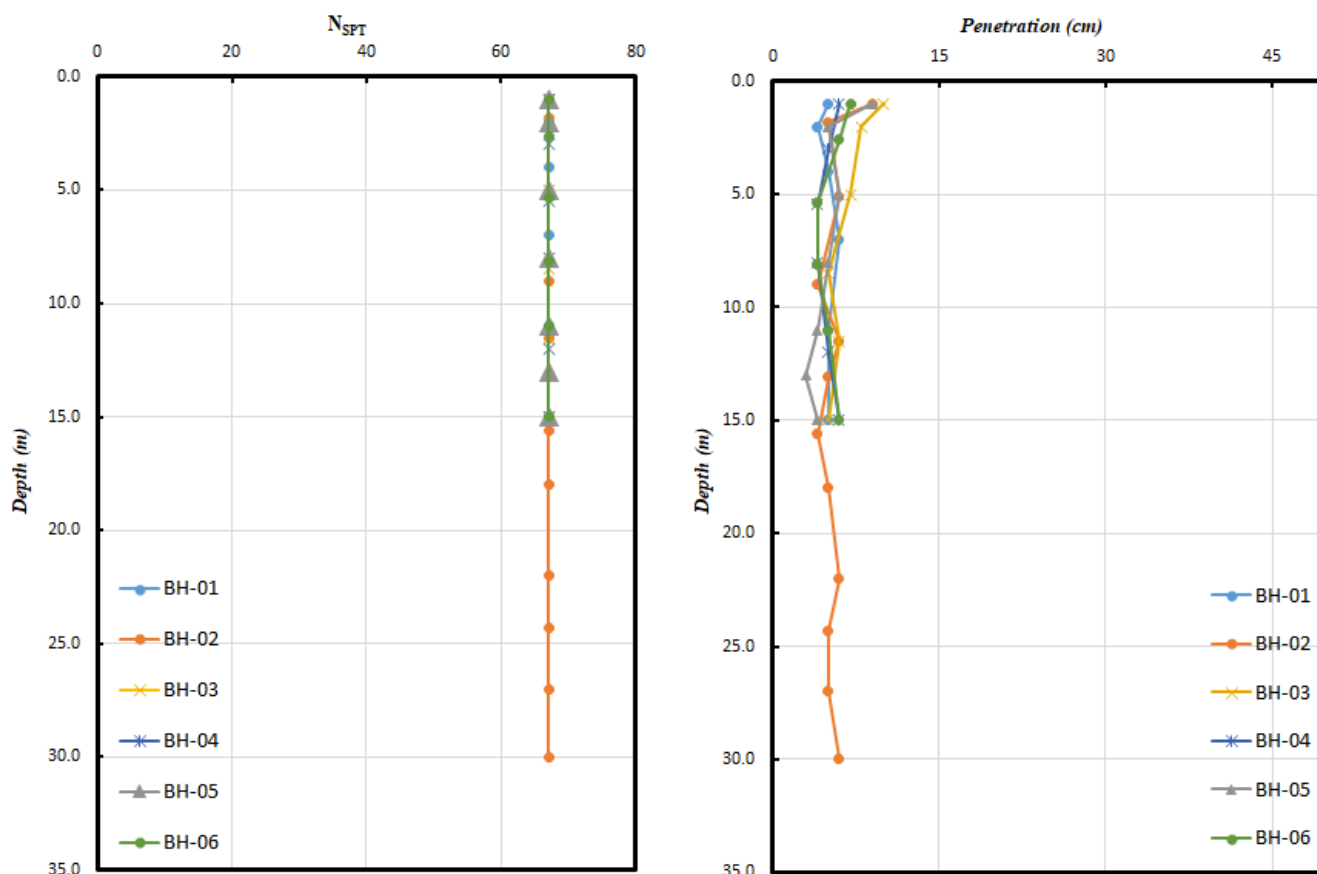

شکل ۳-۴- تغییرات نتایج ضربات SPT (اصلاح نشده) و میزان نفوذ متناظر بر حسب عمق ایستگاه تقویت فشار گاز

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۲۵ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

آزمایش لرزه‌نگاری درون چاهی (Down Hole Test)

جهت تعیین پارامترهای دینامیکی (ضریب ارتجاعی، برشی و پواسون) و دستیابی به سرعت امواج طولی و برشی لایه‌های خاک و تعیین تپ زمین، آزمایش لرزه‌نگاری درون گمانه‌ای، در محل ایستگاه تقویت فشار گاز در گمانه ماشینی BH-2 (مختصات ۳۲۸۹۹۴۳، ۴۳۷۴۱۹ متر در سیستم UTM)، تعیین شده از سمت کارفرمای محترم، انجام شده است. در این عملیات لرزه‌نگاری موج تراکمی و برشی به روش سطح به عمق (Downhole) تا عمق مورد نظر و با فواصل ۱/۵ متر برداشت، پردازش و تفسیر گردیده است. در این آزمایش یک گیرنده ژئوفون (لرزه‌سنج سه مؤلفه‌ای) درون گمانه ماشینی در عمق‌های مختلف قرار داده می‌شود. سپس توسط یک منبع (ضربه چکش بر صفحه فلزی برای تولید موج P و ضربه چکش به الوار برای تولید موج S، موج مکانیکی ایجاد شده و به لرزه‌سنج رسیده و توسط دستگاه ثبات (Data logger) که به ژئوفون متصل است، ثبت می‌گردد. در این حالت موج رسیده به لرزه‌سنج موج مستقیم بوده و سعی می‌شود تا منبع تولید آن در نزدیکی دهانه گمانه ماشینی قرار گیرد. پس از رسیدن موج به لرزه‌سنج، اولین زمان رسیدهای آن در حد میلی ثانیه و دهم میلی ثانیه توسط لرزه نگار ثبت می‌گردد. با قرار دادن گیرنده‌ها در موقعیت‌های مناسب منحنی "زمان رسید" بر حسب عمق رسم می‌گردد. شیب این منحنی در هر عمق معرف متوسط سرعت انتشار موج در آن عمق خواهد بود. برای پیدا کردن سرعت بازه‌ای (سرعت امواج در بین دو برداشت متوالی در عمق) باید اثر سرعت لایه‌های بالاتر حذف شود. بدین منظور ابتدا سرعت امواج تراکمی (طولی، P) و برشی (عرضی، S) برای لایه‌ها و با در نظر گرفتن زمان رسیده محاسبه و سپس با استفاده از این زمان و زمان رسیدن امواج در عمق بعدی سرعت‌های بازه‌ای لایه دوم محاسبه می‌گردد. با تکرار این روش سرعت بازه‌ای امواج تراکمی و برشی برای تمام لایه‌ها به دست می‌آید. شکل ۳-۵ تصویر شماتیک انجام آزمایش لرزه‌نگاری درون گمانه‌ای را نمایش می‌دهد.


۱-۲-۳- نتایج آزمایش

سرعت موج P از سطح تا عمق ۳۰ متری در گمانه‌ی ماشینی BH-2، بین ۸۲۵/۳ تا ۱۸۱۰/۴ متر بر ثانیه و سرعت موج S از ۱۸۴/۹ تا ۶۰۳/۹ متر بر ثانیه متغیر می‌باشد. در پیوست ۳-۱ میزان تغییرات سرعت‌های S و P از سطح گمانه‌ی ماشینی مذکور تا عمق برداشت مورد نظر نشان داده شده است. خلاصه نتایج آزمایشات انجام گرفته در جدول زیر و ریز نتایج حاصله از آزمایش در پیوست شماره ۳-۱ ارائه شده است.

جدول ۳-۴. سرعت متوسط موج برشی در گمانه‌ی ماشینی مورد مطالعه

Borehole No.	Depth(m)	E(m)	N(m)	Vs ₃₀ (m/sec)	Soil Type
BH-2	30	437419	3289943	486.6	II

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								شماره صفحه : ۲۶ از ۷۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	

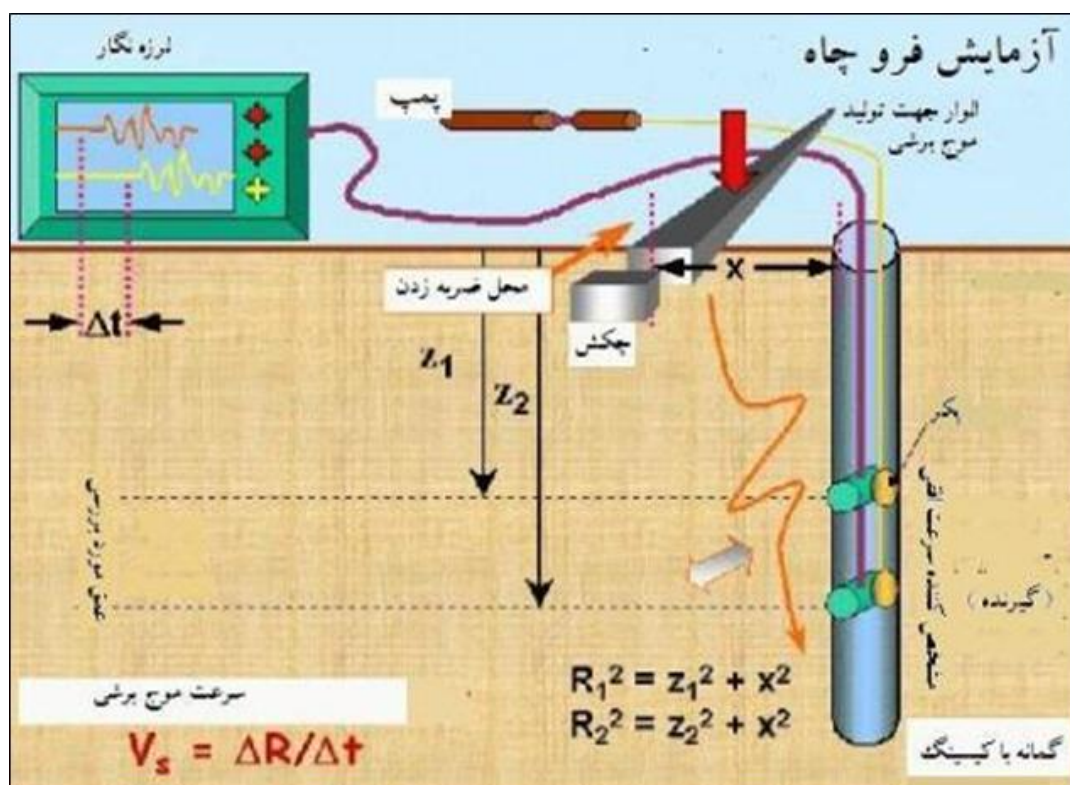

شکل ۳-۵- تصویر شماتیک آزمایش لرزه نگاری درون گمانه‌ای

۲-۱-۲- پارامترهای دینامیکی خاک

همانطور که پیش‌تر توضیح داده شد، عملیات لرزه نگاری درون گمانه‌ای (Down Hole Test) در یک گمانه به منظور تکمیل اطلاعات ژئوتکنیکی و تعیین پارامترهای دینامیکی لایه‌های تشکیل دهنده زمین و تعیین تپ خاک محدوده مورد مطالعه انجام گردید. با توجه به تئوری انتشار امواج و فیزیک اجسام در محاسبه سرعت امواج فشاری، برشی و همچنین در نظر گرفتن دانسیته مواد می‌توان دیگر پارامترهای دینامیکی مواد مانند مدول برشی، بالک، الاستیسیته و نسبت پواسون را محاسبه نمود. در زیر روابط مربوط به محاسبه برخی از این پارامترهای دینامیکی آورده شده است. نتایج به‌دست آمده در پیوست ۳-۱ ارائه شده است.

$$v = ((V_p/V_s)^2 - 2) / (2(V_p/V_s)^2 - 2)$$

نسبت پواسون

$$G = (V_s)^2 \gamma$$

مدول برشی

$$E = 2G(1+v)$$

مدول الاستیسیته

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۲۷ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

در جدول ۳-۵ ضرایب لرزه خیزی محدوده پروژه بر مبنای ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ ارائه شده است. همچنین مطابق استاندارد ۲۸۰۰، محل پروژه در محدوده با خطر نسبی زیاد قرار دارد که شتاب مبنای طرح معادل $0.3g$ معرفی شده است.

جدول ۳-۵. پارامترهای طراحی لرزه ای مطابق استاندارد ۲۸۰۰

نوع زمین	S_0	S	T_s	T_0
II	1.0	1.5	0.5	0.1

با توجه به فاصله نزدیک ترین گسل ها به محدوده محل پروژه شامل گسل پیشانی کوهستان به فاصله حدود ۲۳ کیلومتر و گسل رگ سفید به فاصله حدود ۳۳ کیلومتر، محل پروژه در محدوده نزدیک گسل (Near Feild) قرار نمی گیرد.

۳-۲-۱-۳- تعیین متوسط سرعت امواج برشی

مطابق بند ۲-۴-۱ استاندارد ۲۸۰۰ و جدول ۳-۴ این آئین نامه، سرعت موج برشی متوسط با توجه به ضخامت لایه های مختلف و سرعت موج برشی در آنها تعیین می گردد. این سرعت را می توان با استفاده از رابطه زیر بدست آورد:

$$\bar{V}_s = \frac{\sum di}{\sum (di / V_{si})}$$

در این رابطه di و V_{si} به ترتیب ضخامت لایه ها و سرعت موج برشی در آن است. بر این اساس میانگین سرعت موج برشی در محل گمانه ی ماشین BH-2 تا عمق ۳۰ متری لایه های خاک، دارای مقدار متوسط $486/6 \text{ m/s}$ می باشد. براساس میانگین سرعت موج برشی بدست آمده، زمین سایت مورد مطالعه، مطابق با تقسیم بندی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ایران (استاندارد ۲۸۰۰-ویرایش چهارم) در رده "II" و نوع C آئین نامه ASCE7 برآورد شده است. خلاصه نتایج آزمایشات انجام گرفته در جدول ۳-۴ و ریز نتایج حاصله از آزمایش در پیوست شماره ۳-۱ ارائه شده است

آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی (Geoelectrical Resistivity Test)


آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی در محل پروژه به منظور تعیین مقاومت الکتریکی خاک و میزان خوردگی خاک مطابق آیین نامه ASTM G57 انجام شده است.

در روش های الکتریکی که جریان به وسیله الکترودها به زمین انتقال می یابد هرگونه تغییرات زیرسطحی لایه های زمین باعث تغییر در نحوه هدایت جریان الکتریکی در داخل زمین یا تغییر پتانسیل الکتریکی می شود. میزان تاثیر

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۲۸ از ۷۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	

عوامل فوق به اندازه، شکل، موقعیت و مقاومت الکتریکی لایه‌های زیر سطحی بستگی دارد. لذا به دست آوردن اطلاعات مربوط به لایه‌های زیرسطحی یا اندازه‌گیری پتانسیل الکتریکی در سطح زمین امکان پذیر است. روش متعارف در این کار عبور جریان الکتریکی از داخل زمین به وسیله دو عدد الکتروود و اندازه‌گیری افت پتانسیل بین دو الکتروود دیگر است که در امتداد یک خط در میان الکتروودهای اولیه قرار داده شده‌اند.

مقاومت لایه‌های مختلف خاک یا سنگ در اثر شکستگی‌ها، تخلخل، هدایت الکتریکی، آب‌های زیرسطحی و درجه اشباع خاک دستخوش تغییرات بسیاری می‌شود. حدود تقریبی مقاومت الکتریکی برای انواع مختلف خاک و سنگ در شکل ۳-۶ نشان داده شده است.

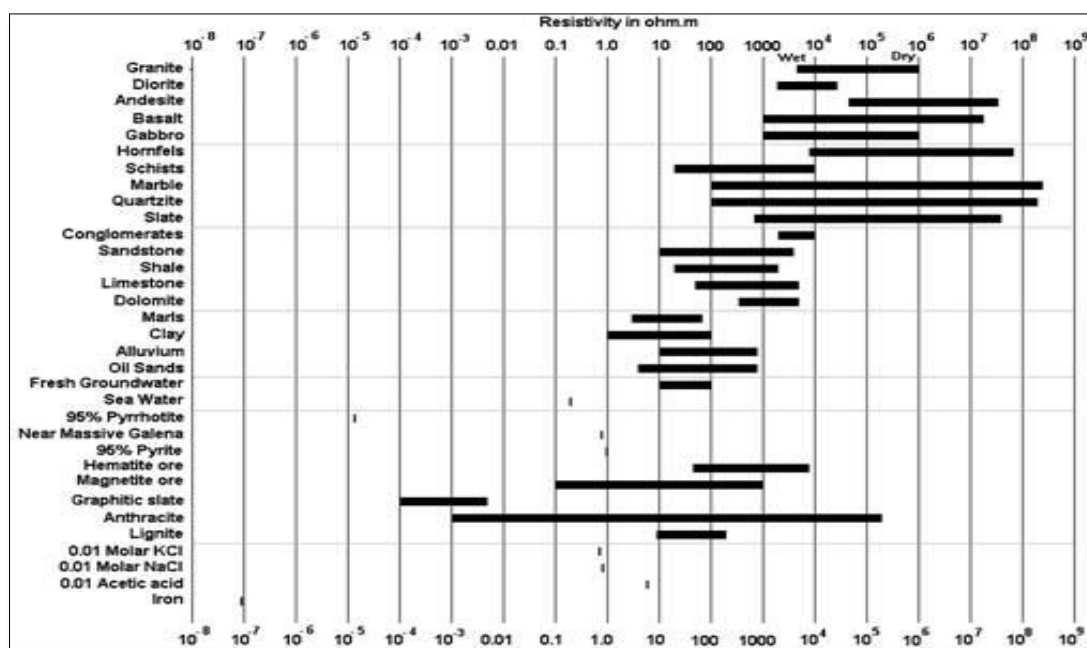

شکل ۳-۶- حدود مقاومت الکتریکی برای خاک‌های مختلف

۴-۱-۲-۳- نحوه انجام آزمایش و آرایش الکتروودها

در هنگام آزمایش آرایش‌های متفاوتی را می‌توان برای قرار دادن الکتروودهای جریان و پتانسیل در سطح زمین مورد استفاده قرار داد. در اغلب این آرایش‌ها هر دو مجموعه الکتروودها در امتداد یک خط قرار داده می‌شوند. معمولاً الکتروودهای جریان در بیرون الکتروودهای پتانسیل قرار می‌گیرند، هر چند که معکوس قرار دادن الکتروودها نیز هیچ تفاوتی را در نتایج حاصله ایجاد نخواهد کرد. آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی در ۶ محل (Line) در ایستگاه تقویت فشار گاز با عناوین BH-1 الی BH-6 (در کنار مختصات هر گمانه ماشینی) با قرائت در اعماق یک و ۳ متری، به منظور تعیین مقاومت الکتریکی خاک و میزان خورندگی خاک مطابق آیین نامه ASTM G57 انجام شده است.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۲۹ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

جهت تعیین میزان مقاومت الکتریکی ظاهری (*Apparent Resistivity*) با آرایش ورنر از فرمول زیر استفاده می شود:

a = فاصله الکترودها (متر)

$$\rho_a = 2\pi a \frac{\Delta V}{I}$$

$\frac{\Delta V}{I}$ = مقاومت اندازه گیری شده توسط دستگاه (اهم)

ρ_a = مقاومت الکتریکی ظاهری (اهم متر)

در پروژه حاضر، آزمایش های ژئوالکتریک در هر یک از نقاط با استفاده از روش سونداژ VES و با استفاده از آرایه ورنر در اعماق ۱ تا ۳ متری انجام پذیرفت. مشخصات محل آزمایش و نتایج حاصل از آن در جدول ۳-۵، شکل ۳-۷ و پیوست ۳-۲ ارائه شده است.

جدول ۳-۵. مقاومت ویژه میانگین قرائت شده برای اعماق مختلف در هر محل بر حسب اهم متر

Station No.	$\rho_a (\Omega m)$	
	$a=1m$	$a=3m$
BH-1	5.98	114.89
BH-2	4.56	19.74
BH-3	7.49	74.10
BH-4	3.97	77.90
BH-5	1.24	9.32
BH-6	16.96	66.04


خورندگی

عکس العمل شیمیایی یا الکتروشیمیایی یک فلز با محیط اطراف که منجر به اضمحلال تدریجی یا نابود شدن فلز گردد را خورندگی می نامند. خوردگی به وجود مناطق کاتدیک و آندیک در فلز اشاره دارد. در روش حفاظت کاتدیک (روش های ایمن سازی یک فلز از حملات خورنده محیط اطراف به وسیله ایجاد جریان الکتریکی مستقیم از محیط الکترولیت اطراف به فلز) یک جریان الکتریکی در جهت خاصی اعمال می شود تا سازه ای که باید محافظت شود به عنوان یک کاتد عمل نماید. اگر مقدار جریان به اندازه کافی نباشد هیچ قسمتی از سازه به عنوان آند عمل نخواهد نمود.

پتانسیل خورندگی خاک ها تابعی از افزایش یا کاهش مقاومت الکتریکی آن بوده و میزان مقاومت الکتریکی خاک به نوبه خود بستگی به تمرکز املاح معدنی و آلی و رطوبت زمین در اعماق مختلف دارد. با افزایش میزان املاح

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۳۰ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

موجود در خاک و بالا آمدن سطوح آب زیرزمینی بر میزان قابلیت هدایت الکتریکی (عکس مقاومت الکتریکی) افزوده می شود و در نتیجه موجب کاهش مقاومت الکتریکی خواهد شد. در این مورد می توان به طور تقریبی ارتباط بین مقاومت الکتریکی و میزان خوردگی شیمیایی را مطرح نمود. علاوه بر میزان املاح و رطوبت طبیعی زمین عواملی دیگر از قبیل تراکم و نوع دانه بندی نیز بر میزان مقاومت الکتریکی اثر دارند، به طوری که خاک های درشت دانه فشرده نسبت به خاک های ریزدانه از مقاومت الکتریکی بیشتری برخوردار هستند.

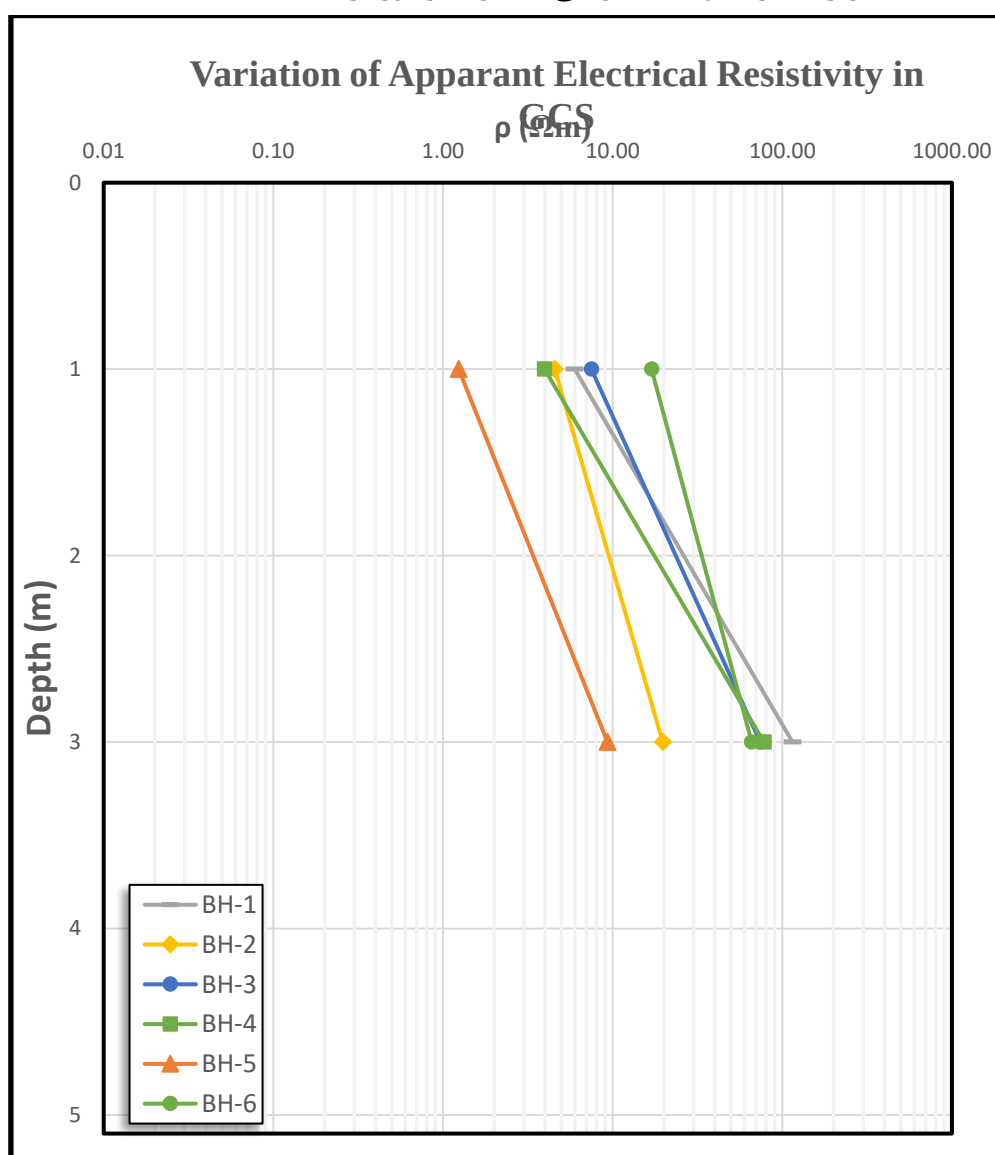

شکل ۳-۷- تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب عمق در ایستگاه تقویت فشار گاز

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۳۱ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

در جدول ۳-۶ محدوده پتانسیل خوردگی خاک‌ها ارائه گردیده است که می‌تواند در تفسیر نتایج اندازه‌گیری‌های انجام شده در محل پروژه مورد اسـتـفاده قرار گیرد. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که مقادیر مقاومت‌های ظاهری الکتریکی به صورت متغیر در این ایسـتـگاه تقویت فشار گاز در گمانه BH-5 کمتر از $(\Omega.m)$ ۱۰ در محدوده خورنده و در گمانه BH-2 کمتر از $(\Omega.m)$ ۲۰ در محدوده خوردگی متوسط قرار دارد. پیشنهاد می‌شود در نقاطی که خوردگی می‌تواند به سازه‌ها یا تأسیسات مرتبط، آسیب رسان باشد، با استفاده از روش‌های قیرپاشی یا سایر روش‌های مشابه، نسبت به محافظت (Coating) اقدام شود.

جدول ۳-۶. خوردگی خاک طبق مقاومت الکتریکی (British Standard BS-1377)

Soil resistivity($\Omega.m$)	Corrosivity
0-5	Very corrosive
5-10	Corrosive
10-20	Moderately corrosive
20-100	Mildly corrosive
>100	Negligible corrosive

۳-۳- آزمایش بارگذاری صفحه (Plate Load Test)

به منظور تعیین ضریب ارتجاعی (Elastic Soil Modulus) و دستیابی به پارامترهای نشست‌پذیری لایه‌های خاک، مطابق با درخواست کارفرمای محترم مقرر گردید ۳ آزمایش بارگذاری صفحه در محل ایستگاه تقویت فشار گاز انجام شود، لذا این ۳ آزمایش بارگذاری صفحه در محل گمانه‌های ماشینی BH-1، BH-3 و BH-5 انجام و نتایج آن در گزارش حاضر ارائه شده است. این آزمایش مطابق با استاندارد ASTM D1194-72 بر روی صفحه دایره‌ای شکل به قطر ۳۰ سانتیمتر به عمل آمده است. صفحه بارگذاری توسط صفحات کوچکتری تقویت شده است و در اطراف آن سه نشانگر (Gauge) با دقت ۰/۰۱ میلیمتر نصب گردیده‌اند که میزان نشست را مشخص می‌نمایند. مدول الاستیسیته خاک با برآزش بهترین خط عبوری از نقاط متناظر تنش-نشست به دست می‌آید. در جدول ۳-۷ خلاصه نتایج حاصل از آزمایش و در پیوست ۳-۳ نیز نتایج و نمودارهای حاصل از آن ارائه شده است.

جدول ۳-۷. مشخصات و نتایج آزمایش بارگذاری صفحه

Test No.	Depth(m)	Plate Diameter (cm)	E_{50} (kg/cm ²)
PLT-GCS(BH-1)	1.0	30	686
PLT-GCS(BH-3)	1.0	30	535
PLT-GCS(BH-5)	1.0	30	515

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۳۲ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

۳-۴- وضعیت تراز سطح آب

با توجه به نتایج حاصل از حفر ۶ گمانه ماشینی، سطح آب در زمان عملیات اجرایی در محل حفر گمانه‌های ماشینی BH-1 الی BH-5 تا عمق حداکثر ۳۰ متر، تراز آب زیر سطحی در محدوده ۰/۵ متر (از سطح گمانه ماشینی حفر شده) تا ۱/۵ متر مشاهده شده است. نظر به این که گذر زمان و تغییرات شرایط جوی در فصول مختلف سال می‌تواند منجر به تغییر در سطح آب ایستابی در محدوده پروژه شود، ضروری است تراز آب زیرزمینی پیش از شروع عملیات عمرانی و در حین آن به طور دقیق بررسی شود.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>GT</td><td>RT</td><td>0001</td><td>D03</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	شماره صفحه : ۳۳ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03																			

فصل ۴ - آزمایش‌های آزمایشگاهی

پس از اتمام عملیات حفاری ماشینی، به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاک، آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی و مقاومتی بر روی نمونه‌های معرف و مطابق با جنس لایه‌ها در آزمایشگاه این مهندسین مشاور به انجام رسید. در جدول ۴-۱ آزمایش‌های آزمایشگاهی مدنظر به همراه شماره استاندارد مربوطه ارائه شده است.

جدول ۴-۱. مشخصات آزمایش‌های آزمایشگاهی

نام آزمایش	شماره استاندارد	توضیحات
طبقه بندی خاک	ASTM D2488	
حدود اتربرگ	ASTM D4318	
دانه بندی	ASTM D421-422	برای ذرات کوچکتر از ۰/۰۷۵ میلیمتر متمایز ساختن دانه‌ها بوسیله هیدرومتری است.
هیدرومتری	ASTM D7928	
دانسیته و درصد رطوبت	ASTM D2216	
وزن مخصوص ویژه	ASTM D854	
تک محوری سنگ	Publication No.737	
بار نقطه‌ای سنگ	ASTM D5731	
مقاومت کششی برزلی سنگ	ASTM D3967	
شیمیایی خاک	BS-1377	
شیمیایی آب	ASTM D1293,D516,D512	

*نشریه ۷۳۷ سازمان برنامه و بودجه ایران نیز در نظر گرفته شده است.

۴-۱- توصیف و طبقه بندی لایه‌های خاک

بر اساس تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بر روی نمونه‌های اخذ شده از اعماق مختلف گمانه‌های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز با در نظرگیری نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی و فاصله گمانه‌های ماشینی از یکدیگر، لایه‌های موجود در محدوده این بسته را می‌توان مطابق شرح ارائه شده در ذیل، طبقه‌بندی نمود. جهت سهولت بررسی و مقایسه، در فصل قبل محدوده مذکور ارائه و گمانه‌های ماشینی موجود در این محدوده معرفی شده است. لازم به ذکر تا زمان ارائه گزارش ایستگاه تقویت فشار گاز نقشه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه از سوی شرکت هیرگان انرژی ارائه نشده است.

براساس نتایج حاصل از حفاری‌های صورت گرفته و نتایج آزمایشات آزمایشگاهی، لایه‌ای که پس از گذر از لایه سطحی به ضخامت حدوداً ۵۰ سانتیمتر در گمانه‌های ماشینی BH-1 تا عمق یک متری، در گمانه ماشینی BH-2 تا عمق ۳/۵ متری و در گمانه ماشینی BH-3 تا عمق تقریبی ۲/۵ متری مشاهده شده، خاک ریز دانه رسی و در ادامه تا

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۳۴ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

انتهای گمانه‌های ماشینی فوق الذکر توالی لایه‌های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سیلتی (SiltStone) است. لازم به ذکر است در عمق ۰/۵ متری تا یک متری گمانه ماشینی BH-3 خاک شن حاوی رس قرار دارد. در گمانه ماشینی BH-5 از ابتدای گمانه ماشینی تا عمق ۳ متری خاک رس و سیلت دارای چسبندگی (CL, ML) و در ادامه تا انتها توالی لایه‌های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سیلتی (SiltStone) مشاهده شده است. در گمانه‌های ماشینی BH-4 و BH-6 از ابتدای گمانه‌های ماشینی تا انتهای ۱۵ متر توالی لایه های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سیلتی (SiltStone) مشاهده شده است. لایه‌های سنگی پس از ۲۴ ساعت خیساندن در آب در طبقه بندی رس و سیلت دارای چسبندگی و شن حاوی رس قرار می‌گیرند. لایه‌های مذکور مطابق طبقه‌بندی متحد خاک (USCS) عمدتاً در رده CL, ML, GC و GP-GC طبقه‌بندی می‌شوند.



شکل ۴-۱- گمانه‌های ماشینی در محدوده مورد مطالعه ایستگاه تقویت فشار گاز



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک




شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه : ۳۵ از ۷۲

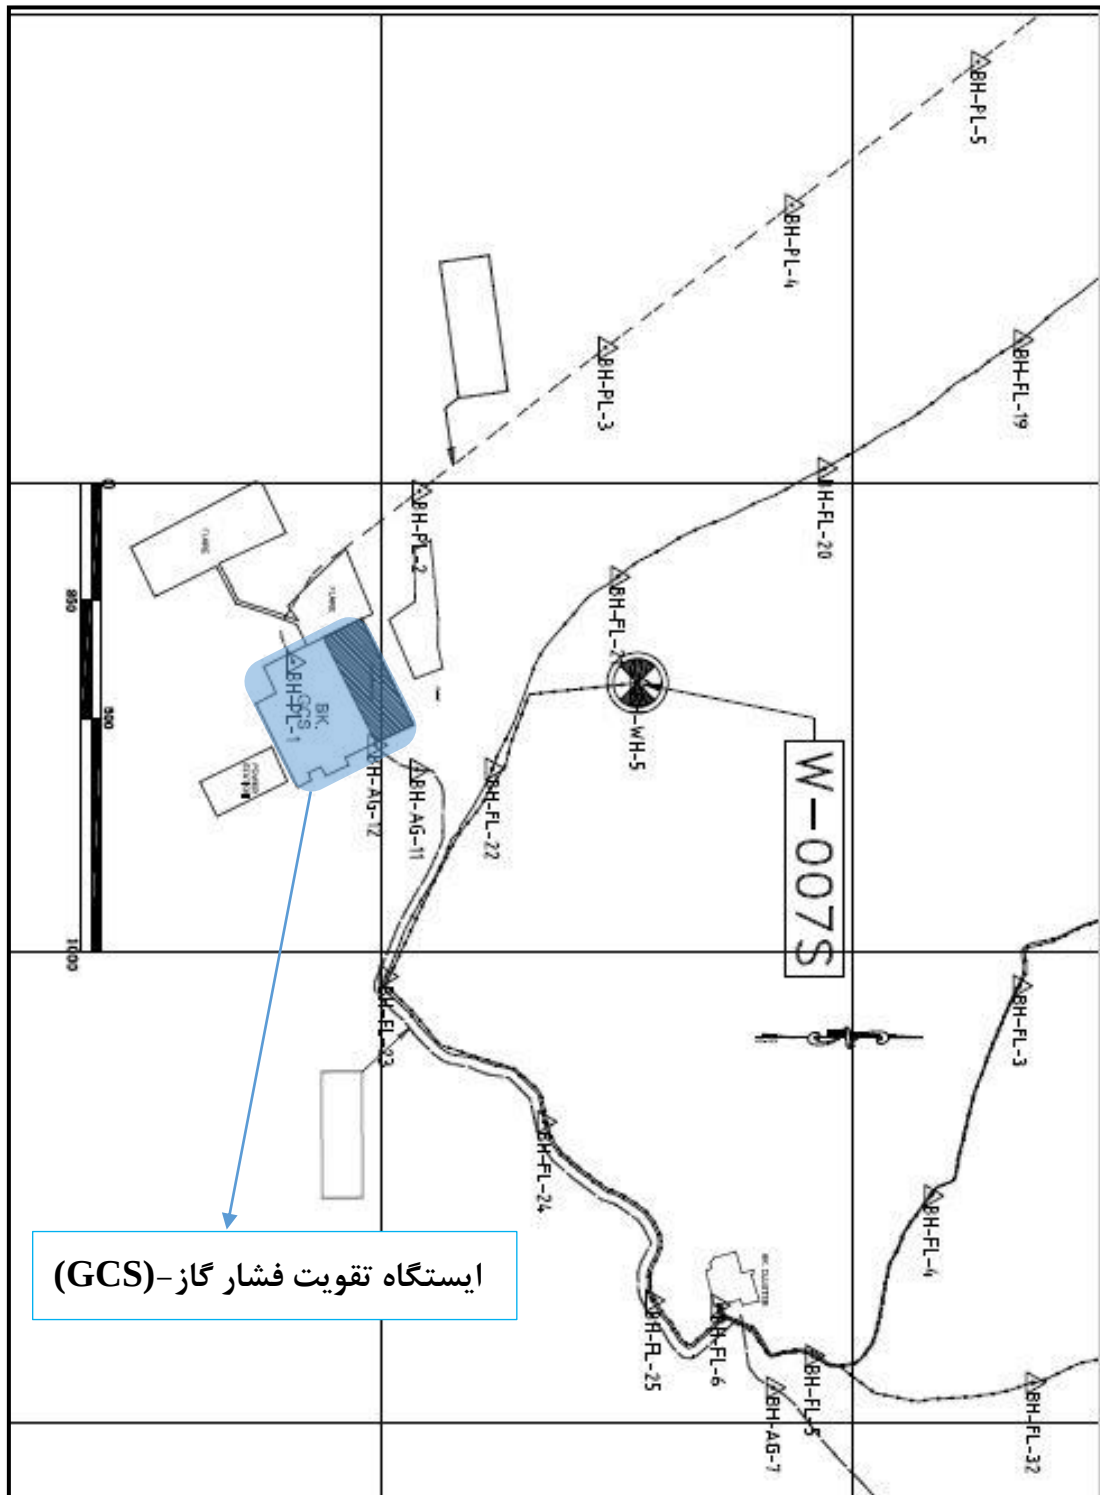

شکل ۴-۲- ایستگاه تقویت فشار گاز (GCS)- نقشه ارسالی از کارفرمای محترم

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۳۶ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03



شکل ۴-۳- موقعیت قرارگیری ایستگاه تقویت فشار گاز (GCS) نسبت به سایر بسته‌های بخش تحت الارض - نقشه ارسالی از کارفرمای محترم

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>GT</td><td>RT</td><td>0001</td><td>D03</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	شماره صفحه : ۳۷ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03																			

فصل ۵- پارامترهای طراحی و بررسی ملاحظات ژئوتکنیکی

۵-۱- خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایه‌های خاک و پارامترهای طراحی

با توجه به جنس لایه‌های خاک، نتایج آزمایش‌های برجا، آزمایش‌های آزمایشگاهی و براساس قضاوت مهندسی حاصل از حفر ۶ گمانه ماشینی در ایستگاه تقویت فشار گاز، مقادیر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی جهت تعیین مقاومت مجاز خاک طبیعی برای استفاده در طراحی‌های ژئوتکنیکی به شرح جدول ۵-۱ ارائه شده است. به دلیل اهمیت پروژه و فاصله بین گمانه‌های ماشینی اجرا شده، همانگونه که پیشتر نیز ذکر گردید، پارامترهای مذکور، در محدوده حفر گمانه‌های ماشینی قابل استفاده است و مسئولیت تعمیم آن به کل محدوده بر عهده مشاور نمی باشد. پارامترها و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایه‌های خاک و سنگ طبیعی در محدوده ایستگاه در جدول ۵-۱ ارائه شده است.

جدول ۵-۱. مقادیر پیشنهادی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی لایه‌های خاک و سنگ طبیعی

Layer type according to Unified method	CL	Marl (CL)	Marl (CL)	Unit
Depth	0.5-3.5	3.5-7.5	7.5-30	m
Soil cohesion (Cu)	1.0-2.0	2.5-5.0	4.0-8.0	kg/cm ²
Soil wet density (γ_w)	1.9-2.0	1.95-2.15	2.0-2.2	g/cm ³
Soil module of elasticity (Es)	200-400	500-1000	800-1600	kg/cm ²
Soil Poisson ratio (ν)	0.35-0.40	0.30-0.35	0.30-0.35	-

۵-۲- پتانسیل روانگرایی

روانگرایی به واکنش خاک در برابر بارهای دینامیکی یا تحریک ناشی از امواج برشی زودگذر اطلاق می‌شود که در نتیجه آن مقاومت خاک به طور کامل از بین رفته و حالتی آبگونه به خود می‌گیرد. در صورتی که یک ماسه اشباع به لرزه درآید، متراکم شده و از حجم آن کاسته می‌شود. در چنین شرایطی اگر آب نتواند به سرعت از محیط خارج و به اصطلاح زهکشی شود، کاهش حجم باعث افزایش فشار آب منفذی می‌شود. وقتی که فشار آب منفذی برابر فشار سربار شود، تنش موثر بین ذرات خاک صفر گشته، ماسه به طور کامل مقاومت برشی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه حالت آبگونه پیدا می‌کند. عوامل زمین شناسی متعددی در میزان استعداد آبگونه شدن خاک دخالت دارند که مهمترین آنها عبارتند از فرآیند رسوب گذاری، سن رسوب، تاریخچه زمین شناسی، عمق سطح ایستابی، دانه بندی، نوع خاک، عمق مدفون شدن، شیب دامنه و بالاخره نزدیکی به یک سطح آزاد. بدیهی است با افزایش سن رسوب استعداد آبگونه شدن آن کاهش می‌یابد. علت این امر پیش تنیدگی خاک بر اثر وزن رسوب یا زمین لرزه‌های قدیمی می‌باشد. بیشترین استعداد آبگونه‌گی در نواحی ساحلی حاوی آبرفت‌های ماسه‌ای ریزدانه و اشباع شده که از تراکم و میزان رس کمی برخوردارند دیده می‌شود. همانگونه که پیشتر نیز ذکر گردید در ۵ گمانه ماشینی از ۶ گمانه ماشینی حفر شده

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۳۸ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

در ایستگاه تقویت فشار گاز در زمان عملیات اجرایی به سطح آب زیرزمینی برخورد شده است اما به دلیل عدم مشاهده لایه‌های سست و نیمه متراکم ماسه‌ای اشباع، پتانسیل وقوع روانگرایی، منتفی است. به علاوه طبق مراجعی چون نشریه ۵۲۵ و مطابق با بند ۶-۲-۱ آیین نامه ۲۸۰۰، استعداد روانگرایی نسبی خاک‌ها در لایه‌های دارای ضربات SPT بیش از ۳۰ بسیار کم است و می‌توان از بررسی وقوع روانگرایی صرف نظر کرد. در نتیجه در پروژه‌ی حاضر احتمال وقوع روانگرایی منتفی می‌گردد. همچنین با توجه به عدم وجود پتانسیل روانگرایی در محدوده مورد نظر، خطر گسترش جانبی منتفی است.

۳-۵- برآورد پتانسیل رمبندگی (فروریزش)

خاک‌های رمبنده خاک‌های غیر اشباعی هستند که در صورت افزایش رطوبت تغییر حجم زیادی در آن‌ها به وجود می‌آید. این تغییر حجم می‌تواند ناشی از اعمال بار اضافی باشد یا نباشد. شالوده‌هایی که روی چنین خاک‌هایی قرار می‌گیرند در صورت اشباع شدن خاک ممکن است دچار نشست ناگهانی و زیاد شوند. این رطوبت ممکن است از منابع مختلفی مانند لوله‌های آب و فاضلاب شکسته، نشت از مخازن آب یا بالا آمدن تدریجی تراز آب زیرزمینی فراهم شود. اکثر خاک‌های رمبنده بادرقت نظیر ماسه بادی یا ماسه‌های ساحلی هستند که دارای تخلخل زیاد و وزن مخصوص کم می‌باشند و چسبندگی آنها کم یا ناچیز است. در یک برآورد با توجه به جنس لایه‌های سطحی، وقوع رمبندگی یا فروریزش در اثر اشباع شدن لایه‌های سطحی محتمل نمی‌باشد

۴-۵- برآورد پتانسیل تورم

طبق رابطه $Seed (1962)$ ، $S = 2.16 \times 10^{-3} (PI)^{2.44}$ می‌باشد، میزان متوسط نشانه خمیری خاک تا عمق تقریبی ۴ متری ۱۳ می‌باشد. براساس رابطه مذکور پتانسیل تورم طبق جدول ۵-۲ در محدوده کم برآورد شده و پیشنهاد می‌گردد تمهیدات لازم در این زمینه پیش‌بینی شود.

جدول ۵-۲. طبقه‌بندی پتانسیل تورم

Degree of expansion	Swelling potential (%)
Very high	>25
High	5-25
Medium	1.5-5
Low	0-1.5

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۳۹ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

فصل ۶- ظرفیت باربری مجاز شالوده‌های سطحی

۶-۱- مقدمه

برای تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک برای انواع شالوده‌های سطحی، لازم است که ۲ عامل اساسی زیر کنترل گردد.

- گسیختگی برشی خاک
- نشست‌های قابل قبول پی

ظرفیت باربری مجاز خاک بایستی با اعمال ضریب اطمینان مناسبی، کمتر از ظرفیت باربری نهایی خاک در نظر گرفته شود و همچنین نشست بوجود آمده نیز از نشست مجاز تجاوز ننماید. از این رو ظرفیت باربری خاک بر اساس کنترل هر یک از دو عامل فوق برای پی‌های با ابعاد متفاوت بدست آمده و مقدار کوچکتر ملاک عمل قرار می‌گیرد. در این فصل بر پایه اطلاعات بدست آمده از حفاری‌ها و نتایج آزمون‌های برجا و آزمایشگاهی و با توجه به ویژگی پروژه، محاسبات مربوط به تعیین ظرفیت باربری مجاز شالوده برای پی‌های مربعی، مستطیلی با نسبت طول به عرض ۲ و ۵، شالوده نواری با نسبت طول به عرض ۱۰ و پی گستره با ابعاد ۱۲×۲۰ متر همراه با تعیین نشست آن و با فرض محدودیت نشست مجاز ۵ سانتیمتر برای پی گسترده و ۲/۵ سانتیمتر برای پی نواری ارائه گردیده است. در صورت وجود لنگر خمشی، باید اثر کاهنده ناشی از لنگر خمشی، خروج از مرکزیت و نیروهای برشی در محاسبات ظرفیت باربری توسط مشاور طراح اعمال گردد.

مدل ژئوتکنیکی لایه‌های خاک در حوزه تأثیر بار شالوده‌ها و محدودیت استفاده از شالوده‌های سطحی مطابق توضیحات ارائه شده در فصول قبل فرض شده است. مشخصات فنی استفاده شده در محاسبات در جدول ۵-۱ ارائه گردیده است. لیکن با توجه به اهمیت پروژه لازم است در صورت مشاهده تغییرات قابل توجه در وضعیت خاک و برخورد به لایه‌های سست در تراز استقرار شالوده‌ها، با این مهندسین مشاور تماس حاصل گردد. لازم به ذکر است محاسبات مزبور صرفاً در صورت استقرار کف پی بر روی خاک بکر معتبر خواهد بود و به عبارتی ظرفیت باربری برای خاک بکر و عدم وجود خاک نباتی، دستی و هر گونه حفره و فضای خالی تعیین شده است.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه ۴۰: از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

۶-۲- تعیین ظرفیت باربری نهایی و مجاز بر اساس گسیختگی برشی

تراز قرارگیری کف شالوده به روی خاک طبیعی شالوده‌ها در عمق یک در نظر گرفته شده است. نظر به اینکه شناسایی‌های ژئوتکنیکی ایستگاه تقویت فشار تا عمق ۱۵ متری بستر انجام گرفته (فقط گمانه BH-2 تاسیسات سرچاهی تا عمق ۳۰ متری اجرا شده است)، در محاسبه ظرفیت باربری شالوده‌های سطحی، فرض بر ادامه لایه انتهایی تا پایان حوزه تأثیر بار شالوده بوده است. با در نظرگیری برخورد به سطح آب زیرزمینی در تراز ۰/۵ متری الی ۱/۵ متری شرایط خاک به صورت اشباع و نسبت مدول الاستیسیته باربرداری به مدول الاستیسیته بارگذاری ۳ در نظر گرفته شده است. لایه‌های موجود در حوزه تأثیر بار شالوده در زیر تراز پی مطابق لایه بندی پیشنهادی در جدول شماره ۵-۱ می‌باشد.

لازم به ذکر است محاسبات مزبور صرفاً در صورت استقرار کف پی بر روی خاک بکر معتبر خواهد بود و به عبارتی ظرفیت باربری برای خاک بکر و عدم وجود هر گونه حفره و فضای خالی تعیین شده است. با توجه به اهمیت پروژه لازم است در صورت مشاهده تغییرات قابل توجه در وضعیت خاک و برخورد به حفره یا فضای خالی در تراز استقرار شالوده‌ها در مسیر خط لوله، ظرفیت باربری مجاز خاک مورد بازنگری قرار گیرد. جهت تعیین مقاومت مجاز خاک طبیعی محل، گسیختگی برشی خاک (*Shear Failure*) به روش *Hansen* و براساس روابط کلی محاسبه شده است. روابط کلی در پیوست ۶ ارائه شده است.

۶-۳- نشست خاک

با در نظرگیری جنس خاک در محل حفاری گمانه‌های ماشینی، نشست شالوده‌ها عمدتاً ناشی از تغییر شکل ارتجاعی لایه‌های خاک (*Elastic Settlement*) در نظر گرفته شده است. جهت محاسبه نشست‌های آنی از رابطه الاستیک *Timoshenko & Goodier* با اعمال ضریب *Stein Brenner* (با تأثیر ضریب عمق *Fox*) استفاده شده است. شایان ذکر است که طبق نظر مولفین متعدد و کتب مرجع از جمله *Bowles*، آیین نامه *U.S.S.R* و جداول مربوط به نشست مجاز در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان- پی و پی سازی در سازه‌های معمولی حداکثر نشست مجاز پی نواری بر روی خاک‌های درشت دانه ۱ اینچ و برای خاک‌های ریزدانه تا ۲ اینچ در نظر گرفته می‌شود. همانگونه که در بندهای پیش‌تر اشاره گردید میزان نشست مجاز برای شالوده گسترده برابر ۵/۰ سانتیمتر و برای شالوده نواری برابر ۲/۵ سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه: ۴۱ از ۷۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	

لازم به ذکر است محاسبات ظرفیت باربری با توجه به وضعیت موجود لایه‌ها انجام گرفته است. در صورت تغییر تراز آب زیرسطحی یا نشت آب به زیر پی، محاسبات می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد.

میزان نشست اختلافی (*Differential Settlement*) قابل قبول یک فونداسیون بستگی به رفتار سازه و میزان صلبیت و انعطاف پذیری آن و مشخصات معماری سازه دارد. لیکن مقدار آن برای یک شالوده عموماً بین ۰/۶۷ تا ۰/۷۵ نشست کلی برآورد می‌شود. بدیهی است که مقدار دقیق نشست نامساوی بستگی به صلبیت پی داشته و براساس سختی خاک و سازه و با استفاده از روش اجزاء محدود (*Finite Element*) قابل محاسبه است. لازم به ذکر است، میزان نشست نامساوی مجاز برای ساختمان‌های بتنی با فرض استقرار ستون‌ها بر روی پی‌های منفرد برابر $0.015L$ و با فرض استقرار ستون‌ها بر روی پی گسترده $0.02L$ می‌باشد. همچنین برای ساختمان‌های اسکلت فلزی میزان نشست نامساوی مجاز برابر $0.033L$ در نظر گرفته می‌شود (L فاصله دو ستون مجاور است). در بارگذاری زلزله می‌توان مقاومت مجاز خاک را به سبب ماهیت نیروها به میزان ۳۳ درصد افزایش داد.

۴-۶- ظرفیت باربری مجاز شالوده‌های سطحی

به منظور سهولت طرح پی‌های سطحی، نمودارهای ظرفیت باربری مجاز و نشست متناظر برای پی‌های مربعی، مستطیلی با نسبت طول به عرض ۲ و ۵، شالوده نواری با نسبت طول به عرض ۱۰ و پی گسترده با ابعاد 20×12 متر با فرض قرارگیری به روی خاک طبیعی در پیوست ۵ آورده شده است. در شکل‌های مذکور D عمق خاکبرداری تا زیر پی و D_f عمق مدفون شالوده در نظر گرفته شده است. در محاسبات ظرفیت باربری گمانه‌های ماشینی BH-1 الی BH-6 عمق گیرداری شالوده‌های مربعی، مستطیلی، نواری و شالوده گسترده برابر یک متر در نظر گرفته شده است. در صورتی که عمق گیرداری کمتر از یک متر اجرا گردد محاسبات ظرفیت باربری پی‌های سطحی می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد.

در تهیه نمودارهای مربوط به ظرفیت باربری پی‌های نواری دو عامل نشست و گسیختگی برشی پی به طور توأم در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که ابتدا نشست پی به مقداری معادل ۵ سانتیمتر برای پی‌های گسترده و ۲/۵ سانتیمتر برای پی نواری محدود گردیده و بر این مبنا حداکثر فشار نسبت به عرض پی محاسبه شده است. سپس معیارهای گسیختگی برشی پی مورد کنترل قرار گرفته است تا تنش‌های وارده بیش از مقادیر مجاز نباشد. در ارزیابی معیارهای گسیختگی به علت مشخص نبودن مقادیر لنگر و نیروهای افقی وارد بر پی، ضریب اطمینان برابر ۵ در نظر گرفته شده است.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۴۲ از ۷۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	

توصیه می‌گردد مهندس طراح یا مشاور طرح با در اختیار داشتن مقادیر دقیق نیروهای افقی و لنگرهای خمشی با استفاده از روابط ارائه شده نسبت به محاسبه دقیق ظرفیت باربری مجاز شالوده اقدام نماید. در این راستا بایستی اثر کاهندگی بارهای خروج از مرکز ناشی از لنگر خمشی با استفاده از رابطه $R_e = 1 - \sqrt{\frac{e}{B}}$ برای خاک‌های غیر چسبنده و رابطه $R_e = 1 - 2\frac{e}{B}$ برای خاک‌های چسبنده در مقادیر ظرفیت باربری مجاز ارائه شده در نمودارهای مربوطه اعمال شود. در روابط فوق e خروج از مرکزیت بار برابر نسبت لنگر خمشی به نیروی محوری (M/P) است. توصیه می‌شود حداکثر نسبت e/B برابر $\frac{1}{6}$ در نظر گرفته شود. در صورت وجود نیروی افقی یا زاویه‌دار بودن بار وارده بر شالوده، اثر میل بار باید در روابط تعیین ظرفیت باربری در نظر گرفته شود. در صورت استفاده از ضرایب میل بار روش *Hansen* به منظور جلوگیری از لغزش شالوده، بایستی شرط $H \leq Vtg\delta + A_f C_a + \frac{P_p}{SF}$ برقرار باشد. P_p فشار مقاوم خاک و δ ، زاویه اصطکاک بین بتن و خاک می‌باشد.

ضریب عکس العمل بستر (K_s)

برای تحلیل پی‌ها و محاسبه برش، لنگر و تغییر شکل در مدلسازی عددی باید از روش‌های مبتنی بر شبیه سازی بستر با فنر به عنوان مبنایی جهت طرح سازه‌ای شالوده استفاده نمود. این روش نخستین بار توسط وینکلر در سال ۱۸۶۷ پیشنهاد گردید و به روش تیر بر بستر الاستیک معروف است. در این روش، مدول عکس العمل خاک (K_s) برای پی با ابعاد مورد نظر با تقسیم تنش مجاز خاک (q_a) بر مقدار نشست (s) محاسبه می‌شود.

شالوده‌های صلب: برای شالوده‌های صلب می‌توان از مقدار K_s به طور یکنواخت در زیر پی استفاده نمود. این مقدار حدود ۷/۵ درصد بیش از مقدار K_s معرفی شده در جداول پیش‌رو خواهد بود (*Das, 2008*).

شالوده‌های انعطاف پذیر: انتخاب مقدار یکنواخت برای K_s صحیح نبوده و متناسب با نشست رخ داده باید تغییر کند. افزایش سختی در لبه‌ها توصیه می‌گردد.


روش وینکلر:

در تئوری اولیه وینکلر فرض بر عملکرد مستقل فنرها در شالوده انعطاف پذیر بوده که در واقعیت فنرها نمی‌توانند مستقل از یکدیگر عمل نمایند و فشار زیر پی در یک نقطه تحت تاثیر فنرهای مجاور خواهد بود. شکل ۶-۱


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۴۳ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

روش کوپل:

در این روش جهت مقابله با نواقص روش وینکلر از فنرهای اضافی مطابق شکل ۶-۲ استفاده می شود تا اندرکنش فنرها بر یکدیگر نیز در مدل اعمال گردد. مستقل عمل نکردن فنرهای قائم و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر منجر به تغییر شکل واقعی تر شده ودقت محاسبات را افزایش می دهد. لیکن انتخاب مقدار K_s بخصوص برای فنرهای کوپل چندان ساده نیست و نیازمند مدلسازی های عددی توسط نرم افزارهای ویژه می باشد.

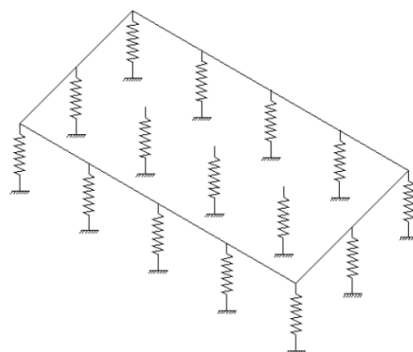

شکل ۶-۱. مدلسازی فنر وینکلر

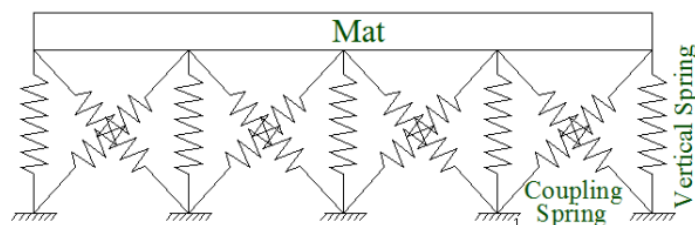


شکل ۶-۲. مدل سازی فنرهای کوپله

روش شبه کوپل:

این روش در ابتدای دهه ۹۰ میلادی با هدف کاهش خطاهای مدل وینکلر و ایجاد سهولت در مدل کوپل معرفی گردید. روش شبه کوپل در استاندارد *ACI 2002* مورد تایید قرار گرفته است. در این روش فنرها به صورت مستقل به سادگی مدل وینکلر عمل می کنند لیکن مقادیر سختی آن ها با تغییر موقعیت متفاوت خواهد بود. این موضوع با افزایش سختی در کناره ها نسبت به وسط اعمال شده و منجر به بروز رفتار واقعی تر می گردد. اگرچه بنابر توصیه *ACI* مقادیر باید از نصف مقدار محاسباتی K_s تا ۵ برابر آن تغییر کند و محافظه کارانه ترین طرح بر این مبنا ارائه گردد لیکن نتایج تحقیقات نشان می دهد اگر سختی لبه ها نسبت به سختی مرکز پی تا حدود ۲ برابر افزایش یابد، نتایج قابل قبول حاصل می گردد. در مدل رفتاری پیشنهادی *ACI*، عنصر لبه ۱۲/۵ درصد بعد در آن راستا پیشنهاد شده و ابعاد المان مرکز پی، نصف بعد در هر جهت است. در سطح المان لبه (*Zone C*)، مقدار ضریب عکس العمل بستر ۲ برابر K_s

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۴۴ از ۷۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03

مرکز (Zone A) و در سطح میانی (Zone B)، $\frac{1}{5}$ برابر K_s مرکز پیشنهاد گردیده است. مقدار K_s در هر ناحیه باید بصورت تدریجی از مرکز پی به سمت کناره‌ها افزایش یابد. خاطر نشان می‌سازد در مدل‌سازی خاک به روش وینکلر (Winckler) در پی گسترده می‌باید میزان K_s در المان‌های واقع در لبه پی دو برابر المان‌های داخلی در نظر گرفته شود.

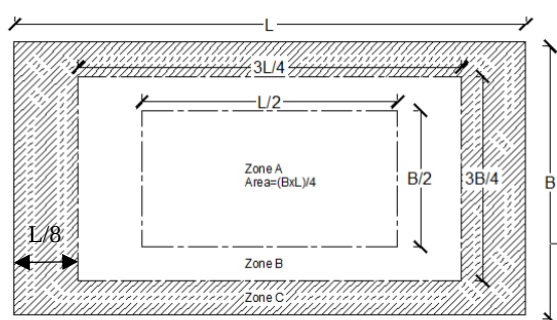

شکل ۳-۶. تقسیم بندی سطح پی در روش شبه کوپل

در هنگام تعریف سختی متغیر در پی‌های گسترده و شبکه‌ای، در مرز بین بخش‌هایی از پی که مدول سختی تغییر می‌کند، کانتور تنش زیر پی نیز پیوستگی خود را از دست داده و بصورت آنی و پله‌ای تغییر خواهد نمود. حالت ایده‌آل آن است که تعداد نواحی آنقدر زیاد و نزدیک به هم تعریف گردد تا دقت محاسبات بیشتر شده و این خطای عددی به حداقل برسد لیکن از آنجا که دستیابی به این موضوع در عمل میسر نیست لازم است در کنترل برش تیر نیز، این تغییر آنی در تنش و برش به عنوان خطای عددی مورد توجه قرار گیرد. مجدداً یادآور می‌گردد مطابق پیشنهاد ACI طراح سازه مجاز است به منظور تدقیق محاسبات، مقدار مدول عکس العمل خاک (K_s) را با توجه به میزان نشست بدست آمده در تحلیل اولیه مطابق نمودار ظرفیت باربری مربوطه اصلاح و تحلیل مجدد انجام دهد.

مدول عکس العمل بستر در حالت استاتیک

جهت برآورد مدول عکس العمل بستر می‌توان از ۲ روش استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه یا از روی نمودار تغییرات ظرفیت باربری مجاز و نشست تعیین نمود. مطابق پیشنهاد مرجع مهندسی پی نوشته باولز همچنین نشریه بارگذاری صفحه بر روی خاک و سنگ نرم سازمان برنامه و بودجه کشور (نشریه شماره ۷۳۶)، در صورتی استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه در تعیین مدول عکس العمل بستر پی‌های سطحی مجاز است که نسبت عرض پی به قطر صفحه بیشتر از ده نباشد. لذا با توجه به قطر صفحه و ابعاد شالوده‌های سطحی به ویژه گسترده استفاده از مدول عکس العمل حاصل از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه توصیه نمی‌شود. جهت تعیین مدول عکس العمل بستر می‌توان از تقسیم تنش مجاز خاک (q_a) بر مقدار نشست (s) مدول عکس العمل خاک (K_s) استفاده نمود. مدول عکس العمل بستر پی‌های مربعی، مستطیلی و نواری با نسبت طول به عرض ۱۰ و برای پی‌های گسترده با ابعاد ۲۰×۱۲ متر برای

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۴۵ از ۷۲
	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادرکننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته GT	نوع مدرک RT	سریال 0001	

عمق استقرار یک متر در جداول ۱-۶ و ۲-۶ ارائه شده است. توصیه می گردد حداکثر مدول عکس العمل بستر به ۴ کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب محدود گردد.

جدول ۱-۶. مدول عکس العمل بستر پی مربعی، مستطیلی و نواری برای عمق یک متر

B(m)	مدول عکس العمل بستر پی سطحی (kg/cm ³)			
	L/B=1	L/B=2	L/B=5	L/B=10
1.0	1.69	1.33	1.14	1.09
2.0	1.00	0.85	0.78	0.77
3.0	0.78	0.69	0.65	0.64
4.0	0.68	0.60	0.57	0.57
5.0	0.61	0.55	0.53	0.53

جدول ۲-۶. مدول عکس العمل بستر پی مربعی، مستطیلی و نواری برای عمق ۱/۵ متر

B(m)	مدول عکس العمل بستر پی سطحی (kg/cm ³)			
	L/B=1	L/B=2	L/B=5	L/B=10
1.0	1.76	1.36	1.18	1.13
2.0	0.92	0.82	0.75	0.73
3.0	0.72	0.62	0.58	0.58
4.0	0.60	0.54	0.51	0.51
5.0	0.54	0.49	0.48	0.47

جدول ۳-۶. مدول عکس العمل بستر پی مربعی، مستطیلی و نواری برای عمق دو متر

B(m)	مدول عکس العمل بستر پی سطحی (kg/cm ³)			
	L/B=1	L/B=2	L/B=5	L/B=10
1.0	1.85	1.42	1.23	1.18
2.0	0.92	0.81	0.79	0.77
3.0	0.76	0.64	0.61	0.60
4.0	0.62	0.56	0.53	0.53
5.0	0.56	0.51	0.49	0.49

جدول ۲-۶. مدول عکس العمل بستر پی گسترده برای عمق یک متر

B×L (m)	D (m)	S(cm)	مدول عکس العمل بستر پی گسترده (kg/cm ³)		
			گوشه پی	لبه پی	وسط پی
12×20	1	5	1.48	0.74	0.37
12×20	1.5	5			
12×20	2	5	1.56	0.78	0.39

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۴۶ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03


مدول عکس العمل بستر در حالت بارگذاری فوق العاده (بارگذاری زلزله)

در بارگذاری زلزله به علت اعمال بارهای برگشت پذیر در زمان های کوتاه کرنش های خاک در محدوده کرنش های کوچک (10^{-4} تا 10^{-6}) بوده و خاک رفتار سخت تری از خود نشان می دهد. در این حالت میزان سختی خاک با استفاده از آزمایش های آزمایشگاهی نظیر ستون تشدید و سه محوری سیکلیک و همچنین آزمایش های صحرایی مرتبط تعیین می گردد. در غیاب آزمایش های فوق می توان از روش پیشنهادی در نشریه ۳۶۰ سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده نمود. روش محاسبه مدول عکس العمل بستر در حالت بارگذاری فوق العاده (زلزله) به شکل کامل در بند ۴-۴-۲-۱-۱ اشاره شده است.

۵-۶- طراحی پی ماشین آلات

در طراحی پی ماشین آلات نیاز به دقت و بررسی های ویژه ای می باشد. علاوه بر بارهای استاتیکی ناشی از وزن ماشین آلات و خود پی، بارهای بهره برداری وارده بر این پی ها طبیعتی دینامیکی دارند. بطور کلی وزن فونداسیون ممکن است تا چندین برابر وزن ماشین آلات باشد. همچنین بار دینامیکی مربوط به قسمت های متحرک ماشین در مقایسه با بار استاتیکی مقدار کوچکی باشد. بر پی ماشین آلات بار دینامیکی بصورت تکراری با پریودی بسیار بزرگ اما مقداری کوچک وارد می شود. بنابراین رفتار خاک باید ضرورتاً الاستیک باشد. در غیر این صورت با افزایش سیکل های بارگذاری دینامیکی پی دارای تغییر شکل های قابل ملاحظه می گردد که می تواند از حد تغییر شکل های قابل قبول تجاوز نماید. دامنه حرکات سیکلی یک ماشین در محدوده فرکانسی که کار می کند و همچنین فرکانس طبیعی سیستم زمین-پی-ماشین نیز لازم است بررسی و تعیین گردد. برای کلیه روش های معمول طراحی و تحلیل پی ها، رفتار الاستیک خطی در نظر گرفته می شود. در شکل زیر پی در حالتی که فشار قائم یکنواخت، برش یکنواخت، فشار غیر یکنواخت و برش غیر یکنواخت را تحمل می نماید نشان داده شده است. همچنین در این شکل n فرکانس طبیعی و K سختی خاک در حالت های مختلف بارگذاری بیان شده است. تنش های تولید شده در زیر بلوک شامل فشار یکنواخت (K_z)، برش یکنواخت (K_x)، فشار غیر یکنواخت ($K_{\square}$) و برش غیر یکنواخت ($K_{\square}$) می باشد. بنابراین ثابت خاک وضعیت تنش در زیر پی را مشخص نماید و تغییر شکل های الاستیک مربوطه در هر حالت متفاوت خواهد بود.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۴۷ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

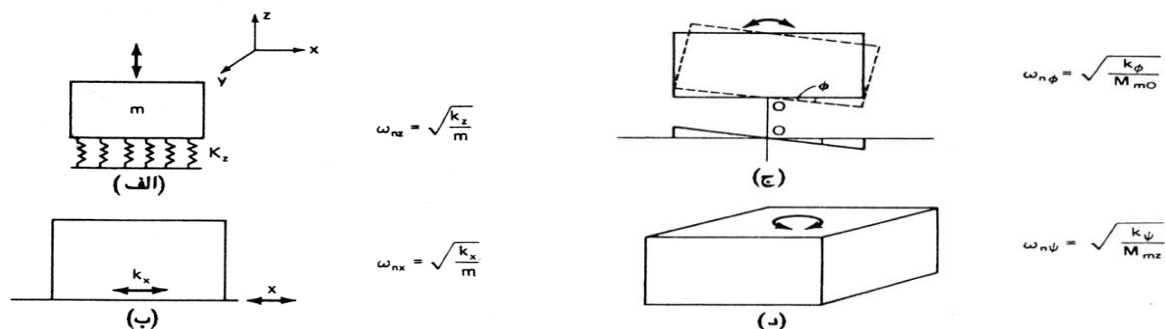

شکل ۴-۶: ارتعاش یک پی در حالات غیرمرتبط (الف) فشار یکنواخت (ب) برش یکنواخت (ج) فشار قائم یکنواخت (د) برش غیر یکنواخت

روش‌های طراحی پی ماشین آلات

دو روش اصلی برای تحلیل پی ماشین آلات وجود دارد:

- ۱- روش مبتنی بر تئوری الاستیک خطی با فرض رفتاری مشابه فنرهای بدون وزن برای خاک
 - ۲- روش مبتنی بر تئوری الاستیسیته خطی (خاک محیطی نیمه فضا و الاستیک در نظر گرفته شده است)
- پارامترهای مربوطه خاک که در تحلیل دینامیکی پی ماشین آلات بر اساس روش بارکان که در آن خاک توسط یک فنر جایگزین می‌گردد، به ترتیب زیر تعریف می‌گردد.

۲-۵-۶ تعیین سختی فنر برای طراحی شالوده‌های ماشین آلات

برای تعیین مقادیر سختی فنر در حالت‌های مختلف بارگذاری از روابط زیر بر اساس ضرایب ارائه شده در بخش‌های پیش رو استفاده می‌گردد

جدول ۵-۶: روابط تعیین ثابت فنر برای بار ارتعاشی

نام	رابطه مورد استفاده
ثابت فنر برای فشار یکنواخت الاستیک (K_z)	$K_z = C_{uz}.A$
ثابت فنر برای برش یکنواخت الاستیک (K_x)	$K_x = C_{ux}.A$
ثابت فنر برای فشار غیریکنواخت الاستیک (K_ϕ)	$K_\phi = C_{\phi u}.A$
ثابت فنر برای برش غیریکنواخت الاستیک (K_ψ)	$K_\psi = C_{\psi u}.A$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۴۸ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

۳-۵-۶ تعیین ضرایب برش و فشار یکنواخت و غیریکنواخت

طبق روابط ارائه شده توسط بارکان مقادیر ضرایب برش و فشار یکنواخت و غیر یکنواخت الاستیک به صورت زیر محاسبه می گردد:

جدول ۶-۶: روابط تعیین ضرایب فشار و برش الاستیک

نام	رابطه مورد استفاده
ضریب فشار یکنواخت الاستیک (C_u)	$C_u = \text{See Table 6-8}$
ضریب برش یکنواخت الاستیک (C_r)	$C_r = 0.5C_u$
ضریب فشار غیریکنواخت الاستیک (C_ϕ)	$C_\phi = 2C_u$
ضریب برشی غیریکنواخت الاستیک (C_ψ)	$C_\psi = 0.33C_u$

با توجه به مشخص نبودن دامنه کرنش و فرکانس سیستم پی و دستگاه های مورد استفاده، پارامترهای دینامیکی خاک در محدوده الاستیک (C_u)، با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه سیکلی و آزمایش دانهول محاسبه و در انتها با قضاوت مهندسی مقادیر مناسب توصیه شده است.

۴-۵-۶ آزمایش بارگذاری صفحه ای سیکلی

بر اساس نتایج دو مورد آزمایش بارگذاری صفحه سیکلی انجام گرفته در محدوده پروژه (ارائه شده در پیوست ۳)، مقدار ضریب فشار یکنواخت الاستیک خاک در عمق ۱/۰ متری در محدوده تنش های باربرداری و بارگذاری مجدد برای صفحه بارگذاری به قطر ۳۰ سانتیمتر در جدول ۶-۷ ارائه شده است.

جدول ۶-۷: ضریب فشار یکنواخت الاستیک خاک

Plate loading Test	$C_u \left(\frac{kg}{cm^3} \right)$
BH-1, D=1.۰m (For 30 cm width)	40
BH-3, D=1.۰m (For 30 cm width)	
BH-5, D=1.۰m (For 30 cm width)	


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۴۹ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

۵-۵-۶ آزمایش دانهول

براساس سرعت موج فشاری و برشی بدست آمده از آزمایش دانهول در اعماق مختلف خاک، پارامترهای دینامیکی خاک محاسبه و در جدول پیوست ۳ ارائه شده است. با توجه به سطح کرنش دینامیکی و نمودار ارائه شده در ذیل، نسبت G/G_{max} استخراج و با در نظرگیری مقدار G_{max} (ارائه شده در جدول فوق الذکر)، مقدار G تعیین می شود. در ادامه با استفاده از رابطه زیر مقدار ضریب فشار یکنواخت الاستیک خاک در اعماق مختلف و برای شالوده با ابعاد مختلف بدست می آید.

$$c_u = \frac{2.26G}{(1-\nu)\sqrt{A}}$$

در رابطه فوق C_u ضریب فشار یکنواخت الاستیک خاک بر حسب (kg/cm^3) ، ν ضریب پواسون (بی بُعد)، A سطح شالوده بر حسب (cm^2) و G مدول برشی خاک بر حسب (kg/cm^2) می باشد.

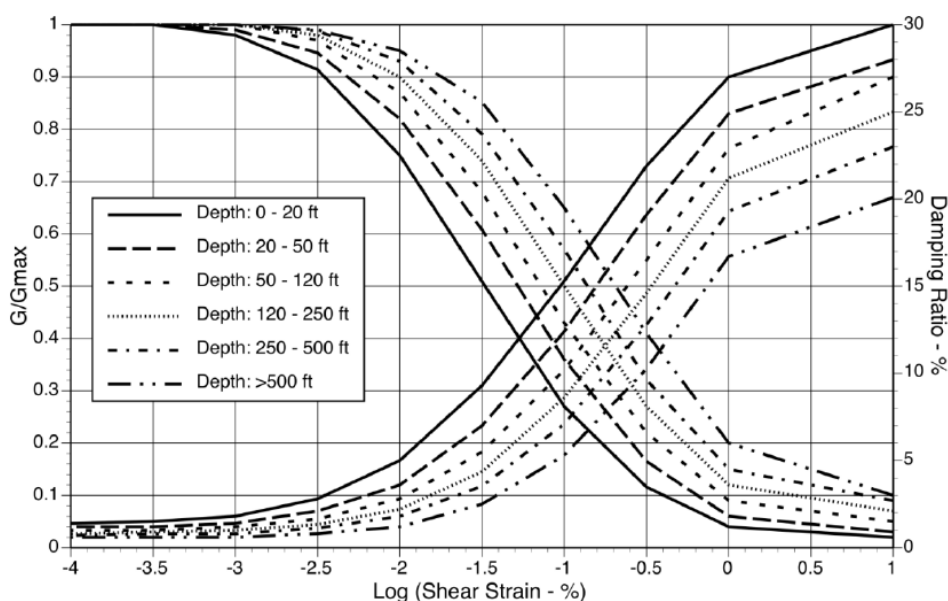

شکل ۵-۶: منحنی تغییرات مدول برشی (G/G_{max}) و میرایی (Damping Ratio) برحسب تغییرات کرنش زاویه ای دینامیکی برای خاکهای ماسه ای

۵-۶-۶ مقدار ضریب فشار یکنواخت الاستیک پیشنهادی

براساس مراجع موجود دامنه کرنش در آزمایش بارگذاری صفحه سیکلی در حدود ۱-۱۰ تا ۳-۱۰ و در آزمایش دانهول در محدوده ۶-۱۰ می باشد. با توجه به دامنه کرنش معمول سیستم مرکب پی و ماشین که بیشتر در

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۵۰ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

محدوده ۱۰-۲ الی ۱۰-۳ قرار می گیرد، استفاده از مقادیر حاصل از آزمایش بارگذاری سیکلی مناسب تر بوده و برای آزمایش دانهول باید مقدار G با توجه به شکل ۵-۶ برای محدوده کرنش دستگاه اصلاح گردد. تعیین مقدار ضریب فشار یکنواخت الاستیک مستلزم ارائه مشخصات فنی دستگاه ها از سوی کارفرمای محترم و تعیین دقیق میزان کرنش خاک، و همچنین مدلسازی پی های مورد نظر در نرم افزارهای تخصصی می باشد.

برای تعیین مقدار ضریب فشار یکنواخت برای ابعاد مختلف شالوده می توان از رابطه زیر استفاده نمود. $A1$ سطح شالوده و A سطح مقطع صفحه بارگذاری (دایره ای به قطر ۳۰ سانتیمتر).

$$C_{u1} = C_u \sqrt{\frac{A}{A_1}}$$

۶-۵-۷ تعیین مقدار میرایی

در پروژه حاضر، برای تعیین مقدار میرایی با توجه به عدم ارائه مشخصات فنی دستگاه ها از سوی کارفرمای محترم، با توجه به نوع خاک و مقادیر ارائه شده توسط باولز به صورت جدول ذیل پیشنهاد می گردد.

جدول ۶-۹: محدود تغییرات میرایی بر اساس پیشنهاد باولز

Soil Type	Damping Ratio(%)
Clay	1 to 5

همچنین با توجه به سطح کرنش دینامیکی ایجاد شده توسط دستگاه ها می توان مقدار میرایی و نسبت تنش برشی به تنش برشی حداکثر را از شکل ۵-۶ تعیین نمود.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه: ۵۱ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

فصل ۷- تعیین ضرایب فشار جانبی و نحوه پایدارسازی گود

۷-۱- بررسی فشار محرک و مقاوم خاک

مقدار فشار وارده از سوی خاک به پشت یک دیوار تابعی از جابجایی و سیستم استاتیکی دیوار و مشخصات فنی خاک و دیوار می باشد. تغییر فشار خاک در اثر تغییر رطوبت برای سازه هایی که در خشکی قرار دارند نیز مطرح است. تغییرات رطوبت باعث تغییر وزن مخصوص خاک و نهایتاً مقدار فشار وارده بر دیوار می گردد. علاوه بر مطالب بالا، تغییرات سطح آب زیرزمینی در جلو و پشت دیوار نیز باعث تغییر فشار آب و خاک وارده بر دیوار می شود.

نحوه توزیع فشار محرک و مقاوم پشت دیوار به صورت خطی تابعی از عمق نقطه موردنظر از سطح خاکریز می باشد که از روابط زیر قابل محاسبه است:

$$P_p = K_p \cdot (\gamma \cdot h + q) + 2c\sqrt{K_p}$$

$$P_a = K_a \cdot (\gamma \cdot h + q) - 2c\sqrt{K_a}$$

در روابط فوق:

q: سربار قائم بر حسب t/m^2

Ka و Kp: ضرایب فشار جانبی خاک

Pp: فشار مقاوم وارد بر دیوار بر حسب t/m^2

Pa: فشار محرک وارد بر دیوار بر حسب t/m^2

h: تراز نقطه اعمال فشار Pa از سطح زمین به متر

γ : وزن مخصوص طبیعی خاک به واحد t/m^3

۷-۲- تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت استاتیکی

مقادیر ضرایب فشار محرک و مقاوم خاک (K_p و K_a) به روش کولمب برای دیوار با وجه پشتی قائم و خاکریز با سطح افقی در جدول ۷-۱ و فرمول های محاسبه ضرایب فشار محرک (K_a) و مقاوم (K_p) در پیوست ۷ آورده شده است.

برای تعیین مؤلفه افقی ضرایب فشار محرک و یا مقاوم خاک باید اعداد حاصله در $\cos(\delta + \alpha)$ ضرب شود. α زاویه شیب دیوار نسبت به افق، β زاویه شیب سطح خاکریز پشت دیوار نسبت به افق و δ زاویه اصطکاک بین خاک و دیوار می باشد که مقدار آن (δ) در جهت اطمینان برابر صفر در نظر گرفته می شود.

۷-۳- تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت دینامیکی (وقوع زلزله)

ضرایب فشار محرک و مقاوم در هنگام زلزله به دلیل بوجود آمدن نیروهای اینرسی در امتدادهای قائم و افقی از روابط ارائه شده در پیوست ۶ که به روابط مونونوبه-آکابه معروف می باشند، محاسبه می گردند. این روابط در واقع

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								شماره صفحه : ۵۲ از ۷۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	

بسط رابطه کولمب با در نظر گیری اثرات ناشی از شتاب‌های شبه استاتیکی بر گوه کولمب در حالت محرک یا مقاوم می‌باشد.

مطابق نشریه شماره ۳۰۸ سازمان برنامه و بودجه کشور (بازنگری اول-سال ۹۶) برای محاسبه ضریب فشار جانبی در شرایط زلزله به صورت استاتیکی، توصیه شده که مقدار ضریب زلزله افقی به صورت $K_h = \alpha \cdot A$ در نظر گرفته شود. ضریب α با توجه به کنترل تغییر شکل افقی سازه حائل قابل تعیین می‌باشد. این مقدار بین $0.5 A$ (دیوارهای انعطاف پذیر مانند دیوارهای طره ای) و $1.0 A$ (دیوارهای صلب با قابلیت جابجایی محدود مانند دیوارهای زیرزمین) متغیر است. A شتاب مبنای طرح می‌باشد. توصیه می‌شود در هنگام استفاده از ضرایب فشار مقاوم در حالت استاتیکی و دینامیکی متناسب با شرایط بارگذاری کوتاه مدت یا بلند مدت ضریب ایمنی مناسبی اعمال شود. مطابق رابطه زیر، زاویه θ محاسبه می‌گردد:

$$\theta = \tan^{-1} \left[\frac{K_h}{1 - K_v} \right]$$

در محاسبات ارائه شده $\delta=0$ (زاویه اصطکاک بین دیوار و خاک) فرض گردیده است. لازم بذکر است مقدار زاویه δ بر اساس معیارهایی مانند جنس مصالح پر کننده، تراکم لایه‌های خاکریز و نحوه اجرای دیوار در حین ساخت قابل تعیین می‌باشد و باید مشاور محترم بر اساس موارد فوق نسبت به مشخص نمودن آن اقدام نماید.

به منظور عملکرد بهتر دیوار حائل توصیه می‌شود جهت پر کردن پشت دیوار از مصالح درشت دانه در رده خاک‌های GP, GW یا SP و SW استفاده شود. همچنین تعبیه مجاری زهکشی طولی در پشت دیوار ضروری می‌باشد تا از تجمع آب و نتیجتاً افزایش فشار وارده به دیواره‌های حائل جلوگیری به عمل آید.

در جدول ۷-۱، ضرایب فشار جانبی خاک در حالات مقاوم، محرک و سکون در محل ایستگاه تقویت فشار گاز با فرض پر کردن پشت دیوار با خاکریز دانه‌ای ارائه شده است. در شرایط زلزله عملکرد کوتاه مدت لایه‌های رسی ملاک بوده و با توجه به اینکه زاویه اصطکاک داخلی خاک در این حالت نزدیک صفر می‌باشد؛ ضرایب فشار جانبی خاک در حالت زلزله معادل یک خواهد بود. لیکن در محاسبه فشارهای جانبی چسبندگی خاک در کاهش نیروهای وارده موثر می‌باشد که باید از رابطه زیر محاسبه گردد.

$$P_a = K_a \cdot (\gamma \cdot h + q) - 2c\sqrt{K_a}$$

$$P_p = K_p \cdot (\gamma \cdot h + q) + 2c\sqrt{K_p}$$

جدول ۷-۱. ضرایب فشار جانبی برای لایه‌های خاک طبیعی با فرض پر کردن پشت دیوار با خاکریز دانه‌ای

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>GT</td><td>RT</td><td>0001</td><td>D03</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	شماره صفحه : ۵۳ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03																			

مقادیر عددی ضرایب فشار جانبی $\Phi = 30^\circ$ برای لایه خاکریز درشت دانه	علامت مشخصه	ضرایب فشار جانبی
۰/۵۰	K_0	ضریب فشار جانبی سکون
۰/۳۳	K_a	ضریب فشار جانبی محرک در حالت استاتیکی
۳/۰۰	K_p	ضریب فشار جانبی مقاوم در حالت استاتیکی

۴-۷- گودبرداری و پایداری شیب

جهت هرگونه گودبرداری قائم موقت در محدوده پروژه و در بالای سطح آب می‌توان از گودهای با دیواره قائم تا حداکثر عمق ایمن با توجه به رابطه زیر و در شرایط بدون سربار نزدیک گود استفاده کرد:

$$H_a = \frac{H_c}{F.S.} \quad H_c = c \frac{N_s}{\gamma}$$

در معادله فوق داریم:

$$H_a = \text{حداکثر عمق گودبرداری قائم مجاز}$$

$$H_c = \text{حداکثر عمق گودبرداری قائم محاسباتی}$$

$$N_s = \text{فاکتور پایداری}$$

$$c = \text{چسبندگی زهکشی نشده}$$

$$\gamma = \text{وزن مخصوص خاک}$$

$$F.S. = \text{ضریب اطمینان}$$

با در نظرگیری عمق خاکبرداری، شرایط خاک طبیعی محل و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان ($F.S.=1.5$)

در صورت وجود ساختمان و هرگونه سربار، خاکبرداری قائم می‌بایست در فاصله ایمن حداقل ۱/۵ برابر عرض پی این سازه‌ها و عوارض انجام پذیرد. شیب مجاز خاکبرداری، در ایستگاه تقویت فشار گاز برای لایه‌های خاک تا عمق حداکثر یک متری در گمانه‌های ماشینی BH-1 الی BH-6 در محدوده میدان نفتی بینک بدون در نظر گرفتن اثر سربار سازه‌های مجاور، آب‌های جاری، اثر زلزله و با توجه به شرایط لایه‌های بستر به صورت قائم در کوتاه مدت برآورد شده است ولی در دراز مدت به دلیل کاهش قفل و بست میان ذرات، اثر هوازدهی همچنین تر و خشک شدن متوالی لایه‌ها، توصیه می‌شود عملیات محافظت بدنه ترانشه در نظر گرفته شود. پس از گذشت مدتی از گودبرداری به دلیل اثر هوازدهی، نفوذ رطوبت و کاهش قفل و بست میان ذرات، وقوع ریزش‌های موضعی محتمل می‌باشد. در دراز مدت با توجه به شرایط لایه‌های بستر، شیب مجاز خاکبرداری تا عمق حداکثر یک متری به صورت ۷۵-۸۰ درجه برآورد می‌شود و در لایه یک متری سنگ مارن اگرچه شیب پایدار آن در کوتاه مدت به صورت قائم می‌باشد لیکن به دلیل وجود درز و شکاف در این لایه و در طول مسیر، احتمال روی دادن ریزش‌های موضعی وجود دارد. لذا لازم است پس از این

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۵۴ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

مدت نسبت به کاهش شیب مجاز در صورت عدم احداث سازه نگهدارنده، اقدام گردد. برای پایداری درازمدت شیبهای مذکور باید حفاظت‌های سطحی برای جلوگیری از رسوخ آب و شسته شدن لایه‌ها صورت گیرد، در غیر اینصورت احتمال وقوع ریزش به صورت کلی و موضعی در ترانشه‌ها، در درازمدت وجود دارد.

۵-۷- روشهای پایداری گود

برای پایداری گود و گودبرداری در حال حاضر از روش‌های گوناگونی بهره جسته می‌شود که البته همه آنها اصولی نبوده و نیاز به بررسی دقیق دارند. روش‌هایی که در زیر به آنها اشاره می‌شود، روش‌هایی هستند که در برخی از پروژه‌های مهم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تعدادی از این روش‌ها فقط در پروژه‌های خاص کاربرد داشته و در پروژه‌های کوچک توجیه اقتصادی ندارند.

روش دیوار برلنی

در این روش برای مهار حرکت و رانش خاک با تمهیدات خاصی از خاک‌های اطراف استفاده می‌شود. ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است درون آن گودبرداری شود، به فواصل معین چاه‌هایی حفر گشته پروفیل‌های I شکل درون آن قرار داده می‌شوند به منظور تامین گیرداری، انتهای این پروفیل‌ها به مقدار ۰/۳۵-۰/۲۵ ارتفاع گود به پایین‌تر از رقوم کف گود ادامه یافته سپس با بتن‌ریزی در محل خود کاملاً مستقر می‌شوند.

پس از استقرار پروفیل‌ها عملیات گودبرداری آغاز می‌شود. بین پروفیل‌های فوق پانل‌های بتنی کار گذاشته می‌شود برای جلوگیری از ریزش خاک در بدنه گود چاهک‌هایی به قطر مناسب حفر و درون آن یک یا چند میلگرد قرار داده می‌شود. سپس در آن بتن تزریق می‌شود. در نهایت پانل‌های بتنی باروش خاصی به میلگردهای مذکور متصل می‌شوند. طول این چاهک‌ها با توجه به نوع خاک و پارامترهای فیزیکی و مکانیکی آن تعیین می‌گردد و در حدود ۱۰-۵ متر است.

• معایب:

به دلیل قرارگیری در حریم ملک‌های مجاور، در سطح شهر نمی‌توان از این روش بهره گرفت.

به دلیل این که عملیات حفاری به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود عملیات گودبرداری نیاز به زمان زیادی دارد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>GT</td><td>RT</td><td>0001</td><td>D03</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	شماره صفحه : ۵۵ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03																			

روش انکراژ (Anchoring):

در این روش حفاری به صورت مرحله ای و از بالا به پائین انجام می شود. در هر مرحله به کمک دستگاه های حفاری ویژه ای چاهک های افقی یا مایل درون جداره گود اجرا می شود. سپس درون چاهک حفر شده کابل های مخصوصی قرار داده و انتهای آن با عمل تزریق کاملاً در خاک مهار می گردد. پس از آن کابل های مذکور توسط جک های ویژه با نیروی مشخصی کشیده و با اتصالات ویژه ای در جداره گود مهار می شوند. در نهایت نیز درون چاهک ها تزریق شده و بعد از گیرش آن مرحله بعدی حفاری آغاز می شود. مقداری که در هر پله خاکبرداری می شود بستگی به نوع خاک و فاصله چاهک ها دارد و معمولاً می توان آن را بین ۲-۳ متر اختیار کرد.

• معایب:

• علاوه بر دارا بودن معایب روش میخکوبی به دلیل استفاده از تجهیزات ویژه حفاری هزینه عملیات حفاری بالا خواهد بود.

• مزایا:

به علت آنکه عملیات تزریق در خاک صورت می گیرد خواص خاک بهبود پیدا می کند.

با اجرای این سیستم از خود خاک برای مهار نیروی رانشی استفاده می شود.

از این روش برای گودبرداری های طویل با عمق کم می توان به خوبی بهره گرفت.

روش میخکوبی (Nailing)

این روش مشابه روش انکراژ است با این تفاوت که المان های قائم اجرا نمی شوند. در سیستم میخکوبی پس از اجرای سوراخ های افقی یا مایل میلگردهای محاسبه شده در آن تعبیه و دوغاب به درون آن تزریق می گردد. سپس با آرماتور بندی بدنه دیواره و انجام عملیات بتن پاشی، آرماتورهای افقی اجرا شده محکم می شوند. اجرای نوارهای زهکش پشت صفحه بتنی جهت انتقال و کاهش فشار آب نفوذی الزامی است. این فرآیند در هر مرحله خاکبرداری به عمق ۲ الی ۳ متر تا انتها تکرار می شود.

• مزایا:

اثرات تخریب زیست محیطی آن به مراتب از سایر روش ها کمتر است.

به خصوص در مقایسه با روش های مهار بندی فضای کمتری از کارگاه را اشغال می کنند.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۵۶ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

قابلیت نصب نسبتا سریع و همچنین نیاز به مصالح سازه‌ای کمتری نسبت به روش میل مهار دارد.

قابلیت انعطاف پذیری دیوارهای میخکوبی شده بالا است، به نحوی که سیستم خود را با نشست های مختلفی و کلی نسبتا بزرگ منطبق می‌نمایند.

هزینه شاتکریت Facing (جبهه کار) در آن به مراتب کمتر از هزینه سیستم های Facing در سایر روش‌ها است.

• معایب:

به منظور اجرای این سیستم نیاز به افراد متخصص و باتجربه است.

در شرایطی که کنترل دقیق تغییر شکل لازم است، این روش مناسب نمی‌باشد. این تغییرشکل‌ها می‌تواند با ایجاد پیش کشش کاهش یابد ولی هزینه اجرای آن نسبتا بالا است.

نفوذ به زمین مجاور نیازمند اخذ مجوز می باشد.

روش دیوار دیافراگمی (Diaphragm wall) :

در این روش به کمک دستگاه‌های ویژه‌ای ابتدا در محل محور دیواره نگهبان حفاری انجام و به طور همزمان برای جلوگیری از ریزش خاک درون آن با گل بنتونیت و سیمان پر می‌شود بعد از اتمام خاکبرداری قفسه آرماتورها درون شیار قرار داده و درون آن با بتن پلاستیک پر می‌شود دیواره حاصل باربر بوده و می‌توان از آن به عنوان دیوار حائل نیز استفاده کرد.

• مزایا:

این روش دارای سرعت قابل ملاحظه‌ای است و از درجه اطمینان بالایی نیز برخوردار می‌باشد.

دیوار حائل همزمان با دیوار نگهبان احداث می‌شود.

از این روش به خوبی می‌توان برای حفاری‌هایی که طول زیادی دارند استفاده کرد.

• معایب:

هزینه این روش بسیار زیاد است و در حجم کم گودبرداری مقرون به صرفه نیست.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۵۷ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

چون دستگاه حفاری نیاز به فضای کار دارد لذا در محل‌هایی که دارای محدودیت جانبی هستند به سختی کار می‌کند.

هزینه اجرایی این روش در مقایسه با روش‌های دیگر بالاتر و در مواردی خارج از محدوده قابل قبول است.

روش مهار متقابل:

در این روش ابتدا چاهک‌هایی در فواصل معین، در دو طرف گود حفر و در درون این چاهک‌ها پروفیل H قرار داده می‌شود. می‌توان برای تثبیت بیشتر این پروفیل‌ها درون چاهک را با ملات سبک پر کرد. سپس عملیات گودبرداری بصورت قائم انجام می‌گیرد و به منظور مهار نیروی رانشی خاک در فواصل معینی بین دو طرف گود تیرهایی در بین پروفیل‌های عمودی قرارداده می‌شود در صورتی که خاک خیلی ریزشی باشد باید بین اعضا قائم الوارهای چوبی قرار داد.

• مزایا:

این روش یکی از روش‌های خوب و مطمئن برای گودبرداری‌هایی است که عرض گودبرداری کم و در ضمن سطح خاک در دو طرف گود یکسان باشد.

این روش بسیار سریع است.

این روش اقتصادی است.

• معایب:

از این روش می‌توان برای عرض‌های گودبرداری کم و حداکثر تا ۱۰ متر استفاده کرد در صورت زیاد بودن عرض گود باید بین تیرهای افقی مهار بندی شود که باعث می‌شود فضای کار محدود شود این روش اختصاصاً برای کانالهای مختلف بسیار مناسب است.

روش اجرای شمع درجا:

در این روش در پیرامون زمینی که قرار است گودبرداری شود شمع‌های بتنی درجا در فواصل معینی نسبت به یکدیگر اجرا می‌شود این شمع‌ها فشار جانبی خاک را بصورت تیر یکسر گیردار تحمل می‌کنند. طول گیرداری لازم برای شمع‌ها را می‌توان $H/3$ در نظر گرفت (H ارتفاع گودبرداری است) بعد از اجرای این شمع‌ها، می‌توان عملیات گودبرداری را آغاز و بصورت قائم گودبرداری کرد.

• مزایا:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۵۸ از ۷۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03

شمع‌های اجرا شده به عنوان دیوار حائل نیز عمل می‌کنند.

سرعت عملیات بالاست.

• معایب:

در صورتی که ارتفاع گودبرداری زیاد باشد، فواصل شمع‌ها کم و قطر لازم برای شمع زیاد خواهد بود با توجه به مطالعات اولیه انجام گرفته از این روش می‌توان برای گودبرداری تا ۵ متر بخوبی بهره گرفت.

برای گودبرداری و پایداری سازی آن در تمامی نواحی و برای تمام ساختمان‌ها مخصوصاً ساختمان‌های مسکونی باید طرحی در نظر گرفته شود که روش اجرای آن آسان بوده قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد.

در شکل ۱-۷ و ۲-۷ تصاویری از اجرای سازه های نگهدارنده در گودبرداری نشان داده شده است.



شکل ۱-۷- تصاویری از سازه های نگهدارنده جهت گودبرداری (روش اجرای شمع و خریا)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>GT</td><td>RT</td><td>0001</td><td>D03</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	شماره صفحه : ۵۹ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03																			



شکل ۷-۲- تصاویری از سازه های نگهدارنده جهت گودبرداری (روش نیلینگ و دیوار برلنی)

۷-۶- روشهای کنترل تراوش آبهای زیرسطحی

روشهای متفاوتی جهت کنترل سطح و تراوش آب زیرسطحی وجود دارد که بطور کلی در قالب یکی از سه گروه زیر قرار می گیرند:

- روشهای جلوگیری از ورود آب به گود (احداث دیوار آب بند)
- روشهای آبکشی از گود با پمپاژ
- ترکیبی از روشهای ۱ و ۲

عوامل مختلفی بر انتخاب یکی از رویکردهای فوق برای کنترل سطح آب در یک پروژه موثر است که شامل نوع خاک، سطح آب زیرزمینی، مدت زمان گودبرداری و احداث سازه، هزینه های طرح آبکشی و ... می باشد.

طبق توصیه BS 8004:1986 روش مناسب آبکشی باید شرایط زیر را ارضا کند:

- سطح آب پایین افتاده در تمام دوره ساخت باید تحت کنترل کامل باشد.
- روش آبکشی باید طوری انتخاب شود که در تمام دوره ساخت پایداری دیواره و کف گود حفظ گردد.
- در حین زهکشی خاک های با دانه بندی یکنواخت، خود مصالح نقش فیلتر را ایفا کرده و از شسته شدن خاک در اثر پمپاژ جلوگیری می کند. در غیر این صورت باید از مصالح فیلتر مناسب در اطراف گودال یا چاه تخلیه استفاده نمود.
- در سیستم های پمپاژ همواره باید پمپ های کمکی (standby) با ظرفیت کافی برای مواقع اضطراری و سرویس در دسترس باشد.


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۶۰ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

در ادامه توضیحات لازم در مورد روش‌های مختلف آبکشی ارائه شده است.

روش نهر و پمپاژ از گودال (Ditch & Sump pumping)

این روش ساده‌ترین راه حل برای آبکشی از داخل گودبرداری‌ها می‌باشد. در این روش پیرامون گود و خارج از محل احداث سازه، نهری با شیب ملایم (ditch) به سمت گودال‌های تخلیه (sumps) ساخته شده و آب جمع شده در این گودال‌ها توسط پمپ تخلیه می‌شود. در تمام شرایط کف گودال باید از کف نهرهایی که آب را به سمت آن هدایت می‌کنند و همچنین از کف گود در تراز پایین‌تری باشد. اگر لازم شود، در حین دوره ساخت باید گودال را عمیق‌تر نمود. همچنین ابعاد گودال بایستی به مقدار قابل توجهی از فضای لازم برای استقرار پمپ‌ها بزرگتر باشد.

پمپ در گودال به گونه‌ای مستقر می‌شود تا از کف حداقل ۳۰ سانتیمتر بالاتر باشد تا در صورت ته نشینی رسوبات در کف گودال اختلالی در پمپاژ بوجود نیاید.

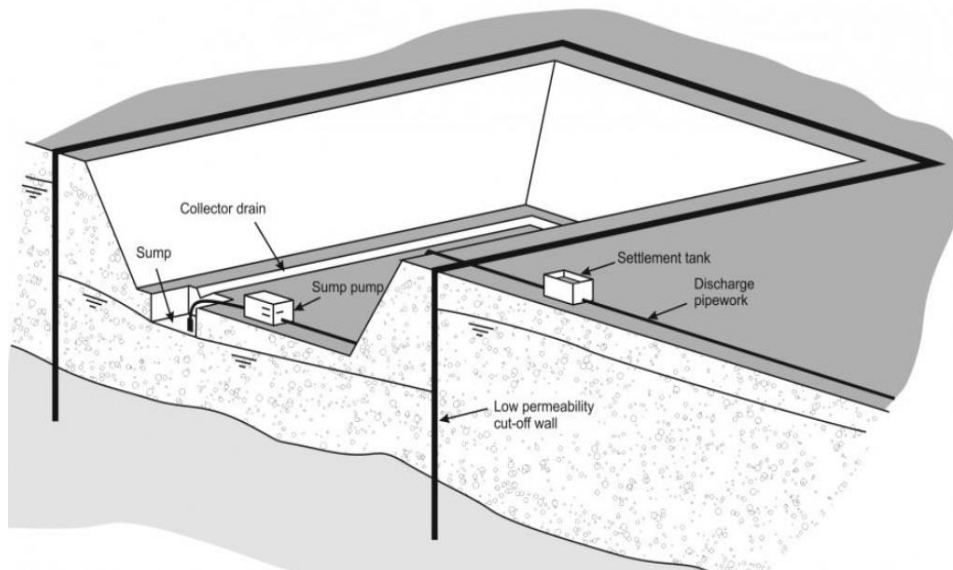

سیستم نقطه چاه‌ها (Well Point System)

در این روش چاه‌هایی با قطر کوچک در خارج منطقه گودبرداری قبل از انجام عملیات حفر می‌شوند. نقطه چاه وسیله‌ای برای مکش آب است که براحتی در زمین نصب شده و همانند یک چاه کوچک عمل می‌کند. این وسایل لوله‌هایی فولادی یا پلاستیکی سوراخ‌داری با طول حدود ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و قطر ۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر می‌باشند که از طریق یک پوشش مشبک محافظت می‌شوند تا از گرفتگی آنها جلوگیری شود. نقطه چاه‌ها از طریق لوله‌های بالابر

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه: ۶۱ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

(riser pipe) به لوله اصلی (header pipe) وصل شده و لوله اصلی نیز به یک پمپ مرکزی متصل می شود. فواصل نصب نقطه چاهها معمولاً بین ۰/۷۵ تا ۳ متر متغیر است و از این سیستم عمده‌تاً برای پایین آوردن تراز آب به اندازه ۵ تا ۶ متر نسبت به تراز پمپ مکش استفاده می شود (این عمق در ماسه‌های ریز و لای دار به ۳ تا ۴ متر محدود می شود). برای پایین آوردن تراز آب به بیش از ۵ تا ۶ متر می توان از سیستم نقطه چاه چند مرحله‌ای استفاده نمود که این روش مستلزم ایجاد چند برم در شیروانی‌های گودبرداری بوده و ابعاد خاکبرداری را افزایش می دهد. ظرفیت یک چاه نقطه‌ای معمولاً بسته به جنس خاک بین ۰/۶ تا ۴ مترمکعب در ساعت است.

این روش آبکشی برای خاک‌های ماسه‌ای مناسب است. در خاک‌های شنی، فاصله بین نقطه چاهها بسیار کم و غیر عملی می شود. از این روش در خاک‌های رسی نیز استفاده نمی شود، زیرا در این شرایط میزان سرعت تراوش آب و در نتیجه سرعت پایین آوردن سطح آب خیلی کم می شود. راندن نقطه چاهها در خاک‌های شامل قلوه سنگ معمولاً با مشکلات اجرایی همراه است. بعلاوه کنترل جایگذاری صحیح فیلتر در اطراف نقطه چاهها به لحاظ اجرایی مشکل است. در صورت عدم کارکرد صحیح فیلترها، ممکن است لایه‌های نفوذناپذیری در اطراف چاه تشکیل شده و مانع رسیدن آب به چاه نقطه‌ای گردد.



شکل ۷-۴- سیستم آبکشی با نقطه چاه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								شماره صفحه : ۶۲ از ۷۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	



شکل ۷-۵- سیستم نقطه چاه چند مرحله‌ای


سیستم چاه‌های کم عمق (Shallow well System)

در سیستم چاه‌های کم عمق، چاه‌هایی به قطر حدود ۳۰ سانتیمتر با دستگاه حفاری اجرا شده و پمپ‌هایی که در سطح زمین استقرار می‌یابد بوسیله لوله‌های مکش، آب را به خارج از چاه پمپاژ می‌کند. محدودیت پایین آوردن تراز آب با این روش در حدود ۸ متر است. از این روش بویژه در شرایطی که استفاده از سیستم نقطه چاه بدلیل سخت بودن لایه‌های خاک امکان پذیر نیست، استفاده می‌گردد. این چاه‌ها در خاک‌های با نفوذپذیری بالا که اجرای نقطه چاه‌ها در فواصل خیلی کم غیرعملی است نیز قابل اجرا می‌باشد. از دیگر مزایای این روش نسبت به نقطه چاه شناسایی دقیق زمین در حین حفاری و امکان تغییر فیلتر یا تجدید نظر در فاصله چاه‌ها می‌باشد. بدلیل فاصله بیشتر چاه‌های کم عمق، دستخوردگی زمین نسبت به سیستم چاه‌های نقطه‌ای کمتر است، اما بطور کلی هزینه اجرای این سیستم بیشتر از نقطه چاه است.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۶۳ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

سیستم چاه عمیق (Deep well System)

این روش بویژه در شرایطی که آب تحت فشار (آرتزین) در زیر یک لایه نفوذناپذیر وجود داشته باشد، مناسب است. سیستم شامل چند چاه عمیق در اطراف گود است که هر چاه توسط یک پمپ شناور پمپاژ می‌گردد. قطر چاه‌های عمیق معمولاً بین ۲۵ تا ۴۵ سانتیمتر و عمق آنها بین ۱۰ تا ۳۵ متر است. چاه‌های عمیق در لایه‌های نفوذپذیر سطح آب را تا شعاع بزرگی (معمولاً چند صد متر) متاثر کرده و سطح آب بصورت مخروطی که راس آن در چاه است، پایین می‌آید.

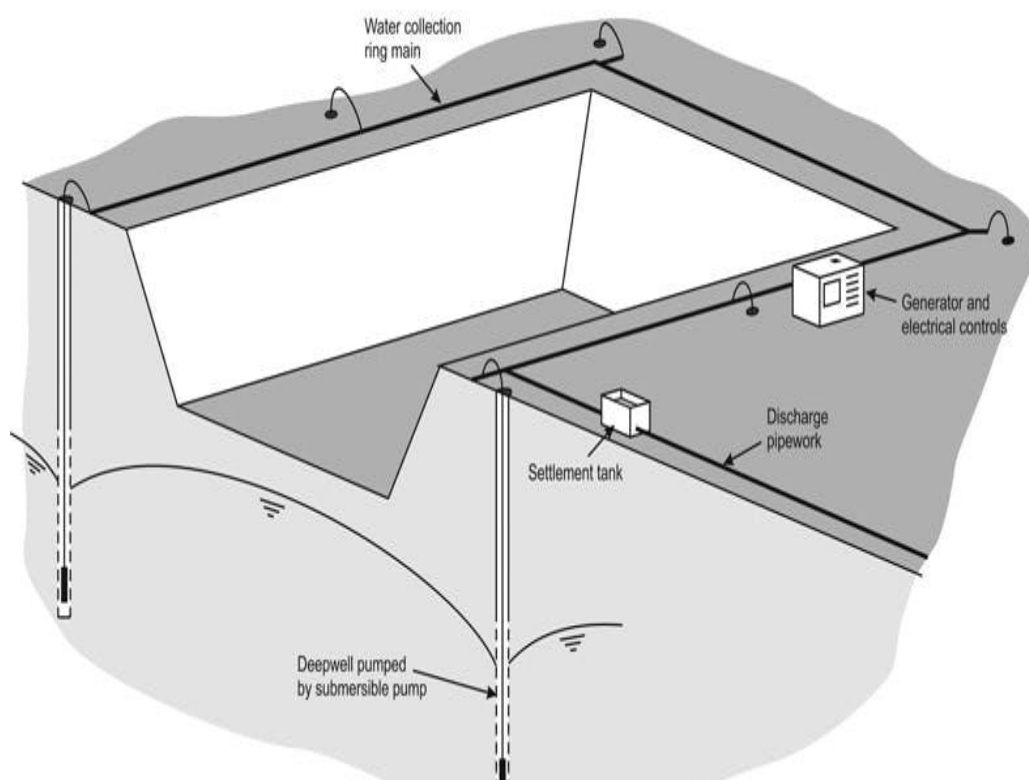

شکل ۷-۶- سیستم آبکشی از چاه‌های عمیق

اجرای چاه‌های عمیق شامل حفر چاه تا عمقی پایین‌تر از تراز مورد نظر برای آبکشی می‌باشد که قطر آن معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بیشتر از قطر غلاف داخلی چاه است. قطر غلاف (casing) به حدی است که پمپ شناور از آن عبور کرده و در نزدیکی انتهای چاه قرار گیرد. غلاف داخلی چاه تا عمق مورد نظر برای آبکشی سوراخ دار است و اطراف این غلاف از مصالح فیلتر مناسب پر می‌شود.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								شماره صفحه : ۶۴ از ۷۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	

از آنجائیکه در این سیستم پمپ در انتهای چاه نصب می شود، هیچ نوع محدودیتی در ارتفاع آبی که به بیرون چاه انتقال داده می شود وجود نخواهد داشت بنابراین از این سیستم می توان برای پایین آوردن سطح آب زیرزمینی به هر میزان استفاده نمود. سیستم چاه عمیق در خاک های شنی تا ماسه ریز لای دار به کار گرفته می شود. با توجه به موارد ذکر شده و عمق گودبرداری در حدود ۴۳ متر و بالا بودن تراز آب زیرسطحی و با وجود قرارگیری در فضای شهری و محدودیت فضا در اطراف گود، می بایست طبق نظر متخصصین مجرب ئوتکنیکی روش بهینه جهت کنترل سطح آب و پایین نگه داشتن آن در حین گودبرداری، همچنین بررسی لزوم استفاده از سیستم های زهکشی دائم پس از بهره برداری از سازه، تعیین گردد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>GT</td><td>RT</td><td>0001</td><td>D03</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	شماره صفحه : ۶۵ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03																			

فصل ۸- جمع بندی، نتیجه گیری و توصیه های فنی

۸-۱- جمع بندی و نتیجه گیری

- محدوده مورد مطالعه به شرح زیر است:

شامل ۶ گمانه ماشینی به عمق حداکثر ۳۰ متر می باشد. در گمانه های ماشینی BH-1 الی BH-3، پس از گذر از لایه سطحی به ضخامت حدوداً ۵۰ سانتیمتر تا عمق متوسط ۲/۵ متری خاک رس و در ادامه تا انتهای گمانه ماشینی ۱۵ متری توالی لایه های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سیلتی (SiltStone) مشاهده شده است. لازم به ذکر است در عمق ۰/۵ متری تا یک متری گمانه ماشینی BH-3 خاک درشت دانه شن رس دار مشاهده شده است. در گمانه ماشینی BH-5 تا عمق ۳ متری خاک رس و سیلت دارای چسبندگی و در ادامه تا انتهای گمانه ماشینی توالی لایه های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سیلتی (SiltStone) قرار دارد. در گمانه های ماشینی BH-4 و BH-6 لایه ای که به صورت غالب تا انتهای گمانه ماشینی قرار گرفته است، توالی لایه های سنگی مارن (Marl)، رس سنگ (ClayStone) و سنگ سیلتی (SiltStone) است.

- حین انجام عملیات حفاری گمانه های ماشینی BH-1 الی BH-5 و تا عمق حداکثر ۳۰ متر، تراز آب زیر سطحی در عمق حداقل ۰/۵ متر (از سطح گمانه ماشینی حفر شده) تا ۱/۵ متر مشاهده شده است. نظر به این که گذر زمان و تغییرات شرایط جوی در فصول مختلف سال می تواند منجر به تغییر در سطح آب ایستابی در محدوده پروژه شود، ضروری است تراز آب زیرزمینی پیش از شروع عملیات عمرانی و در حین آن به طور دقیق بررسی شود.

- نظر به اینکه در گمانه های ماشینی این سایت تراز آب زیرزمینی مشاهده شده است اما مطابق با نشریه ۵۲۵ و براساس بند ۶-۲-۱ آیین نامه ۲۸۰۰ به علت بالا بودن ضربات SPT، وقوع روانگرایی محتمل نمی باشد.

- شتاب مبنا طرح مطابق مطالعات لرزه خیزی ویژه ساختگاه و ضرایب S_s ، S_{DS} ، S_1 ، S_{S1} ، F_A و F_V در مدارک محاسباتی ارائه شده است. همچنین مطابق استاندارد ۲۸۰۰، محل پروژه در محدوده با خطر نسبی زیاد قرار دارد که شتاب مبنای طرح معادل $0.3g$ معرفی شده است. براساس نتایج آزمایشات صحرایی SPT، درون چاهی دانهول و بررسی های لایه های مشاهده شده در محل، آیین نامه ی استاندارد لرزه ای ۲۸۰۰ خاک منطقه مورد مطالعه در از نوع II می باشد.



۸-۲- توصیه فنی

- در اجرای شالوده ها می بایست کلیه اصول فنی از جمله اجرای صحیح درزهای اتصال سازه ای، مسطح بودن تراز شالوده در هنگام بتن ریزی، رعایت پوشش لازم بتنی و سایر موارد ایمنی رعایت شود. در محل هایی که جهت

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0001</td><td>RT</td><td>GT</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۶۶ از ۷۲
GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0001	RT	GT	120	PEDCO	GCS	BK																			

قرار گرفتن شالوده گودبرداری می گردد، متراکم نمودن خاک ضرورتی ندارد ولیکن لازم است قبل از بتن ریزی شالوده، بتن مگر (Lean Concrete) به ضخامت حداقل ۱۰ سانتیمتر در سریع ترین زمان بر روی سطح خاکبرداری شده ریخته شود.

- میزان نفوذپذیری در لایه های خاک متراکم و سنگ مشاهده شده در گمانه های ماشینی ایستگاه تقویت فشار گاز بسیار ناچیز می باشد. لازم به ذکر است به دلیل تراکم بالای لایه های خاکی و لایه های سنگی انجام آزمایش نفوذپذیری مقدور نمی باشد و برای دستیابی به این پارامتر باید آزمایشات صحرایی و در محل انجام شود.
- لایه خاک سطحی به ضخامت حداکثر ۵۰ سانتیمتر در محل گمانه های ماشینی BH-1 الی BH-3 مشاهده شده است. ضخامت این لایه خاک در پیمایش طولی گمانه های ماشینی در پیوست ۱-۲ ارائه شده است.
- به منظور جلوگیری از اثر فرسایشی رطوبت بر خاک زیر شالوده توصیه می گردد شیب بندی اطراف شالوده ها به نحوی اجرا شود که از تجمع و نفوذ آب های سطحی به زیر شالوده جلوگیری شود و چنانچه احتمال نفوذ آب از بالادست وجود دارد با طرح زهکش های مناسب از نفوذ آب به محدوده شالوده جلوگیری شود.
- در محاسبات شرایط طبیعی خاک در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در گمانه ماشینی BH-6 سطح آب زیرزمینی مشاهده نشده است، پیشنهاد می شود زهکشی مناسب و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از نفوذ آب در نظر گرفته شود. در گمانه های ماشینی BH-1 الی BH-5 سطح آب مشاهده شده است به منظور جلوگیری از افزایش خوردگی و بالادگی فشار آب لیفت بهتر است زهکش های مناسب در نظر گرفته شود تا آب زیر تراز پی قرار گیرد.
- محاسبات عمق یخبندان در گزارش هیدرولوژی ارائه شده است.
- در محدوده گمانه های ماشینی حفاری شده پدیده کارست مشاهده نشده است.
- لایه زیر اساس معمولاً اولین قشر است که روی بستر آماده شده روسازی راه قرار می گیرد. مصالح مصرفی برای زیراساس شنی از بستر رودخانه ها، مسیل های قدیمی، تپه های شن و ماسه ای یا واریزه ها و برای زیر اساس سنگی از سنگ های استخراج شده از معادن سنگ یا قلوه سنگ های طبیعی که در سنگ شکن شکسته شده و سپس سرنده می شوند به دست می آید این لایه باید دارای مشخصات فنی زیر باشد:
- الف: دانه بندی مصالح مصرفی که به روش آشتو T27 تعیین می گردد باید در محدوده یکی از دانه بندی های داده شده در جدول شماره ۸-۱ باشد:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۶۷ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

درصد وزنی رد شده از هر الک				اندازه الک نوع دانه بندی
IV	III	II	I	
-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)
۱۰۰	-	۱۰۰-۹۰	-	۳۷/۵ میلیمتر (۱/۵ اینچ)
۱۰۰-۹۰	۹۵-۷۵	۹۰-۷۵	۸۰-۷۵	۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)
۷۵-۴۰	۷۰-۴۰	۶۵-۳۰	۶۵-۳۰	۹/۵ میلیمتر (۰/۶ اینچ)
۶۰-۴۰	۶۰-۳۰	۶۰-۳۰	۵۵-۲۵	۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
۴۸-۲۸	۴۵-۲۰	۵۰-۲۰	۴۰-۱۵	۲ میلیمتر (شماره ۱۰)
۲۸-۱۴	۳۰-۱۵	۳۰-۱۰	۲۰-۸	۰/۴۲۵ میلیمتر (شماره ۴۰)
۱۲-۵	۱۲-۵	۱۲-۳	۸-۲	۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)*

*: انواع دیگر مصالح زیراساس در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است.

- ب: حد روانی و دامنه خمیری مطابق آزمایش‌های آشتو، T_{89} و T_{90} ، نباید به ترتیب از ۲۵ درصد و ۶ درصد تجاوز نماید.
- پ: ارزش ماسه‌ای مطابق آزمایش آشتو T_{176} نباید از ۲۵ درصد کمتر باشد.
- ت: درصد سایش به روش لس آنجلس (آشتو T_{96}) نباید از ۵۰ تجاوز نماید.
- ث: تحمل باربری مصالح که با روش T_{193} یا $ASTM D1883$ در آزمایشگاه بر روی نمونه‌هایی که با تراکم ۱۰۰ درصد و به روش آشتو T_{180} طبقه D انجام می‌شود، نباید از ۳۰ درصد کمتر باشد.
- برای هر پروژه نوع مصالح لایه اساس باید در دفترچه مشخصات فنی خصوصی قید شود. مصالح تهیه شده باید بدون مواد آلی و گیاهی بوده و از سنگدانه‌های سخت و مقاوم تشکیل شده باشند. مشخصات فنی این مصالح به شرح زیر است:
- الف: دانه‌بندی مصالح مصرفی باید با یکی از دانه‌بندی‌های مندرج در جدول ۲-۸ مطابقت نموده و پیوسته و یکنواخت باشد.
- ب: حد روانی و دامنه خمیری مطابق آزمایش‌های آشتو، T_{89} و T_{90} ، نباید به ترتیب از ۲۵ درصد و ۴ درصد تجاوز نماید.
- پ: ارزش ماسه‌ای بر اساس آزمایش آشتو T_{176} نباید از ۴۰٪ کمتر باشد.
- ت: حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک ۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴) باید در دو جبهه شکسته شده باشد (شکستگی طبیعی ملاک عمل نمی‌باشد).

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۶۸ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

- ث: درصد سایش مصالح به روش لس آنجلس (آشتو T96) نباید از ۴۵٪ تجاوز نماید.
- ج: درصد افت وزنی مصالح با آزمایش آشتو T104 و با سولفات سدیم در پنج نوبت نباید از ۱۲٪ تجاوز نماید.
- چ: تحمل باربری مصالح (CBR) که با روش ASTM D1883 و با تراکم آزمایشگاهی آشتو T180 اندازه گیری می شود نباید از ۸۰٪ کمتر باشد.
- ح: حداکثر ضریب تورق مصالح با روش BS812 نباید از ۳۵٪ تجاوز نماید.
- خ: درصد دانه های پولکی و سوزنی موجود در مصالح درشت دانه نباید مجموعاً از ۱۵ درصد تجاوز نماید. دانه های سوزنی و پولکی به سنگدانه هایی با ابعاد بیشتر از ۹/۵ میلیمتر اطلاق می شود که نسبت درازا به متوسط ضخامت سنگدانه از ۵ تجاوز نماید.
- جهت آماده سازی و تسطیح بستر می توان به نشریات و استانداردهای رایج کشور از جمله نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و مبحث هفتم مراجعه نمود. لیکن در حالت کلی و به صورت خلاصه، روش آماده سازی برای پی ریزی به شرح زیر پیشنهاد می گردد:
- الف) قبل از تسطیح و آماده سازی اراضی برای پی ریزی، باید ترازهای طبیعی زمین با روش های مناسب نقشه برداری، برداشت شود.
- ب) پس از نقشه برداری باید نقشه تسطیح تهیه شود. نقشه تسطیح باید با توجه به تراز زمین های مجاور و شیب لازم برای زهکشی، تراز پی ها و عمق مدفون آنها، طراحی گردد.
- ج) چنانچه میزان خاک نباتی موجود در خاک زیر پی بیش از ۳ درصد باشد، لازم است تا قبل از احداث پی و در مراحل آماده سازی ساختگاه، خاک فوق برداشته شود.
- د) اگر تسطیح اراضی با خاکریزی همراه است، اجرای خاکریز مهندسی در لایه های کم ضخامت و انجام عملیات تراکم با مشخصاتی که طراح مشخص می کند، ضروری است.
- ه) تخمین نشست خاکریز مهندسی در اثر وزن خودش، افزون بر نشست طبیعی زمین بر اثر وزن خاکریز و سازه ضروری است.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه : ۶۹ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

جدول ۸-۲. دانه بندی مصالح اساس*

درصد وزنی رد شده از هر الک					شماره الک نوع دانه بندی
V	IV	III	II	I	
-	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰ میلیمتر (۲ اینچ)
-	۱۰۰	-	-	۱۰۰-۹۵	۳۷/۵ میلیمتر (۱/۵ اینچ)
۱۰۰	۱۰۰-۷۰	۹۵-۷۵	۸۵-۷۰	۸۰-۶۰	۲۵ میلیمتر (۱ اینچ)
-	۹۰-۶۰	-	۸۰-۶۰	۹۲-۷۰	۱۹ میلیمتر (۰/۷۵ اینچ)
۸۵-۵۰	۷۵-۴۵	۷۵-۴۰	۶۵-۳۰	۷۰-۵۰	۹/۵ میلیمتر (۰/۳۷۵ اینچ)
۶۵-۳۵	۶۰-۳۰	۶۰-۳۰	۵۵-۲۵	۵۵-۳۵	۴/۷۵ میلیمتر (شماره ۴)
۵۰-۲۵	۵۰-۲۰	۴۵-۲۰	۴۰-۱۵	-	۲ میلیمتر (شماره ۱۰)
-	-	-	-	۲۵-۱۲	۰/۶ میلیمتر (شماره ۳۰)
۳۰-۱۵	۳۰-۱۰	۳۰-۱۵	۲۰-۸	-	۰/۴۲۵ میلیمتر (شماره ۴۰)
۸-۲	۸-۲	۸-۲	۸-۲	۸-۲	۰/۰۷۵ میلیمتر (شماره ۲۰۰)*

*: انواع دیگر مصالح اساس در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است.

- (و) احداث سازه سنگین بر روی خاکریز متشکل از خاک رس و لای یا ماسه ریزدانه مجاز نیست.
- (ز) در تسطیح ارضی باید به زهکشی سطحی و زیرسطحی توجه شود. مسیرهای ورود آب به زمین باید تعیین گردد و زهکش مناسب در امتداد عمود بر مسیر آب احداث شود.
- (ح) اگر عمق قسمت خاکریز پرکننده کمتر از ۳۰ سانتیمتر باشد، نیازی به گزارش تایید شده نمی باشد و رسیدن به حداقل درصد تراکم بدست آمده از آزمایش پروکتور اصلاح شده مطابق با آیین نامه های معتبر کافیت.
- (ط) اگر طراح قصد دارد پی را بر روی زمین متراکم شده بنا کند، لازم است مشخصات فنی روش کار را تعیین و سپس پیمانکار آنها را زیر نظر دستگاه نظارت انجام دهد.
- (ی) شیب دار کردن سایت به منظور خروج آب های سطحی نیز ضروری می باشد.
- (ک) در ارتباط با لایه های موجود در محل، با توجه به وجود لایه های رسی و سیلتی که دارای قابلیت تغییر حجم در مواجهه با آب هستند استفاده از آنها برای خاکریزهای غیر باربر در صورتی مجاز است که در طول عمر مفید ساختمان احتمال رسوخ آب به داخل آنها وجود نداشته باشد. در غیر این صورت لازم است لایه های مذکور با سیمان یا آهک تثبیت گردند.
- با توجه به قرارگیری محل پروژه در سواحل خلیج فارس و نتایج آزمایش شیمیایی، براساس جدول ۹-۱ پ ۱-۱ و ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در سواحل جنوبی کشور مبحث نهم مقررات ملی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								شماره صفحه : ۷۰ از ۷۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	

ساختمان همچنین بر مبنای آیین نامه بتن ایران - آبا (نشریه ۱۲۰-۱۴۰۰) سازه‌های بتن آرمه موجود، در رده سازه‌های بتنی در معرض نمک‌های زیاد موجود در هوا و بدون تماس مستقیم با آب دریا یا پاشش و مشابه سازه‌های نزدیک ساحل قرار دارند. در صورت رعایت حداقل ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها و استفاده از مواد افزودنی شیمیایی و معدنی مناسب و اتخاذ سایر تدابیر حفاظتی ویژه به منظور افزایش پایداری بتن، سازه‌های بتن آرمه موجود، در رده سازه‌های بتنی در معرض نمک‌های کم موجود در هوا و مشابه سازه‌های دور از ساحل قرار می‌گیرند. با فرض استفاده از کاور و پوشش سطحی مناسب، پیشنهاد می‌گردد از سیمان پرتلند نوع II با مواد پوزولانی یا سرباره یا سیمان‌های آمیخته با حداقل مقدار مواد سیمانی 325 kg/m^3 (نسبت آب به سیمان نباید از ۰/۵ تجاوز کند) و حداقل رده‌ی بتن (مقاومت مشخصه) C30 استفاده شود. در نهایت نیز طرح اختلاط مصوب توسط شرکت ذی صلاح با در نظر گرفتن کلیه توصیه‌های آیین نامه جهت اجرای بتن با مقاومت مشخص باید در نظر گرفته شود. لازم است تا جهت انتخاب سیمان مناسب در بتن ریزی‌ها، موارد ذکر شده در آیین نامه بتن ایران (بتن ریزی در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان) و سایر نشریات و دستورالعمل‌های مرتبط با این امر در سواحل جنوبی کشور مانند نشریات ۴۲۸ و ۴۳۴ سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی مدنظر قرار داشته باشد. تعیین مقاومت بتن برای استفاده در طراحی‌های سازه‌ای از مشخصه‌های طراحی سازه و در اختیار طراح سازه است. مهندس مشاور ژئوتکنیک بر اساس نتایج آزمایشات شیمی و مقادیر حداقل درج شده در استانداردهای موجود، می‌تواند پیشنهاد نماید. لذا اعلام دقیق مقاومت بتن در صلاحیت مهندس طراح سازه است.

- روش‌های عمومی تثبیت بستر راه‌ها:
- کیفیت خاک بستر، میزان تحمل باربری، حساسیت و آسیب پذیری آن در برابر عوامل جوی در انتخاب لایه‌های روسازی نقش تعیین کننده دارد. در اثر عبور بارترافیکی کرنش‌های فشاری قائم در بالای بستر روسازی ایجاد می‌شود، هرگاه مقدار این کرنش‌ها از مقدار مجاز بزرگتر باشد می‌تواند منجر به شیار افتادگی در روسازی شود. به منظور اصلاح و بهبود خواص فیزیکی و مهندسی خاک‌ها به روش‌های گوناگون تثبیت بستر راه‌ها امکان‌پذیر است. بستر روسازی راه، سطح لایه متراکم شده خاکریزها، برش‌ها و یا زمین طبیعی موجود و یا اصلاح شده است. این بستر طبق مشخصات و شرایط لازم آماده شده و اولین قشر روسازی راه روی آن قرار می‌گیرد. بستر روسازی، که نهایتاً پی روسازی راه محسوب می‌شود، کلیه بارهای وارده ناشی از جسم روسازی و وسایل نقلیه روی آن را تحمل می‌کند. برخی از خاک‌ها به علت مشخصات فنی نامطلوب و یا دارا بودن مقادیر قابل توجهی رس یا لای برای عملیات راه‌سازی نامناسب محسوب می‌شوند. اینگونه خاک‌ها به دلیل حساسیت و ناپایداری در برابر رطوبت، مقاومت کم و تراکم پذیری مشکلات فراوانی را از نظر فنی و اقتصادی در راه‌سازی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان:	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION							شماره صفحه: ۷۱ از ۷۲	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001		D03

ایجاد می کنند و نیازمند تثبیت هستند. به طور کلی تمام خاک هایی که در طبقه بندی آشتو از A-1 تا A-7 تقسیم بندی شده اند که شامل ماسه و شن با قلوه سنگ، ماسه ریز و ماسه و شن رس دار و یا لای دار می باشد، می توانند برای بستر روسازی راه مناسب باشند. با وجود آن که خاک های گروه A-4 تا A-7 این طبقه بندی (خاک های رس دار و لای دار)، در شرایط خشک از مقاومت کافی برخوردارند ولی در مناطق پربارش و شرایط اشباع و یخبندان، به ویژه برای ترافیک سنگین، مناسب نبوده و بهتر است با استفاده از مواد تثبیت کننده نظیر آهک، این مصالح را اصلاح و تقویت کرد. بستر روسازی بر حسب اینکه در برش خاکی و یا سنگی، خاکریز، مسیر موجود و یا سطح زمین طبیعی واقع شود باید به روش های مختلف آماده شده و در موارد لازم با مصالح مناسب تقویت گردد. به طور کلی خاک هایی که برای تثبیت بستر روسازی و لایه های زیرسازی مورد استفاده قرار می گیرند طبق مشخصات ASTM D 4223 نباید بیش از ۲۵ درصد مصالح مانده روی الک شماره ۴ داشته و ارزش ماسه ای آن ها کمتر از ۲۵ درصد نباشد و در عین حال حاصلضرب دامنه خمیری خاک در درصد رد شده از الک شماره ۲۰۰ از ۶۰ درصد تجاوز نکند.

- چنانچه مسیر یک راه از مناطقی که دارای خاک های نامرغوب باشد (طبقه بندی های ذکر شده) عبور کند، در اغلب موارد به تغییر مسیر راه یا تعویض خاک اقدام می گردد، هرگاه به عللی امکان تغییر مسیر راه و یا تعویض خاک نباشد و یا اینکه هزینه تعویض خاک مقرون به صرفه نباشد باید روش اصلاح و بهبود خاک مورد بررسی قرار گیرد تا چنانچه از نظر فنی قابل توجیه باشد تثبیت بستر راه و خاکریزی انجام گردد.
- باتوجه به نوع و مشخصات فنی بستر راه ها اصلاح و بهبود خاک ها به چند روش انجام می شود:

- ✓ تثبیت خاک و مصالح دانه ای با آهک
- ✓ تثبیت خاک و مصالح شنی با سیمان پرتلند
- ✓ تثبیت خاک و مصالح شنی با قیر
- ✓ تثبیت خاک ها با ترکیبی از مواد تثبیت کننده

با در نظرگیری شرایط، روش اصلاح و بهبود بستر راه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شرح کامل روش های تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها در نشریه ۲۶۸ سازمان برنامه و بودجه کشور قابل مشاهده است.

- منابع قرضه: گزارش منابع قرضه در پیوست مطالعات ارائه شده است.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	GEOTECHNICAL INVESTIGATION REPORT FOR COMPRESSOR STATION								شماره صفحه : ۷۲ از ۷۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	GT	RT	0001	D03	

فصل ۹- پیوست ها

پیوست ها

پیوست ۱

تصاویر و مستندات پروژه



BH-01-CoreBox 3-Depth (8.0-12.0 m)



BH-01-CoreBox 4-Depth (12.0-15.0 m)



BH-02-CoreBox 1-Depth (0.0-4.0 m)



BH-02-CoreBox 2-Depth (4.0-8.0 m)



BH-02-CoreBox 3-Depth (8.0-12.0 m)



BH-02-CoreBox 4-Depth (12.0-16.0 m)



BH-02-CoreBox 5-Depth (16.0-20.0 m)



BH-02-CoreBox 6-Depth (20.0-24.0 m)



BH-02-CoreBox 7-Depth (24.0-28.0 m)



BH-02-CoreBox 8-Depth (28.0-30.0 m)



BH-03-CoreBox 1-Depth (0.0-4.0 m)



BH-03-CoreBox 2-Depth (4.0-8.0 m)



BH-03-CoreBox 3-Depth (8.0-12.0 m)



BH-03-CoreBox 4-Depth (12.0-15.0 m)



BH-04-CoreBox 1-Depth (0.0-4.0 m)



BH-04-CoreBox 2-Depth (4.0-8.0 m)



BH-04-CoreBox 3-Depth (8.0-12.0 m)



BH-04-CoreBox 4-Depth (12.0-15.0 m)



BH-05-CoreBox 1-Depth (0.0-4.0 m)



BH-05-CoreBox 2-Depth (4.0-8.0 m)



BH-05-CoreBox 3-Depth (8.0-12.0 m)



BH-05-CoreBox 4-Depth (12.0-15.0 m)



BH-06-CoreBox 1-Depth (0.0-4.0 m)



BH-06-CoreBox 2-Depth (4.0-8.0 m)



BH-06-CoreBox 3-Depth (8.0-12.0 m)



BH-06-CoreBox 4-Depth (12.0-15.0 m)

پیوست ۲

شرح پیمایش گمانه های ماشینی و مقاطع عرضی

پیوست ۱-۲

شرح پیمایش طولی گمانه های ماشینی



Barangeotechnics

BORING NUMBER BH-01

PAGE 1 OF 1

CLIENT _____	PROJECT NAME <u>Binak-GCS</u>
PROJECT NUMBER <u>589</u>	PROJECT LOCATION <u>Booshehr</u>
DATE STARTED _____ COMPLETED _____	GROUND ELEVATION <u>5 m</u> HOLE SIZE _____
DRILLING CONTRACTOR _____	GROUND WATER LEVELS:
DRILLING METHOD <u>Continuous Coring</u>	☒ AT TIME OF DRILLING <u>0.50 m / Elev 4.50 m</u>
LOGGED BY <u>S.B.</u> CHECKED BY _____	AT END OF DRILLING <u>---</u>
NOTES <u>X:437567 Y:3289864</u>	AFTER DRILLING <u>---</u>

DEPTH (m)	GRAPHIC LOG	MATERIAL DESCRIPTION	SAMPLE TYPE NUMBER	RECOVERY % (RQD)	BLOW COUNTS (N VALUE)	POCKET PEN. (kPa)	DRY UNIT WT. (Mg/m ³)	MOISTURE CONTENT (%)	ATTERBERG LIMITS			FINES (%)
									LIQUID LIMIT	PLASTIC LIMIT	PLASTICITY INDEX	
		Fill Material										
		Lean Clay, (CL) 4%gravel, 6.2%sand, 89.8%finest, gray, wet, hard, compacted	CR						40	25	15	90
2		Marl, (CL) 1.4% gravel, 5.5%sand, 93.1%finest, gray, moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	SS		67/0.05		1.98	8	30	20	10	93
		Marl, (CL) 40.5% gravel, 7.4%sand, 52.1%finest, gray, moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	SS		67/0.04		1.93	7	32	22	10	52
4		Marl, (CL) 5.4% gravel, 16.8%sand, 77.8%finest, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	SS		67/0.05		1.92	6	30	21	9	78
6		Marl, (GC) 77.4% gravel, 5.3%sand, 17.3%finest, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD	(100)			2.00	6	30	19	11	17
		Marl, (CL) 2.2% gravel, 16.1%sand, 81.7%finest, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	SS		67/0.06		2.02	6	30	18	12	82
8		Marl, (CL) 8% gravel, 24.6%sand, 67.4%finest, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD	(100)			1.97	4	33	21	12	67
10		Marl, (CL) 1.7% gravel, 0.8%sand, 97.5%finest, gray, dry to moist, moderately weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD	(72)			2.11	4	32	21	11	98
12			SS		67/0.04							
14			SS		67/0.04							
		Bottom of borehole at 15.05 meters.	SS		67/0.04							

GEOTECH BH COLUMNS 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics

BORING NUMBER BH-02

PAGE 1 OF 2

CLIENT _____	PROJECT NAME <u>Binak-GCS</u>
PROJECT NUMBER <u>589</u>	PROJECT LOCATION <u>Booshehr</u>
DATE STARTED _____ COMPLETED _____	GROUND ELEVATION <u>1 m</u> HOLE SIZE _____
DRILLING CONTRACTOR _____	GROUND WATER LEVELS:
DRILLING METHOD <u>Continuous Coring</u>	☒ AT TIME OF DRILLING <u>1.50 m / Elev -0.50 m</u>
LOGGED BY <u>S.B.</u> CHECKED BY _____	AT END OF DRILLING <u>---</u>
NOTES <u>X:437427 Y:3289927</u>	AFTER DRILLING <u>---</u>

DEPTH (m)	GRAPHIC LOG	MATERIAL DESCRIPTION	SAMPLE TYPE NUMBER	RECOVERY % (RQD)	BLOW COUNTS (N VALUE)	POCKET PEN. (kPa)	DRY UNIT WT. (Mg/m ³)	MOISTURE CONTENT (%)	ATTERBERG LIMITS			FINES (%)
									LIQUID LIMIT	PLASTIC LIMIT	PLASTICITY INDEX	
		Fill Material										
		Lean Clay, (CL) 0.0%gravel, 0.0%sand, 100%finest, gray, dry to moist, hard	CR				1.78	15	39	24	15	100
		Lean Clay, (CL) 0.4%gravel, 4.2%sand, 95.4%finest, gray, wet to saturated, hard	SS		67/0.09							
2			CR						41	25	16	95
			SS		67/0.07							
4		Marl, (CL) 0.0% gravel, 1.3%sand, 98.7%finest, gray, moist to wet, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	UD	(60)			1.98	10	38	24	14	99
			UD	(93)			1.89	10	39	24	15	99
			SS		67/0.06							
6												
8		Marl, (CL) 1.6% gravel, 6.3%sand, 92.1%finest, gray, moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD	(100)			1.96	7	31	22	9	92
		Marl, (CL) 6.1% gravel, 11.2%sand, 82.7%finest, gray, moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD	(100)			2.07	6	30	22	8	83
			SS		67/0.04							
10		Marl, (CL) 8.5% gravel, 13.5%sand, 78%finest, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD	(100)			2.10	6	31	21	10	78
			SS		67/0.06							
12		Marl, (CL) 0.0% gravel, 4.9%sand, 95.1%finest, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	UD	(100)			2.18	7	32	23	9	95
			SS		67/0.05							
14												

GEOTECH BH COLUMNS 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22

(Continued Next Page)



Barangeotechnics

BORING NUMBER BH-02

PAGE 2 OF 2

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCSPROJECT NUMBER 589PROJECT LOCATION Booshehr

DEPTH (m)	GRAPHIC LOG	MATERIAL DESCRIPTION	SAMPLE TYPE NUMBER	RECOVERY % (RQD)	BLOW COUNTS (N VALUE)	POCKET PEN. (kPa)	DRY UNIT WT. (Mg/m ³)	MOISTURE CONTENT (%)	ATTERBERG LIMITS			FINES (%)
16		Marl, (GC) 62.0% gravel, 4.9% sand, 33.1% fines, gray, dry to moist, highly weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as GC, compacted	UD (100)				2.02	4	30	20	10	33
			SS		67/0.04							
18		Claystone, (CL) 37.8% gravel, 5.2% sand, 57% fines, light brown, dry to moist, highly weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	UD (40)				2.02	6	32	23	9	57
			SS		67/0.05							
20		Marl, (CL) 41.7% gravel, 6.8% sand, 51.5% fines, gray, dry to moist, moderately weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD (100)				1.94	5	30	21	9	52
22												
24		Marl, (ML) 30.0% gravel, 16.0% sand, 54.0% fines, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as ML, compacted	UD (100)				1.89	6	32	24	8	54
			SS		67/0.06							
26		Marl, (GC) 53.5% gravel, 17% sand, 29.5% fines, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as GC, compacted	UD (100)				2.01	7	29	20	9	30
28		Marl, (GC) 37.8% gravel, 18.8% sand, 43.4% fines, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as GC, compacted	UD (100)				2.06	6	34	21	13	43
			SS		67/0.05							
			UD (100)				2.01	5	31	21	10	56
30		Marl, (CL) 29.8% gravel, 14.7% sand, 55.5% fines, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD (100)									
			SS		67/0.06							
Bottom of borehole at 30.05 meters.												

GEOTECH BH COLUMNS 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



PAGE 1 OF 1

CLIENT

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

DATE STARTED	COMPLETED
--------------	-----------

GROUND ELEVATION 0 m HOLE SIZE

DRILLING CONTRACTOR

GROUND WATER LEVELS:

DRILLING METHOD Continuous Coring

▽ AT TIME OF DRILLING 0.40 m / Elev -0.40 m



LOGGED BY S.B.

CHECKED BY

AT END OF DRILLING --

NOTES X:437355 Y:3289929

AFTER DRILLING ---

DEPTH (m)	GRAPHIC LOG	MATERIAL DESCRIPTION	SAMPLE TYPE NUMBER	RECOVERY % (RQD)	BLOW COUNTS (N VALUE)	POCKET PEN. (kPa)	DRY UNIT WT. (Mg/m ³)	MOISTURE CONTENT (%)	ATTERBERG LIMITS			FINES (%)
									LIQUID LIMIT	PLASTIC LIMIT	PLASTICITY INDEX	
		Fill Material										
2		CLAYEY GRAVEL, (GC) 60.8 % gravel, 14.6 % sand, 24.6 % fines, light brown, moist to wet, very dense , most of the gravel size particles are cemented lumps	CR				2.01	6	35	23	12	25
		LEAN CLAY, (CL) 0.5 % gravel, 1.5 % sand, 98 % fines, light brown, moist to wet, hard	SS		67/0.10							
			CR				1.77	15	44	26	18	98
			SS		67/0.08							
4		Claystone, (CL) 10.8% gravel, 6.2% sand, 83% fines, light brown, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	UD	(100)			1.76	8	32	22	10	83
			UD	(100)					40	25	15	100
			SS		67/0.07							
6		Claystone, (CL) 0.0% gravel, 0.0% sand, 100% fines, brown, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	UD	(100)								
			SS		67/0.07							
8		Siltstone, (CL) 3.1% gravel, 15.1% sand, 81.8% fines, dark gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	UD	(92)			1.95	6	28	19	9	82
			SS		67/0.05							
10		Siltstone, (CL) 33.9% gravel, 4.9% sand, 61.2% fines, dark gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	UD	(93)			1.99	9	30	19	11	61
			SS		67/0.06							
			UD	(100)								
12		Marl, (CL) 2.9% gravel, 2.0% sand, 95.1% fines, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	SS				2.12	8	31	21	10	95
			UD	(100)								
14		Marl, (ML) 0.0% gravel, 1.2% sand, 98.8% fines, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as ML	UD	(100)			2.04	8	31	23	8	99
Bottom of borehole at 15.05 meters.			SS		67/0.05							



Barangeotechnics

BORING NUMBER BH-04

PAGE 1 OF 1

CLIENT _____		PROJECT NAME <u>Binak-GCS</u>	
PROJECT NUMBER <u>589</u>		PROJECT LOCATION <u>Booshehr</u>	
DATE STARTED _____	COMPLETED _____	GROUND ELEVATION <u>4 m</u>	HOLE SIZE _____
DRILLING CONTRACTOR _____		GROUND WATER LEVELS:	
DRILLING METHOD <u>Continuous Coring</u>		☒ AT TIME OF DRILLING <u>0.50 m / Elev 3.50 m</u>	
LOGGED BY <u>S.B.</u>		AT END OF DRILLING <u>---</u>	
NOTES <u>X:437508 Y:3289979</u>		AFTER DRILLING <u>---</u>	

DEPTH (m)	GRAPHIC LOG	MATERIAL DESCRIPTION	SAMPLE TYPE NUMBER	RECOVERY % (RQD)	BLOW COUNTS (N VALUE)	POCKET PEN. (kPa)	DRY UNIT WT. (Mg/m ³)	MOISTURE CONTENT (%)	ATTERBERG LIMITS			FINES (%)
									LIQUID LIMIT	PLASTIC LIMIT	PLASTICITY INDEX	
		Fill Material										
		Marl, (CL) 7.1% gravel, 5.1% sand, 87.8% fines, gray, moist to wet, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	CR	(0)			1.82	9	33	22	11	88
2			SS		67/0.06							
		Marl, (CL) 4.0% gravel, 2.95% sand, 93.05% fines, gray, moist to wet, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD	(100)			1.94	7	33	23	10	90
			SS		67/0.05							
4			UD	(100)			1.85	8	32	23	9	96
		Marl, (CL) 12.0% gravel, 2.1% sand, 85.9% fines, gray, moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD	(100)			1.90	7	34	23	11	86
			SS		67/0.04							
6												
		Marl, (CL) 18.2% gravel, 6.4% sand, 75.4% fines, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, compacted	UD	(100)			2.10	6	33	22	11	75
			SS		67/0.04							
8												
		Marl, (GC) 73.55% gravel, 5.65% sand, 20.8% fines, gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as GC, compacted	UD	(100)			2.05	6	33	23	10	27
10												
		Siltstone, (GP-GC) 92.5% gravel, 2.0% sand, 5.5% fines, dark gray, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as GP-GC, compacted	UD	(100)			1.99	4	33	23	10	14
			SS		67/0.05							
12												
			UD	(97)			2.12	4	30	20	10	6
14												
		Bottom of borehole at 15.10 meters.	SS		67/0.06							

GEOTECH BH COLUMNS 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22

CLIENT

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

DATE STARTED _____ COMPLETED _____

GROUND ELEVATION 3 m HOLE SIZE

DRILLING CONTRACTOR

GROUND WATER LEVELS:

DRILLING METHOD Continuous Coring

 **AT TIME OF DRILLING** 0.40 m / Elev 2.60 m

LOGGED BY S.B. CHECKED BY

AT END OF DRILLING --

NOTES X:437450 Y:3289721

AFTER DRILLING ---

DEPTH (m)	GRAPHIC LOG	MATERIAL DESCRIPTION	SAMPLE TYPE NUMBER	RECOVERY % (RQD)	BLOW COUNTS (N VALUE)	POCKET PEN. (kPa)	DRY UNIT WT. (Mg/m ³)	MOISTURE CONTENT (%)	ATTERBERG LIMITS			FINES (%)
									LIQUID LIMIT	PLASTIC LIMIT	PLASTICITY INDEX	
		▽ SILT, (ML) 0 % gravel, 0.2 % sand, 99.8 % fines, wet to saturated, hard	CR	(0)			1.81	14	44	27	17	100
2		LEAN CLAY, (CL) 0 % gravel, 0.2 % sand, 99.8 % fines, wet to saturated, hard , a thin Marly layer has been encountered at the depth of 1.0(m) to 1.3(m)	SS		67/0.09							
			CR	(0)					45	26	19	100
			SS		67/0.05							
4		Claystone, (ML) 5.6%gravel, 0.6%sand, 93.8%fines, brown, moist to wet, completely weathered to highly weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as ML, with a Siltstone layer from depth 3.5(m) to 4.0(m) that is highly weathered, with nodules of gypsum from 3.0 to 3.5 depth	CR	(30)			1.75	10	44	27	17	94
		Marl, (CL) 5.2%gravel, 5.8%sand, 89.0%fines, dark gray, moist to wet, moderately weather to slightly weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	SS		67/0.06							
6			UD	(75)			1.99	10	34	22	12	89
		Claystone, (CL) 0.0%gravel, 2.0%sand, 98.0%fines, brown, moist to wet, slightly weathered to fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	CR	(90)			1.94	7	32	22	10	98
8												
		Siltstone, (CL) 0.0%gravel, 1.0%sand, 99.0%fines, brown, moist to wet, moderately weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	SS		67/0.05							
			UD	(67)			2.04	9	36	24	12	99
10												
		Claystone, (CL) 0.0%gravel, 0.1%sand, 99.0%fines, brown to green, moist to wet, highly weathered to slightly weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, a Marly layer has been encountered at the depth of 11.8(m) to 12.4 (m)	UD	(79)			1.98	6	38	24	14	100
			SS		67/0.04							
12			UD	(40)			2.06	5	40	26	14	100
14		Claystone, (CL) 20.1%gravel, 8.2%sand, 71.7%fines, light brown, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	SS		67/0.03							
			UD	(100)			2.04	5	30	21	9	72
		Bottom of borehole at 15.05 meters.	SS		67/0.04							



Barangeotechnics

BORING NUMBER BH-06

PAGE 1 OF 1

CLIENT _____ **PROJECT NAME** Binak-GCS
PROJECT NUMBER 589 **PROJECT LOCATION** Booshehr
DATE STARTED _____ **COMPLETED** _____ **GROUND ELEVATION** 6 m **HOLE SIZE** _____
DRILLING CONTRACTOR _____ **GROUND WATER LEVELS:** _____
DRILLING METHOD Continuous Coring **AT TIME OF DRILLING** --
LOGGED BY S.B. **CHECKED BY** _____ **AT END OF DRILLING** --
NOTES X:437232 Y:3289581 **AFTER DRILLING** ---

GEOTECH BH COLUMNS 14010512-589-BINAK-BH-1-S-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 8/3/22

DEPTH (m)	GRAPHIC LOG	MATERIAL DESCRIPTION	SAMPLE TYPE NUMBER	RECOVERY % (ROD)	BLOW COUNTS (N VALUE)	POCKET PEN. (kPa)	DRY UNIT WT. (Mg/m ³)	MOISTURE CONTENT (%)	LIQUID LIMIT	PLASTIC LIMIT	PLASTICITY INDEX	FINES (%)
		Fill Material										
		Siltstone, (ML) 15.3%gravel, 8.7%sand, 76.0%finest, gray, dry to moist, slightly weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as ML	UD (74)		67/0.07		1.77	9	NP	NP	NP	76
2		Claystone, (CL) 14.9%gravel, 5.0%sand, 80.1%finest, brown, moist, completely weathered to highly weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL, with nodules of gypsum from 1.5 to 2.0 depth	CR (0)		67/0.06		1.97	9	40	25	15	80
4		Siltstone, (ML) 2.4%gravel, 2.0%sand, 95.6%finest, brown, dry to moist, completely weathered to highly weathered, after 24 hours soaking in water the sample is classified as ML, with nodules of gypsum from 3.5 to 4.0 depth	CR (21)				1.86	8	40	26	14	96
6		Marl, (CL) 0.0%gravel, 1.9%sand, 98.1%finest, gray, dry to moist, moderately weathered to fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as CL	SS UD (70)		67/0.04		2.01	7	40	25	15	98
8		Siltstone, (ML) 0.0%gravel, 0.1%sand, 99.9%finest, grayish brown, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as ML	UD (93)		67/0.04		1.91	6	NP	NP	NP	100
10		Marl, (ML) 10.8%gravel, 7.2%sand, 82.0%finest, light brown, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as ML	UD (100)		67/0.05		1.98	6	42	27	15	82
12		Siltstone, (ML) 0.0%gravel, 1.4%sand, 98.6%finest, grayish brown, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as ML	UD (100)				1.93	6	NP	NP	NP	99
14		Claystone, (ML) 2.7%gravel, 3.0%sand, 94.3%finest, brown, dry to moist, fresh, after 24 hours soaking in water the sample is classified as ML, with a Marl layer from depth 13.85(m) to 14.8(m) that is dark gray	UD (100)				2.16	4	38	25	13	94
		Bottom of borehole at 15.10 meters.	SS		67/0.06							



Barangeotechnics

KEY TO SYMBOLS

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

LITHOLOGIC SYMBOLS (Unified Soil Classification System)



Marl: Marlstone



CL: USCS Low Plasticity Clay



GC: USCS Clayey Gravel



ML: USCS Silt



SILTSTONE: Siltstone



TOPSOIL: Topsoil

SAMPLER SYMBOLS



Core Sample



Split Spoon



Undisturbed Sample

WELL CONSTRUCTION SYMBOLS

ABBREVIATIONS

LL - LIQUID LIMIT (%)
PI - PLASTIC INDEX (%)
W - MOISTURE CONTENT (%)
DD - DRY DENSITY (PCF)
NP - NON PLASTIC
-200 - PERCENT PASSING NO. 200 SIEVE
PP - POCKET PENETROMETER (TSF)

TV - TORVANE
PID - PHOTOIONIZATION DETECTOR
UC - UNCONFINED COMPRESSION
ppm - PARTS PER MILLION
▽ Water Level at Time
Drilling, or as Shown
▼ Water Level at End of
Drilling, or as Shown
▽ Water Level After 24
Hours, or as Shown

پیوست ۲-۲

مقاطع عرضی



Barangeotechnics


CLIENT

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

SUBSURFACE DIAGRAM

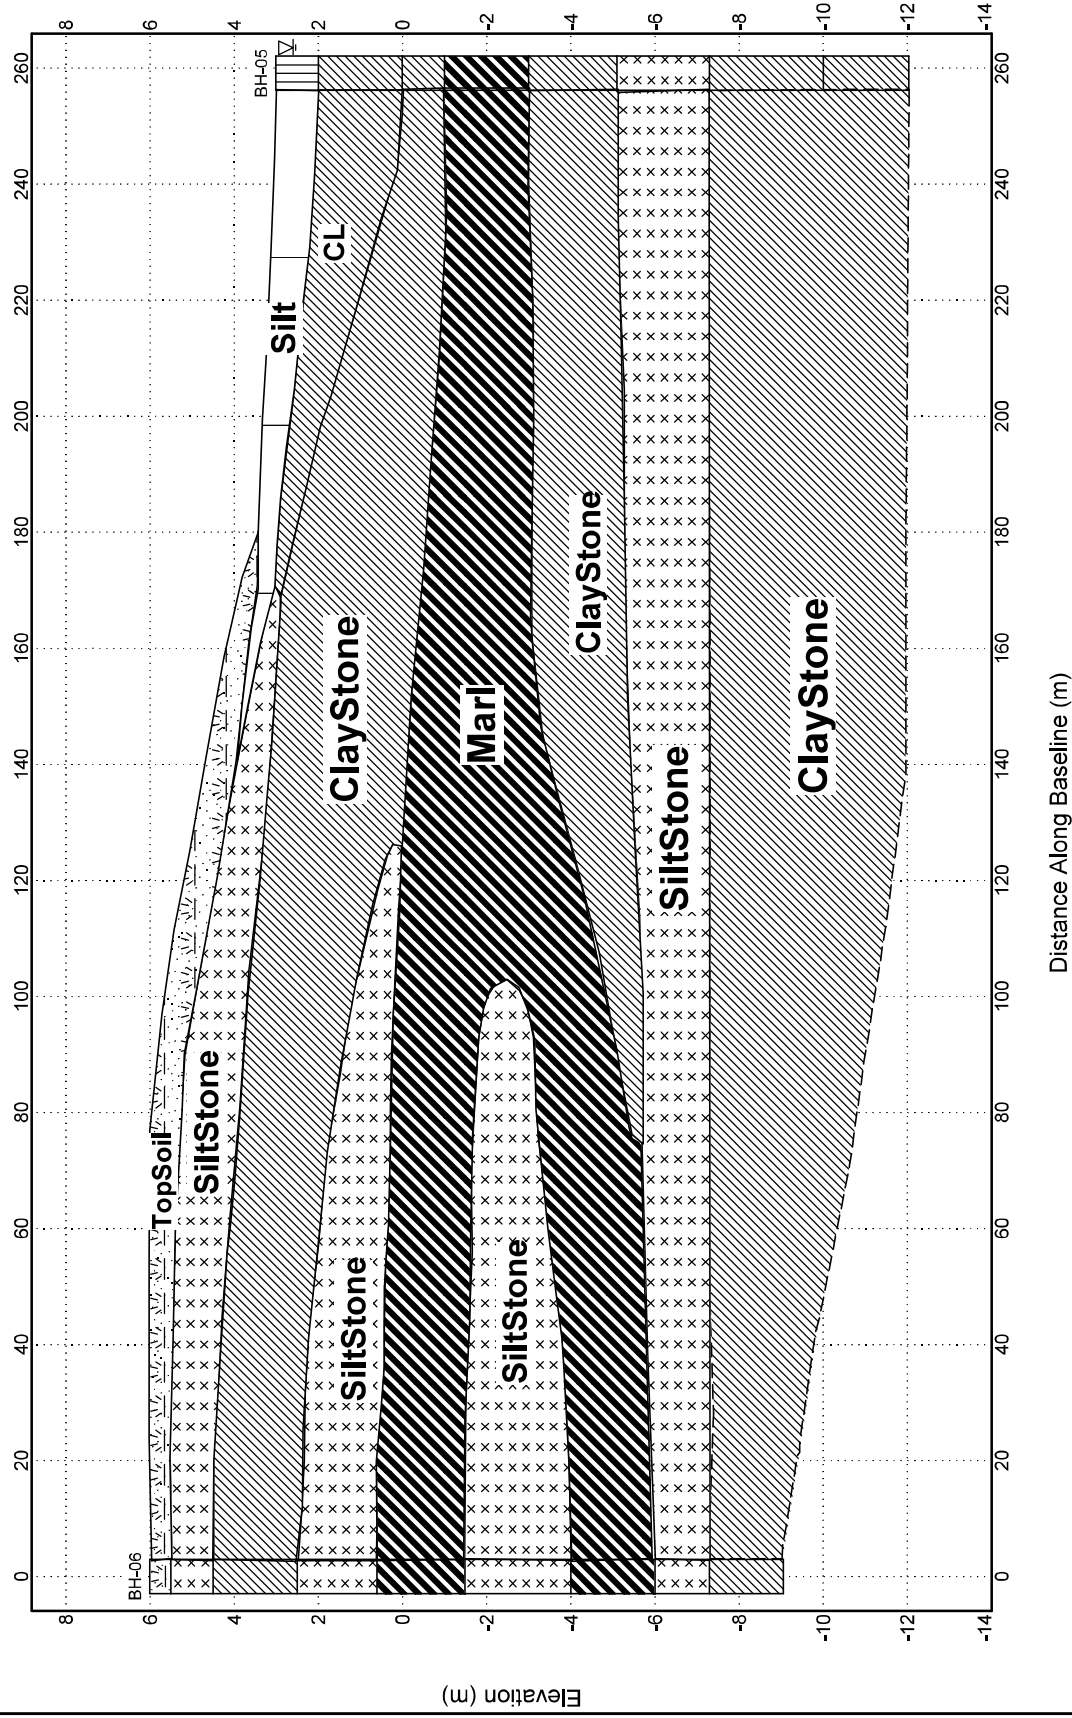

SUBSURFACE DIAGRAM




Barangeotechnics

CLIENT

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

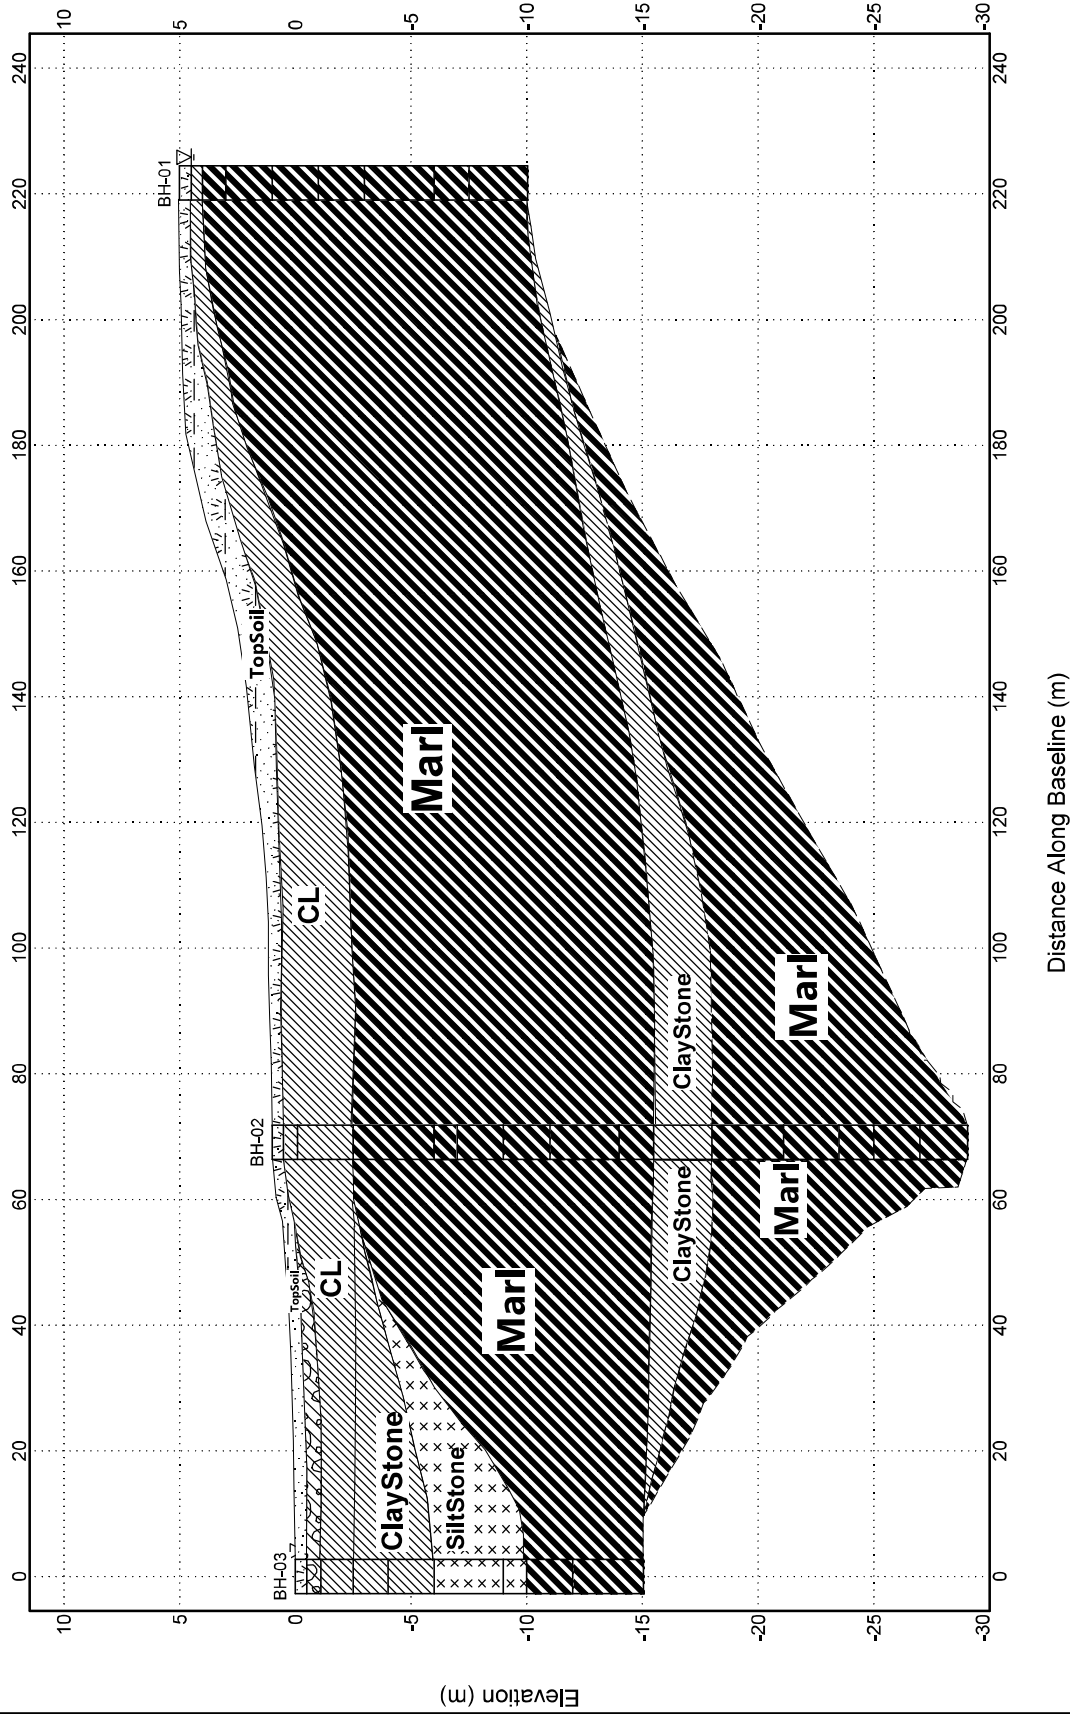


CLIENT _____

PROJECT NAME GCS

PROJECT NUMBER 589


PROJECT LOCATION Booshehr

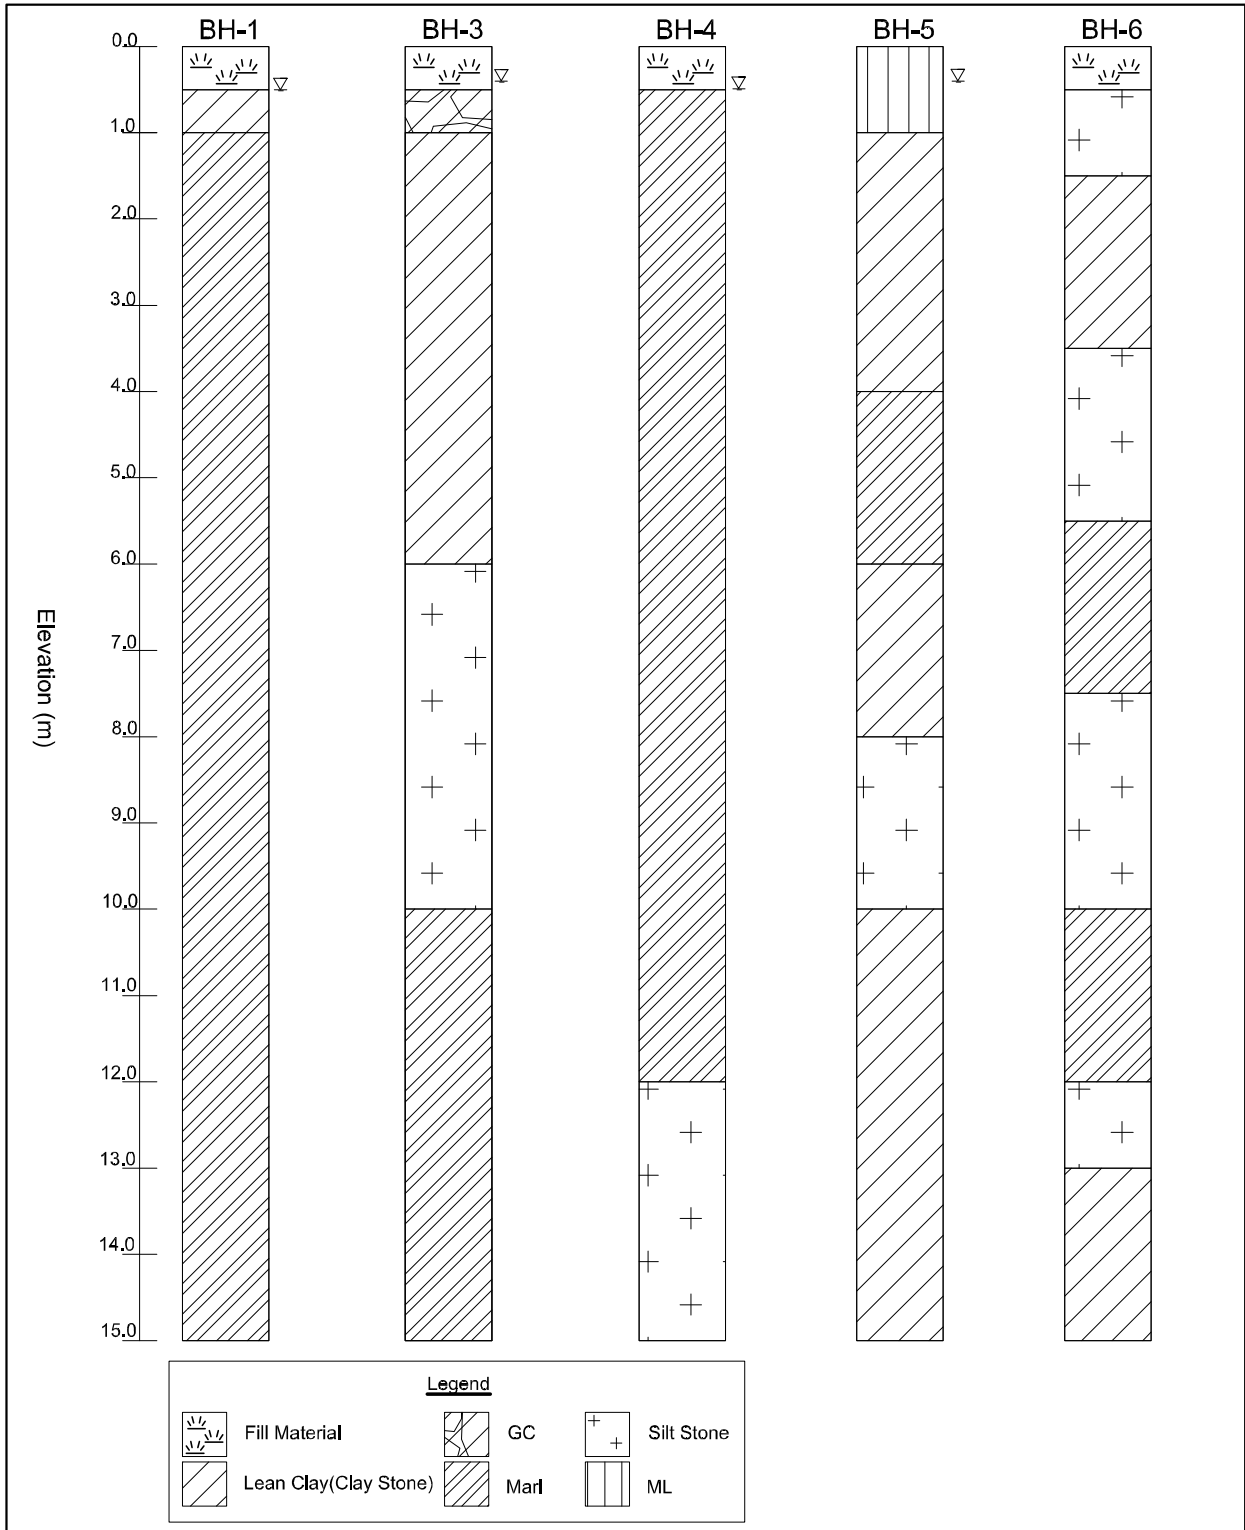

CLIENT _____
PROJECT NUMBER 589

PROJECT NAME GCS
PROJECT LOCATION Booshehr

Elevation (m)

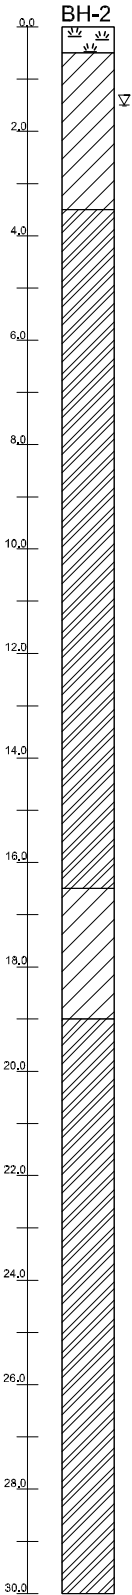

Legend

	Fill Material
	Marl
	ClayStone(CL)

پیوست ۳

آزمایشات صحرائی

پیوست ۱-۳
آزمایش دانه‌هول



DownHole Test

CLIENT

PROJECT NAME

مطالعات ژئوتکنیک پروژه نگهداشت و افزایش

تولید میدان نفتی بینک

PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

بوشهر

جدول مقادیر پارامترهای دینامیکی در موقعیت گمانه ماشینی BH-2

Depth(m)	Vp (m/s)	Vs (m/s)	γ (KN/m ³)	ρ KN.s ² /m ⁴	E=2G(1+ μ) (Gpa)	G= ρ .Vs ² (Gpa)	μ
0	825.3	184.9	19.13	1.95	0.20	0.07	0.474
1	825.3	184.9	19.13	1.95	0.20	0.07	0.474
2	1349.0	329.2	19.13	1.95	0.62	0.21	0.468
3	1349.0	427.2	19.13	1.95	1.03	0.36	0.444
4	1403.6	427.2	20.11	2.05	1.08	0.37	0.449
5	1466.2	479.4	20.11	2.05	1.36	0.47	0.440
6	1466.2	479.4	20.11	2.05	1.36	0.47	0.440
7	1507.0	492.8	20.11	2.05	1.43	0.50	0.440
8	1527.8	526.0	20.60	2.1	1.66	0.58	0.433
9	1551.2	526.0	20.60	2.1	1.67	0.58	0.435
10	1551.2	529.8	20.60	2.1	1.69	0.59	0.434
11	1499.6	504.4	20.60	2.1	1.53	0.53	0.436
12	1499.6	504.4	20.60	2.1	1.53	0.53	0.436
13	1550.2	533.4	20.60	2.1	1.71	0.60	0.433
14	1586.0	559.0	20.60	2.1	1.88	0.66	0.429
15	1586.0	559.0	20.60	2.1	1.88	0.66	0.429
16	1650.5	573.0	20.60	2.1	1.97	0.69	0.431
17	1700.1	583.9	20.60	2.1	2.05	0.72	0.433
18	1700.1	584.3	20.60	2.1	2.05	0.72	0.433
19	1730.5	584.3	20.60	2.1	2.06	0.72	0.436
20	1722.0	602.9	20.60	2.1	2.18	0.76	0.430
21	1722.0	602.9	20.60	2.1	2.18	0.76	0.430
22	1786.2	610.8	20.60	2.1	2.25	0.78	0.434
23	1743.8	596.0	20.60	2.1	2.14	0.75	0.434
24	1787.2	596.0	20.60	2.1	2.14	0.75	0.437
25	1787.2	603.6	20.60	2.1	2.20	0.77	0.436
26	1809.9	603.7	20.60	2.1	2.20	0.77	0.437
27	1808.9	603.7	20.60	2.1	2.20	0.77	0.437
28	1810.2	603.8	20.60	2.1	2.20	0.77	0.437
29	1810.4	603.9	20.60	2.1	2.20	0.77	0.437
30	1810.4	603.9	20.60	2.1	2.20	0.77	0.437



DownHole Test

CLIENT

PROJECT NAME

مطالعات ژئوتکنیک پروژه نگهداشت و افزایش تولید


میدان نفتی بینک

PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

بوشهر

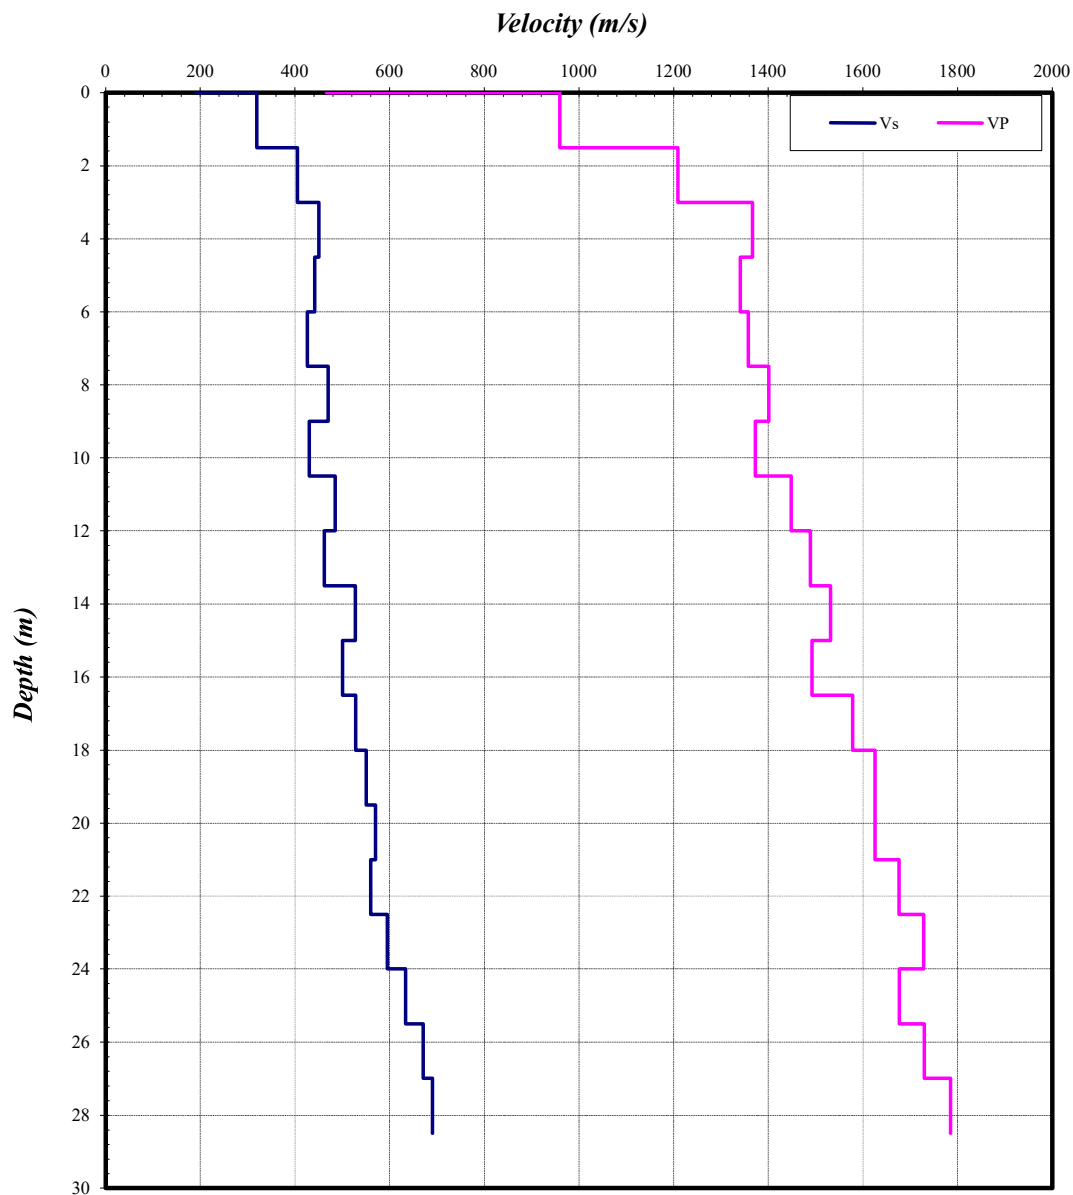

نمودار تغییرات سرعت موج فشاری (P) و برشی (S) گمانه ماشینی BH-2

پیوست ۲-۳

آزمایش ژئوالکتریک



Geoelectrical Resistivity Test

CLIENT

PROJECT NAME

مطالعات ژئوتکنیک پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی

PROJECT NUMBER


589

PROJECT LOCATION

پینگ

پوشهر

Variation of Apparant Electrical Resistivity in GSC

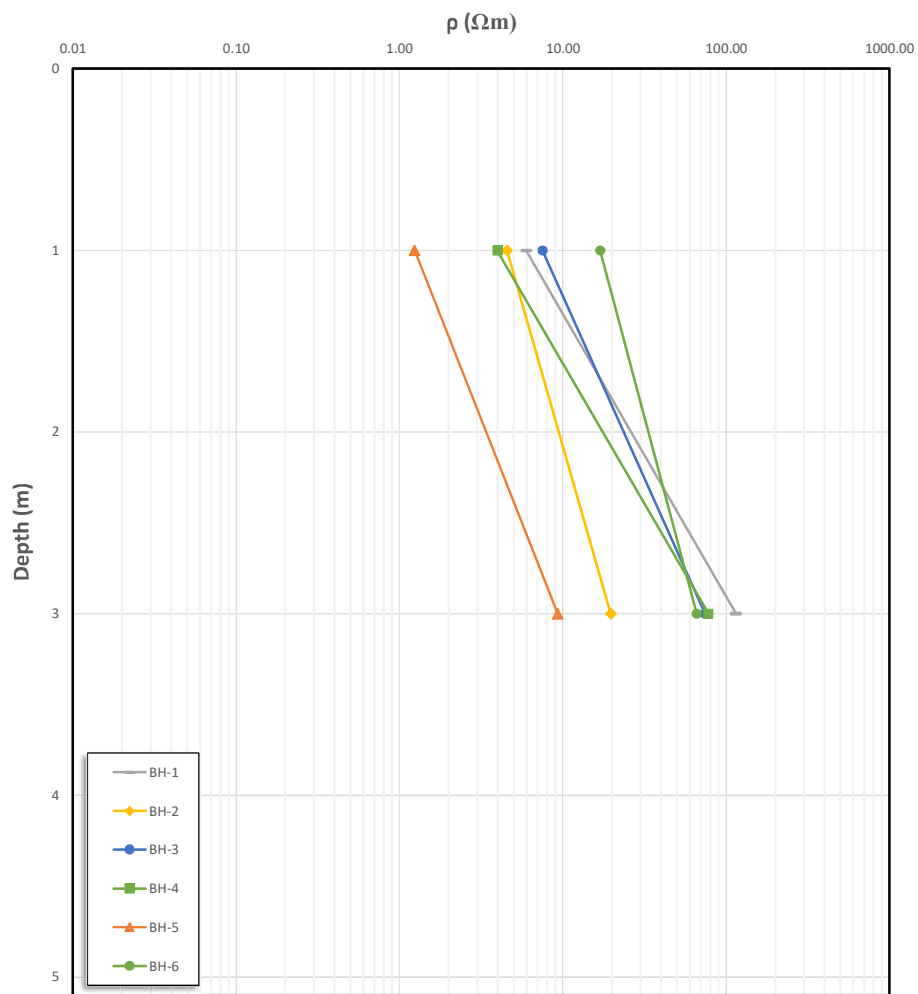

پیوست ۳-۳

آزمایش بارگذاری صفحه



Plate Load Test Results

Client:		Plate dimension:	30 cm
Consultant:	شرکت مهندسين مشاور باران خاک و پی	Testpit No.:	PLT-GCS(BH-1)
Project:	مطالعات ژئوتکنیک پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک	Depth:	1.0 m

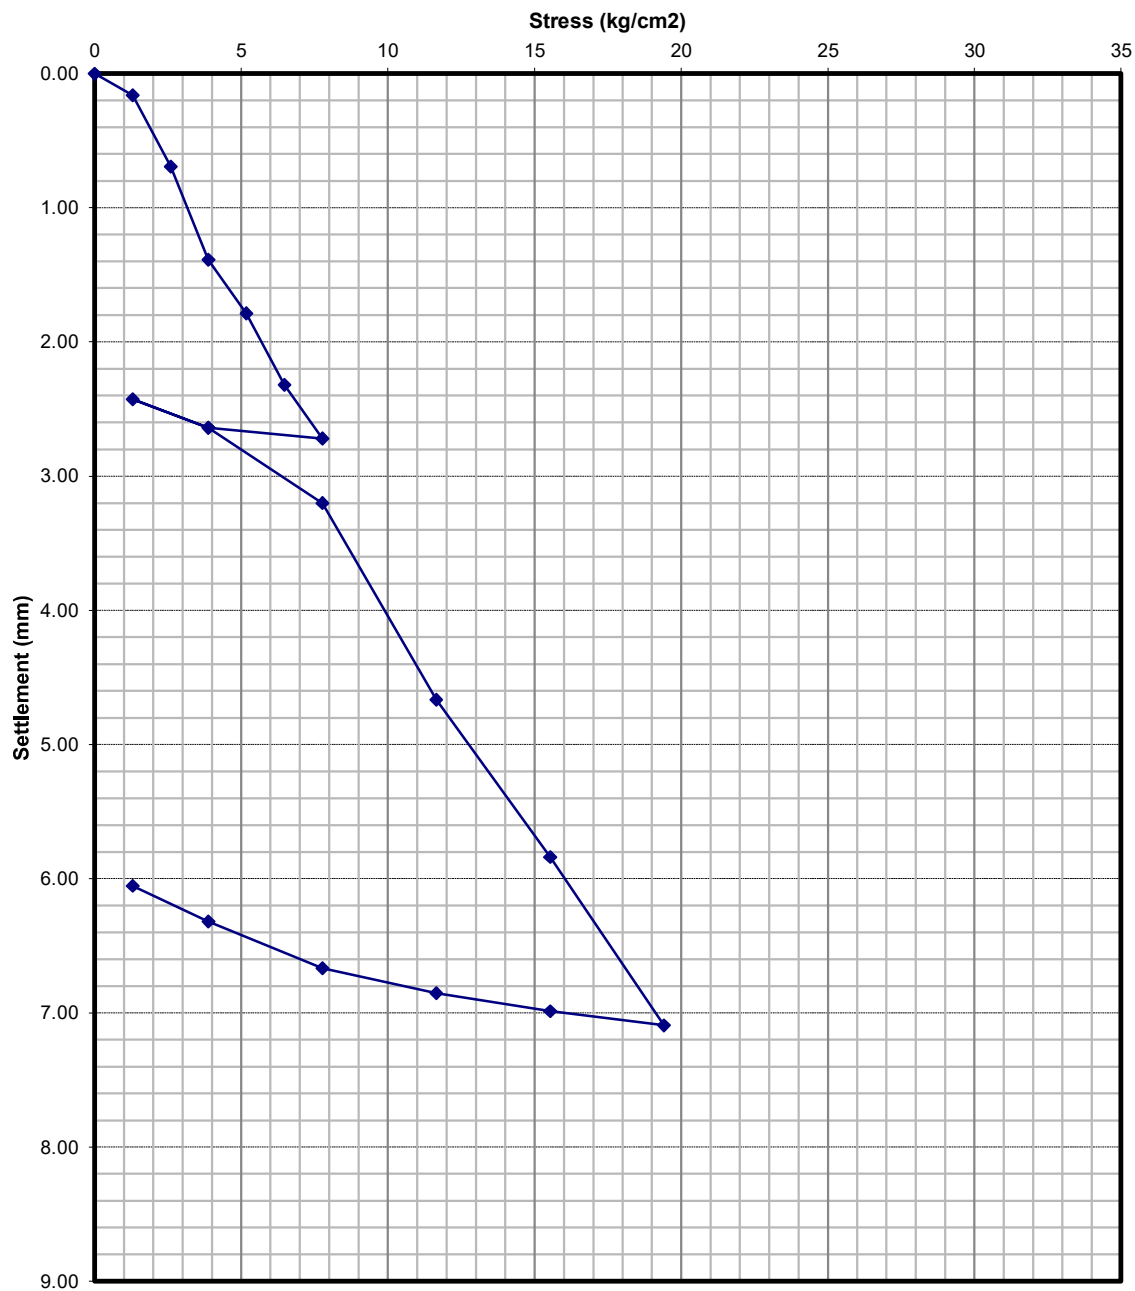




Plate Load Test Results

Client:

Consultant:

Project:

شرکت مهندسين مشاور باران خاک و پی
مطالعات ژئوتکنیک پروژه نگهداشت و افزایش تولید
میدان نفتی بینک

Plate dimension:

30 cm

Testpit No.:

PLT-GCS(BH-3)

Depth:

1.0 m

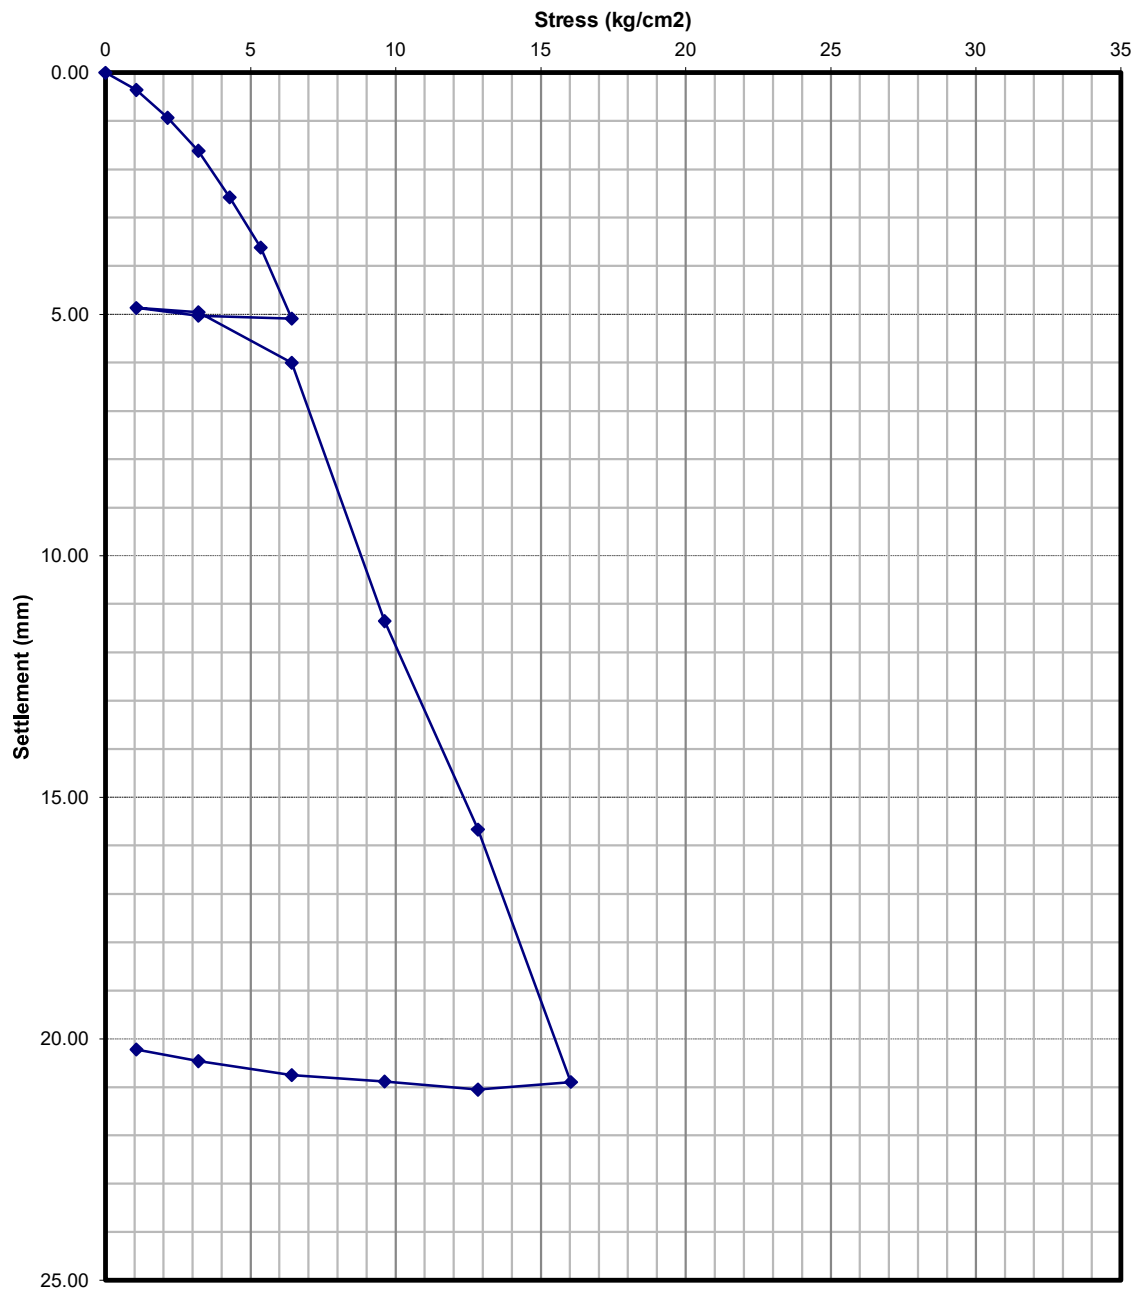




Plate Load Test Results

Client:

Consultant:

Project:

شرکت مهندسين مشاور باران خاک و پی
مطالعات ژئوتکنیک پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان
نفی بینک

Plate dimension:


30 cm

Testpit No.:

PLT-GCS(BH-5)

Depth:

1.0 m

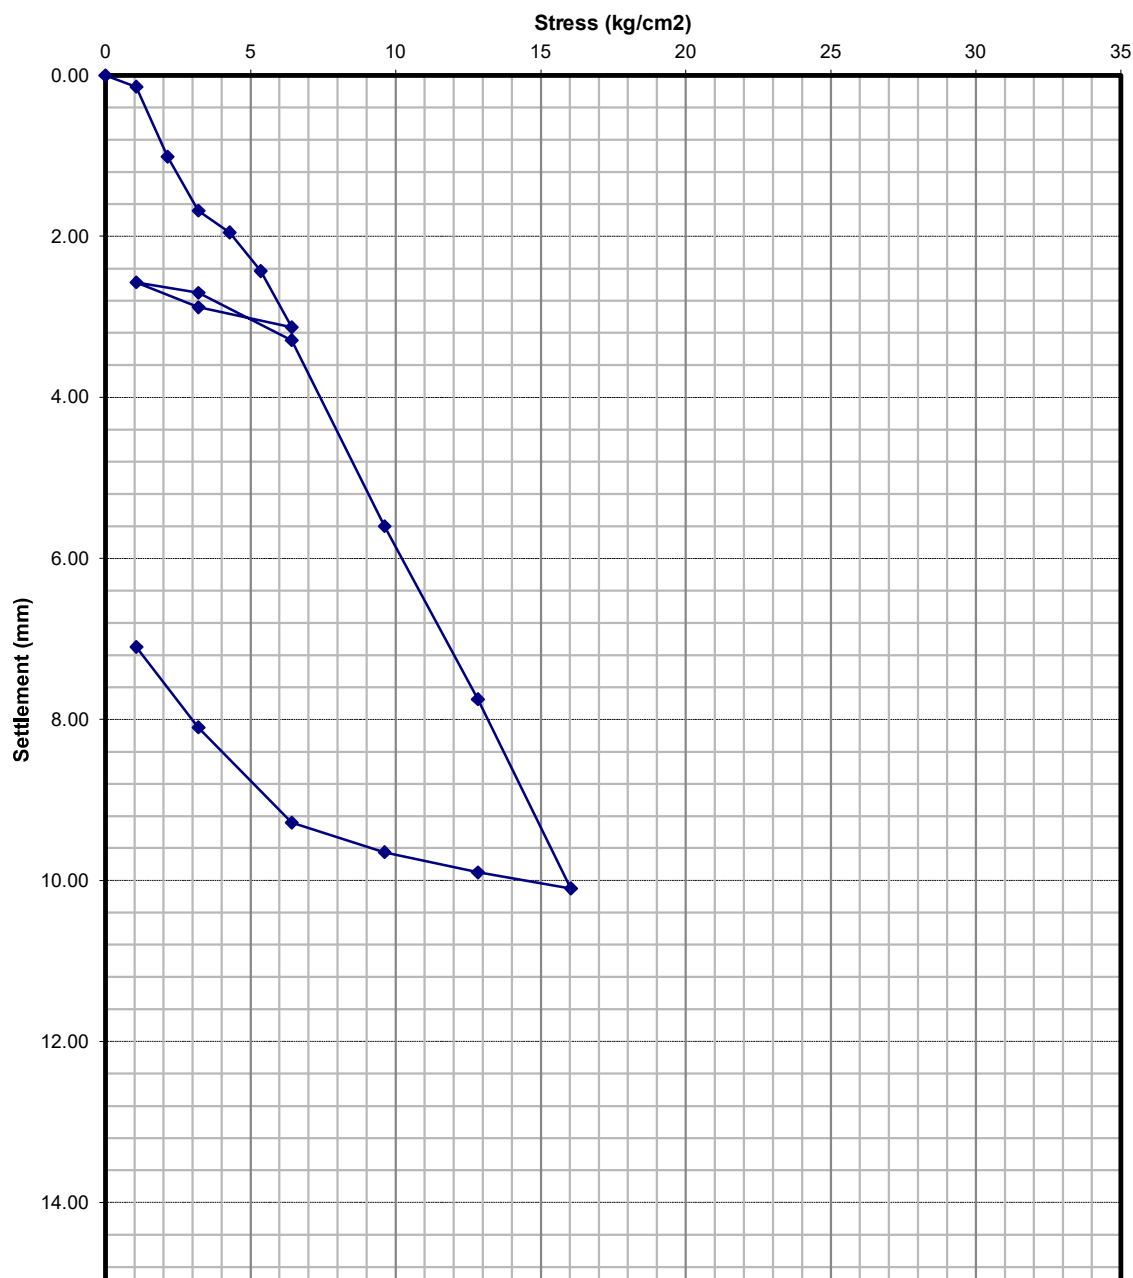

پیوست ۴

آزمایشات آزمایشگاهی و مقادیر پیشنهادی

پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک طبیعی

پیوست ۴-۱
آزمایش دانه بندی



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

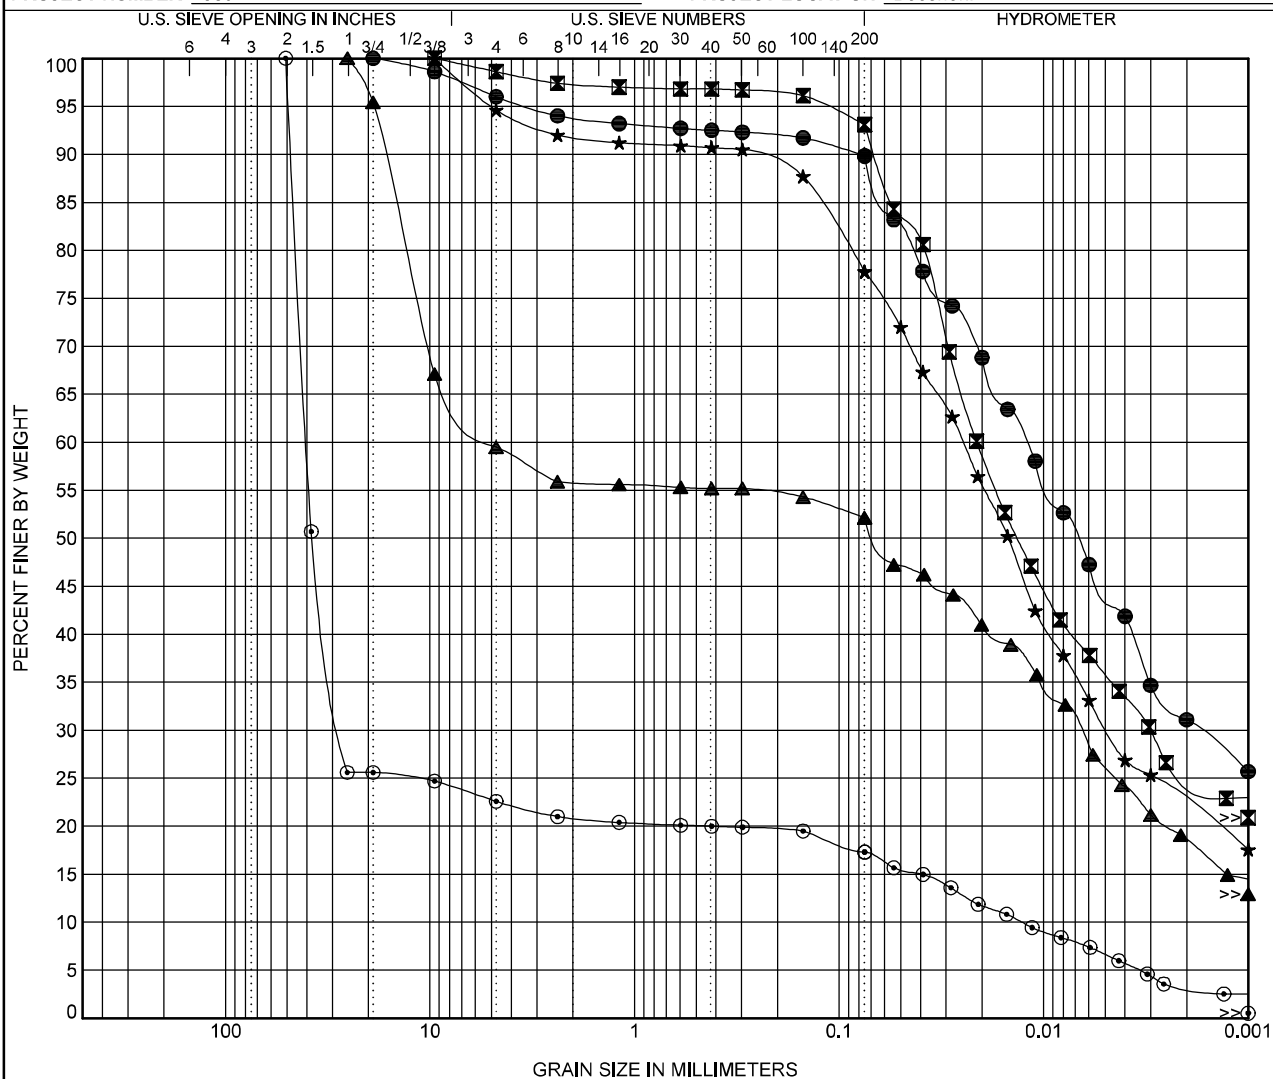

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

	Borehole	Depth	Classification				LL	PL	PI	Cc	Cu
●	BH-01	0.50	LEAN CLAY(CI)				40	25	15		
■	BH-01	1.30	LEAN CLAY(CI)				30	20	10		
▲	BH-01	2.43	GRAVELLY LEAN CLAY(CI)				32	22	10		
★	BH-01	4.42	LEAN CLAY with SAND(CI)				30	21	9		
◎	BH-01	6.00	CLAYEY GRAVEL(GC)				30	19	11	1447.29	148.75
	Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt	%Clay	
●	BH-01	0.50	19	0.012	0.002		4.0	6.2	58.7	31.1	
■	BH-01	1.30	9.51	0.021	0.003		1.4	5.5	67.8	25.3	
▲	BH-01	2.43	25.4	4.972	0.007		40.5	7.4	33.5	18.6	
★	BH-01	4.42	9.51	0.025	0.005		5.4	16.8	55.3	22.5	
◎	BH-01	6.00	50.8	40.225	27.271	0.013	77.4	5.3	14.1	3.2	

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

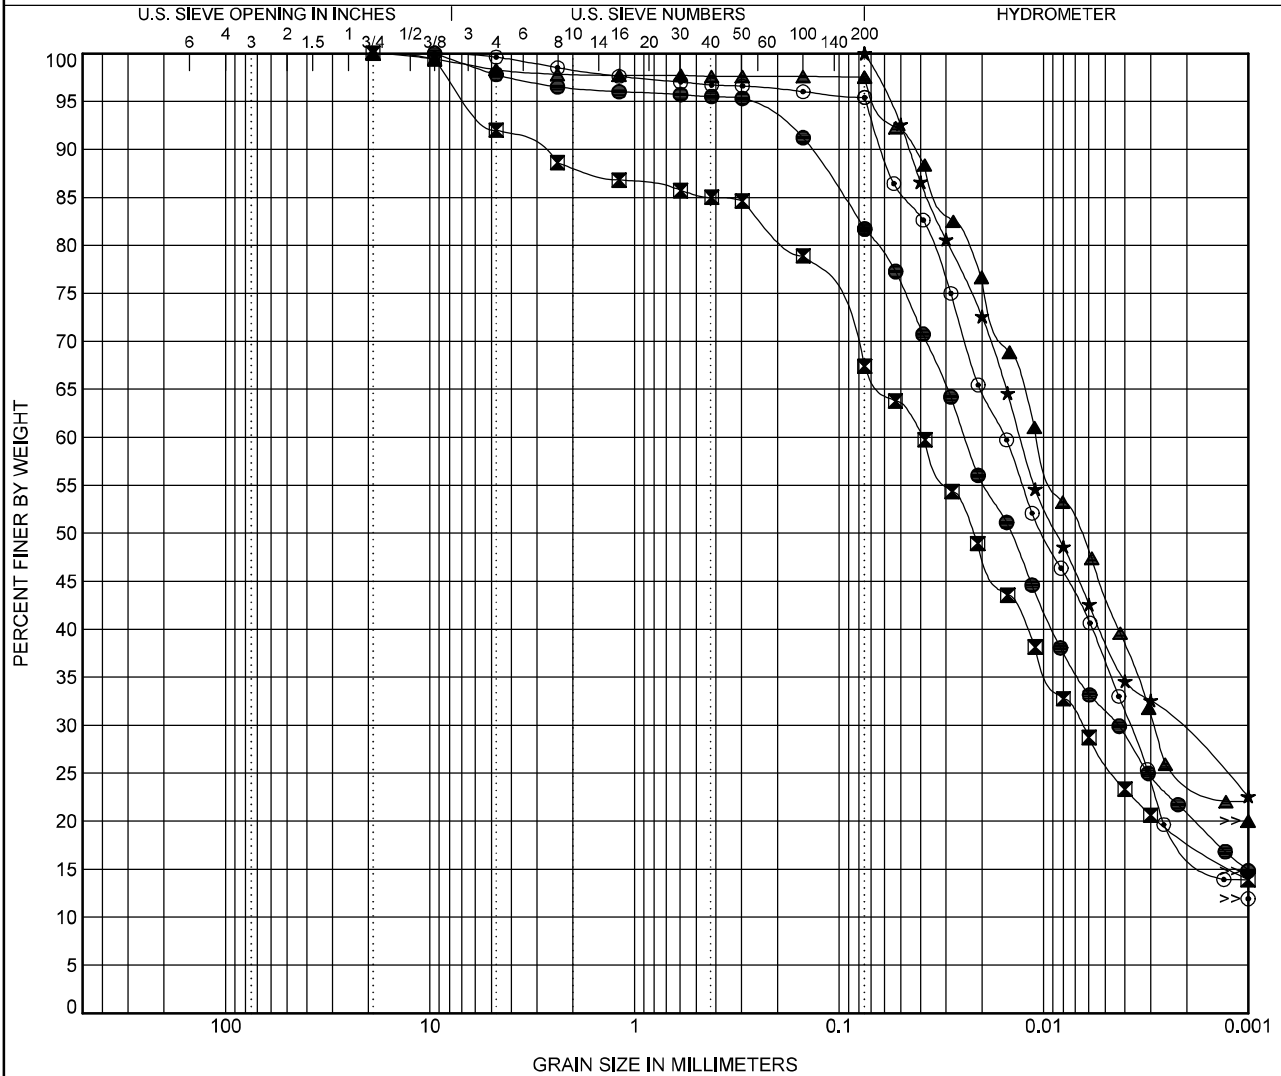



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

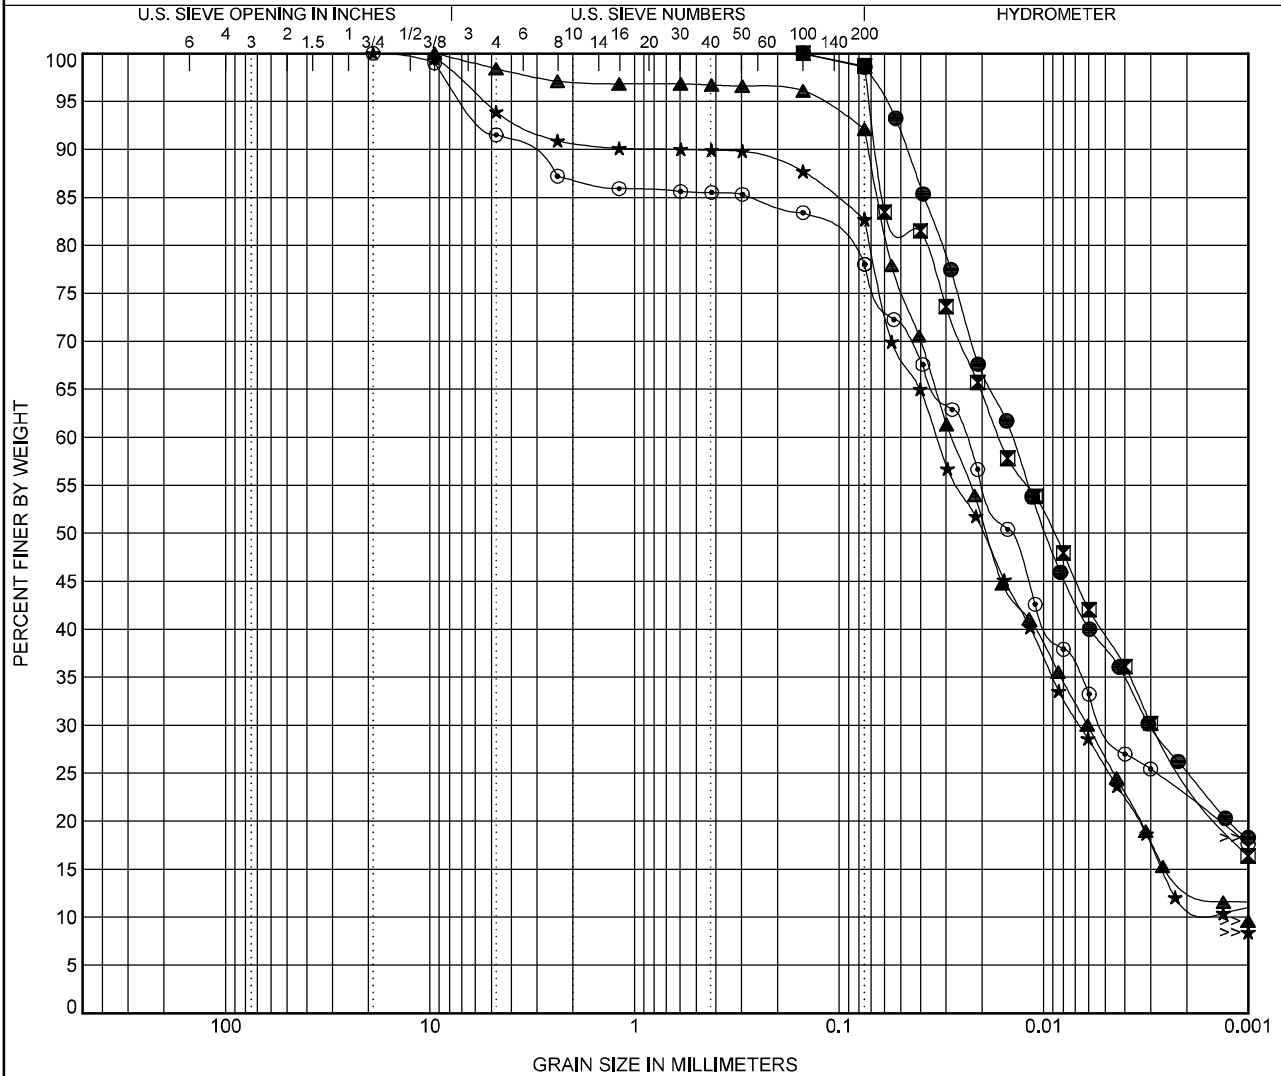

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

	Borehole	Depth	Classification			LL	PL	PI	Cc	Cu
●	BH-02	3.80	LEAN CLAY(CI)			38	24	14		
☒	BH-02	4.42	LEAN CLAY(CI)			39	24	15		
▲	BH-02	7.52	LEAN CLAY(CI)			31	22	9	7.93	168.70
★	BH-02	8.41	LEAN CLAY with SAND(CI)			30	22	8	1.72	43.30
◎	BH-02	10.09	LEAN CLAY with SAND(CI)			31	21	10		
	Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt	%Clay
●	BH-02	3.80	0.15	0.014	0.003		0.0	1.4	73.4	25.2
☒	BH-02	4.42	0.15	0.016	0.003		0.0	1.3	73.6	25.1
▲	BH-02	7.52	9.51	0.028	0.006	0	1.6	6.3	78.3	13.8
★	BH-02	8.41	19	0.033	0.007	0.001	6.1	11.2	71.0	11.7
◎	BH-02	10.09	19	0.025	0.005		8.5	13.5	55.4	22.6

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

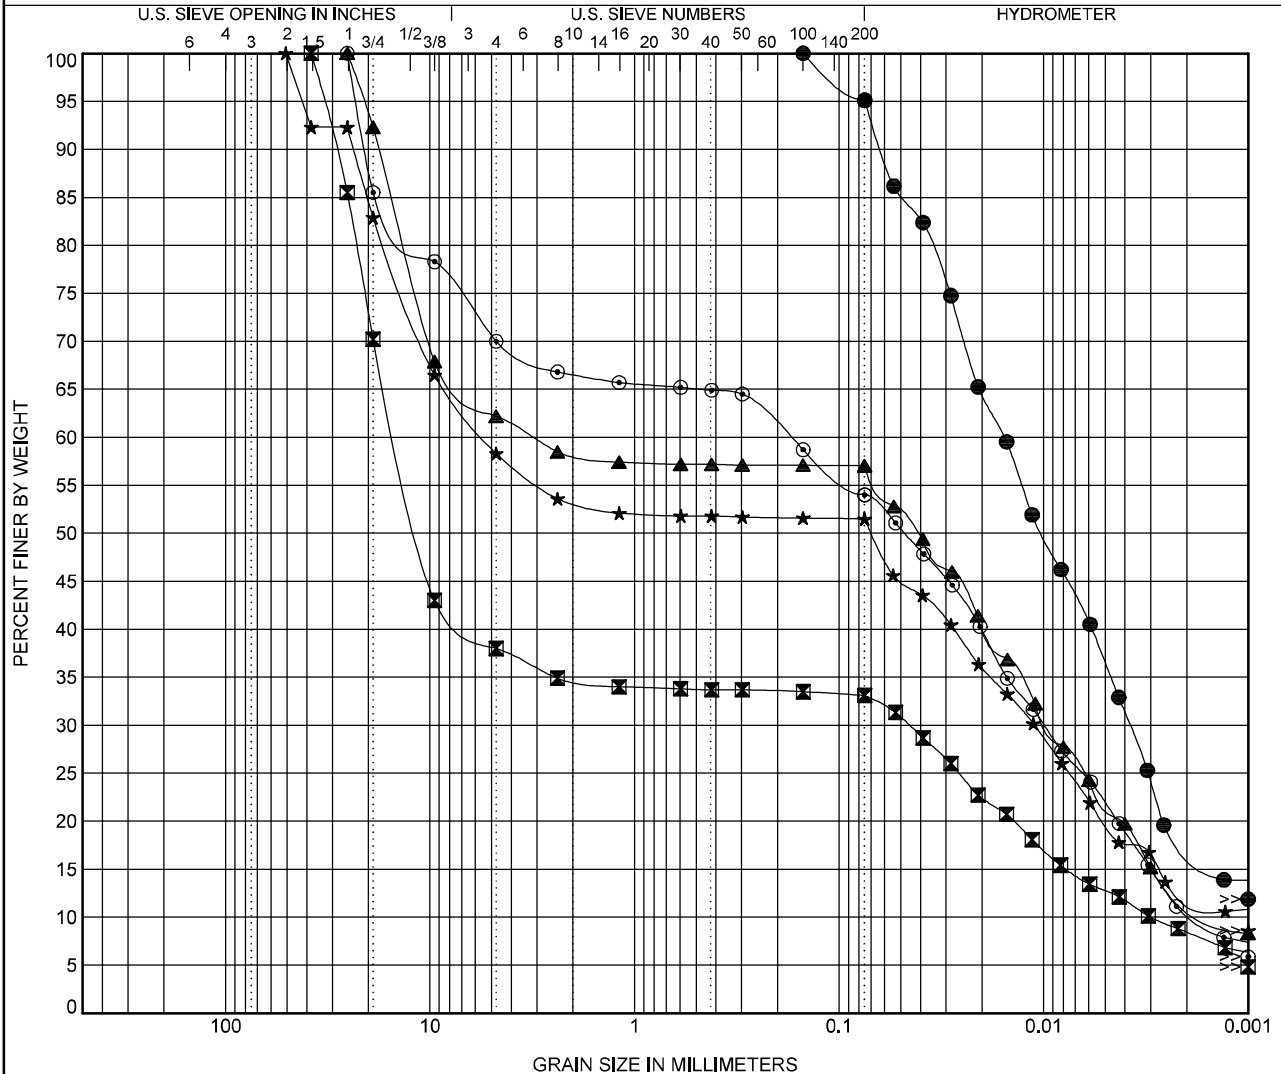

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

	Borehole	Depth	Classification				LL	PL	PI	Cc	Cu
●	BH-02	12.27	LEAN CLAY(CI)				32	23	9		
☒	BH-02	15.00	CLAYEY GRAVEL(GC)				30	20	10	0.05	4924.91
▲	BH-02	17.70	GRAVELLY LEAN CLAY(CI)				32	23	9	0.02	2408.55
★	BH-02	20.50	GRAVELLY LEAN CLAY(CI)				30	21	9	0.04	9216.86
◎	BH-02	23.62	GRAVELLY SILT with SAND(ML)				32	24	8	0.30	93.89
	Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt	%Clay	
●	BH-02	12.27	0.15	0.016	0.004		0.0	4.9	77.7	17.4	
☒	BH-02	15.00	38.1	14.657	0.045	0.003	62.0	4.9	24.7	8.4	
▲	BH-02	17.70	25.4	3.15	0.009	0.001	37.8	5.2	44.4	12.6	
★	BH-02	20.50	50.8	5.485	0.011	0.001	41.7	6.8	38.9	12.6	
◎	BH-02	23.62	25.4	0.175	0.01	0.002	30.0	16.0	43.6	10.4	

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

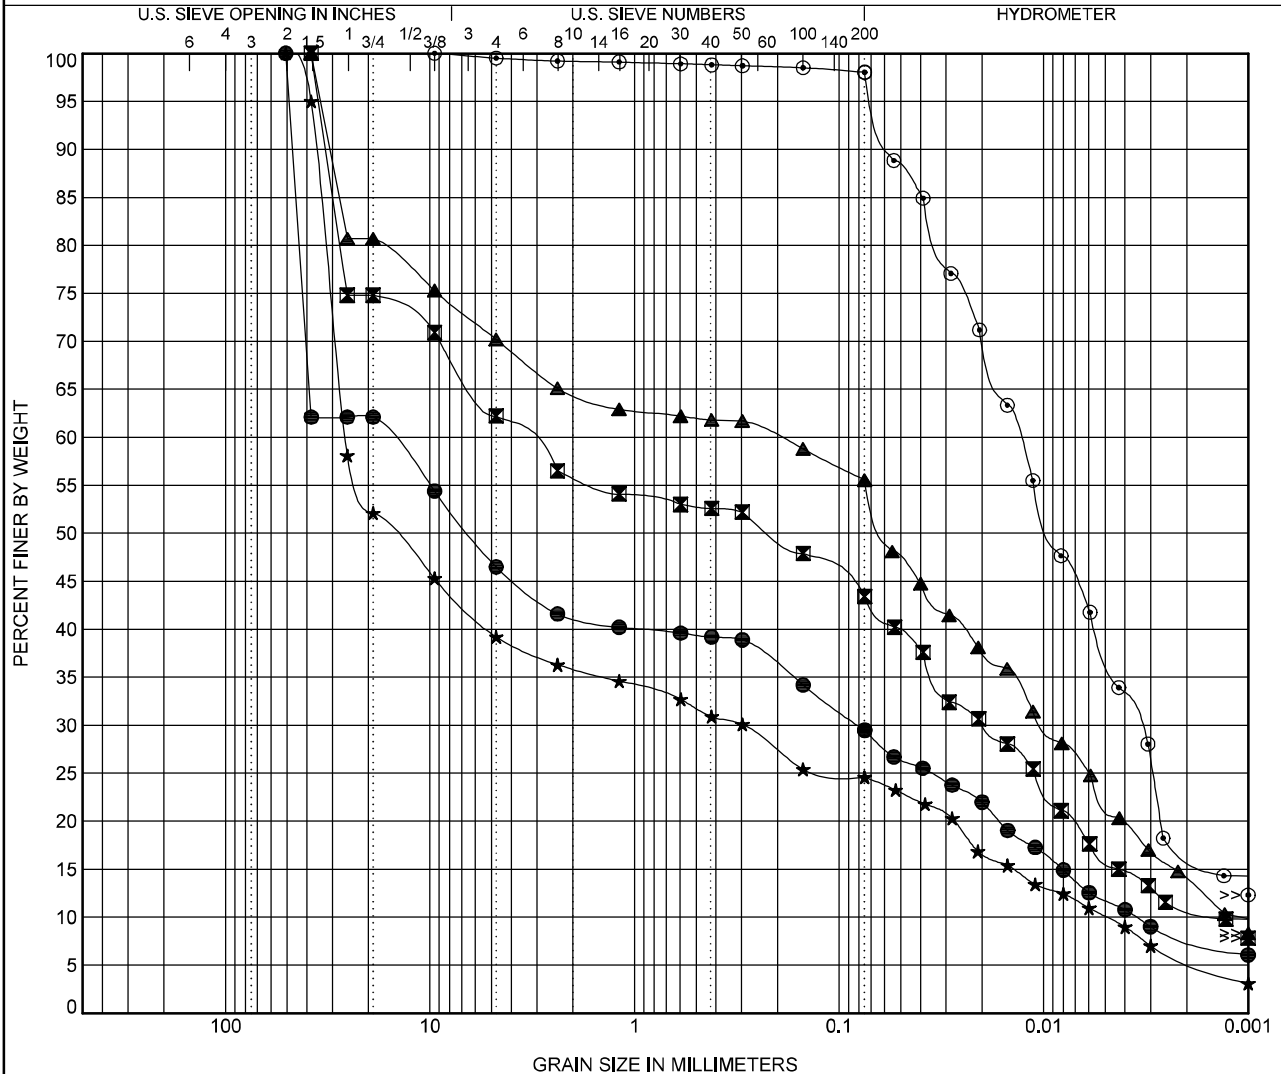

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

	Borehole	Depth	Classification				LL	PL	PI	Cc	Cu
●	BH-02	25.31	CLAYEY GRAVEL with SAND(GC)				29	20	9	0.12	4471.80
☒	BH-02	27.53	CLAYEY GRAVEL with SAND(GC)				34	21	13	0.07	2632.28
▲	BH-02	28.40	GRAVELLY LEAN CLAY(CI)				31	21	10	0.57	234.11
★	BH-03	0.50	CLAYEY GRAVEL(GC)				35	23	12	0.67	5272.28
◎	BH-03	1.50	LEAN CLAY(CI)				44	26	18		
	Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt	%Clay	
●	BH-02	25.31	50.8	15.732	0.081	0.004	53.5	17.0	21.6	7.9	
☒	BH-02	27.53	38.1	3.638	0.019	0.001	37.8	18.8	32.5	10.9	
▲	BH-02	28.40	38.1	0.199	0.01	0.001	29.8	14.7	41.5	14.0	
★	BH-03	0.50	50.8	25.936	0.293	0.005	60.8	14.6	19.0	5.6	
◎	BH-03	1.50	9.51	0.013	0.003		0.5	1.5	81.3	16.7	

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

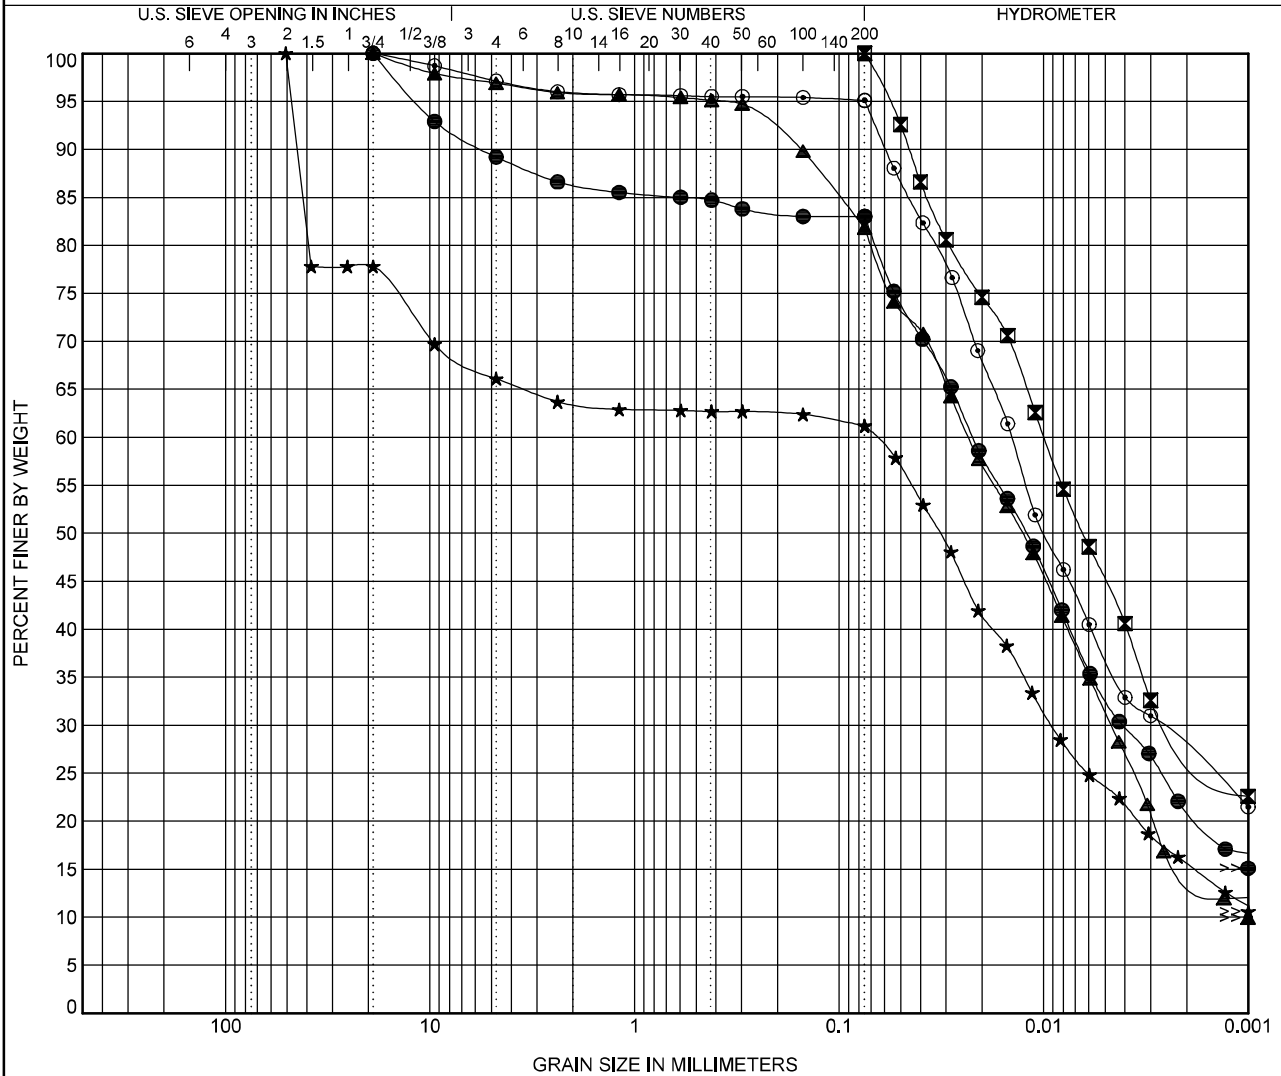

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

	Borehole	Depth	Classification			LL	PL	PI	Cc	Cu
●	BH-03	2.54	LEAN CLAY with GRAVEL(CI)			32	22	10		
☒	BH-03	4.20	LEAN CLAY(CI)			40	25	15		
▲	BH-03	6.08	LEAN CLAY with SAND(CL)			28	19	9	8.70	213.77
★	BH-03	9.26	GRAVELLY LEAN CLAY(CI)			30	19	11		
◎	BH-03	11.67	LEAN CLAY(CI)			31	21	10		
	Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt	%Clay
●	BH-03	2.54	19	0.022	0.004		10.8	6.2	61.8	21.2
☒	BH-03	4.20	0.075	0.01	0.002		0.0	0.0	71.1	28.9
▲	BH-03	6.08	19	0.023	0.005	0	3.1	15.1	66.8	15.0
★	BH-03	9.26	50.8	0.066	0.009		33.9	4.9	45.6	15.6
◎	BH-03	11.67	19	0.014	0.003		2.9	2.0	67.6	27.5

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

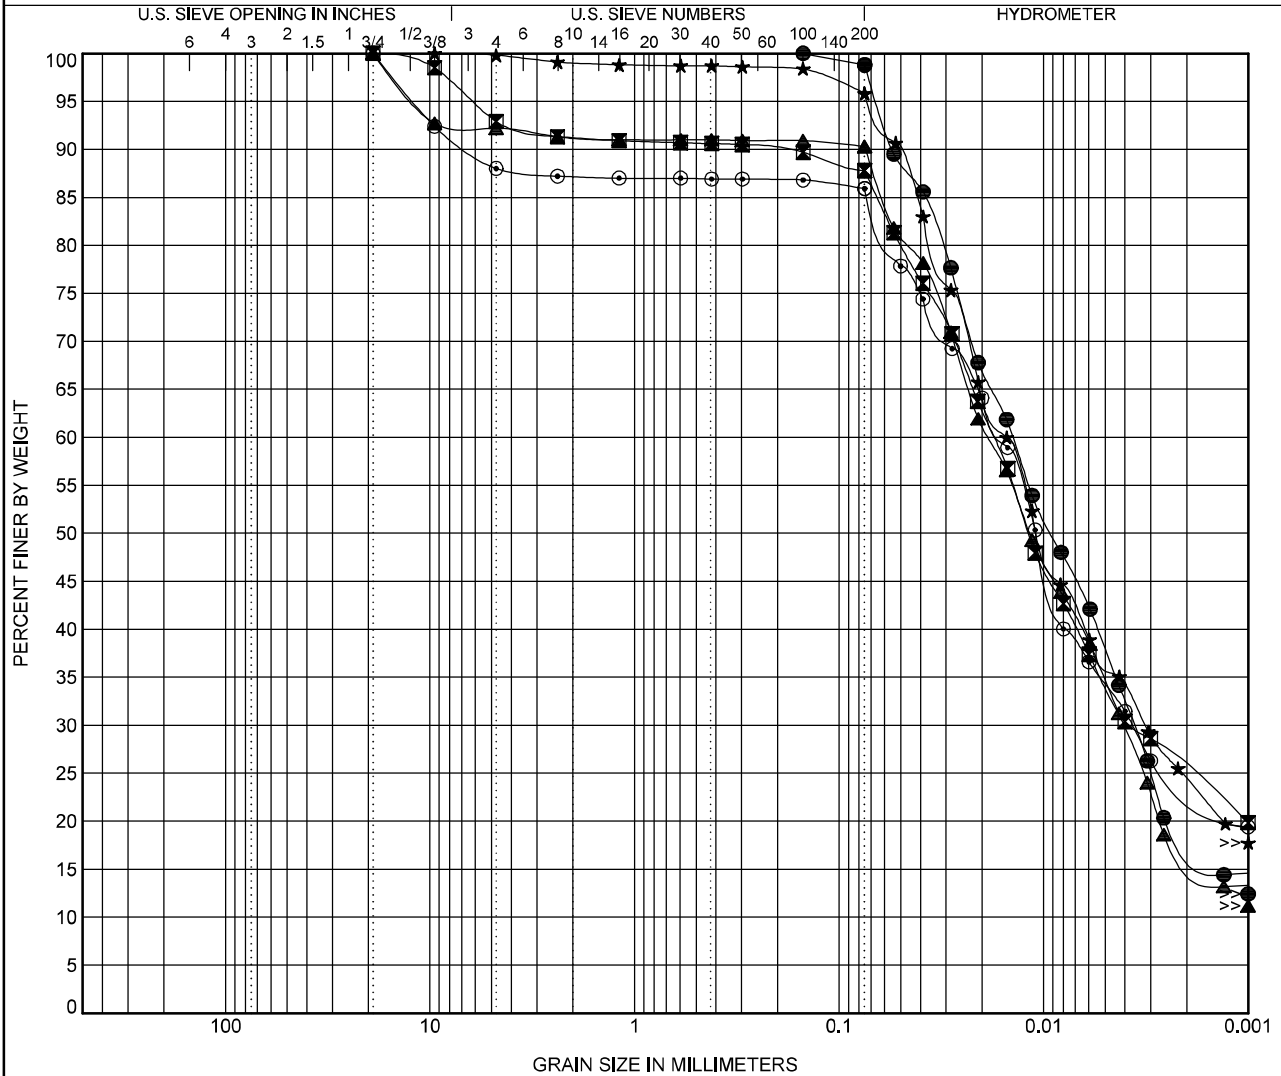

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

	Borehole	Depth	Classification				LL	PL	PI	Cc	Cu
●	BH-03	13.49	SILT(ML)				31	23	8		
☒	BH-04	0.50	LEAN CLAY(CI)				33	22	11		
▲	BH-04	2.67	LEAN CLAY(CI)				33	23	10		
★	BH-04	3.70	LEAN CLAY(CI)				32	23	9		
◎	BH-04	5.00	LEAN CLAY(CI)				34	23	11		
	Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt	%Clay	
●	BH-03	13.49	0.15	0.014	0.004		0.0	1.2	80.7	18.1	
☒	BH-04	0.50	19	0.018	0.004		7.1	5.1	62.4	25.4	
▲	BH-04	2.67	19	0.019	0.004		7.8	1.9	73.8	16.5	
★	BH-04	3.70	9.51	0.015	0.003		0.2	4.0	71.3	24.5	
◎	BH-04	5.00	19	0.016	0.004		12.0	2.1	62.1	23.8	

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-G-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

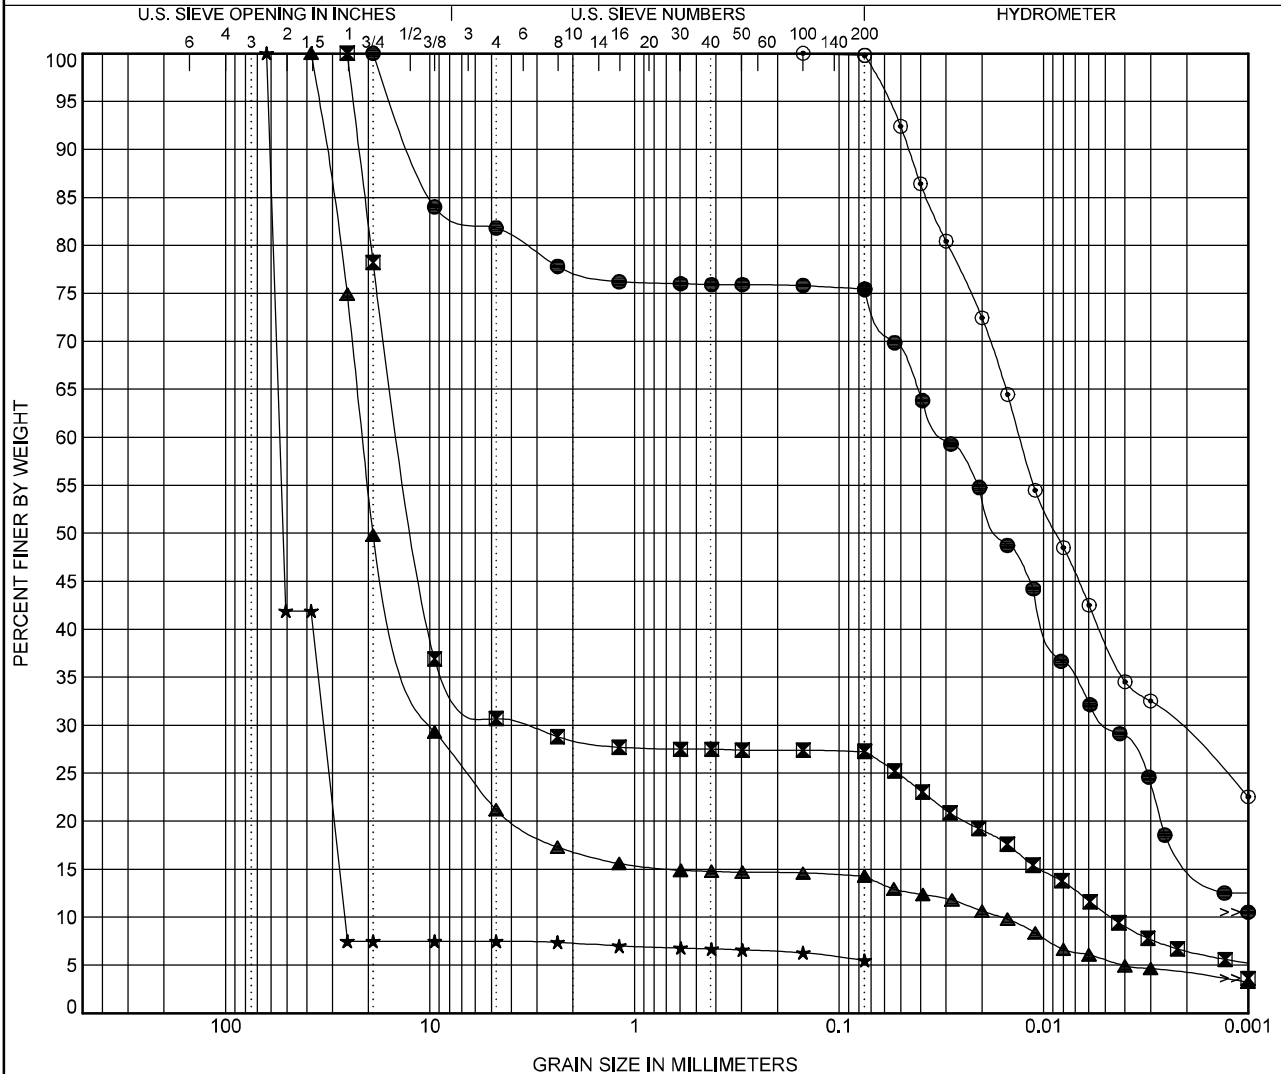

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

	Borehole	Depth	Classification				LL	PL	PI	Cc	Cu
●	BH-04	7.70	LEAN CLAY with GRAVEL(CI)				33	22	11		
☒	BH-04	9.00	CLAYEY GRAVEL(GC)				33	23	10	207.28	998.48
▲	BH-04	11.62	CLAYEY GRAVEL(GC)				33	23	10	276.37	332.22
★	BH-04	13.36	POORLY GRADED GRAVEL with CLAY(GP-GC)				30	20	10	0.77	2.08
◎	BH-05	0.50	SILT(ML)				44	27	17		
	Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt		%Clay
●	BH-04	7.70	19	0.03	0.005		18.2	6.4	59.0		16.4
☒	BH-04	9.00	25.4	14.005	3.682	0.005	69.3	3.4	20.8		6.5
▲	BH-04	11.62	38.1	21.379	9.737	0.016	78.8	6.9	10.2		4.1
★	BH-04	13.36	63	54.323	33.114	26.16	92.5	2.0	5.5		
◎	BH-05	0.50	0.15	0.013	0.002		0.0	0.2	71.0		28.8

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-G-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

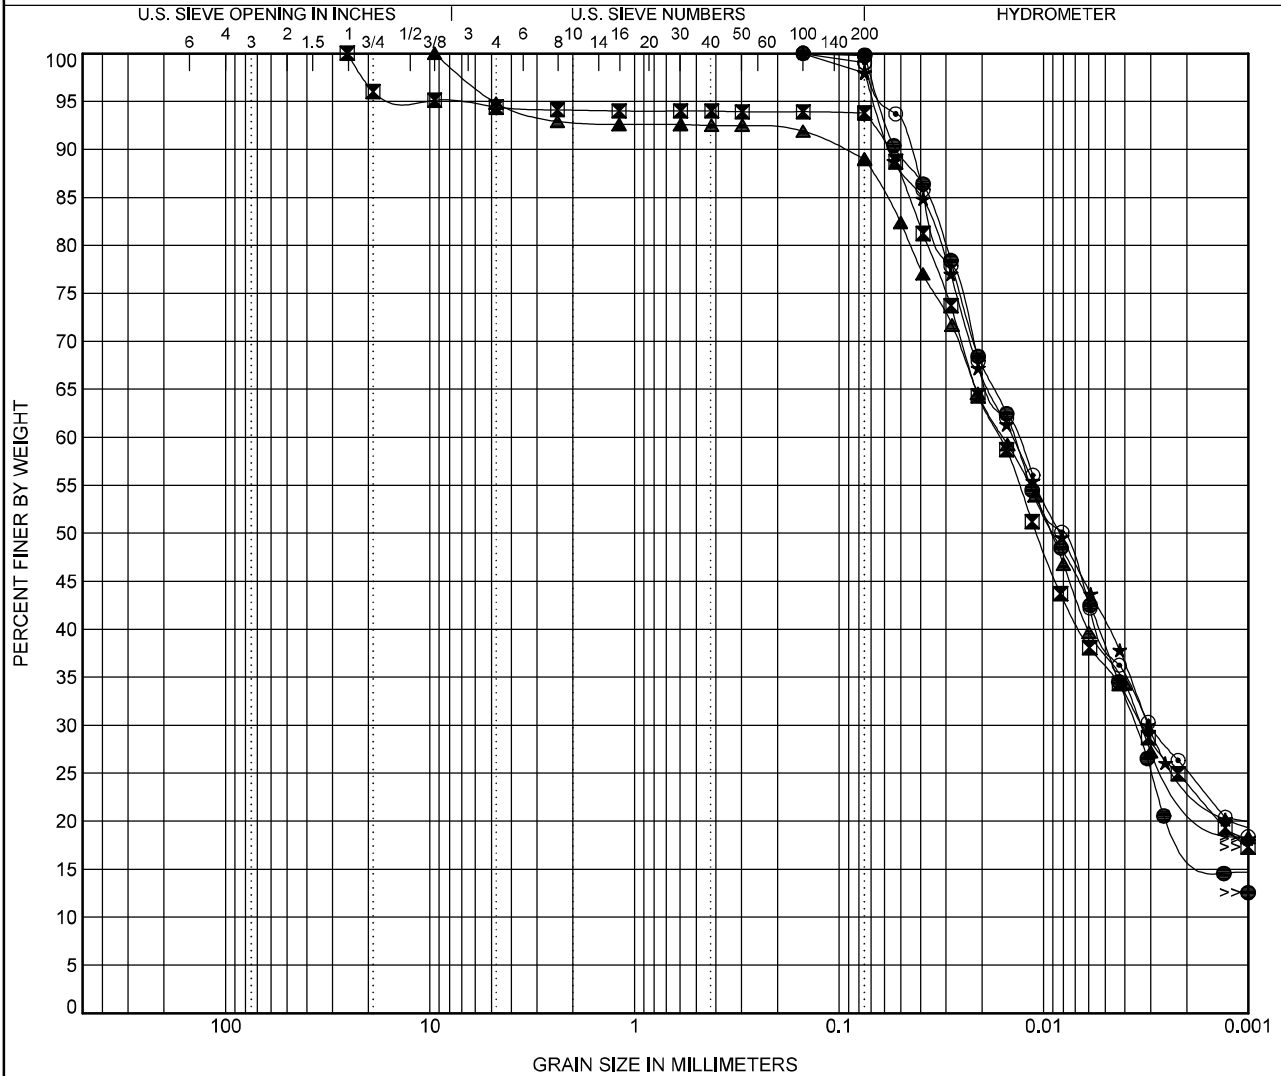

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

	Borehole	Depth	Classification			LL	PL	PI	Cc	Cu
●	BH-05	1.50	LEAN CLAY(CI)			45	26	19		
☒	BH-05	3.00	SILT(ML)			44	27	17		
▲	BH-05	5.53	LEAN CLAY(CI)			34	22	12		
★	BH-05	6.00	LEAN CLAY(CI)			32	22	10		
◎	BH-05	8.67	LEAN CLAY(CI)			36	24	12		
	Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt	%Clay
●	BH-05	1.50	0.15	0.014	0.004		0.0	0.2	81.5	18.3
☒	BH-05	3.00	25.4	0.016	0.003		5.6	0.6	69.9	23.9
▲	BH-05	5.53	9.51	0.016	0.003		5.2	5.8	65.1	23.9
★	BH-05	6.00	0.15	0.014	0.003		0.0	2.0	74.0	24.0
◎	BH-05	8.67	0.15	0.014	0.003		0.0	1.0	73.7	25.3

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

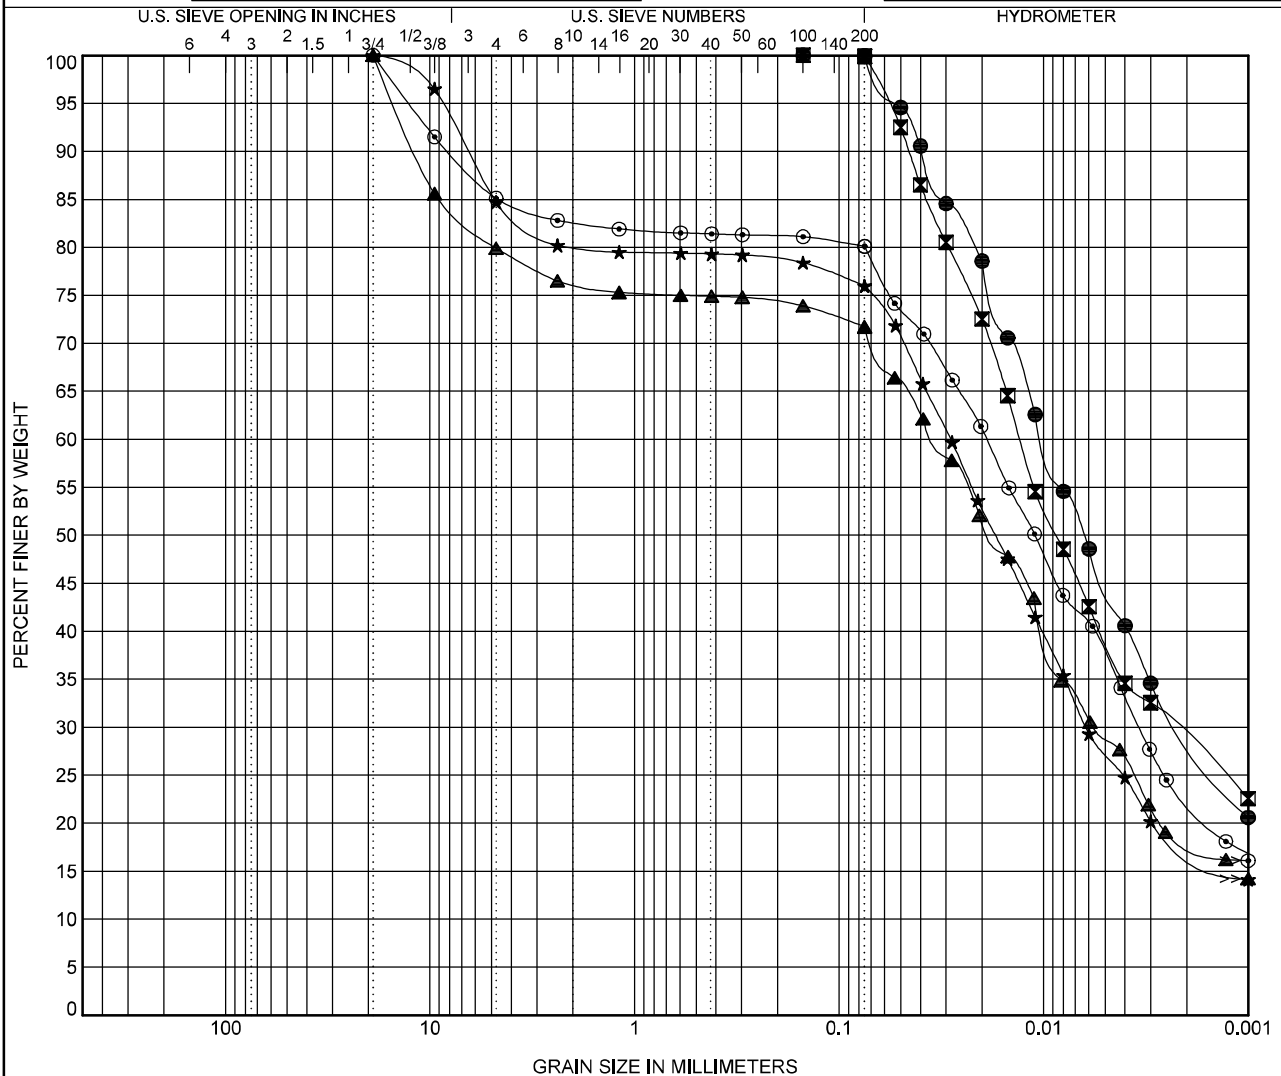

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

	Borehole	Depth	Classification				LL	PL	PI	Cc	Cu
●	BH-05	10.78	LEAN CLAY(CI)				38	24	14		
☒	BH-05	12.18	SILT(ML)				40	26	14		
▲	BH-05	14.62	LEAN CLAY with GRAVEL(CI)				30	21	9		
★	BH-06	0.58	SILT with GRAVEL(ML)				NP	NP	NP		
◎	BH-06	1.60	LEAN CLAY with GRAVEL(CI)				40	25	15		
	Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt	%Clay	
●	BH-05	10.78	0.15	0.01	0.002		0.0	0.1	70.5	29.4	
☒	BH-05	12.18	0.15	0.013	0.002		0.0	0.1	71.0	28.9	
▲	BH-05	14.62	19	0.033	0.006		20.1	8.2	53.6	18.1	
★	BH-06	0.58	19	0.028	0.006		15.3	8.7	58.0	18.0	
◎	BH-06	1.60	19	0.019	0.003		14.9	5.0	57.8	22.3	

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-6-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

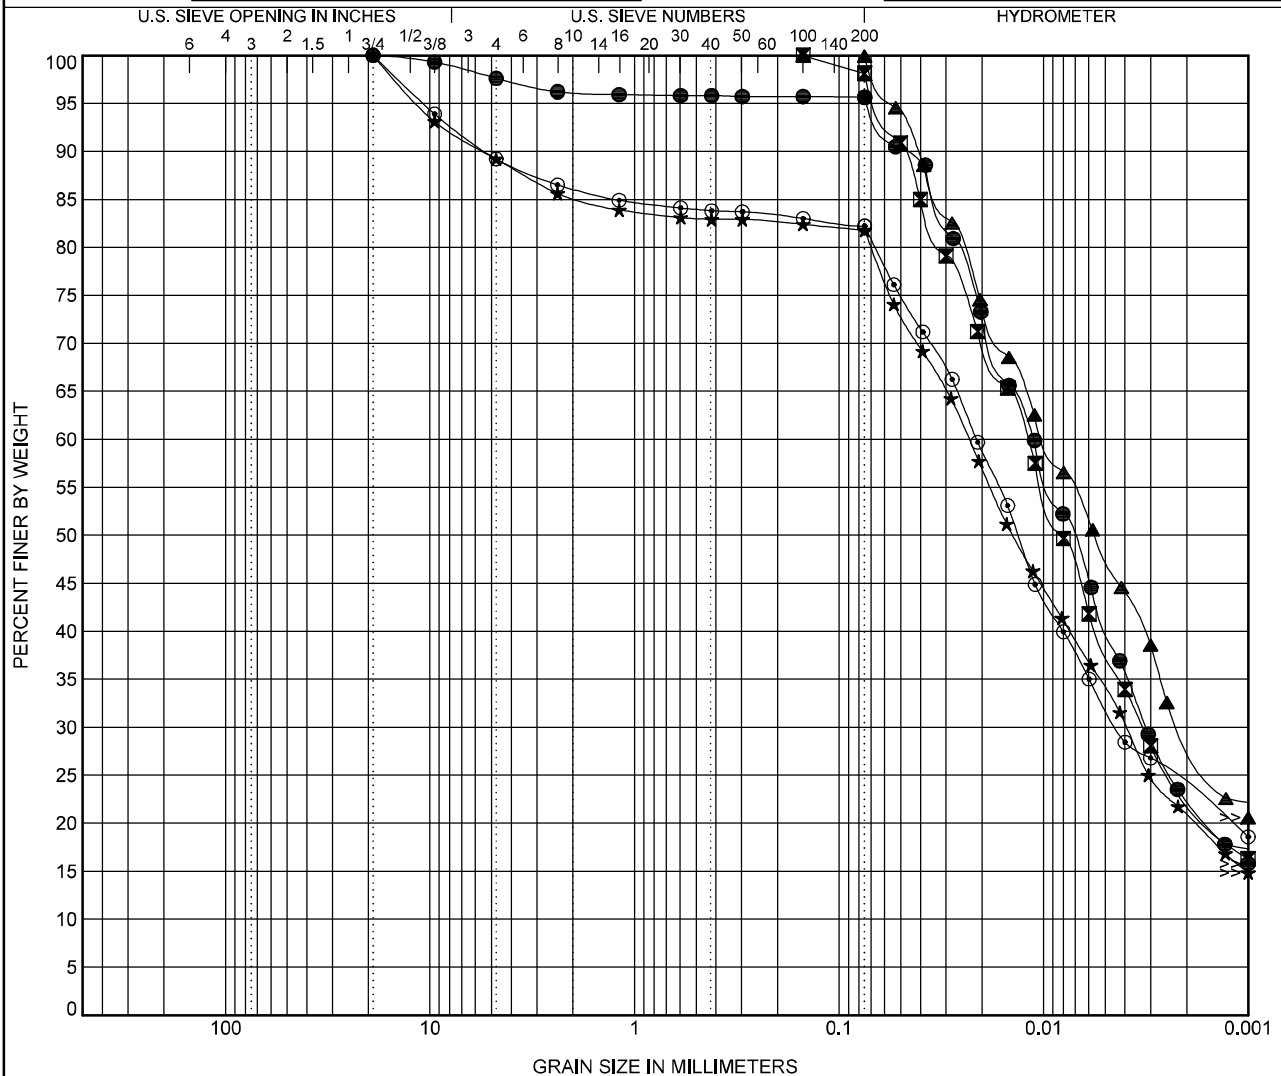

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

	Borehole	Depth	Classification				LL	PL	PI	Cc	Cu
●	BH-06	3.50	SILT(ML)				40	26	14		
☒	BH-06	5.40	LEAN CLAY(CI)				40	25	15		
▲	BH-06	7.48	SILT(ML)				NP	NP	NP		
★	BH-06	10.00	SILT with GRAVEL(ML)				42	27	15		
◎	BH-06	11.18	SILT with GRAVEL(ML)				44	27	17		
	Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt	%Clay	
●	BH-06	3.50	19	0.011	0.003		2.4	2.0	73.2	22.4	
☒	BH-06	5.40	0.15	0.012	0.003		0.0	1.9	74.4	23.7	
▲	BH-06	7.48	0.15	0.01	0.002		0.0	0.1	70.7	29.2	
★	BH-06	10.00	19	0.023	0.004		10.8	7.4	60.9	20.9	
◎	BH-06	11.18	19	0.021	0.004		10.8	7.0	58.4	23.8	

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-G-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


GRAIN SIZE DISTRIBUTION

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

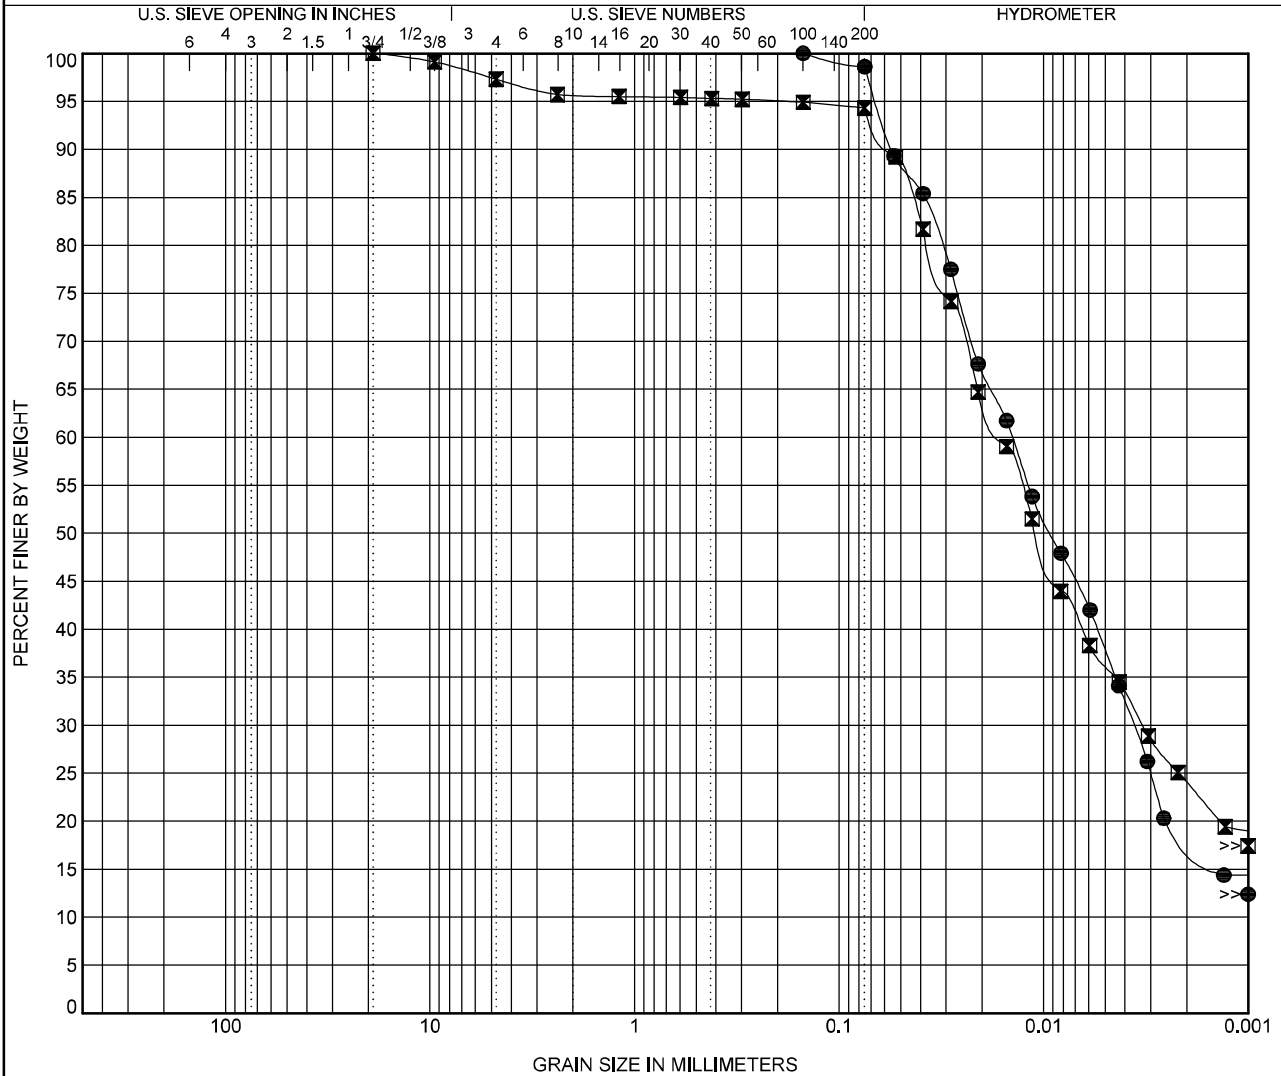

COBBLES	GRAVEL		SAND			SILT OR CLAY
	coarse	fine	coarse	medium	fine	

Borehole	Depth	Classification				LL	PL	PI	Cc	Cu
● BH-06	13.00	SILT(ML)				NP	NP	NP		
✕ BH-06	14.53	SILT(ML)				38	25	13		
Borehole	Depth	D100	D60	D30	D10	%Gravel	%Sand	%Silt	%Clay	
● BH-06	13.00	0.15	0.014	0.004		0.0	1.4	80.5	18.1	
✕ BH-06	14.53	19	0.016	0.003		2.7	3.0	70.2	24.1	

GRAIN SIZE 14010204-589-BINAK-BH1-G-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22




Standard : ASTM D2487

Particle Size Distribution Test آزمایش دانه بندی

PROJECT : مطالعات ژئوتکنیک بینک

CLIENT : شرکت هیرگان انرژی

CODE NO : 029KH_202302_0010

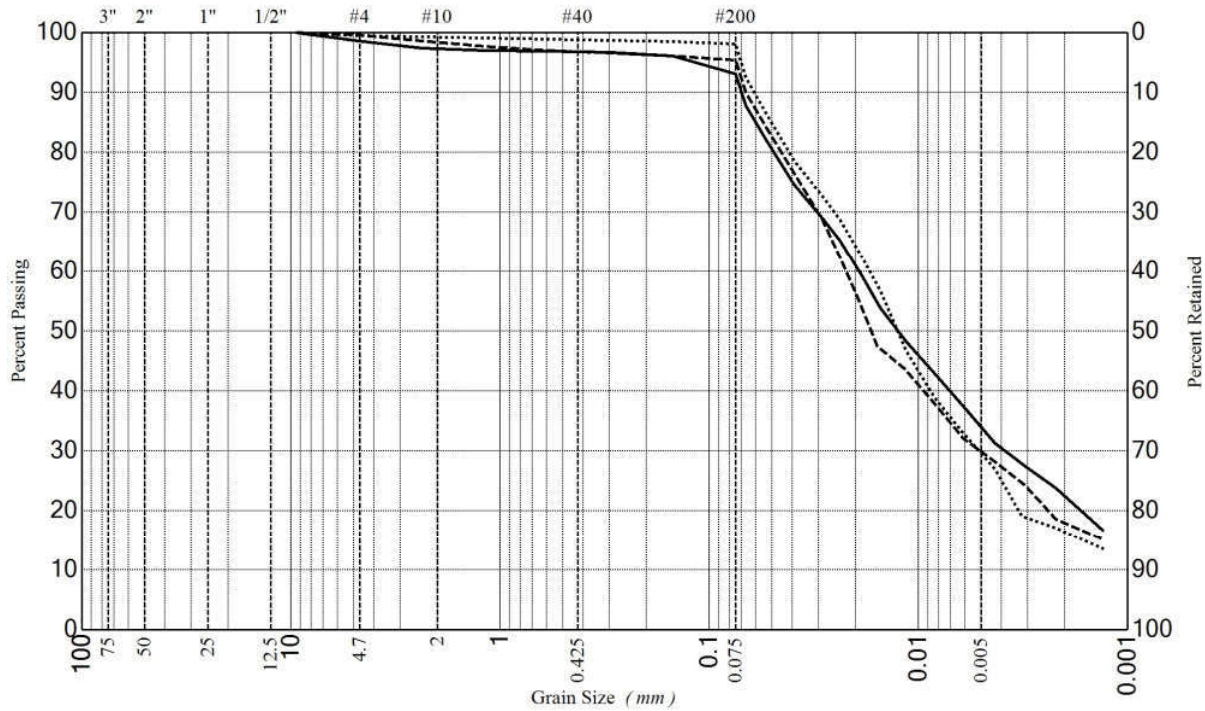

Symbol	% GRAVEL		% SAND			% SILT or CLAY	
	Coarse	Fine	Coarse	Medium	Fine	Silt	Clay
—		1.4	1.3	0.5	3.7	59.4	33.7
	1.4		5.5			93.1	
----		0.4	1.3	1.6	1.3	65.7	29.7
	0.4		4.2			95.4	
.....		0.5	0.3	0.4	0.8	68.7	29.3
	0.5		1.5			98.0	

Symbol	Sample No.	Sample No.	Depth (m)	USCS	LL	PI	Cc	Cu	D100	D60	D30	D10
—	BH-GCS-1	1	1.00~3.00	CL	30	10	--	--	9.50	0.0192	0.0039	--
----	BH-GCS-2	1	1.50~3.00	CL	41	16	--	--	9.50	0.0221	0.0051	--
.....	BH-GCS-3	1	1.00~3.00	CL	44	18	--	--	9.50	0.0171	0.0051	--

Symbol	Description
—	Lean CLAY
----	Lean CLAY
.....	Lean CLAY

Note :




Standard : ASTM D2487

Particle Size Distribution Test آزمایش دانه بندی

PROJECT : مطالعات ژئوتکنیک بینک

CLIENT : شرکت هیرگان انرژی

CODE NO : 029KH_202302_0010

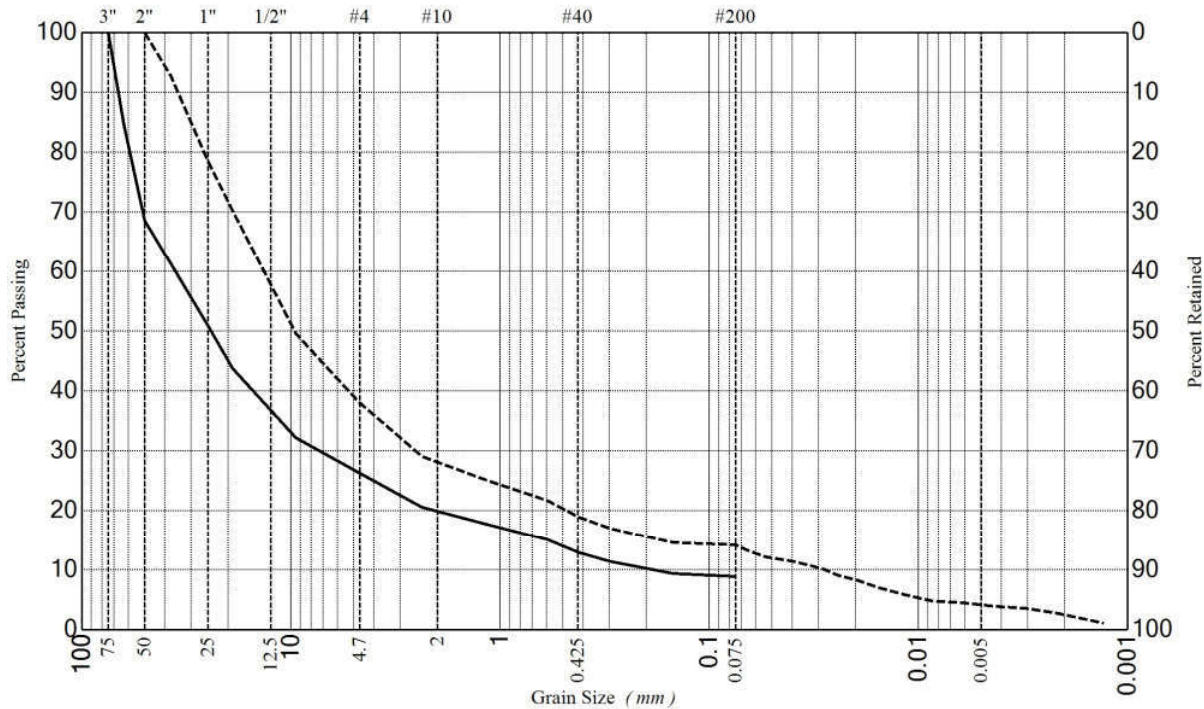

Symbol	% GRAVEL		% SAND			% SILT or CLAY	
	Coarse	Fine	Coarse	Medium	Fine	Silt	Clay
—	56.2	17.5	6.6	6.9	3.9		
	73.7		17.4			8.9	
----	29.7	32.1	10.3	9.0	4.8	10.0	4.1
	61.8		24.1			14.1	

Symbol	Sample No.	Sample No.	Depth (m)	USCS	LL	PI	Cc	Cu	D100	D60	D30	D10
—	TP-1	1	1.00~1.00	GP-GM	NL	NP	Cc > 3	≥4	75.00	35.6864	7.3192	0.1838
----	TP-1	2	1.00~1.00	GM	NL	NP	Cc > 3	≥4	50.00	13.4554	2.5268	0.0280

Symbol	Description
—	Poorly graded GRAVEL with silt and sand
----	Silty GRAVEL with sand

Note :

پیوست ۲-۴

آزمایش حدود اتربرگ



Barangeotechnics


ATTERBERG LIMITS' RESULTS

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

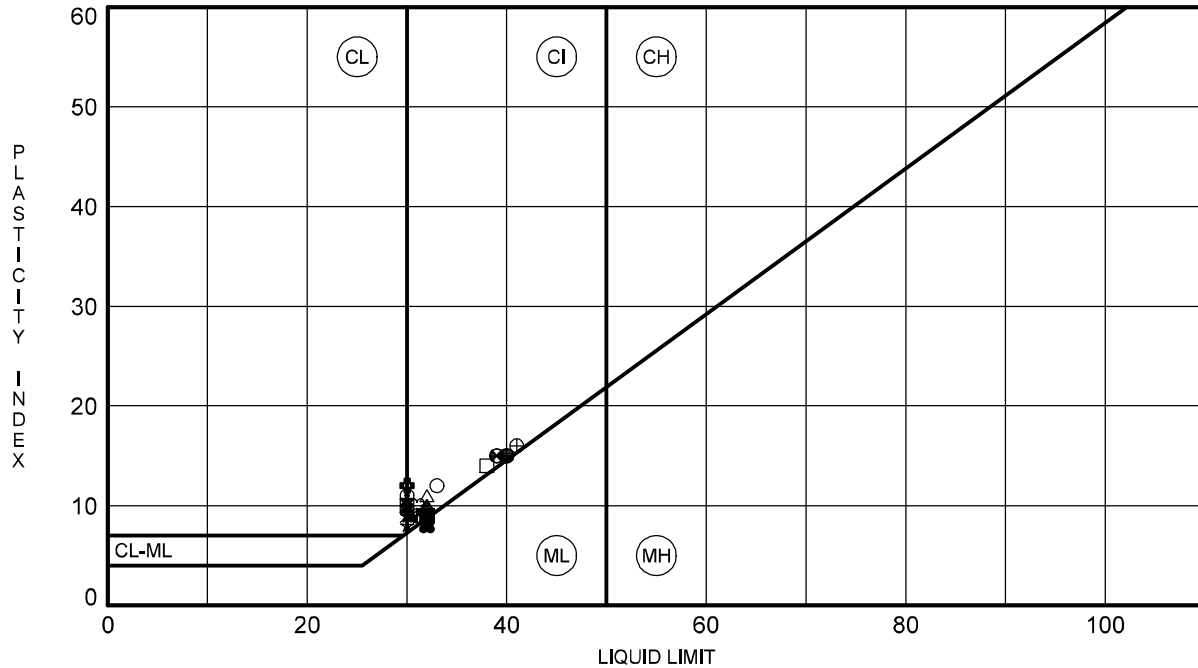

	Borehole	Depth	LL	PL	PI	Fines	Classification
●	BH-01	0.50	40	25	15	90	LEAN CLAY(CI)
⊠	BH-01	1.30	30	20	10	93	LEAN CLAY(CI)
▲	BH-01	2.43	32	22	10	52	GRAVELLY LEAN CLAY(CI)
★	BH-01	4.42	30	21	9	78	LEAN CLAY with SAND(CI)
⊙	BH-01	6.00	30	19	11	17	CLAYEY GRAVEL(GC)
⊕	BH-01	8.43	30	18	12	82	LEAN CLAY with SAND(CI)
○	BH-01	11.31	33	21	12	67	SANDY LEAN CLAY(CI)
△	BH-01	14.35	32	21	11	98	LEAN CLAY(CI)
⊗	BH-02	0.50	39	24	15	100	LEAN CLAY(CI)
⊕	BH-02	1.50	41	25	16	95	LEAN CLAY(CI)
□	BH-02	3.80	38	24	14	99	LEAN CLAY(CI)
⊕	BH-02	4.42	39	24	15	99	LEAN CLAY(CI)
⊕	BH-02	7.52	31	22	9	92	LEAN CLAY(CI)
★	BH-02	8.41	30	22	8	83	LEAN CLAY with SAND(CI)
⊗	BH-02	10.09	31	21	10	78	LEAN CLAY with SAND(CI)
■	BH-02	12.27	32	23	9	95	LEAN CLAY(CI)
◆	BH-02	15.00	30	20	10	33	CLAYEY GRAVEL(GC)
◇	BH-02	17.70	32	23	9	57	GRAVELLY LEAN CLAY(CI)
×	BH-02	20.50	30	21	9	52	GRAVELLY LEAN CLAY(CI)
⊕	BH-02	23.62	32	24	8	54	GRAVELLY SILT with SAND(ML)

ATTERBERG LIMITS 14010204-589-BINAK-BH1-S-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


ATTERBERG LIMITS' RESULTS

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

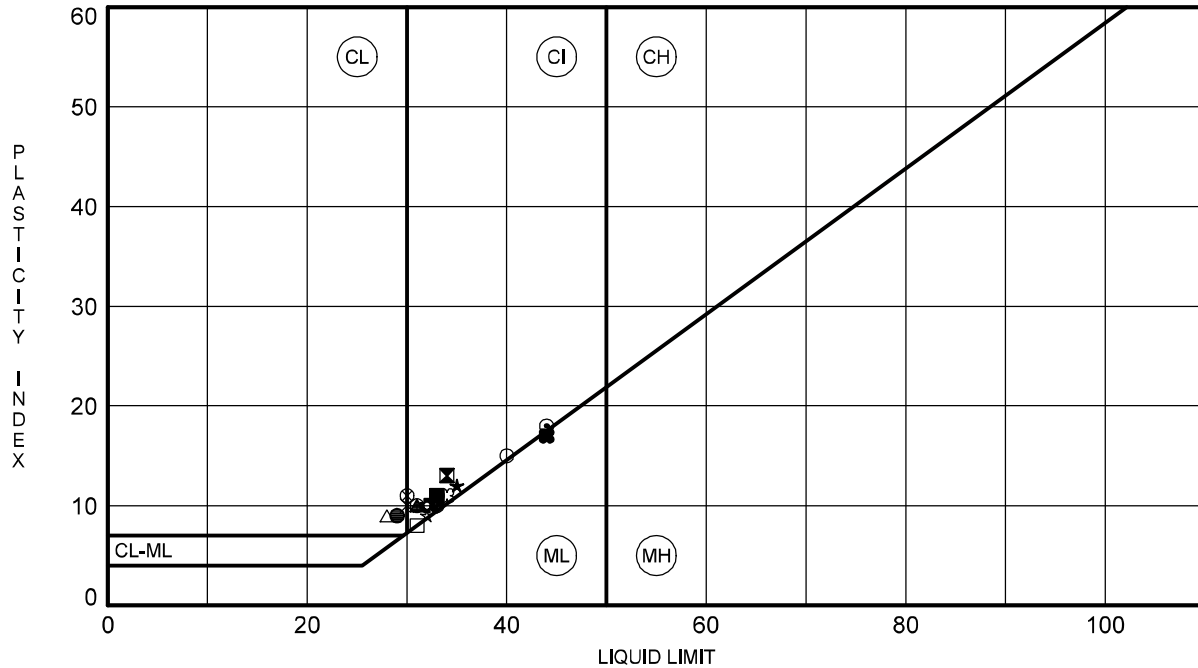

	Borehole	Depth	LL	PL	PI	Fines	Classification
●	BH-02	25.31	29	20	9	30	CLAYEY GRAVEL with SAND(GC)
⊠	BH-02	27.53	34	21	13	43	CLAYEY GRAVEL with SAND(GC)
▲	BH-02	28.40	31	21	10	56	GRAVELLY LEAN CLAY(CI)
★	BH-03	0.50	35	23	12	25	CLAYEY GRAVEL(GC)
⊙	BH-03	1.50	44	26	18	98	LEAN CLAY(CI)
⊕	BH-03	2.54	32	22	10	83	LEAN CLAY with GRAVEL(CI)
○	BH-03	4.20	40	25	15	100	LEAN CLAY(CI)
△	BH-03	6.08	28	19	9	82	LEAN CLAY with SAND(CL)
⊗	BH-03	9.26	30	19	11	61	GRAVELLY LEAN CLAY(CI)
⊕	BH-03	11.67	31	21	10	95	LEAN CLAY(CI)
□	BH-03	13.49	31	23	8	99	SILT(ML)
●	BH-04	0.50	33	22	11	88	LEAN CLAY(CI)
●	BH-04	2.67	33	23	10	90	LEAN CLAY(CI)
★	BH-04	3.70	32	23	9	96	LEAN CLAY(CI)
⊗	BH-04	5.00	34	23	11	86	LEAN CLAY(CI)
■	BH-04	7.70	33	22	11	75	LEAN CLAY with GRAVEL(CI)
◆	BH-04	9.00	33	23	10	27	CLAYEY GRAVEL(GC)
◇	BH-04	11.62	33	23	10	14	CLAYEY GRAVEL(GC)
×	BH-04	13.36	30	20	10	6	POORLY GRADED GRAVEL with CLAY(GP-GC)
●	BH-05	0.50	44	27	17	100	SILT(ML)

ATTERBERG LIMITS 14010204-589-BINAK-BH1-S-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22



Barangeotechnics


ATTERBERG LIMITS' RESULTS

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

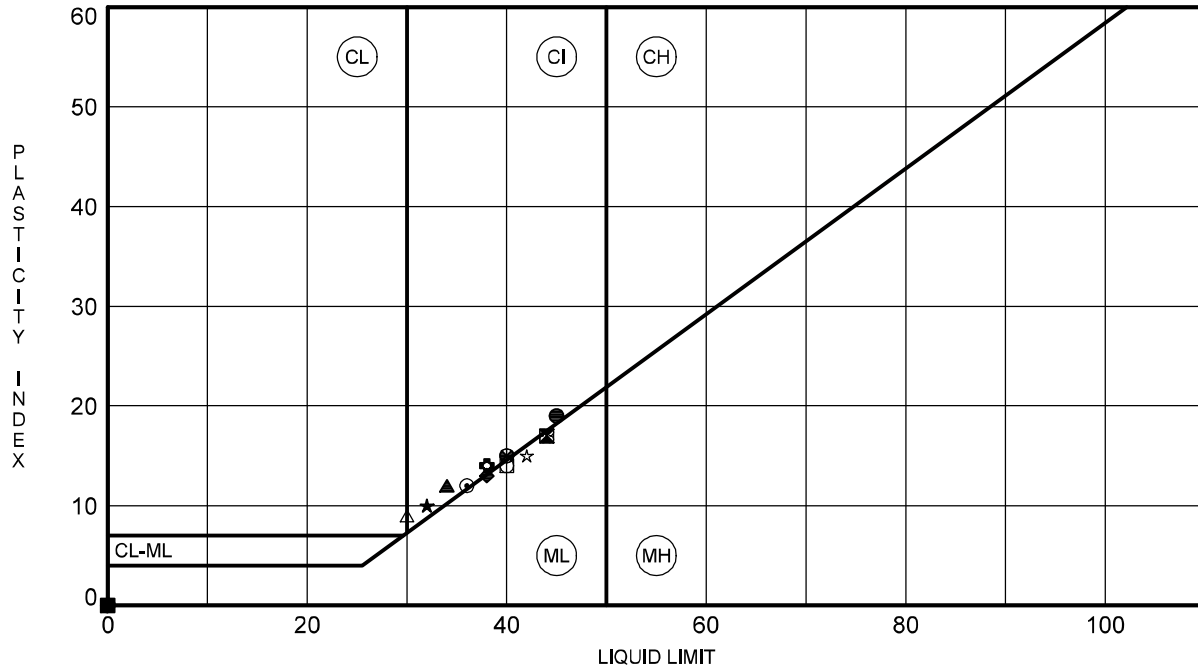

Borehole	Depth	LL	PL	PI	Fines	Classification
● BH-05	1.50	45	26	19	100	LEAN CLAY(CI)
⊠ BH-05	3.00	44	27	17	94	SILT(ML)
▲ BH-05	5.53	34	22	12	89	LEAN CLAY(CI)
★ BH-05	6.00	32	22	10	98	LEAN CLAY(CI)
⊙ BH-05	8.67	36	24	12	99	LEAN CLAY(CI)
⊕ BH-05	10.78	38	24	14	100	LEAN CLAY(CI)
○ BH-05	12.18	40	26	14	100	SILT(ML)
△ BH-05	14.62	30	21	9	72	LEAN CLAY with GRAVEL(CI)
⊗ BH-06	0.58	NP	NP	NP	76	SILT with GRAVEL(ML)
⊕ BH-06	1.60	40	25	15	80	LEAN CLAY with GRAVEL(CI)
□ BH-06	3.50	40	26	14	96	SILT(ML)
● BH-06	5.40	40	25	15	98	LEAN CLAY(CI)
● BH-06	7.48	NP	NP	NP	100	SILT(ML)
★ BH-06	10.00	42	27	15	82	SILT with GRAVEL(ML)
⊗ BH-06	11.18	44	27	17	82	SILT with GRAVEL(ML)
■ BH-06	13.00	NP	NP	NP	99	SILT(ML)
◆ BH-06	14.53	38	25	13	94	SILT(ML)

ATTERBERG LIMITS 14010204-589-BINAK-BH1-S-REV01.GPJ GINT STD CANADA LAB.GDT 5/9/22

پیوست ۳-۴

آزمایش دانسیته و درصد رطوبت



Barangeotechnics

SUMMARY OF LABORATORY RESULTS

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCSPROJECT NUMBER 589PROJECT LOCATION Booshehr

Sheet 1 of 2

Borehole	Depth	Liquid Limit	Plastic Limit	Plasticity Index	Maximum Size (mm)	%<0.075 Sieve	Classification	Water Content (%)	Dry Density (Mg/m ³)	Saturation (%)	Void Ratio
BH-01	0.5	40	25	15	19	90	CI				
BH-01	1.3	30	20	10	9.51	93	CI	7.7	1.98		
BH-01	2.4	32	22	10	25.4	52	CI	7.1	1.93		
BH-01	4.4	30	21	9	9.51	78	CI	5.9	1.92		
BH-01	6.0	30	19	11	50.8	17	GC	5.7	2.00		
BH-01	8.4	30	18	12	9.51	82	CI	5.6	2.02		
BH-01	11.3	33	21	12	19	67	CI	3.8	1.97		
BH-01	14.4	32	21	11	19	98	CI	4.2	2.11		
BH-02	0.5	39	24	15	0.075	100	CI	15.1	1.78		
BH-02	1.5	41	25	16	9.51	95	CI				
BH-02	3.8	38	24	14	0.15	99	CI	9.8	1.98		
BH-02	4.4	39	24	15	0.15	99	CI	10.3	1.89		
BH-02	7.5	31	22	9	9.51	92	CI	7.2	1.96		
BH-02	8.4	30	22	8	19	83	CI	5.7	2.07		
BH-02	10.1	31	21	10	19	78	CI	6.1	2.10		
BH-02	12.3	32	23	9	0.15	95	CI	6.5	2.18		
BH-02	15.0	30	20	10	38.1	33	GC	4.3	2.02		
BH-02	17.7	32	23	9	25.4	57	CI	5.7	2.02		
BH-02	20.5	30	21	9	50.8	52	CI	5.4	1.94		
BH-02	23.6	32	24	8	25.4	54	ML	6.2	1.89		
BH-02	25.3	29	20	9	50.8	30	GC	6.8	2.01		
BH-02	27.5	34	21	13	38.1	43	GC	5.6	2.06		
BH-02	28.4	31	21	10	38.1	56	CI	4.8	2.01		
BH-03	0.5	35	23	12	50.8	25	GC	5.7	2.01		
BH-03	1.5	44	26	18	9.51	98	CI	15.0	1.77		
BH-03	2.5	32	22	10	19	83	CI	8.1	1.76		
BH-03	4.2	40	25	15	0.075	100	CI				
BH-03	6.1	28	19	9	19	82	CL	5.6	1.95		
BH-03	9.3	30	19	11	50.8	61	CI	9.1	1.99		
BH-03	11.7	31	21	10	19	95	CI	7.6	2.12		
BH-03	13.5	31	23	8	0.15	99	ML	7.9	2.04		
BH-04	0.5	33	22	11	19	88	CI	8.5	1.82		
BH-04	2.7	33	23	10	19	90	CI	6.6	1.94		
BH-04	3.7	32	23	9	9.51	96	CI	7.8	1.85		
BH-04	5.0	34	23	11	19	86	CI	7.4	1.90		
BH-04	7.7	33	22	11	19	75	CI	5.6	2.10		
BH-04	9.0	33	23	10	25.4	27	GC	6.3	2.05		
BH-04	11.6	33	23	10	38.1	14	GC	3.7	1.99		
BH-04	13.4	30	20	10	63	6	GP-GC	3.9	2.12		
BH-05	0.5	44	27	17	0.15	100	ML	13.8	1.81		
BH-05	1.5	45	26	19	0.15	100	CI				
BH-05	3.0	44	27	17	25.4	94	ML	9.5	1.75		



Barangeotechnics

SUMMARY OF LABORATORY RESULTS

CLIENT _____

PROJECT NAME Binak-GCS

PROJECT NUMBER 589

PROJECT LOCATION Booshehr

Sheet 2 of 2

Borehole	Depth	Liquid Limit	Plastic Limit	Plasticity Index	Maximum Size (mm)	%<0.075 Sieve	Classification	Water Content (%)	Dry Density (Mg/m ³)	Saturation (%)	Void Ratio
BH-05	5.5	34	22	12	9.51	89	CI	10.2	1.99		
BH-05	6.0	32	22	10	0.15	98	CI	7.4	1.94		
BH-05	8.7	36	24	12	0.15	99	CI	8.9	2.04		
BH-05	10.8	38	24	14	0.15	100	CI	6.3	1.98		
BH-05	12.2	40	26	14	0.15	100	ML	5.1	2.06		
BH-05	14.6	30	21	9	19	72	CI	4.9	2.04		
BH-06	0.6	NP	NP	NP	19	76	ML	8.5	1.77		
BH-06	1.6	40	25	15	19	80	CI	9.4	1.97		
BH-06	3.5	40	26	14	19	96	ML	7.6	1.86		
BH-06	5.4	40	25	15	0.15	98	CI	6.5	2.01		
BH-06	7.5	NP	NP	NP	0.15	100	ML	5.5	1.91		
BH-06	10.0	42	27	15	19	82	ML	5.8	1.98		
BH-06	11.2	44	27	17	19	82	ML	6.8	2.06		
BH-06	13.0	NP	NP	NP	0.15	99	ML	5.9	1.93		
BH-06	14.5	38	25	13	19	94	ML	4.4	2.16		


پیوست ۴-۴

آزمایش تک محوری سنگ



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION بوشهر

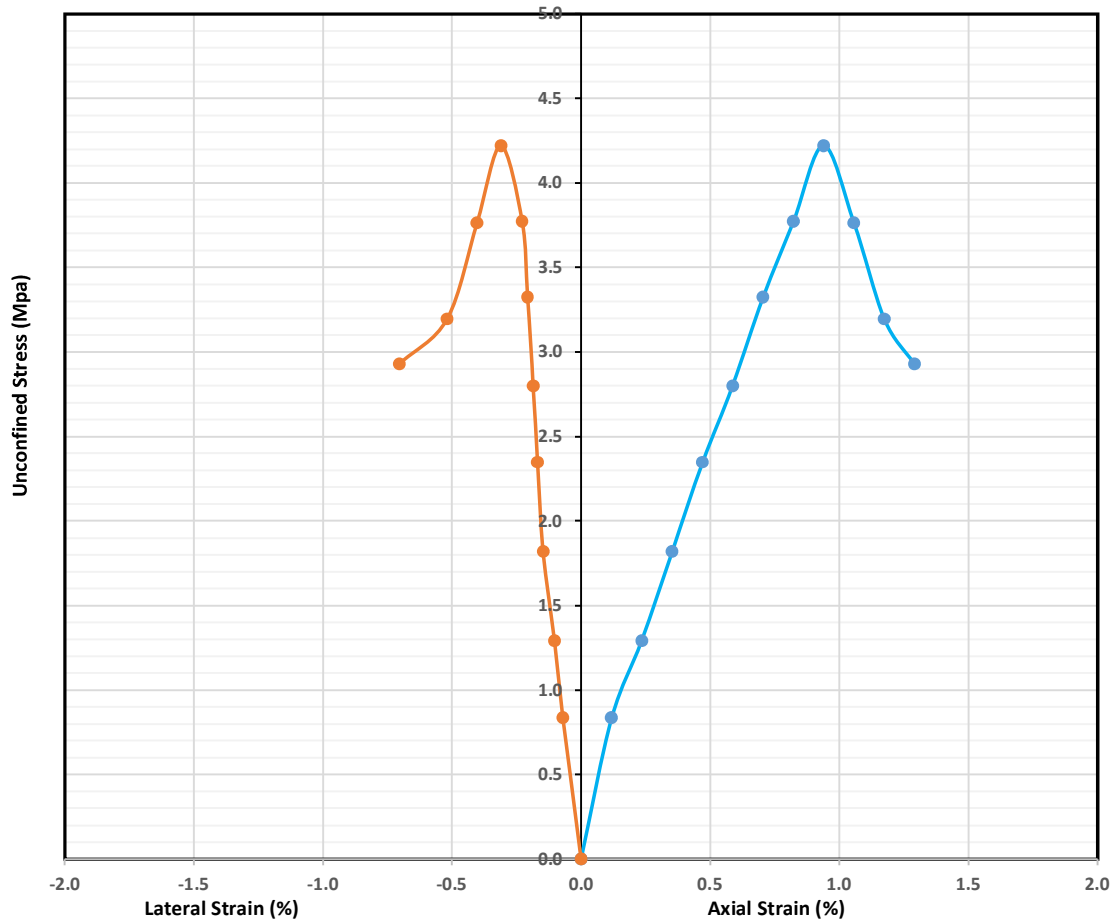


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-1	Bulk Density (kN/m ³):	21.29
Depth (m):	1.3-1.7	Dry Density (kN/m ³):	19.77
L (cm):	21.30	Moisture Content (%):	7.7
D (cm):	9.15	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	4.2



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME _____ مطالعات ژئوتکنیک پروژه سنک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION _____ بوشهر

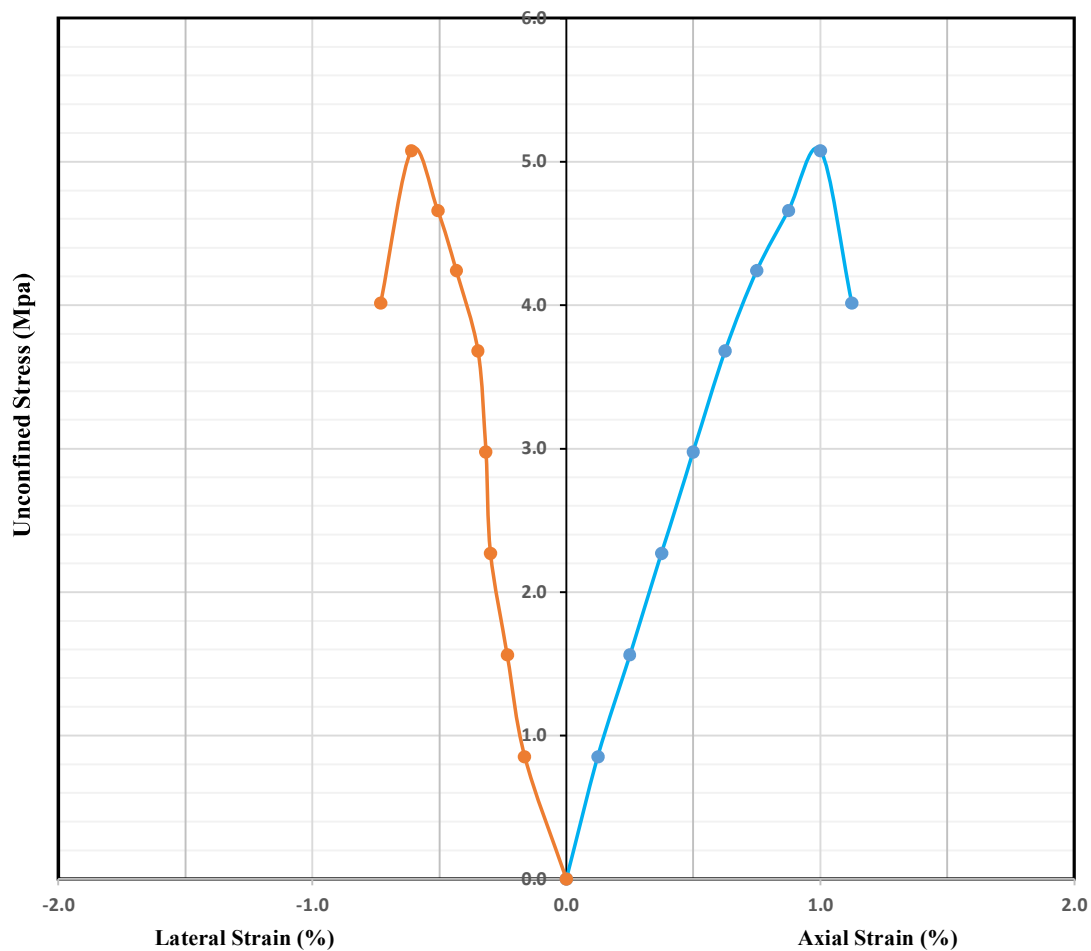


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-01	Bulk Density (kN/m ³):	20.65
Depth (m):	2.43-2.79	Dry Density (kN/m ³):	19.28
L (cm):	20.00	Moisture Content (%):	7.1
D (cm):	8.20	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	5.1



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION یوشهر

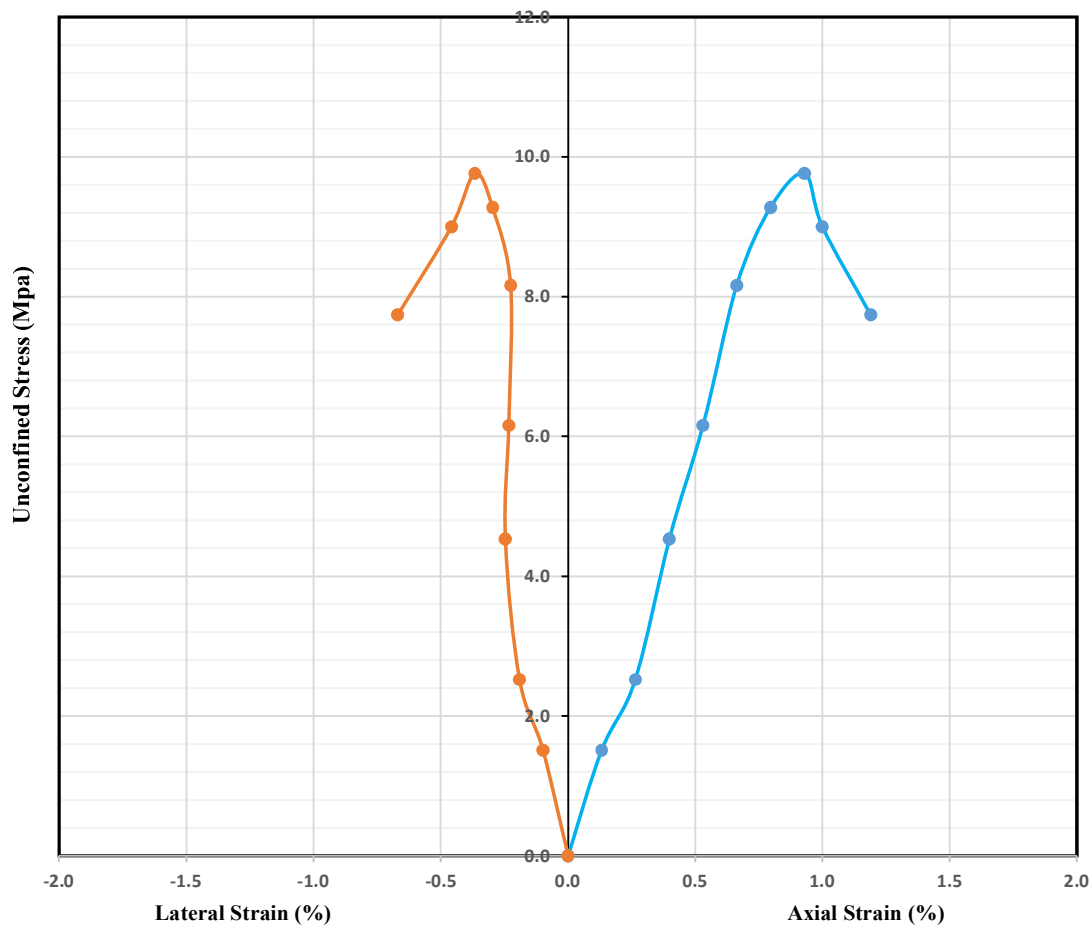


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-01	Bulk Density (kN/m ³):	20.26
Depth (m):	4.42-4.78	Dry Density (kN/m ³):	19.22
L (cm):	18.83	Moisture Content (%):	5.4
D (cm):	7.10	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	9.8



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION پوشهر

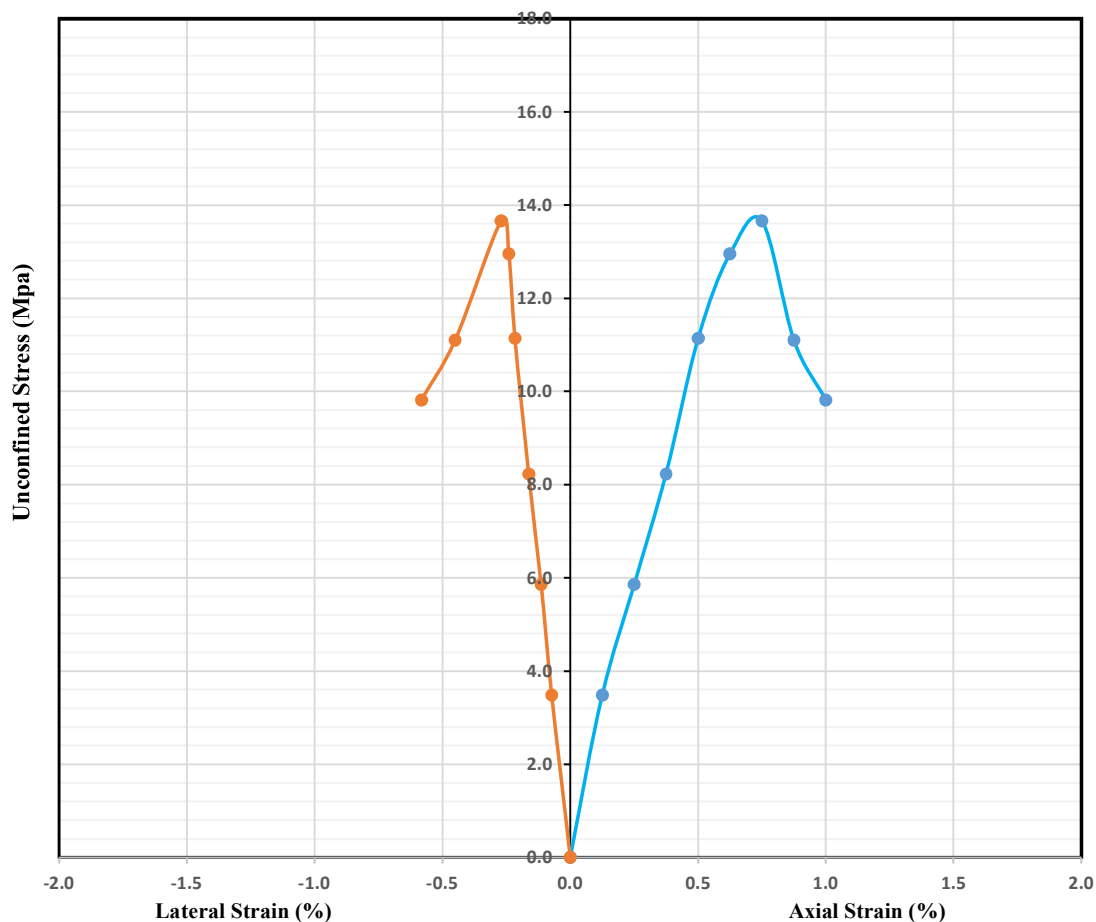


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-01	Bulk Density (kN/m ³):	21.30
Depth (m):	8.43-8.80	Dry Density (kN/m ³):	20.18
L (cm):	20.00	Moisture Content (%):	5.6
D (cm):	8.33	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	13.7



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION یوشهر

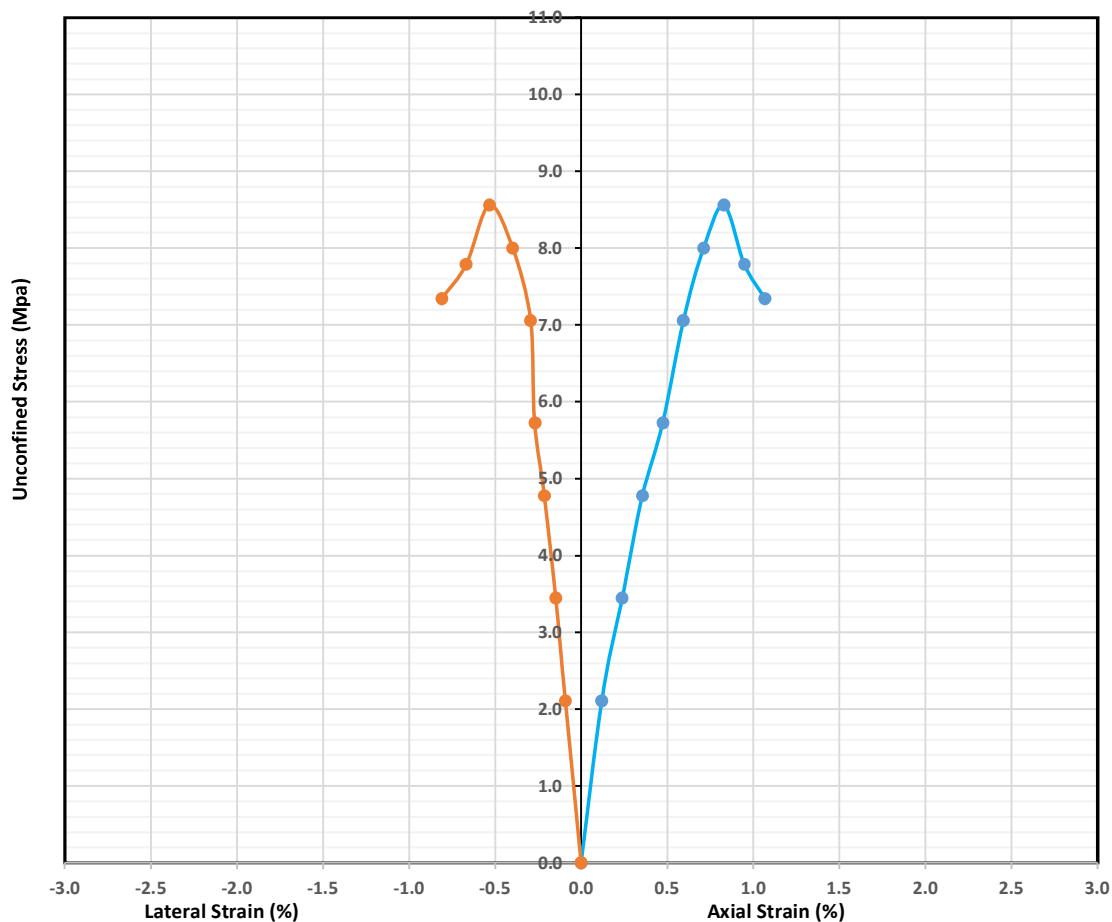


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-1	Bulk Density (kN/m ³):	20.45
Depth (m):	11.31-11.67	Dry Density (kN/m ³):	19.71
L (cm):	21.10	Moisture Content (%):	3.8
D (cm):	8.15	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	8.6



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION بوشهر

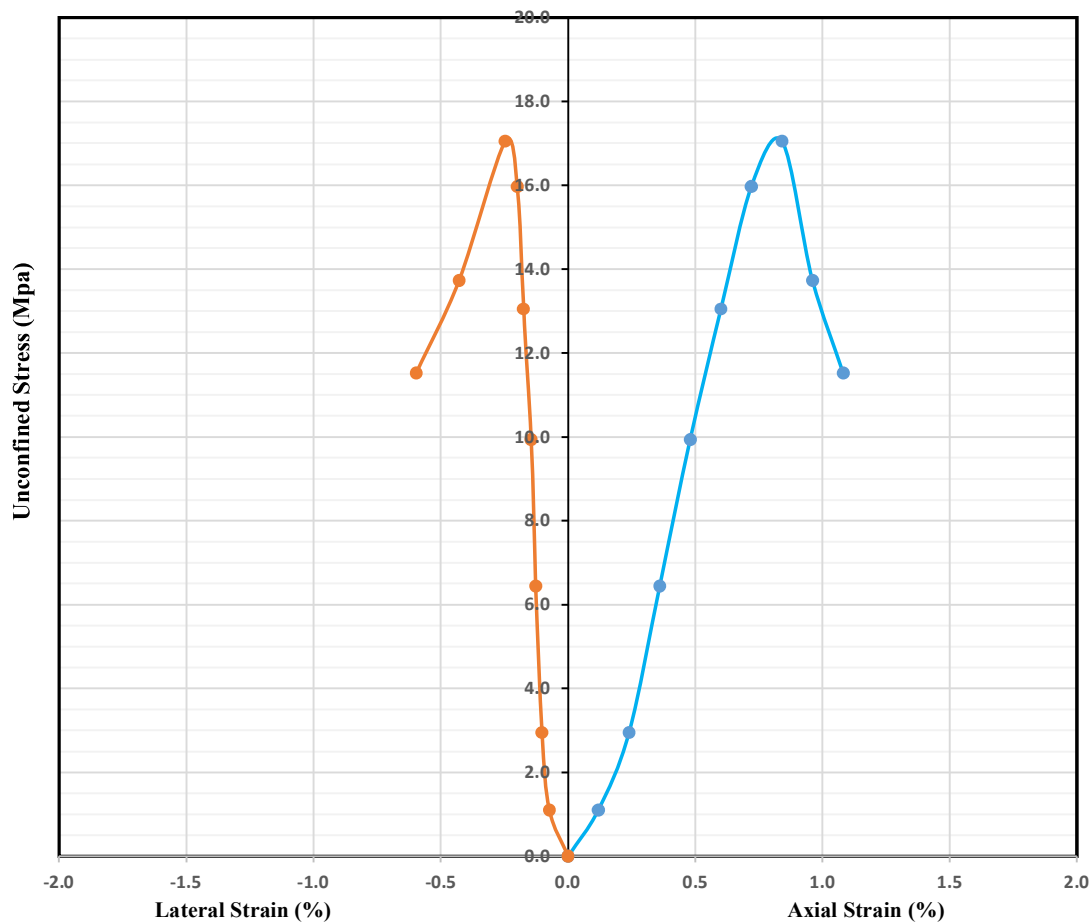


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-01	Bulk Density (kN/m ³):	22.31
Depth (m):	14.35-14.67	Dry Density (kN/m ³):	21.41
L (cm):	20.80	Moisture Content (%):	4.2
D (cm):	8.30	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	17.1



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION یوشهر

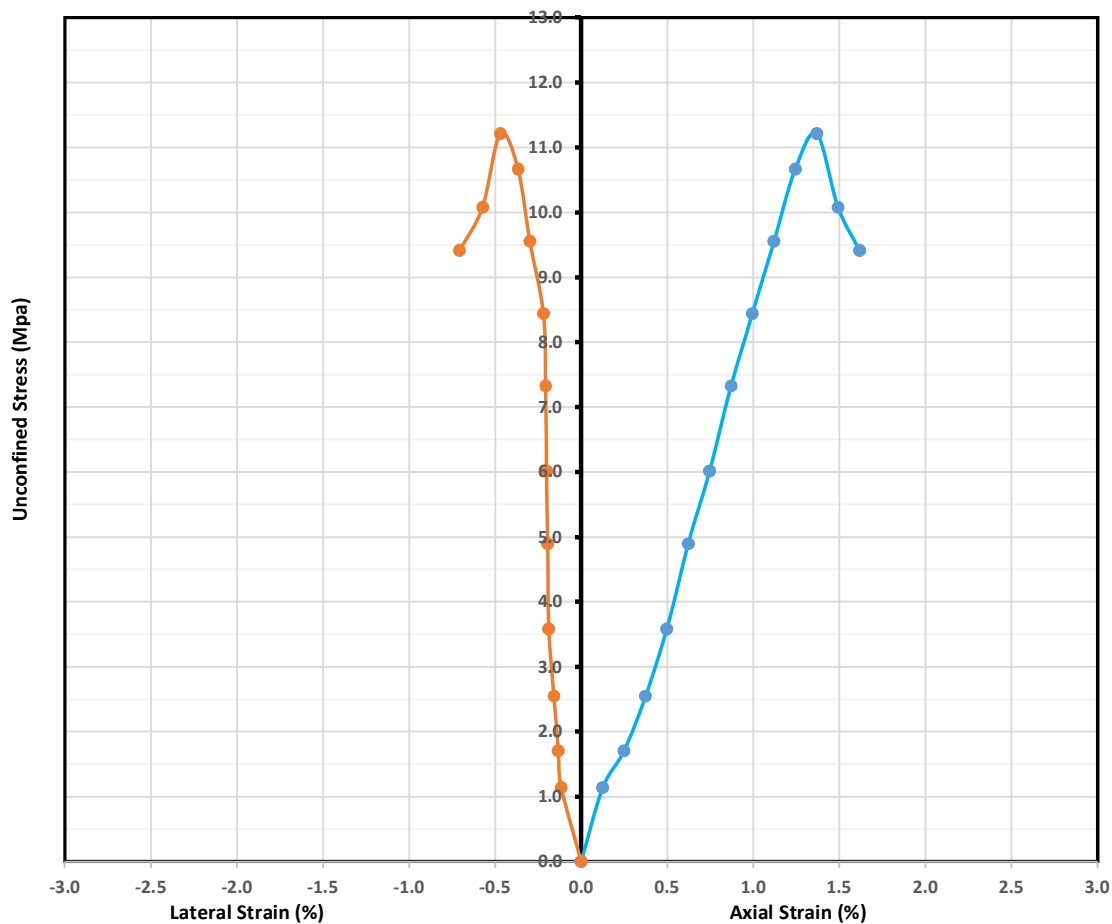


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-02	Bulk Density (kN/m ³):	21.87
Depth (m):	8.41-8.81	Dry Density (kN/m ³):	20.69
L (cm):	20.10	Moisture Content (%):	5.7
D (cm):	8.20	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	11.2



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION یوشهر

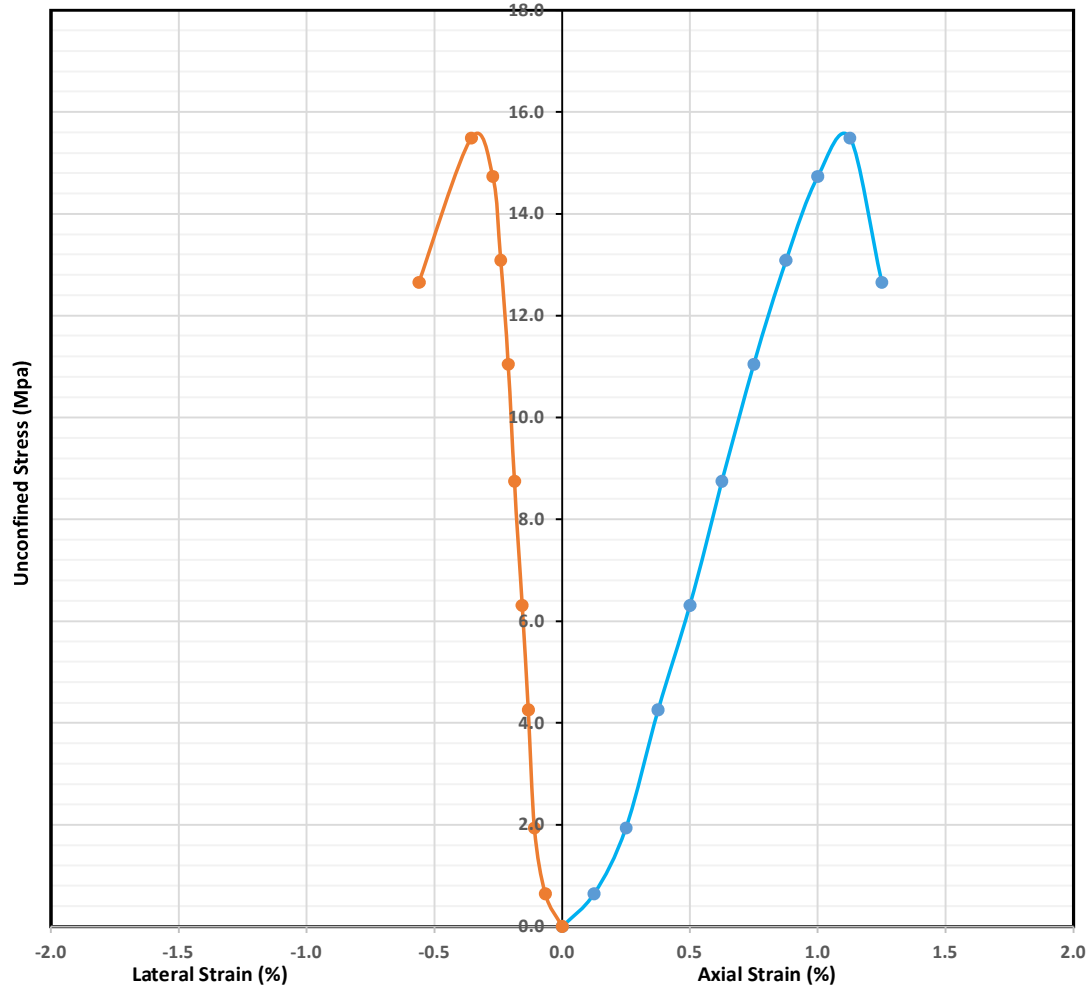

Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-02	Bulk Density (kN/m ³):	22.05
Depth (m):	12.27-12.6	Dry Density (kN/m ³):	20.91
L (cm):	20.00	Moisture Content (%):	5.4
D (cm):	8.30	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	15.5



Uniaxial Compression Test

CLIENT

PROJECT NAME


مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک

PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

پوشهر

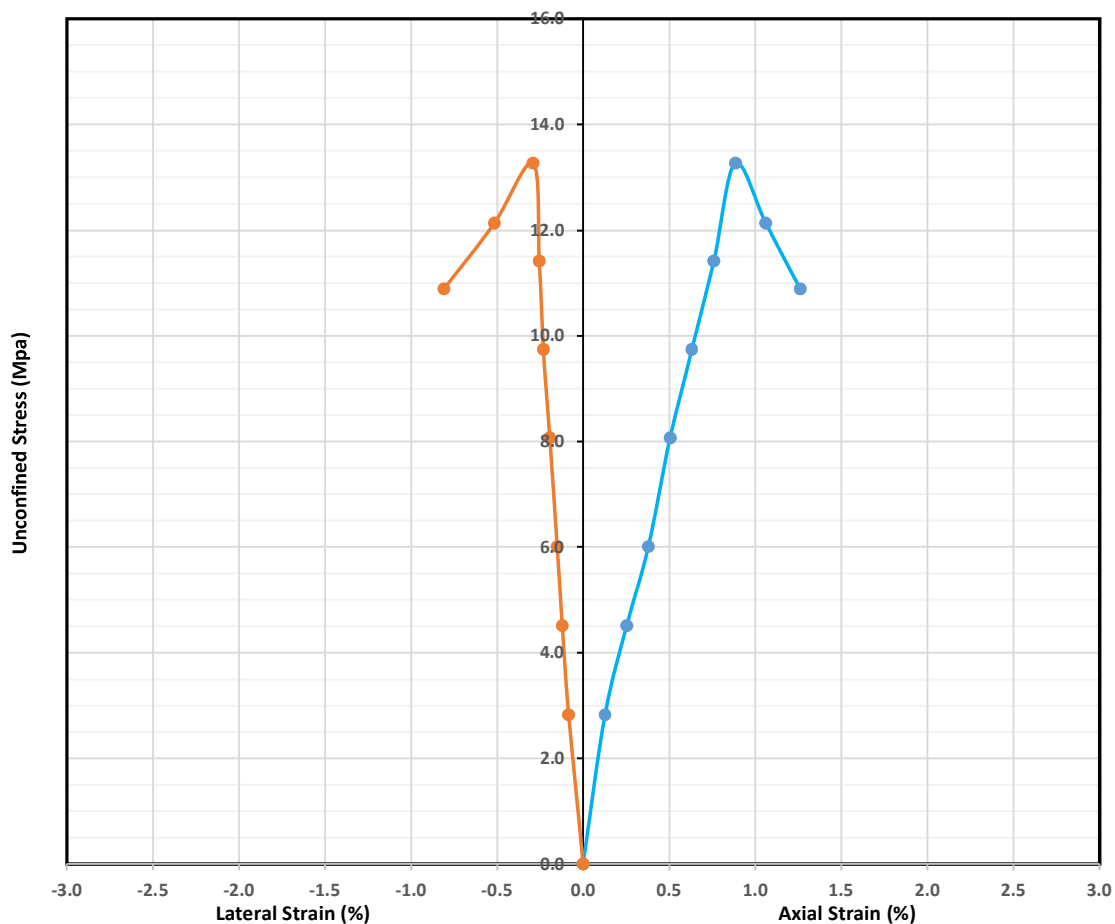

Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-02	Bulk Density (kN/m ³):	23.14
Depth (m):	15.0-15.42	Dry Density (kN/m ³):	22.18
L (cm):	19.80	Moisture Content (%):	4.3
D (cm):	8.22	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	13.3



Uniaxial Compression Test

CLIENT

PROJECT NAME


مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک

PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

بوشهر

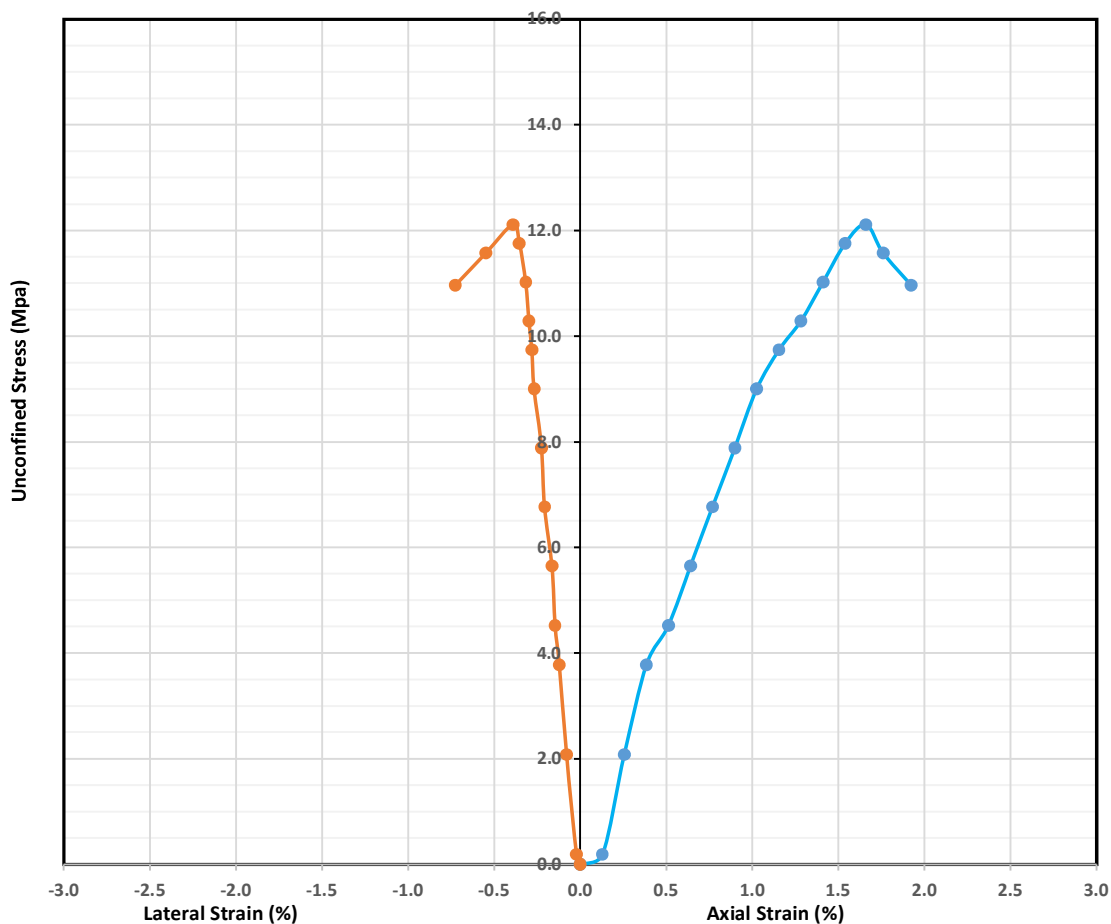


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-02	Bulk Density (kN/m ³):	20.11
Depth (m):	23.62-23.86	Dry Density (kN/m ³):	18.95
L (cm):	19.50	Moisture Content (%):	6.2
D (cm):	8.20	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	12.1



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION پوشهر

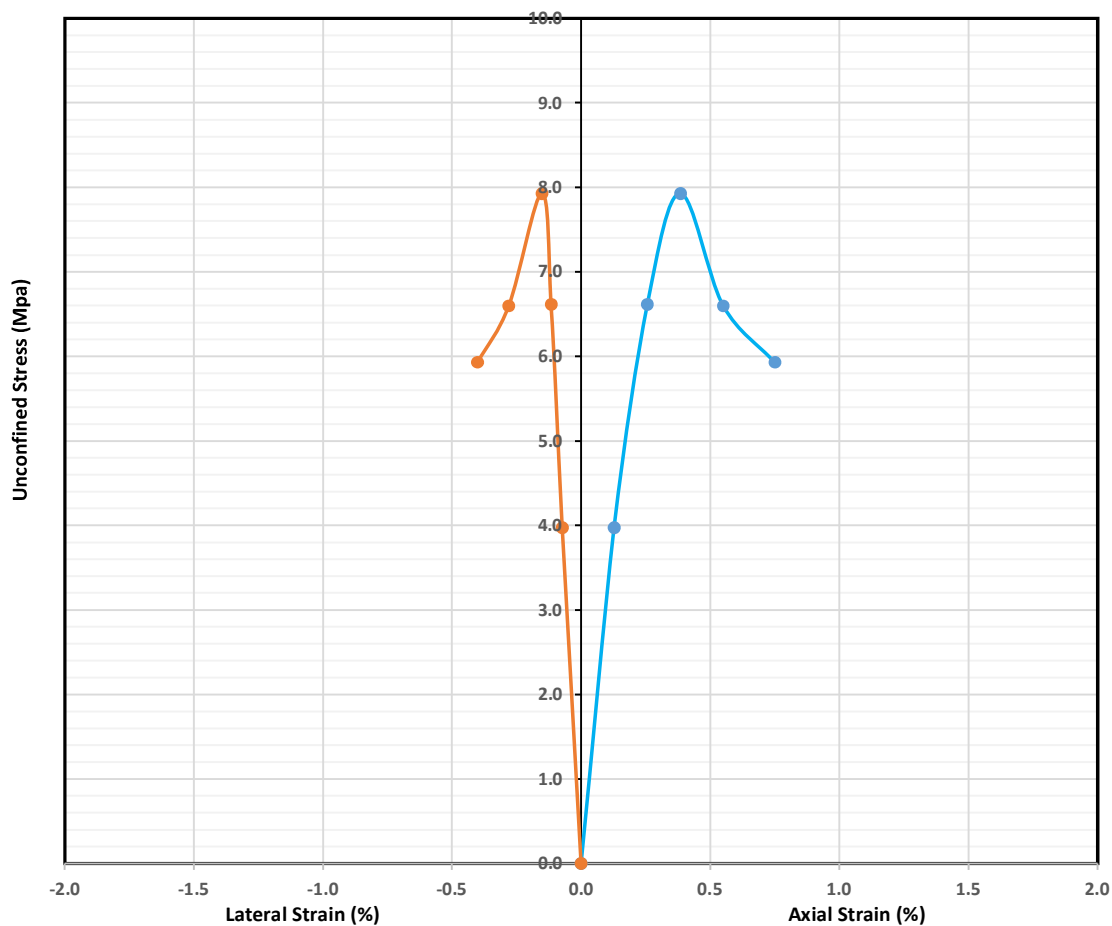

Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-02	Bulk Density (kN/m ³):	21.12
Depth (m):	28.4-28.7	Dry Density (kN/m ³):	20.16
L (cm):	19.50	Moisture Content (%):	4.8
D (cm):	8.20	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	7.9



Uniaxial Compression Test

CLIENT

PROJECT NAME


مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک

PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

بوشهر

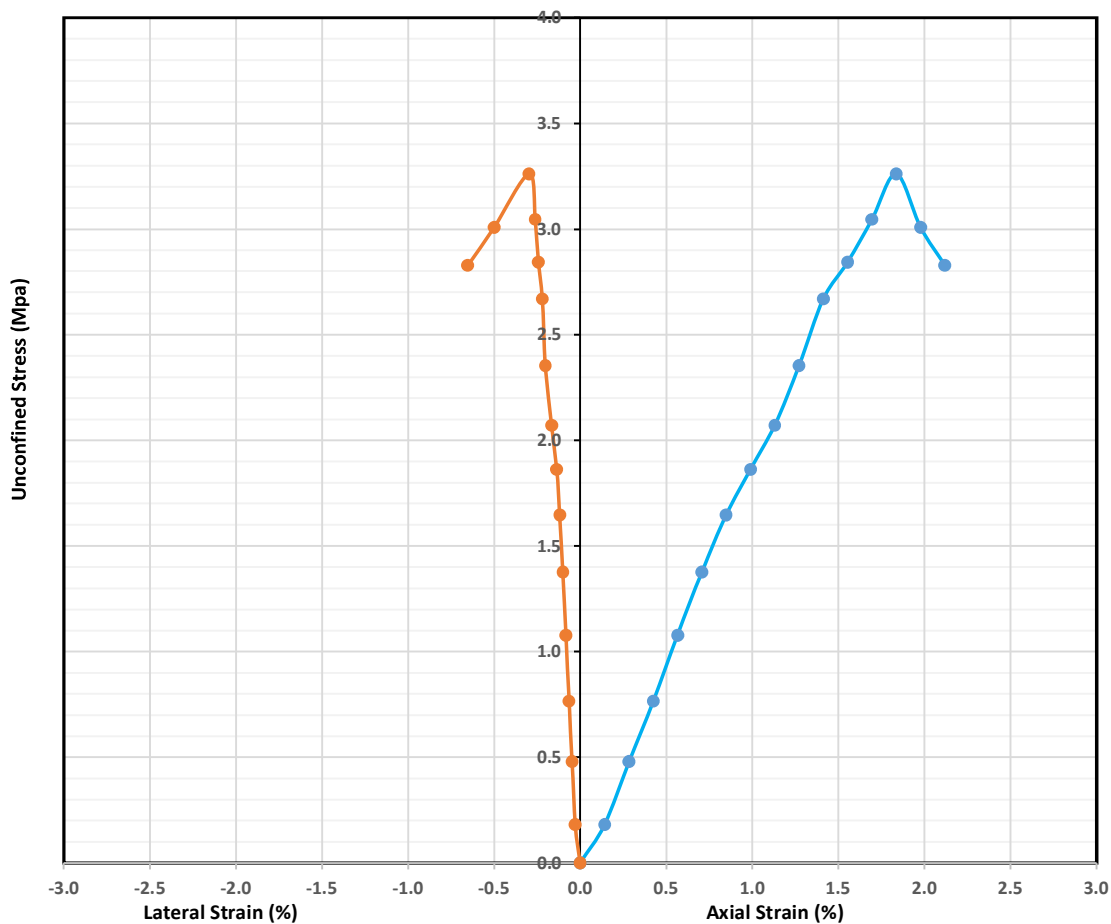


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-03	Bulk Density (kN/m ³):	18.97
Depth (m):	2.54-2.84	Dry Density (kN/m ³):	17.54
L (cm):	17.70	Moisture Content (%):	8.1
D (cm):	8.40	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	3.3



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME _____ مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION _____ بوشهر

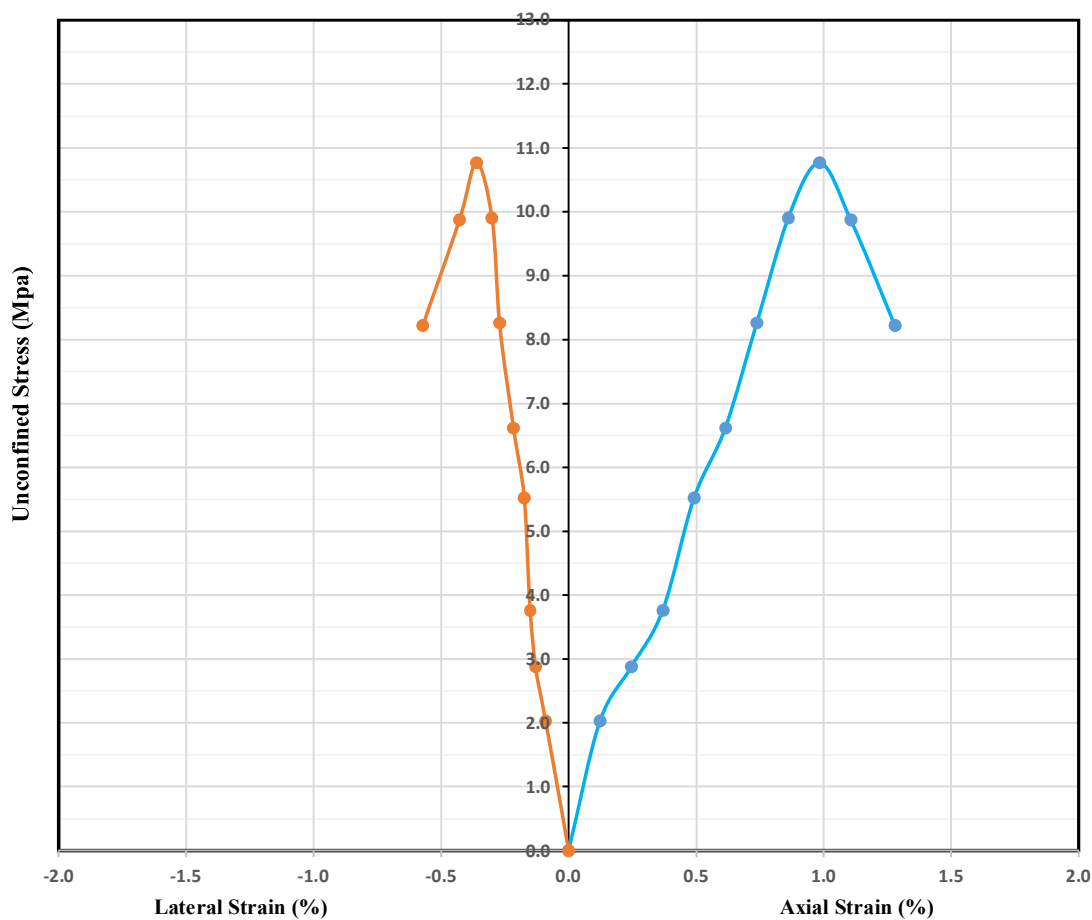


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-03	Bulk Density (kN/m ³):	20.55
Depth (m):	6.08-6.43	Dry Density (kN/m ³):	19.46
L (cm):	20.33	Moisture Content (%):	5.6
D (cm):	8.30	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	10.8



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION پوشهر

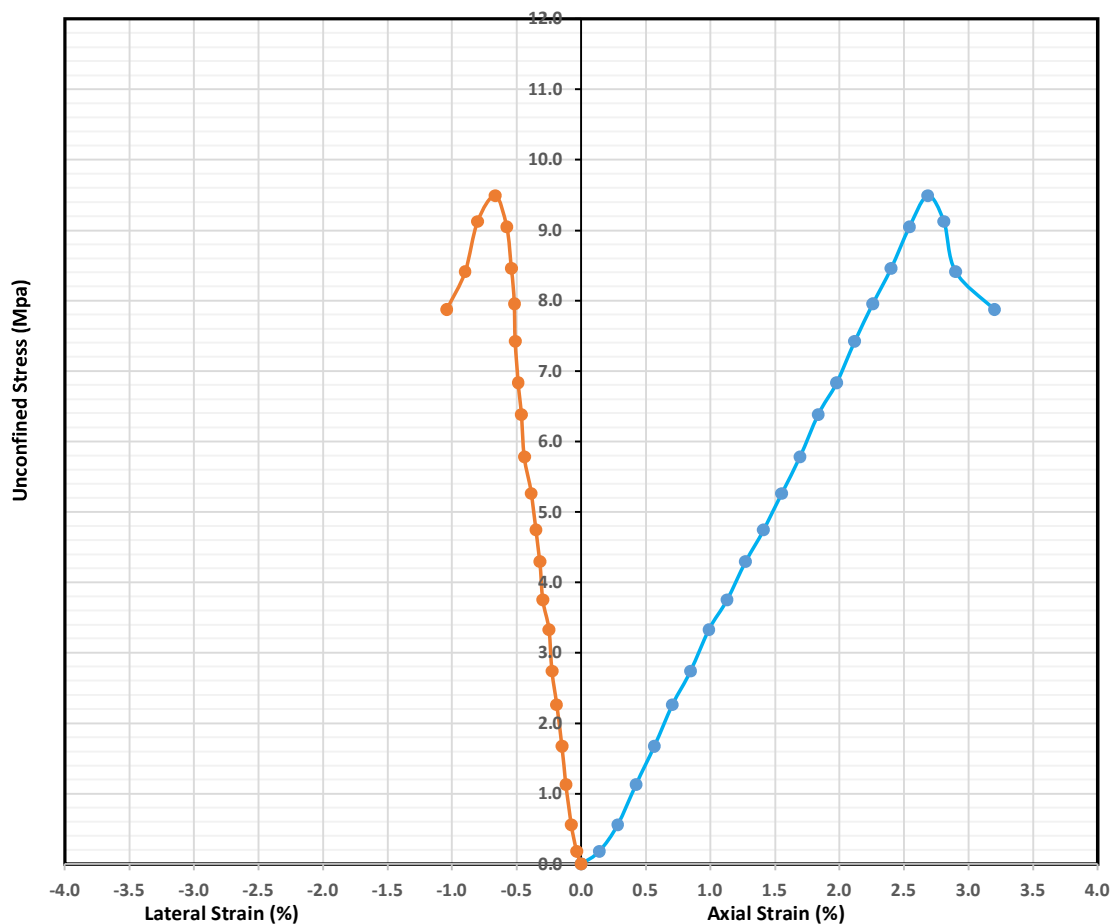

Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-03	Bulk Density (kN/m ³):	22.33
Depth (m):	13.49-13.82	Dry Density (kN/m ³):	20.70
L (cm):	17.70	Moisture Content (%):	7.9
D (cm):	8.40	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	9.5



Uniaxial Compression Test

CLIENT

PROJECT NAME


مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک

PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

بوشهر

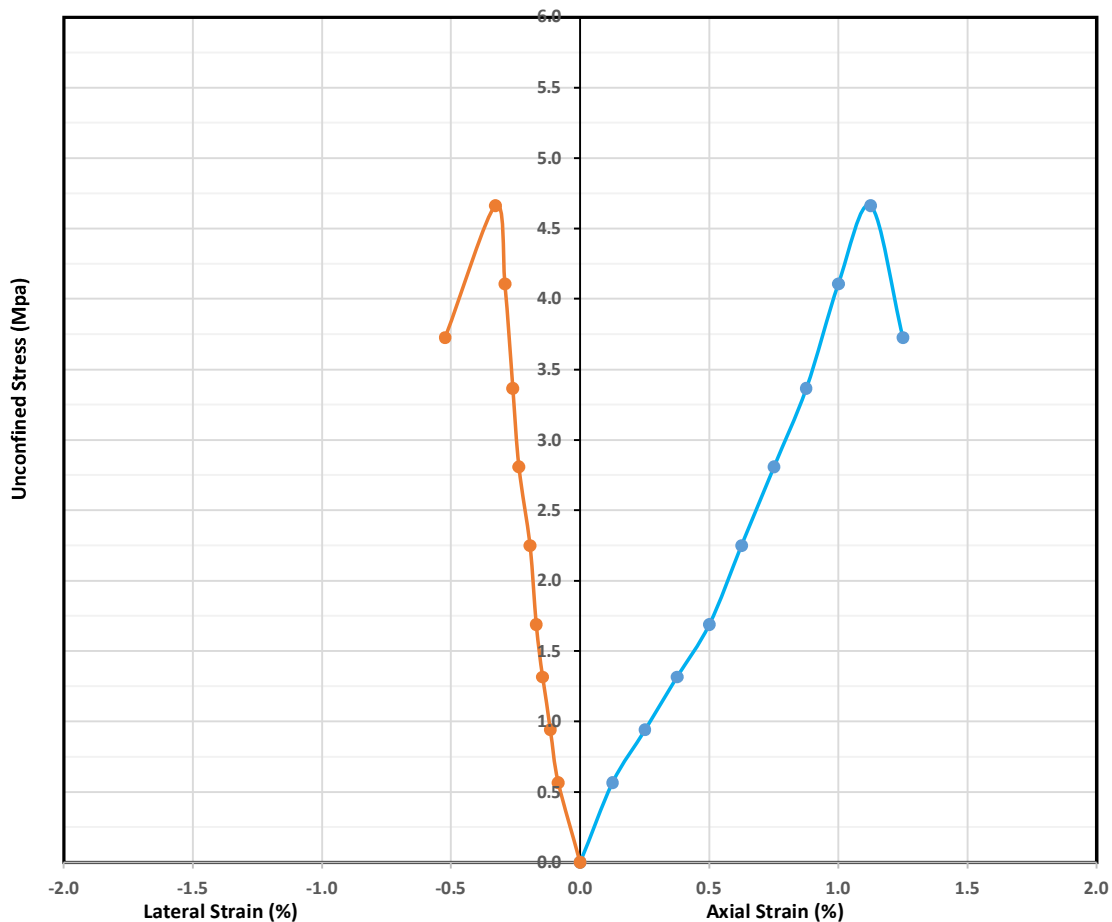

Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-04	Bulk Density (kN/m ³):	20.66
Depth (m):	2.67-3.0	Dry Density (kN/m ³):	19.39
L (cm):	20.00	Moisture Content (%):	6.6
D (cm):	8.22	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	4.7



Uniaxial Compression Test

CLIENT

PROJECT NAME


مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک

PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

بوشهر

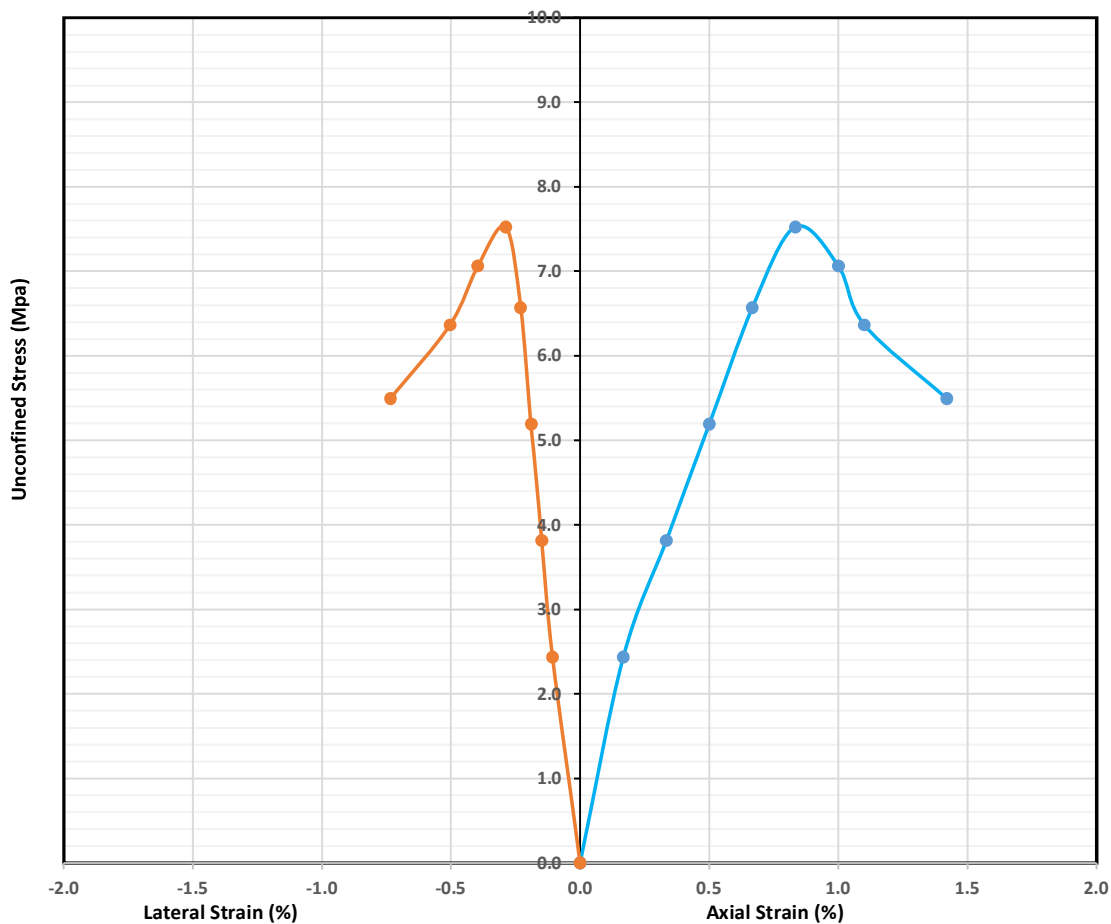

Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-04	Bulk Density (kN/m ³):	20.44
Depth (m):	5.0-5.45	Dry Density (kN/m ³):	19.03
L (cm):	15.00	Moisture Content (%):	7.4
D (cm):	6.05	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	7.5



Uniaxial Compression Test

CLIENT

PROJECT NAME


مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک

PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

بوشهر

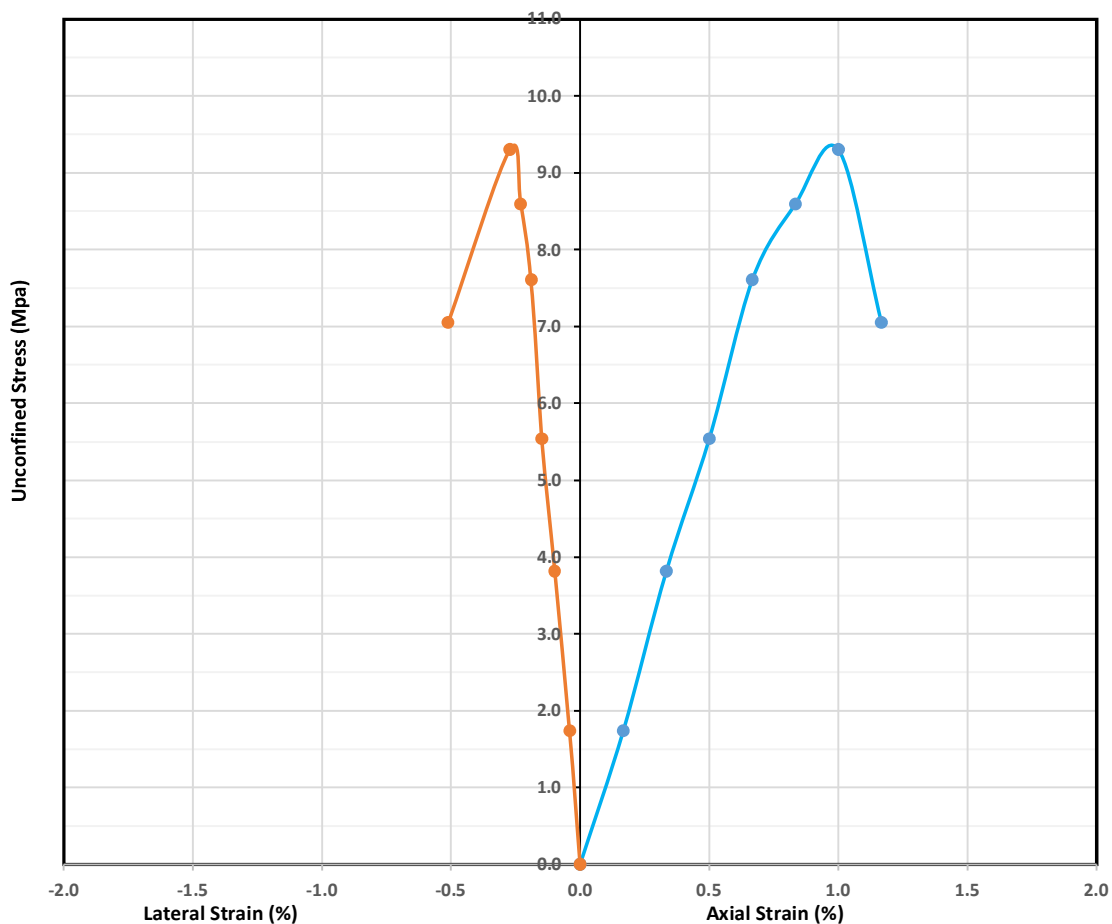

Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-04	Bulk Density (kN/m ³):	21.83
Depth (m):	9.0-9.37	Dry Density (kN/m ³):	20.53
L (cm):	15.00	Moisture Content (%):	6.3
D (cm):	6.05	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	9.3



Uniaxial Compression Test

CLIENT

PROJECT NAME


مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک

PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

بوشهر

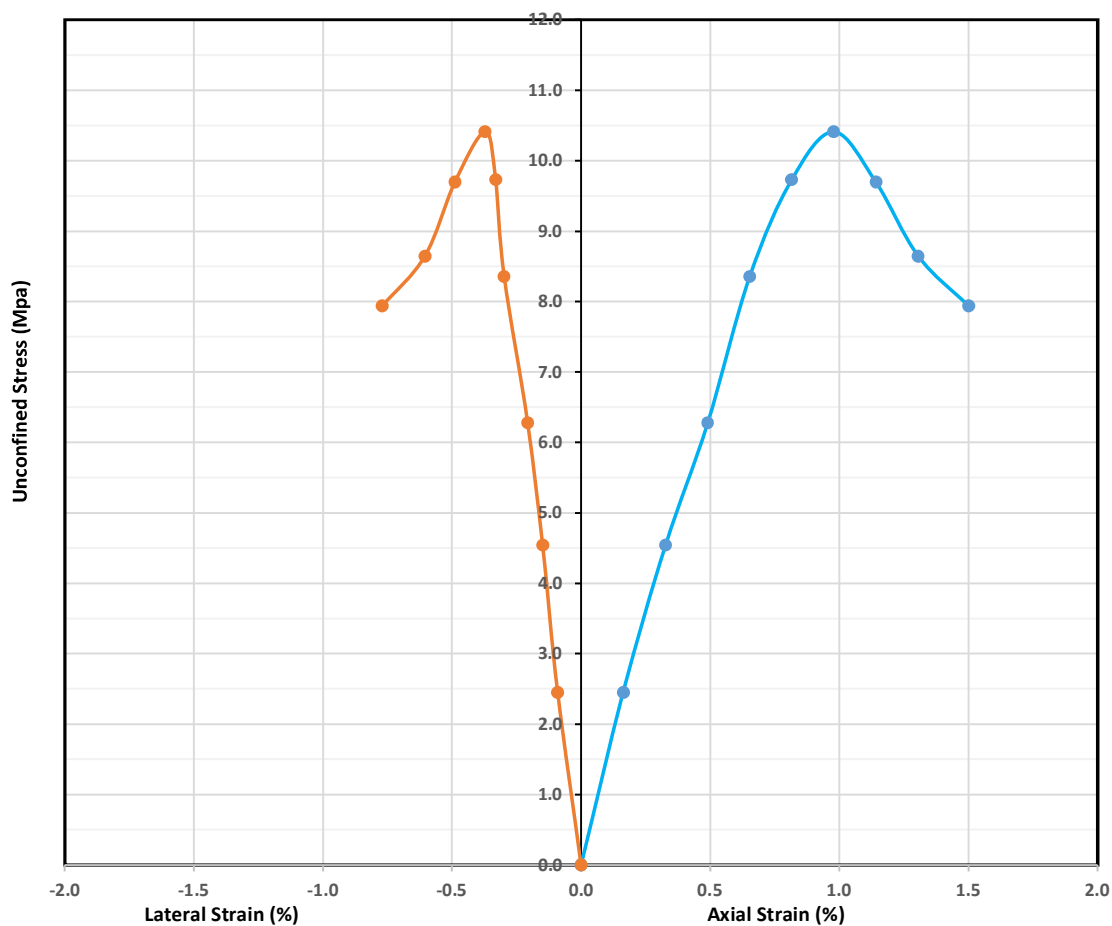


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-04	Bulk Density (kN/m ³):	22.40
Depth (m):	13.36-13.75	Dry Density (kN/m ³):	21.55
L (cm):	15.33	Moisture Content (%):	3.9
D (cm):	6.03	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	10.4



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION بوشهر

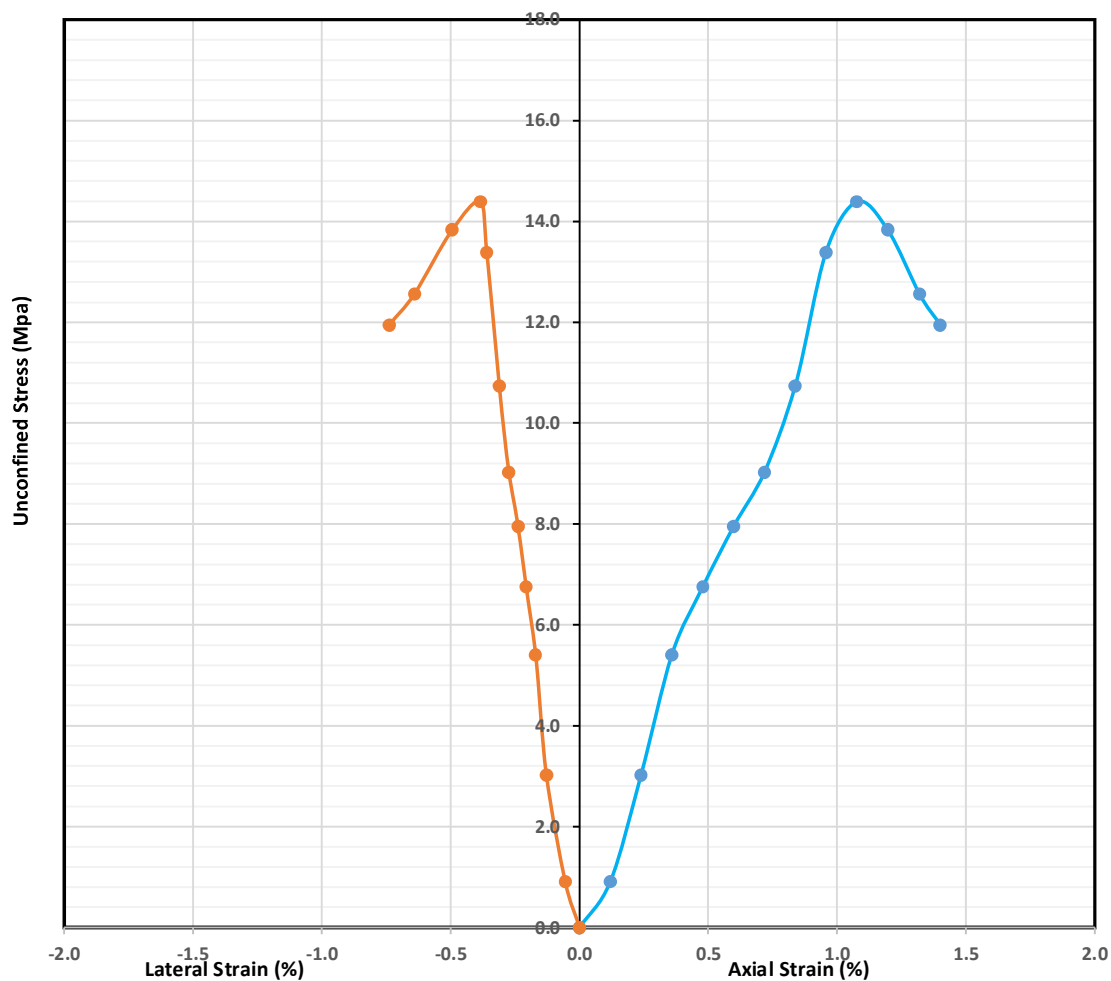

Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-05	Bulk Density (kN/m ³):	22.21
Depth (m):	8.67-9.00	Dry Density (kN/m ³):	20.40
L (cm):	20.90	Moisture Content (%):	8.9
D (cm):	8.20	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	14.4



Uniaxial Compression Test

CLIENT

PROJECT NAME


مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک

PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

بوشهر

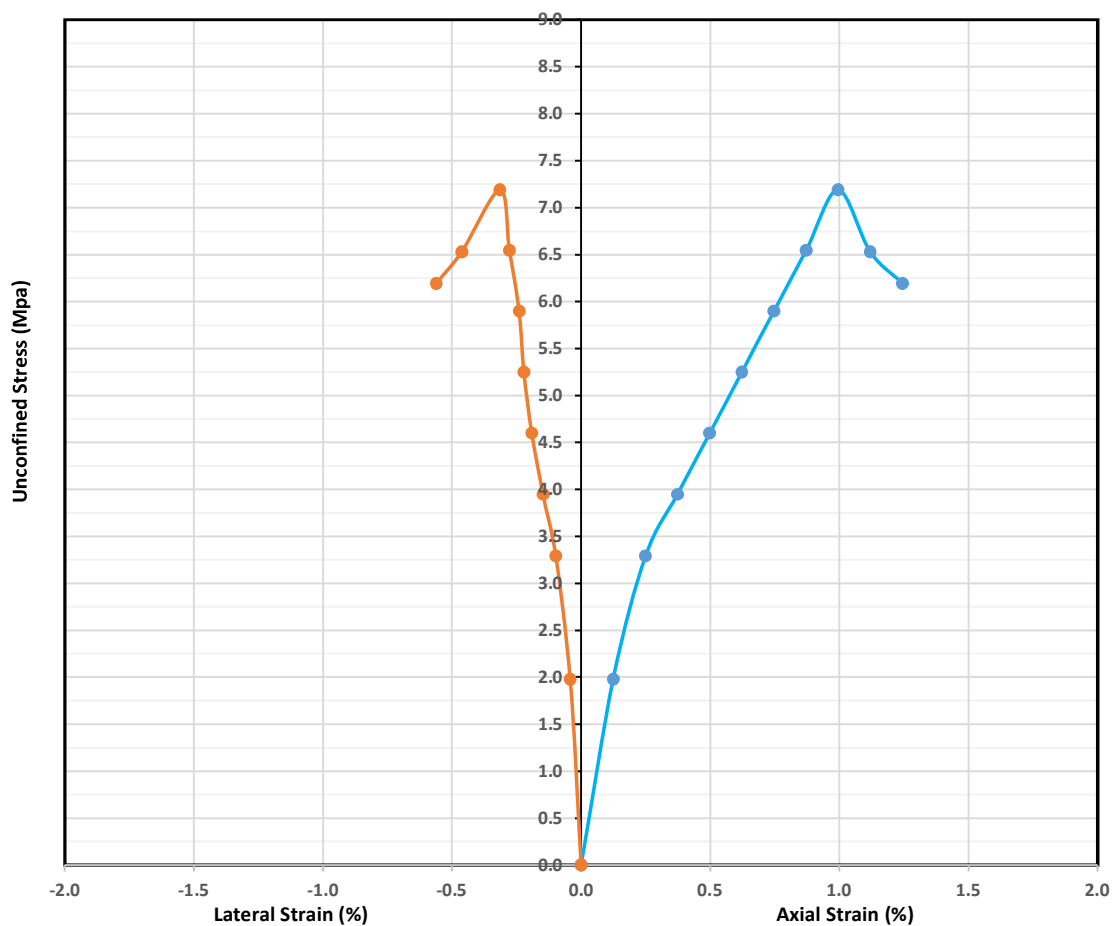


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-05	Bulk Density (kN/m ³):	21.59
Depth (m):	14.62-15.0	Dry Density (kN/m ³):	20.70
L (cm):	20.10	Moisture Content (%):	4.3
D (cm):	8.10	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	7.2



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION بوشهر

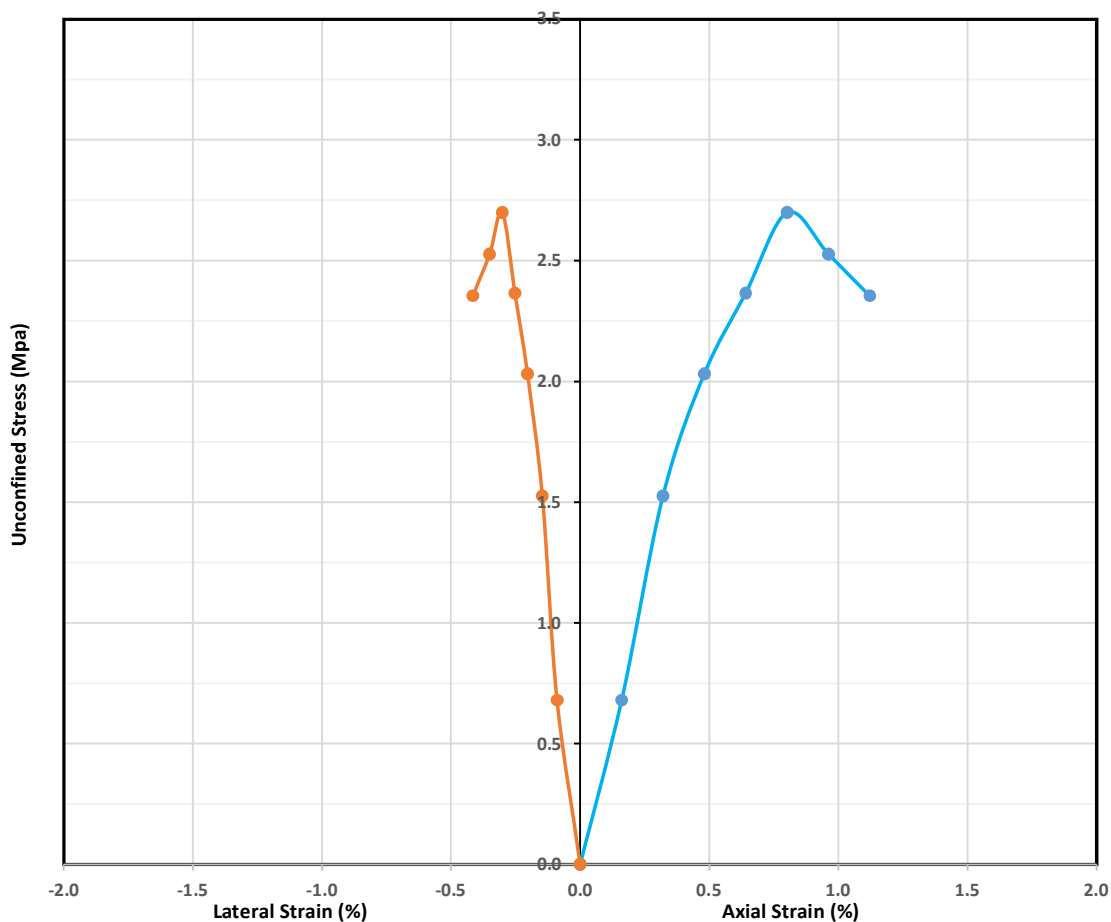


Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-06	Bulk Density (kN/m ³):	21.39
Depth (m):	5.4-5.82	Dry Density (kN/m ³):	20.08
L (cm):	15.60	Moisture Content (%):	6.5
D (cm):	6.12	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	2.7



Uniaxial Compression Test

CLIENT _____ PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
PROJECT NUMBER 589 PROJECT LOCATION بوشهر

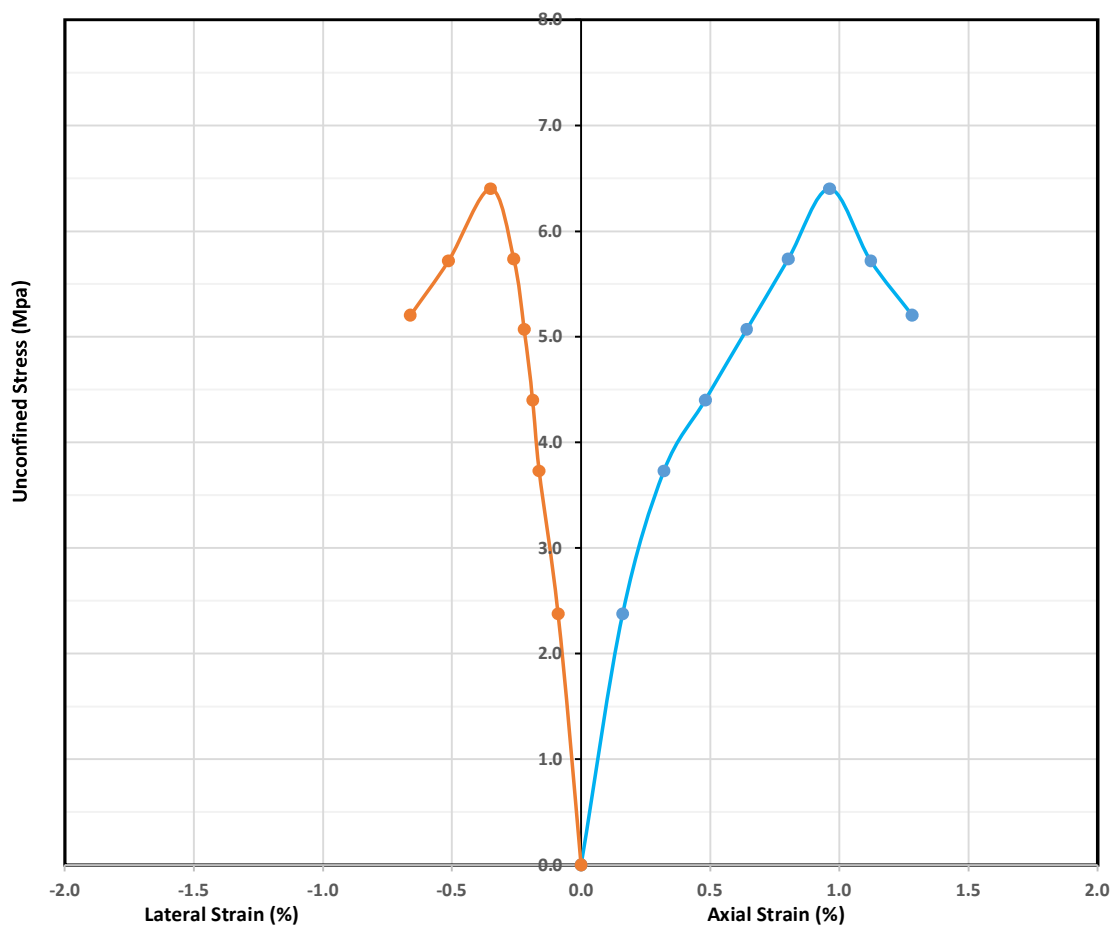

Sample Specification		Initial Condition	
Borehole ID:	BH-06	Bulk Density (kN/m ³):	22.54
Depth (m):	14.53-14.87	Dry Density (kN/m ³):	21.58
L (cm):	15.60	Moisture Content (%):	4.4
D (cm):	6.12	Strain Rate (%Per min.):	1.00

Test Results	
Unconfined Compressive Strength(MPa):	6.4

پیوست ۴-۵
آزمایش بار نقطه ای

Point Load Test Result



Project Name: مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک

Client :

Project No.: 589

Borehole No.	Depth (m)	Load (kgf)	W (mm)	D (mm)	Is (Mpa.)	F	Is ₀ (Mpa.)	UCT (approximately) (Mpa.)
BH-02	4.42-4.77	300	81.8	80.4	0.36	1.24	0.44	9.76
BH-02	10.0-10.46	300	82.2	81.6	0.35	1.25	0.44	9.63
BH-02	17.7-18.0	400	82.3	82.2	0.46	1.25	0.58	12.78
BH-02	25.31-25.69	700	82.4	80	0.83	1.24	1.03	22.67
BH-03	4.2-4.5	200	81	80.6	0.24	1.24	0.30	6.56
BH-03	9.26-9.57	300	81	81.8	0.36	1.25	0.44	9.76
BH-04	7.7-8.0	300	60.8	60.8	0.64	1.09	0.70	15.31
BH-04	11.62-12.0	200	61.1	60.6	0.42	1.09	0.46	10.17
BH-06	0.58-0.81	300	90.2	90	0.29	1.30	0.38	8.32
BH-06	7.48-7.9	100	61	60	0.21	1.09	0.23	5.12
BH-06	11.18-11.54	100	62.3	60	0.21	1.09	0.23	5.02
BH-06	13.0-13.3	100	60	60	0.22	1.09	0.24	5.21

Note:

$$D_p = 4A / \pi$$


$$A = WD$$

$$I_s = \text{Calibrated Load/Area}$$

$$F = (D/50)^{0.45}$$

$$I_{s0} = I_s * F$$

$$UCT \approx I_{s0} * 22$$



پیوست ۴-۶

آزمایش برش مستقیم



CLIENT

PROJECT NAME

مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک



PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

بوشهر

Direct Shear Test

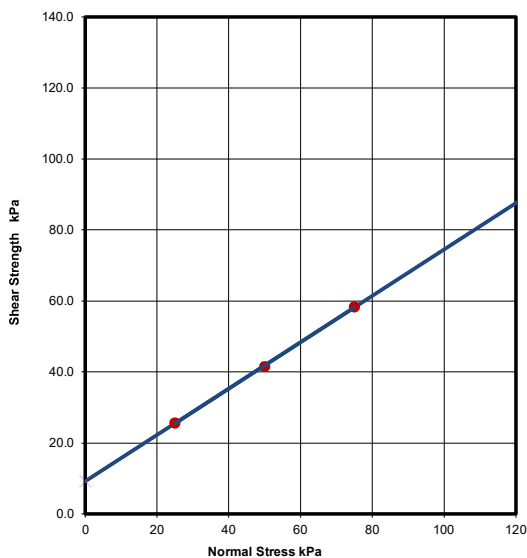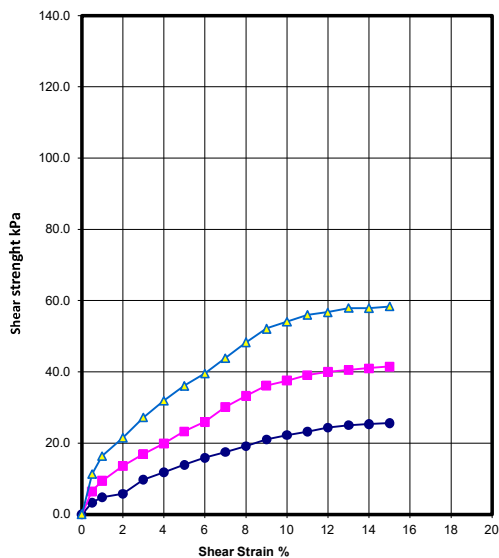

Borehole ID:	BH-03	Sample Type:	Remolded
Sample Depth (m):	0.5-1.0	Test Type:	Fast

Sample Specification				Sample Condition Before Test				Sample Condition After Test			
Sample No.:	1	2	3	Sample No.:	1	2	3	Sample No.:	1	2	3
Height (cm):	3.0	3.0	3.0	Moisture (%):	6.8	6.8	6.6	Moisture (%):	13.0	13.9	13.5
B*L (cm*cm):	10*10	10*10	10*10	Saturation (%):	48.52	48.29	47.19	Saturation (%):	97.90	99.79	98.72
γ_d (kN/m ³):	19.03	19.00	19.07	Void Ratio:	0.37	0.37	0.37	Void Ratio:	0.34	0.36	0.35

Test Results	
C (kPa):	9.13
ϕ (Degree):	33.2



CLIENT

PROJECT NAME

مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک



PROJECT NUMBER

589

PROJECT LOCATION

پوشهر

Direct Shear Test

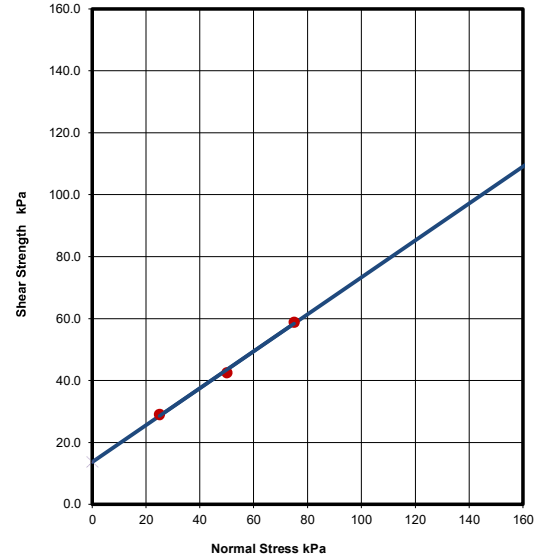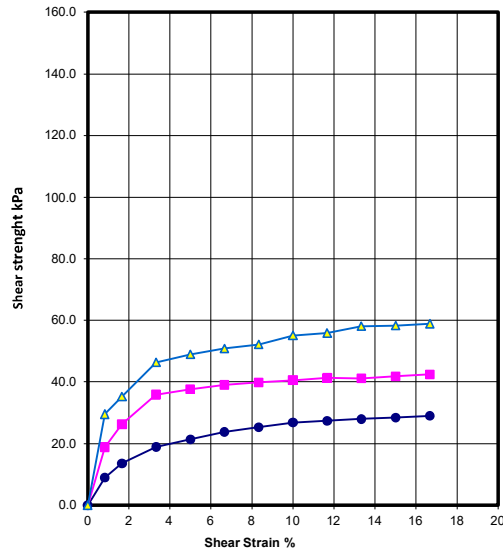

Borehole ID:	BH-05	Sample Type:	Remolded
Sample Depth (m):	1.5-2.0	Test Type:	Slow

Sample Specification				Sample Condition Before Test				Sample Condition After Test			
Sample No.:	1	2	3	Sample No.:	1	2	3	Sample No.:	1	2	3
Height (cm):	2.2	2.2	2.2	Moisture (%):	8.1	8.6	7.5	Moisture (%):	13.0	11.3	10.8
B*L (cm*cm):	6*6	6*6	6*6	Saturation (%):	51.39	59.52	47.75	Saturation (%):	98.34	95.83	97.31
γ_d (kN/m ³):	18.69	19.19	19.61	Void Ratio:	0.42	0.38	0.42	Void Ratio:	0.35	0.31	0.29

Test Results

C (kPa): 13.67

 ϕ (Degree): 30.8

پیوست ۷-۴

آزمایش مقاومت کششی برزیلی سنگ

 Splitting Tensile Strength Test Results (Brazilian Test)						
Project: مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک						
Client: PROJECT NUMBER: 589						
Borehole No.	Depth	D mm	H mm	P N	Tensile Strength MPa	
BH-02	3.8-4.0	82.0	51.0	5000	0.76	
BH-02	7.52-7.78	81.8	51.3	8000	1.21	
BH-02	12.27-12.6	81.6	52.2	7000	1.05	
BH-02	20.5-20.8	82.0	52.0	6000	0.90	
BH-02	27.53-28.0	83.0	56.0	6000	0.82	
BH-03	11.67-11.95	80.0	52.0	5000	0.77	
BH-04	3.7-4.0	81.4	48.6	5000	0.80	
BH-05	5.33-5.77	83.0	58.8	7000	0.91	
BH-06	10.0-10.41	61.0	42.0	3000	0.75	

پیوست ۴-۸

آزمایش نسبت وزن مخصوص (Gs)

Soil Specific Gravity Tests

ASTM D-0854



Project: مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک

Client:

BH No	Depth	Specific Gravity
	(m)	(Gs)
BH-02	28.4-28.76	2.64
BH-05	8.67-9.0	2.66
BH-06	14.53-14.87	2.66

پیوست ۴-۹

آزمایش شیمیایی

Chemical Test –GCS Soil					
BH No:	Depth (m)	SO ₄ ⁻² (in Water) (%)	SO ₄ ⁻² (Total) (%)	CL ⁻ (%)	pH at 25° c (ASTM4972)
		(BS1377)	(BS1377)		
BH -02	0.50	0.28	0.45	0.210	8.0
BH -02	1.50	0.24	0.42	0.321	8.2
BH -02	4.42	0.35	0.57	0.287	8.2
BH -05	0.50	0.31	0.41	0.304	8.0
BH -05	1.50	0.19	0.33	0.183	8.1
BH -05	5.53	0.39	0.54	0.295	8.1

Chemical Test –GCS Water				
BH No:	SO ₄ ⁻² (%)	CL ⁻ (%)	pH at 25° c	
	(ASTM D516)	(ASTM D512)	(ASTM D1293)	
BH -02	1680.0	1820.0	7.9	

پیوست ۴-۱۰

مقادیر پیشنهادی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک طبیعی

مقادیر پیشنهادی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی لایه‌های طبیعی

<i>Layer type according to Unified method</i>	<i>CL</i>	<i>Marl (CL)</i>	<i>Marl (CL)</i>	<i>Unit</i>
<i>Depth</i>	0.5-3.5	3.5-7.5	7.5-30	<i>m</i>
<i>Soil cohesion (Cu)</i>	1.0-2.0	2.5-5.0	4.0-8.0	<i>kg/cm2</i>
<i>Soil wet density (γ_w)</i>	1.9-2.0	1.95-2.15	2.0-2.2	<i>g/cm3</i>
<i>Soil module of elasticity (Es)</i>	200-400	500-1000	800-1600	<i>kg/cm2</i>
<i>Soil Poisson ratio (v)</i>	0.35-0.40	0.30-0.35	0.30-0.35	-

پیوست ۴-۱۱

آزمایش CBR

California Bearing Ratio

(C.B.R)



PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک


CLIENT شرکت هیرگان انرژی

Borehole ID: BH-CGS-1 Sample Depth (m): 1.5-3.0

در صد تورم %	عدد سی.بی.آر نمونه در تراکم ۹۰٪	درصد رطوبت نمونه (%)	دانشسته خشک نمونه خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب)	تعداد ضربه در هر لایه
0.0	CBR 2.5 _(mm) % 24.5 CBR 5.0 _(mm) % 28.6	11.62	*** 1.90	65

روش آزمایش تراکم ASTM D1557

نوع آزمایش CBR Dry

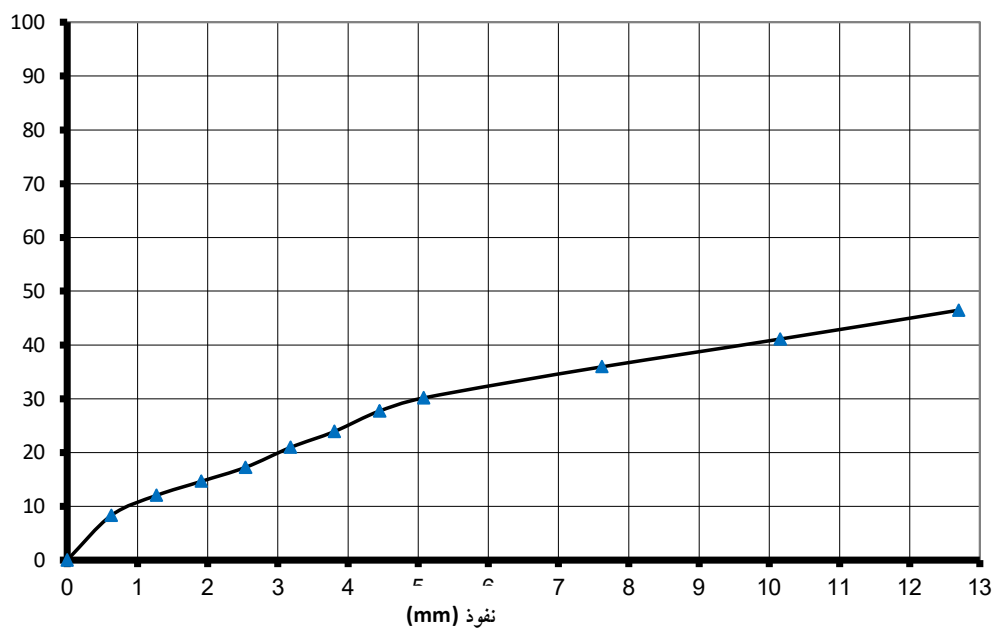

***دانشسته قید شده مربوط به آزمایش تراکم اصلاح شده می باشد. تست CBR در تراکم ۹۰٪ آزمایش تراکم اصلاح شده انجام شده است.

California Bearing Ratio

(C.B.R)



PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک


CLIENT شرکت هیرگان انرژی

Borehole ID: BH-CGS-2 Sample Depth (m): 1.5-3.0

در صد تورم %	عدد سی.بی.آر نمونه در تراکم ۹۰٪	درصد رطوبت نمونه (%)	نمونه خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب) دانشیه خشک	تعداد ضربه در هر لایه
0.0	CBR 2.5 _(mm) % 22.5 CBR 5.0 _(mm) % 33.1	12.49	*** 1.93	65

روش آزمایش تراکم ASTM D1557

نوع آزمایش CBR Dry

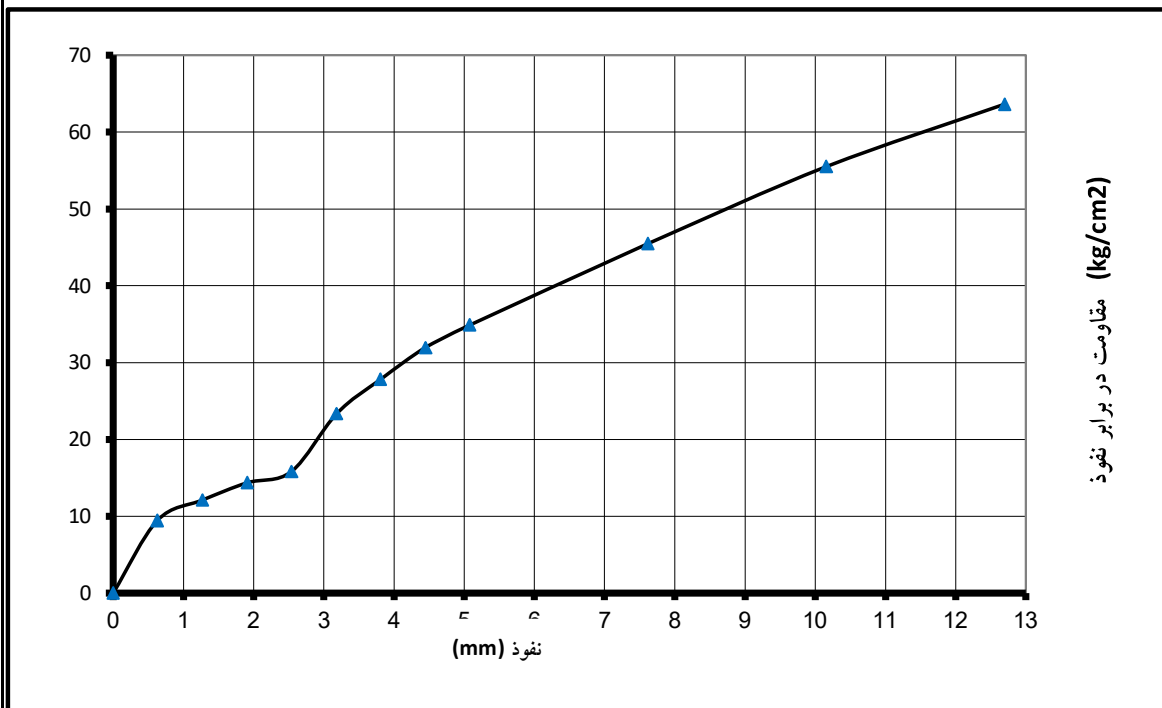

***دانشیه قید شده مربوط به آزمایش تراکم اصلاح شده می باشد. تست CBR در تراکم ۹۰٪ آزمایش تراکم اصلاح شده انجام شده است.

California Bearing Ratio

(C.B.R)



PROJECT NAME مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک


CLIENT شرکت هیرگان انرژی

Borehole ID: BH-CGS-3 Sample Depth (m): 1.0-3.0

در صد تورم %	عدد سی.بی.آر نمونه در تراکم ۹۰٪	درصد رطوبت نمونه (%)	دانشسته خشک نمونه خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب)	تعداد ضربه در هر لایه
0.0	CBR 2.5 _(mm) % 11.9 CBR 5.0 _(mm) % 13.1	14.7	*** 1.87	65

روش آزمایش تراکم ASTM D1557

نوع آزمایش CBR Dry

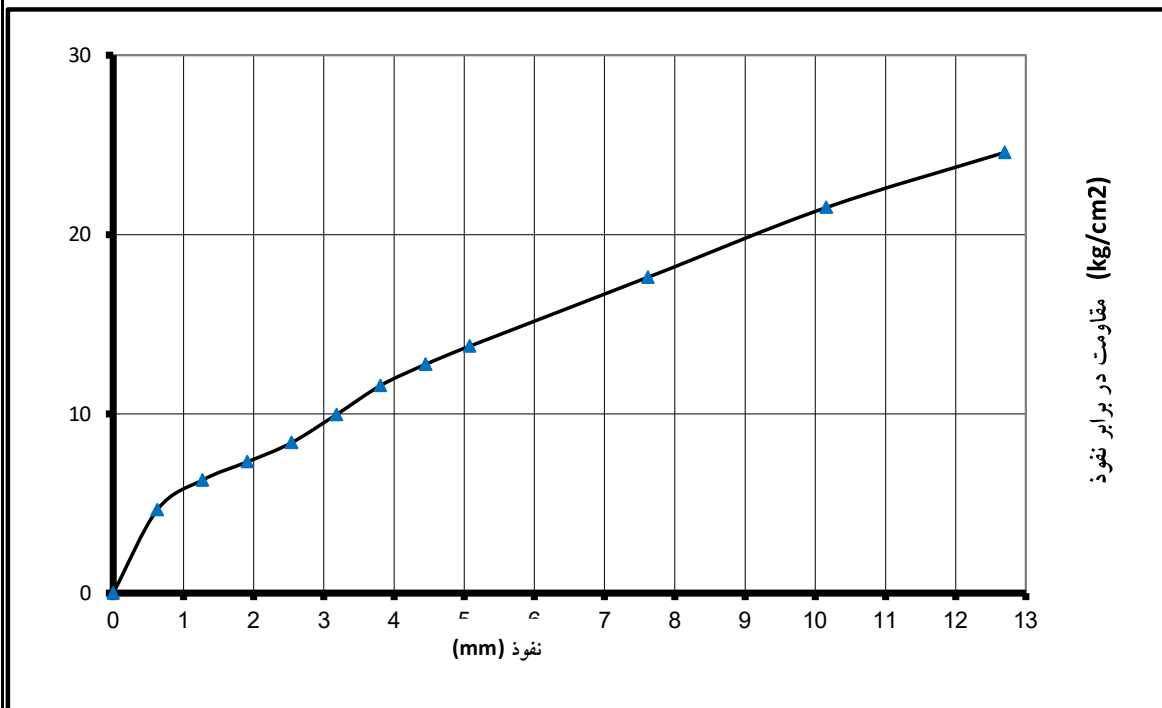

***دانشسته قید شده مربوط به آزمایش تراکم اصلاح شده می باشد. تست CBR در تراکم ۹۰٪ آزمایش تراکم اصلاح شده انجام شده است.

پیوست ۴-۱۲


آزمایش تراکم



Compaction Test

Project : مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
Client : شرکت هیرگان انرژی

Borehole No: BH-CGS-01
Sample Depth (m) : 1.0-3.0

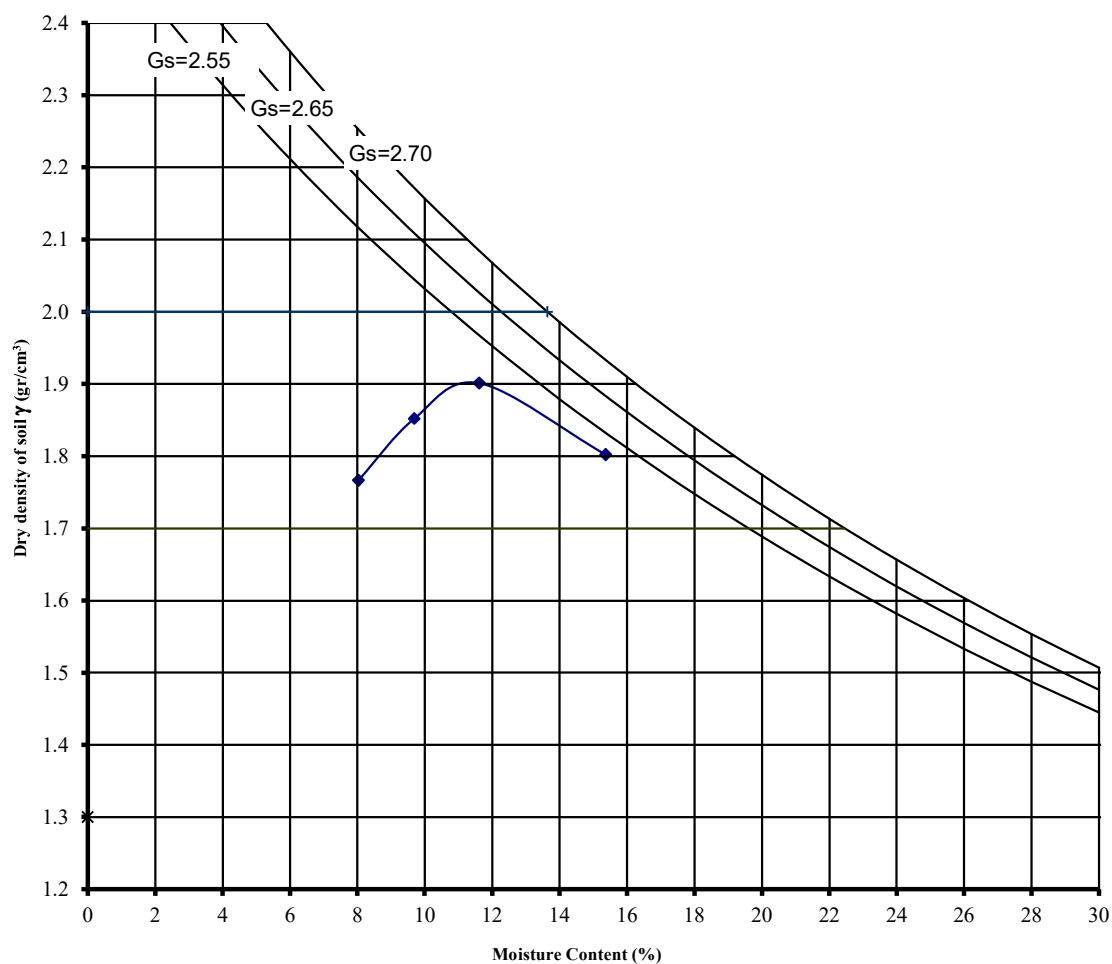


Maximum Dry Density:	1.90 gr/cm ³	Optimum Moisture Content:	11.62 %
Type of Compaction:	(1) Proctor	(2) Modified	✓



Compaction Test

Project : مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
Client : شرکت هیرگان انرژی

Borehole No: BH-CGS-02
Sample Depth (m) : 1.5-3.0

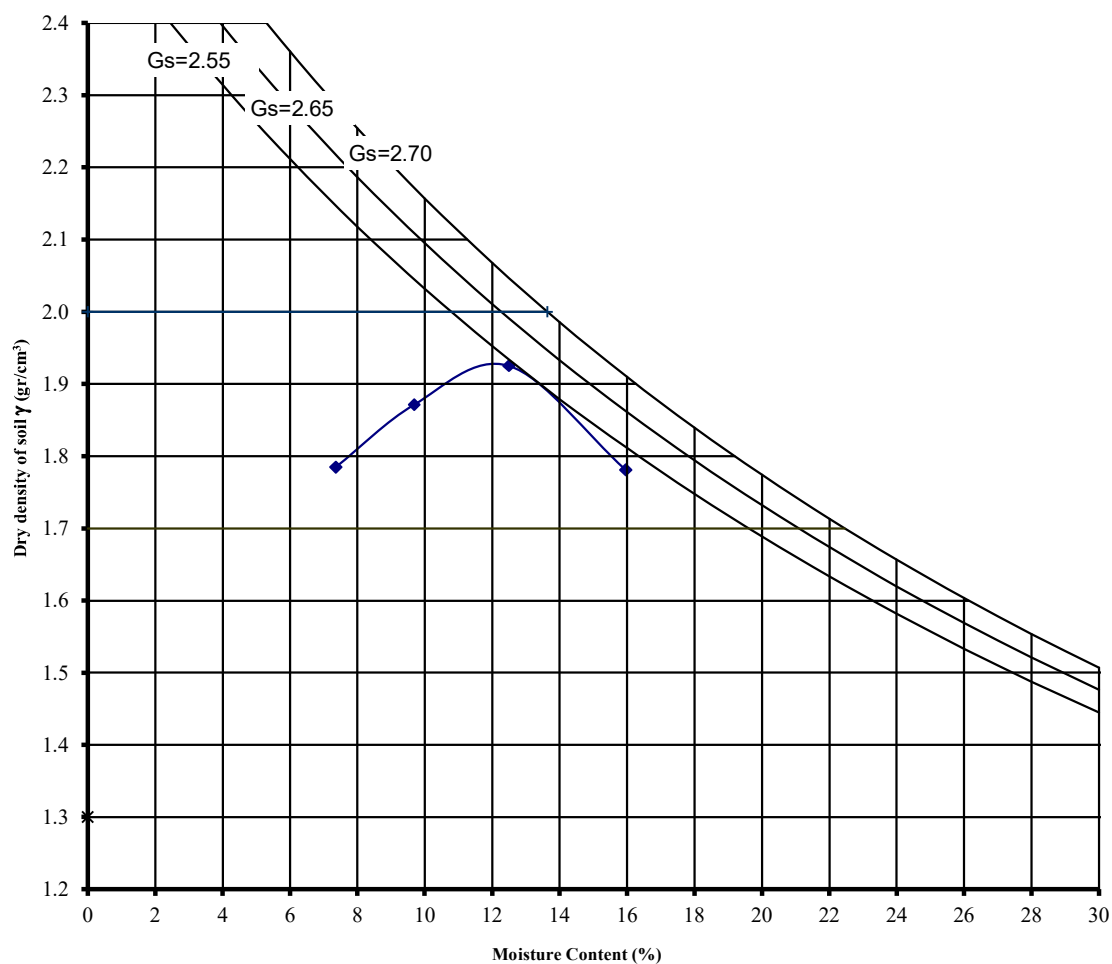


Maximum Dry Density:	1.93 gr/cm ³	Optimum Moisture Content:	12.49 %
Type of Compaction:	(1) Proctor	(2) Modified	✓



Compaction Test

Project : مطالعات ژئوتکنیک پروژه بینک
Client : شرکت هیرگان انرژی

Borehole No: BH-CGS-3
Sample Depth (m) : 1.0-3.0


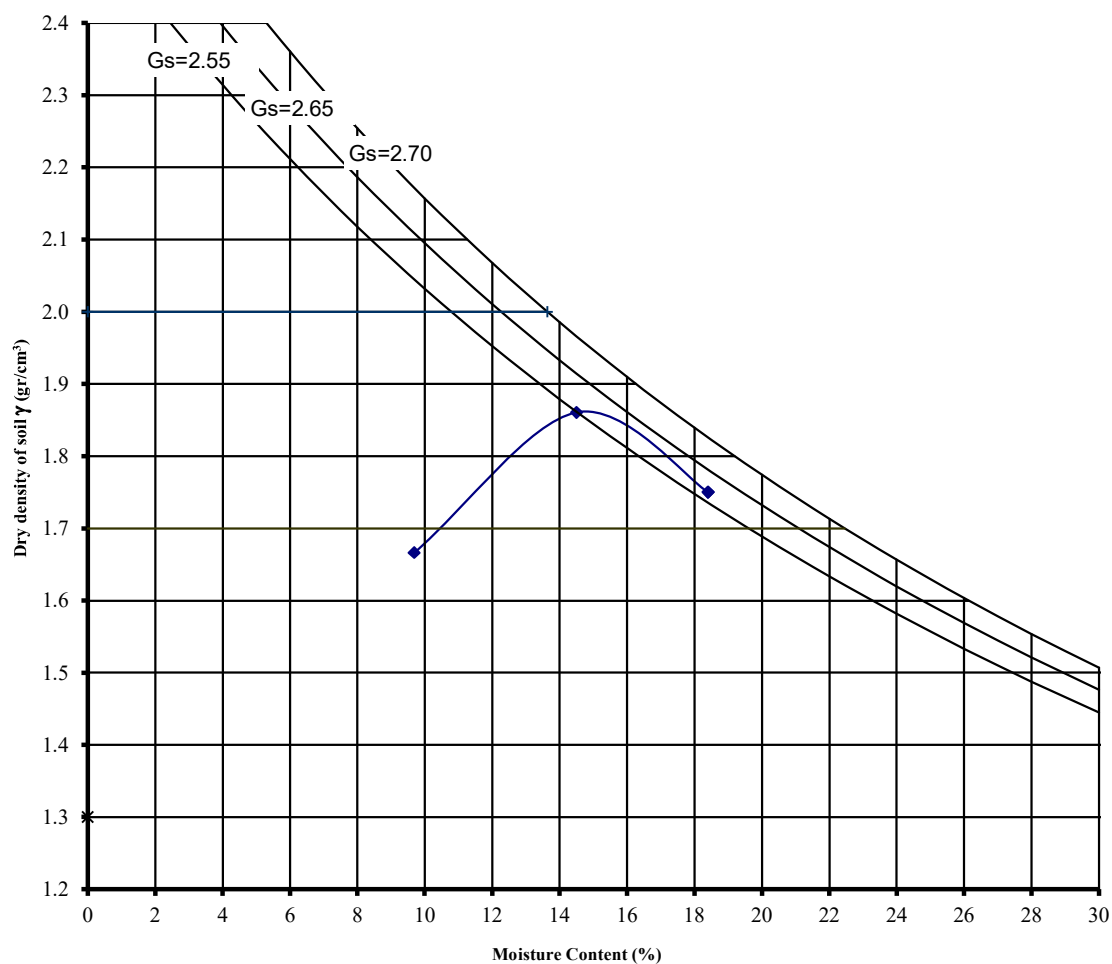


Maximum Dry Density:	1.86 gr/cm ³	Optimum Moisture Content:	14.51 %
Type of Compaction:	(1) Proctor	(2) Modified	✓


پیوست ۵

ظرفیت باربری پی های سطحی، مدول عکس العمل بستر و
ضرایب فشار جانبی برای لایه های خاک طبیعی

Shallow Foundation - GCS

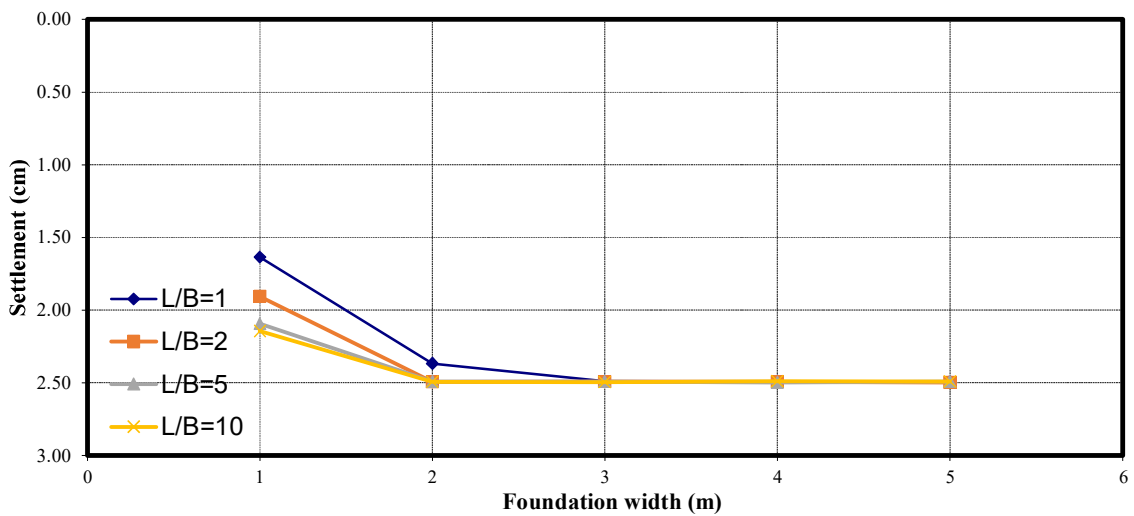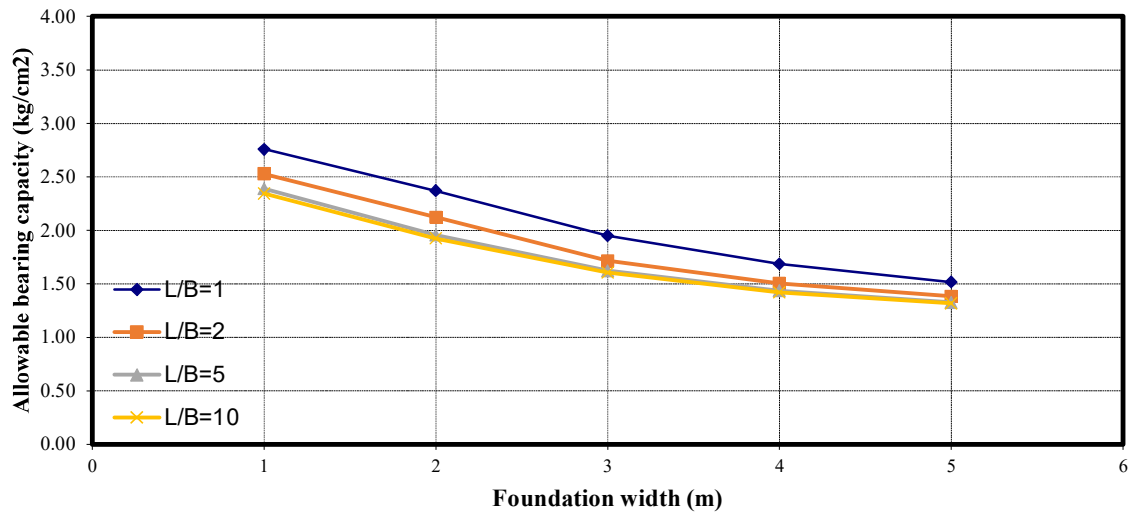

$D = 1m$
 $D_f = 1m$


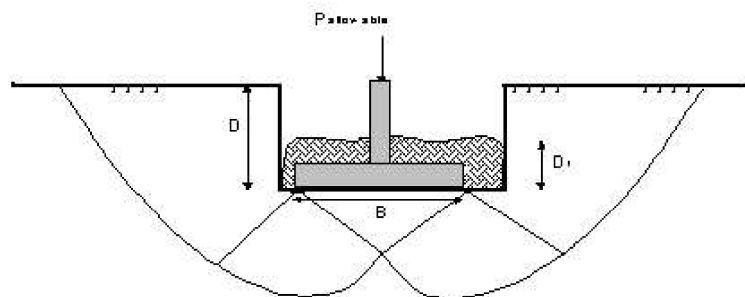


Notes:


D : Depth of footing with respect to ground surface

D_f : Depth of footing embedment

Shallow Foundation - GCS

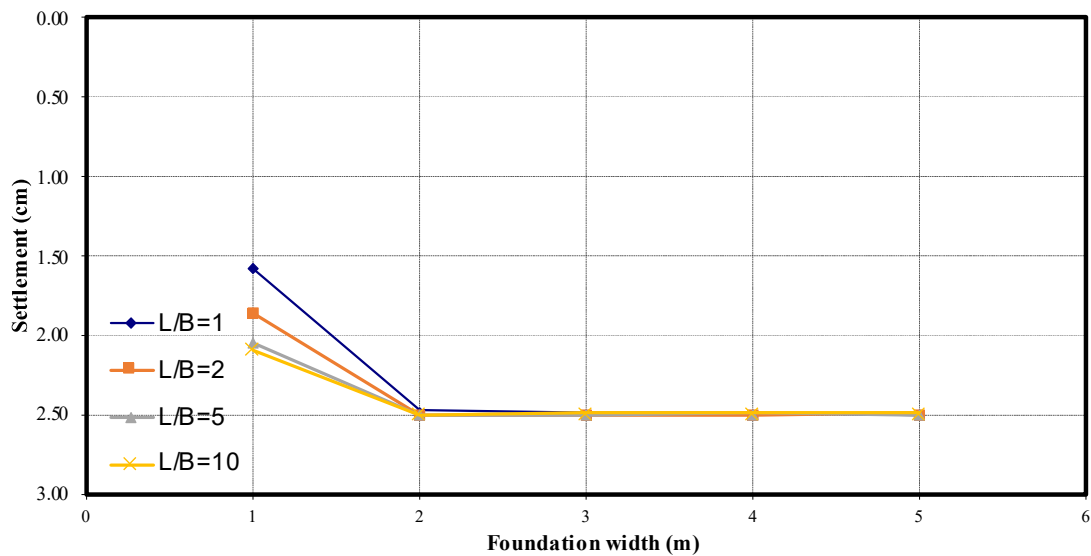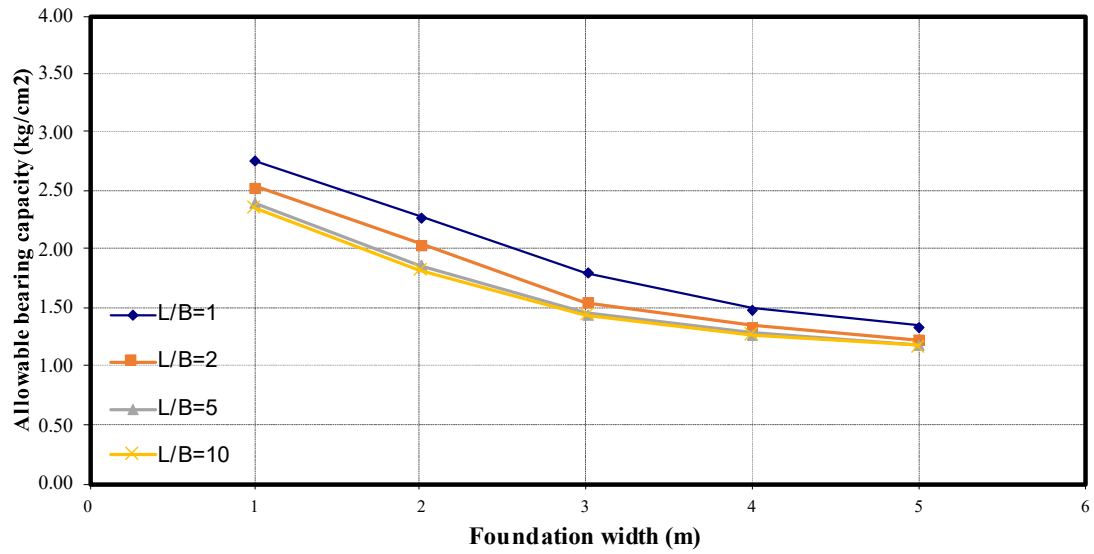

$D = 1.5m$
 $D_f = 1m$


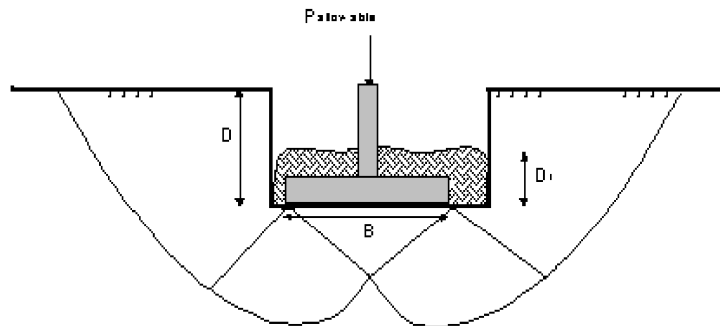


Notes:


D : Depth of footing with respect to ground surface

D_f : Depth of footing embedment

Shallow Foundation - GCS

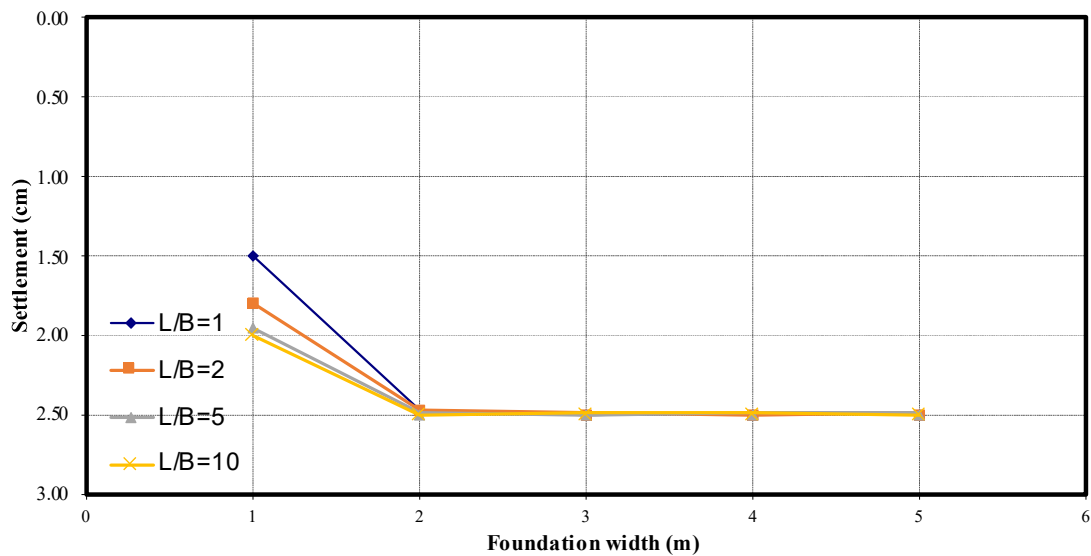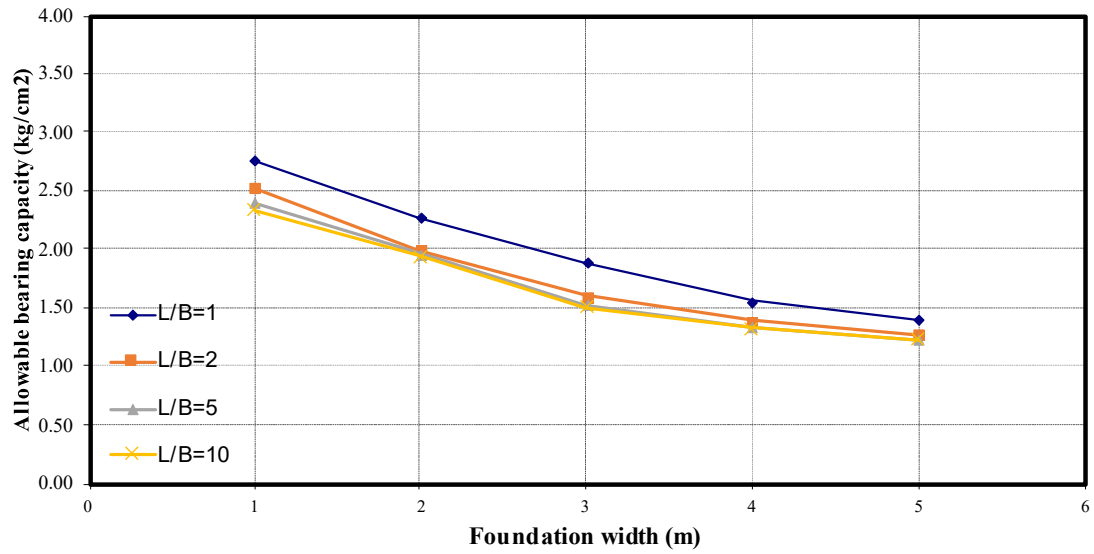

$D = 2.0m$
 $D_f = 1m$


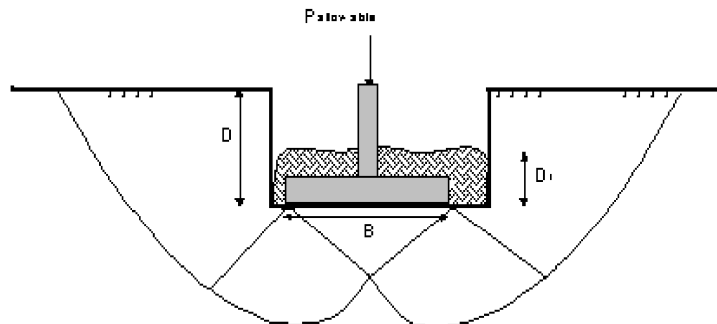


Notes:

D : Depth of footing with respect to ground surface

D_f : Depth of footing embedment



Mat Foundation-12m*20m **GCS**

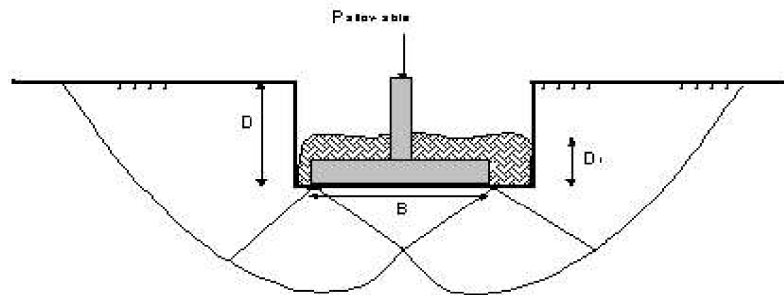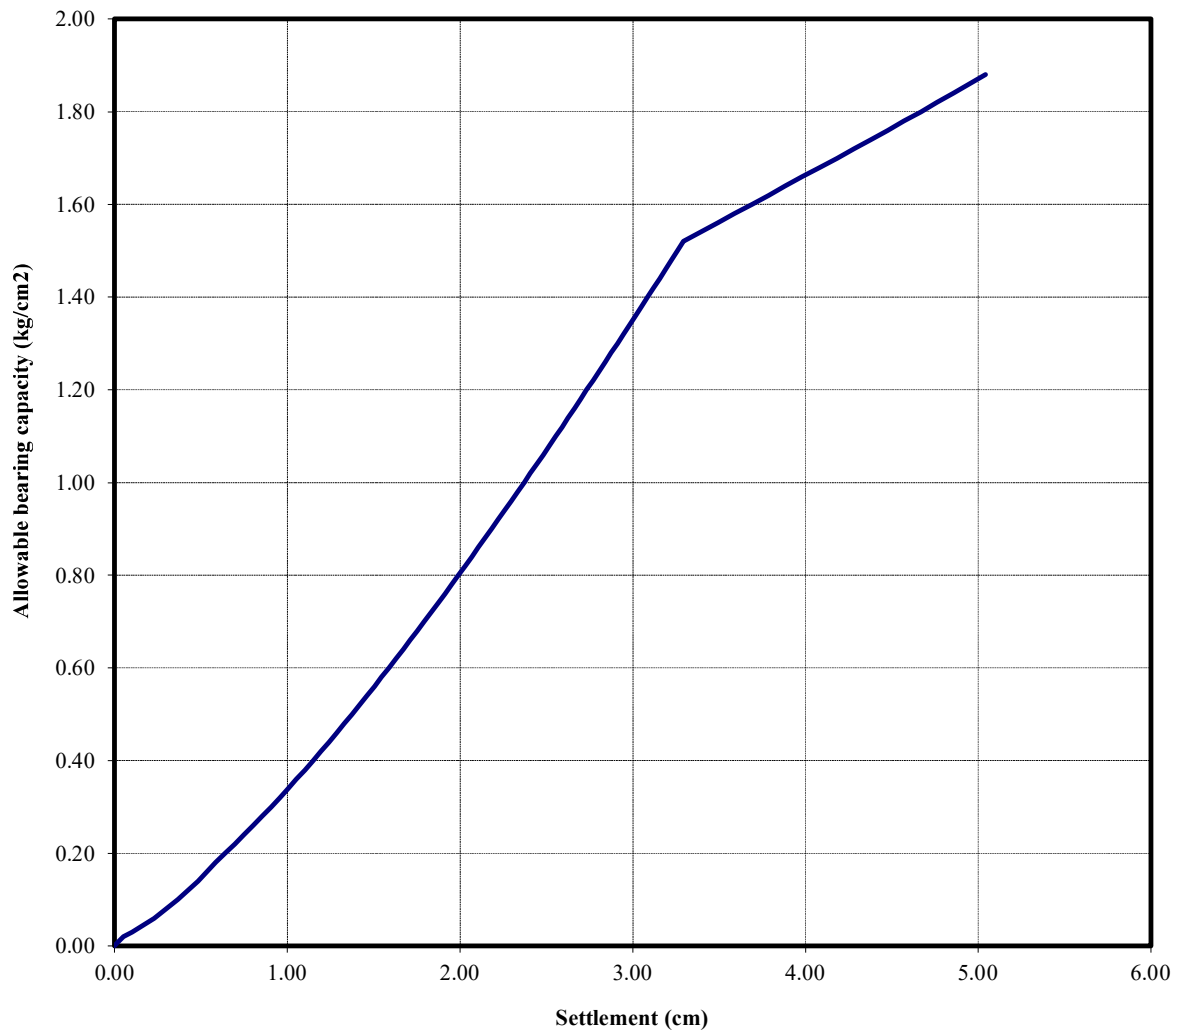

D= 1m
Df= 1m

Notes:
D : Depth of footing with respect to ground surface
Df:Depth of footing embedment

Mat Foundation-12m*20m GCS

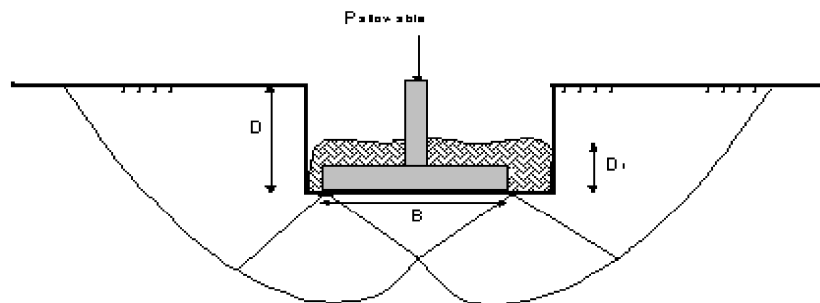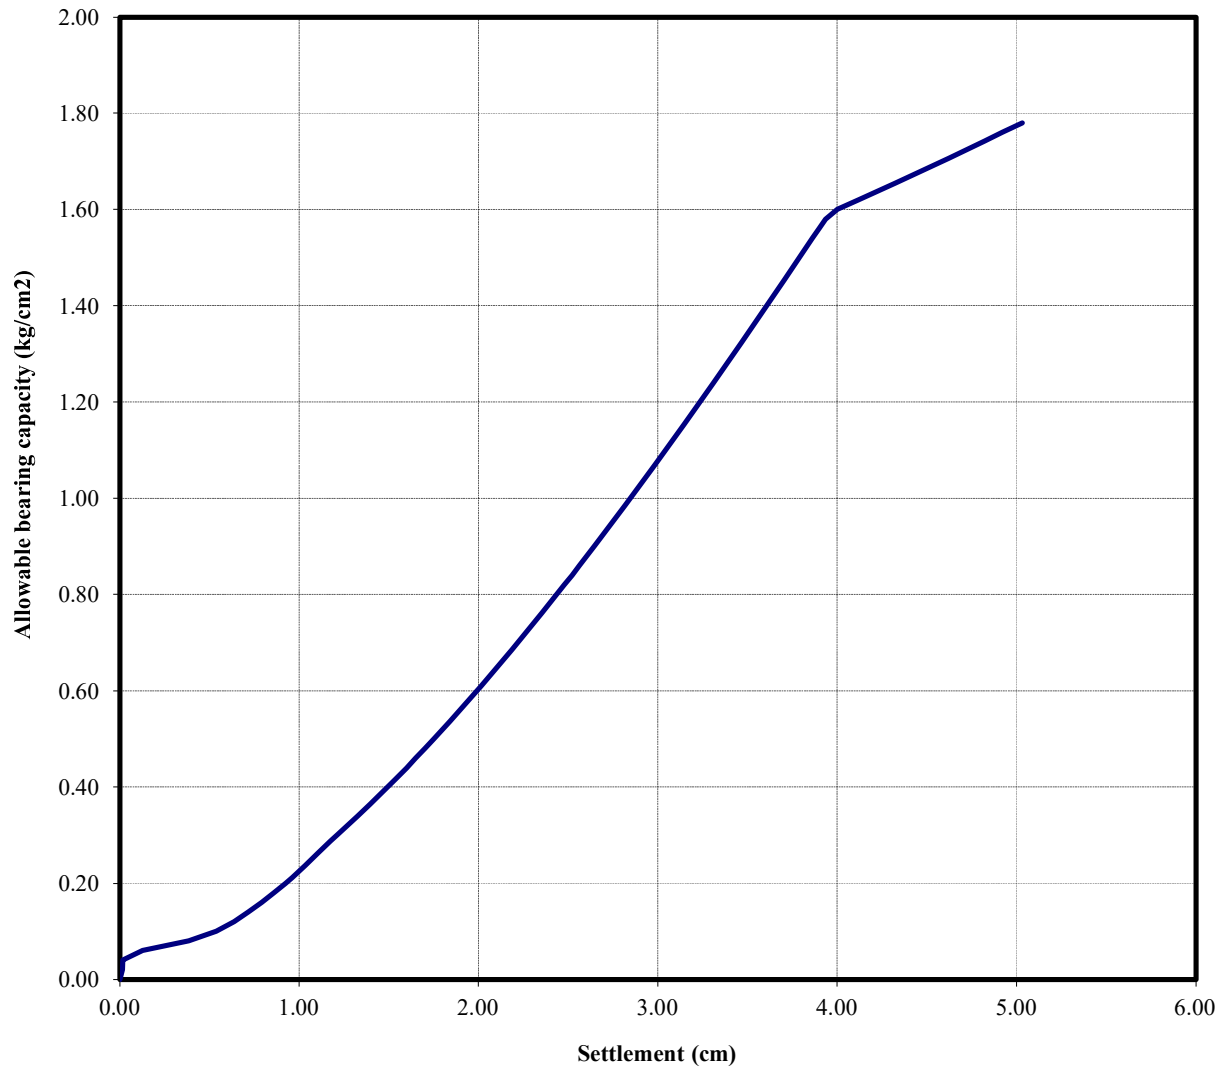



$D = 1.5m$
 $D_f = 1m$

Notes:

D : Depth of footing with respect to ground surface

D_f : Depth of footing embedment

Mat Foundation-12m*20m GCS

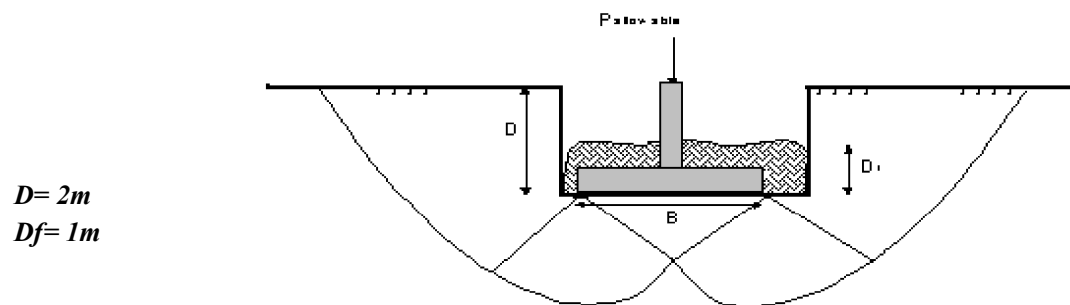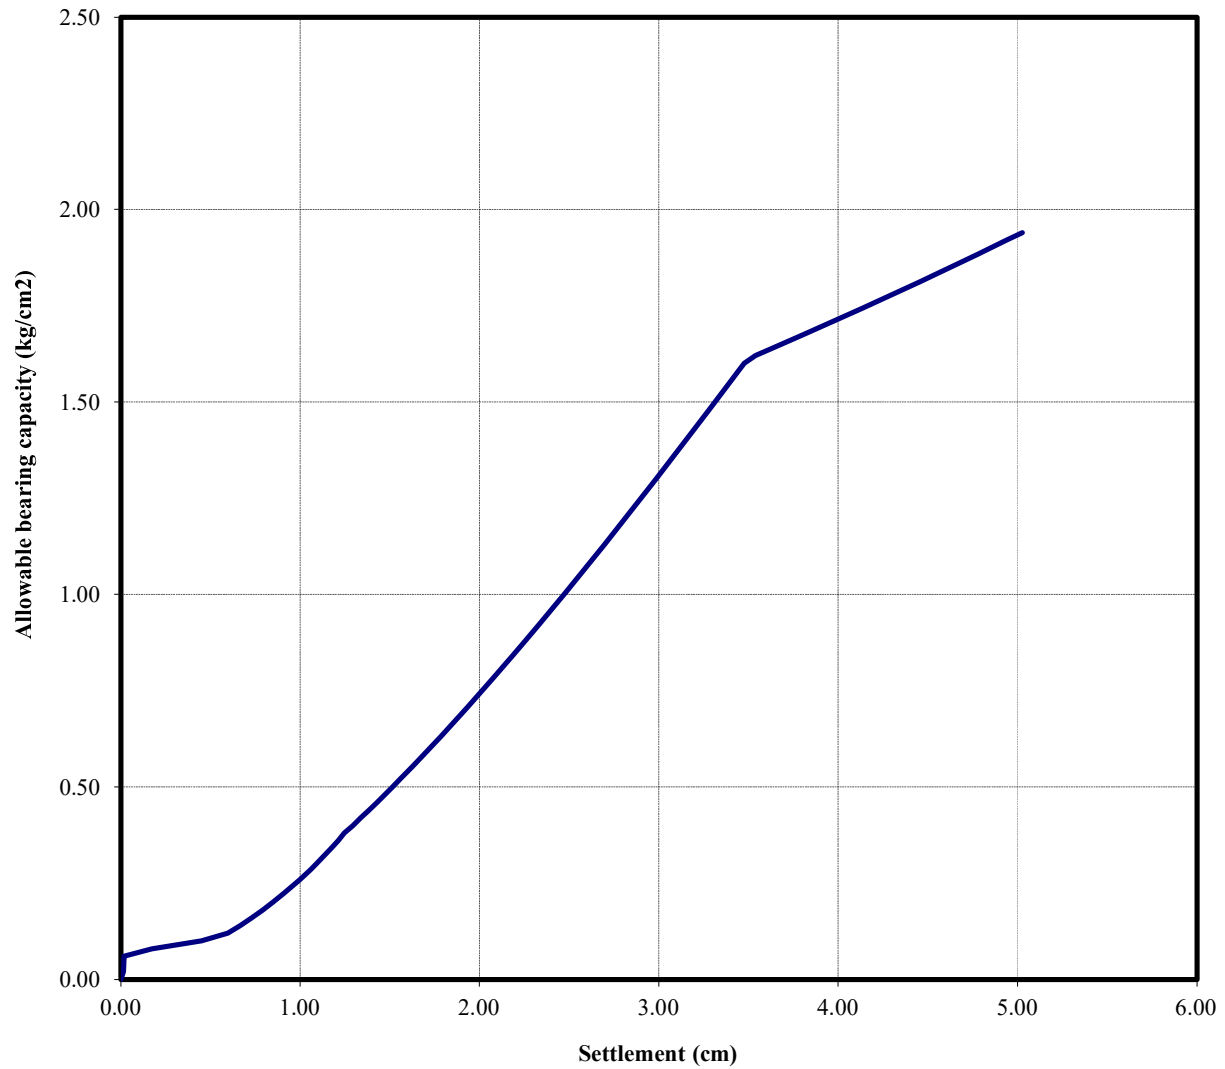

$D = 2m$
 $D_f = 1m$

Notes:

D : Depth of footing with respect to ground surface

D_f : Depth of footing embedment

ضرایب فشار جانبی برای لایه‌های خاک طبیعی با فرض پر کردن پشت دیوار با خاکریز دانه‌ای

ضرایب فشار جانبی	علامت مشخصه	مقادیر عددی ضرایب فشار جانبی $\Phi = 30^\circ$ برای لایه طبیعی خاک درشت دانه
ضریب فشار جانبی سکون	K_0	۰/۵۰
ضریب فشار جانبی محرک در حالت استاتیکی	K_a	۰/۳۳
ضریب فشار جانبی مقاوم در حالت استاتیکی	K_p	۳/۰۰

پیوست 6

روابط و جداول تعیین ظرفیت باربری و نشست خاک در شالوده های سطحی و طبقه بندی نوع زمین و روابط محاسبه ضرایب فشار جانبی و محرک و مقاوم

Bearing capacity and Settlements are computed using the following computations.

1. The Ultimate Bearing Capacity Calculation

Hansen's Method:

$$\text{General: } q_{ult} = c N_c s_c d_c i_c g_c b_c + q N_q S_q d_q i_q g_q b_q + 0.5 \gamma B' N_\gamma S_\gamma d_\gamma i_\gamma g_\gamma b_\gamma$$

When $\Phi = 0$

$$\text{Use } q_{ult} = 5.14 S_u (1 + S_c + d'_c - i'_c - b'_c - g'_c) + q$$

$$N_q = e^{\tan \Phi} \tan^2(45 + \Phi/2)$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \Phi$$

$$N_\gamma = 1.5(N_q - 1) \tan \Phi$$

The coefficient of shape and depth of foundation inclination of the forces, and the slope of foundation are presented in tables 4-5a, 4-5b and 4-5c.

2- Elastic Settlement of foundations

Due to the low water table, the settlements are largely elastic. Therefore, in calculating the settlements, the following equation, based on Elasticity Theory, is used:

$$\Delta H = q_0 B' m I_s I_f \frac{1 - \mu^2}{E_s}$$

ΔH = Settlement

q_0 = Load

B' = Minimum Dimension of Footing

I_s = Steinbrenner General Influence Factor

I_f = Fuchs Depth influence factor

E_s = Secant Modulus of Soil

μ = Poisson's Ratio

m = Participation Factor

$m = 4$ for center of footing

$m = 2$ for edges

$m = 1$ for corners

In the above equation the units for ΔH and B' , and also q_0 and E_s are similar.

باران خاک و پی

TABLE 4-5a

Shape and depth factors for use in either the Hansen (1970) or Vesic (1973, 1975b) bearing-capacity equations of Table 4-1. Use s'_c, d'_c when $\phi = 0$ only for Hansen equations. Subscripts H, V for Hansen, Vesic, respectively.

Shape factors	Depth factors
$s'_{c(H)} = 0.2 \frac{B'}{L'}$ ($\phi = 0^\circ$)	$d'_c = 0.4k$ ($\phi = 0^\circ$)
$s_{c(H)} = 1.0 + \frac{N_q}{N_c} \cdot \frac{B'}{L'}$	$d_c = 1.0 + 0.4k$
$s_{c(V)} = 1.0 + \frac{N_q}{N_c} \cdot \frac{B}{L}$	$k = D/B$ for $D/B \leq 1$
$s_c = 1.0$ for strip	$k = \tan^{-1}(D/B)$ for $D/B > 1$
	k in radians
$s_{q(H)} = 1.0 + \frac{B'}{L'} \sin \phi$	$d_q = 1 + 2 \tan \phi (1 - \sin \phi)^2 k$
$s_{q(V)} = 1.0 + \frac{B}{L} \tan \phi$	k defined above
for all ϕ	
$s_{\gamma(H)} = 1.0 - 0.4 \frac{B'}{L'}$	$d_\gamma = 1.00$ for all ϕ
$s_{\gamma(V)} = 1.0 - 0.4 \frac{B}{L}$	

Notes:

1. Note use of "effective" base dimensions B', L' by Hansen but not by Vesic.
2. The values above are consistent with either a vertical load or a vertical load accompanied by a horizontal load H_B .
3. With a vertical load and a load H_L (and either $H_B = 0$ or $H_B > 0$) you may have to compute two sets of shape s_i and d_i as $s_{i,H}, s_{i,L}$ and $d_{i,H}, d_{i,L}$. For i, L subscripts of Eq. (4-2), presented in Sec. 4-6, use ratio L'/B' or D/L' .

TABLE 4-5b

Table of inclination, ground, and base factors for the Hansen (1970) equations. See Table 4-5c for equivalent Vesic equations.


Inclination factors	Ground factors (base on slope)
$i'_c = 0.5 - \sqrt{1 - \frac{H_i}{A_f C_a}}$	$g'_c = \frac{\beta^\circ}{147^\circ}$
$i_c = i_q - \frac{1 - i_q}{N_q - 1}$	$g_c = 1.0 - \frac{\beta^\circ}{147^\circ}$
$i_q = \left[1 - \frac{0.5 H_i}{V + A_f C_a \cot \phi} \right]^{\alpha_1}$	$g_q = g_\gamma = (1 - 0.5 \tan \beta)^\beta$
$2 \leq \alpha_1 \leq 5$	
Base factors (tilted base)	
$i_\gamma = \left[1 - \frac{0.7 H_i}{V + A_f C_a \cot \phi} \right]^{\alpha_2}$	$b'_c = \frac{\eta^\circ}{147^\circ}$ ($\phi = 0$)
$i_\gamma = \left[1 - \frac{(0.7 - \eta^\circ/450^\circ) H_i}{V + A_f C_a \cot \phi} \right]^{\alpha_2}$	$b_c = 1 - \frac{\eta^\circ}{147^\circ}$ ($\phi > 0$)
$2 \leq \alpha_2 \leq 5$	$b_q = \exp(-2\eta \tan \phi)$
	$b_\gamma = \exp(-2.7\eta \tan \phi)$
	η in radians

Notes:

1. Use H_i as either H_B or H_L , or both if $H_L > 0$.
2. Hansen (1970) did not give an i_c for $\phi > 0$. The value above is from Hansen (1961) and also used by Vesic.
3. Variable C_a = base adhesion, on the order of 0.6 to $1.0 \times$ base cohesion.
4. Refer to sketch for identification of angles η and β , footing depth D , location of H_i (parallel and at top of base slab; usually also produces eccentricity). Especially note V = force normal to base and is not the resultant R from combining V and H_i .

Notes: $\beta + \eta = 90^\circ$ (Both β and η have signs (+) shown.)

$\beta \quad \phi$

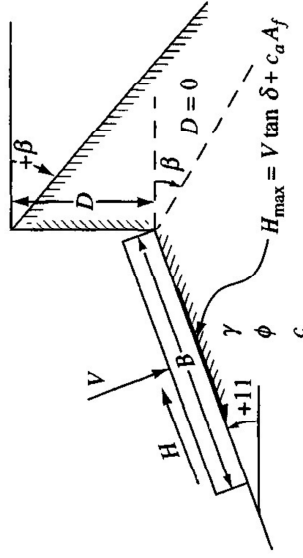

$\delta =$ friction angle between base and soil ($.5\phi \leq \delta \leq \phi$)



$A_f = B'L'$ (effective area)

$c_a =$ base adhesion (0.6 to 1.0c)

For: $L/B \leq 2$ use ϕ_{tr}

$L/B > 2$ use $\phi_{ps} = 1.5 \phi_{tr} - 17^\circ$

$\phi_{tr} \leq 34^\circ$ use $\phi_{tr} = \phi_{ps}$

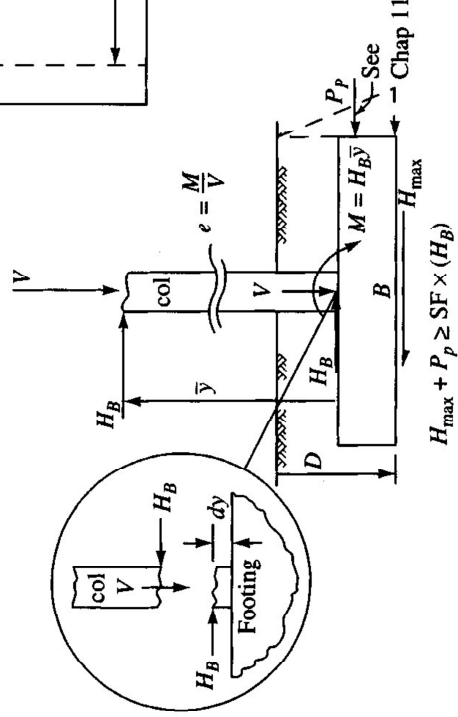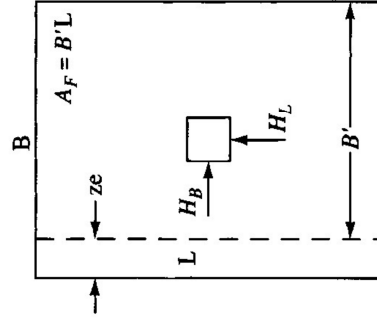

$$H_{\max} + P_p \geq SF \times (H_B)$$

باران خاک و پی

ضرایب تمایل بار و شیب زمین برای استفاده در روابط تعیین ظرفیت باربری و سیک

TABLE 4-5c

Table of inclination, ground, and base factors for the Vesic (1973, 1975b) bearing-capacity equations. See notes below and refer to sketch for identification of terms.

Inclination factors	Ground factors (base on slope)
$i'_c = 1 - \frac{mH_i}{A_f c_a N_c}$	$(\phi = 0)$ $g'_c = \frac{\beta}{5.14}$ β in radians
$i_c = i_q - \frac{1 - i_q}{N_q - 1}$	$(\phi > 0)$ $g_c = i_q - \frac{1 - i_q}{5.14 \tan \phi}$ $\phi > 0$
i_q and m defined below	i_q defined with i_c
$i_q = \left[1.0 - \frac{H_i}{V + A_f c_a \cot \phi} \right]^m$	$g_q = g_\gamma = (1.0 - \tan \beta)^2$
Base factors (tilted base)	
$i_\gamma = \left[1.0 - \frac{H_i}{V + A_f c_a \cot \phi} \right]^{m+1}$	$b'_c = g'_c$ $(\phi = 0)$
$m = m_B = \frac{2 + B/L}{1 + B/L}$	$b_c = 1 - \frac{2\beta}{5.14 \tan \phi}$
$m = m_L = \frac{2 + L/B}{1 + L/B}$	$b_q = b_\gamma = (1.0 - \eta \tan \phi)^2$

Notes:

- When $\phi = 0$ (and $\beta \neq 0$) use $N_\gamma = -2 \sin(\pm \beta)$ in N_γ term.
- Compute $m = m_B$ when $H_i = H_B$ (H parallel to B) and $m = m_L$ when $H_i = H_L$ (H parallel to L). If you have both H_B and H_L use $m = \sqrt{m_B^2 + m_L^2}$. Note use of B and L , not B' , L' .
- Refer to Table sketch and Tables 4-5a, b for term identification.
- Terms N_c , N_q , and N_γ are identified in Table 4-1.
- Vesic always uses the bearing-capacity equation given in Table 4-1 (uses B' in the N_γ term even when $H_i = H_L$).
- H_i term ≤ 1.0 for computing i_q , i_γ (always).

Calculation of consolidation settlement for fully saturated clays

The relationships used for the calculation of settlement due to consolidation of saturated, normally consolidated clays, and pre consolidated clays are as follows:

Normally consolidated clays:
$$S_c = \frac{C_c H}{1+e_0} \log \frac{P'_0 + \Delta P}{P'_0}$$

Pre- consolidated clays:

$$S_c = \frac{C_r H}{1+e_0} \log \frac{P_c}{P'_0} + \frac{C_c H}{1+e_0} \log \frac{P'_0 + \Delta P}{P_c} \quad \text{For } P'_0 < P_c < P'_0 + \Delta P$$

$$S_c = \frac{C_r H}{1+e_0} \log \frac{P'_0 + \Delta P}{P'_0} \quad \text{For } P'_0 + \Delta P < P'_c$$

S_c = Consolidation settlement for clay layer

C_c = Compressibility index

C_r = Rebound coefficient

H = Thickness of clay layer

e_0 = Initial void ratio

P'_0 = Initial effective stress at the middle of the clay layer

ΔP = Effective stress increment at the middle of the clay layer

P_c = Pre-consolidation pressure in clay layer

It should be noted that in the case of thick clay layer, it is subdivided into several sub-layers and then the combined effect of consolidation settlement of each individual sub-layer is computed as total settlement.

IMMEDIATE SETTLEMENT COMPUTATIONS

The settlement of the corner of a rectangular base of dimensions $B' \times L'$ on the surface of an elastic half-space can be computed from an equation from the Theory of Elasticity [e.g., Timoshenko and Goodier (1951)] as follows:

$$\Delta H = q_o B' \frac{1 - \mu^2}{E_s} \left(I_1 + \frac{1 - 2\mu}{1 - \mu} I_2 \right) I_F \quad (5-16)$$

where q_o = intensity of contact pressure in units of E_s
 B' = least lateral dimension of contributing base area in units of ΔH
 I_i = influence factors, which depend on L'/B' , thickness of stratum H , Poisson's ratio μ , and base embedment depth D
 E_s, μ = elastic soil parameters—see Tables 2-7, 2-8, and 5-6

The influence factors (see Fig. 5-7 for identification of terms) I_1 and I_2 can be computed using equations given by Steinbrenner (1934) as follows:

$$I_1 = \frac{1}{\pi} \left[M \ln \frac{(1 + \sqrt{M^2 + 1}) \sqrt{M^2 + N^2}}{M(1 + \sqrt{M^2 + N^2 + 1})} + \ln \frac{(M + \sqrt{M^2 + 1}) \sqrt{1 + N^2}}{M + \sqrt{M^2 + N^2 + 1}} \right] \quad (a)$$

$$I_2 = \frac{N}{2\pi} \tan^{-1} \left(\frac{M}{N \sqrt{M^2 + N^2 + 1}} \right) \quad (\tan^{-1} \text{ in radians}) \quad (b)$$

where $M = \frac{L'}{B'}$

Figure 5-7 Influence factor I_F for footing at a depth D . Use actual footing width and depth dimension for this D/B ratio. Use program FFACTOR for values to avoid interpolation.

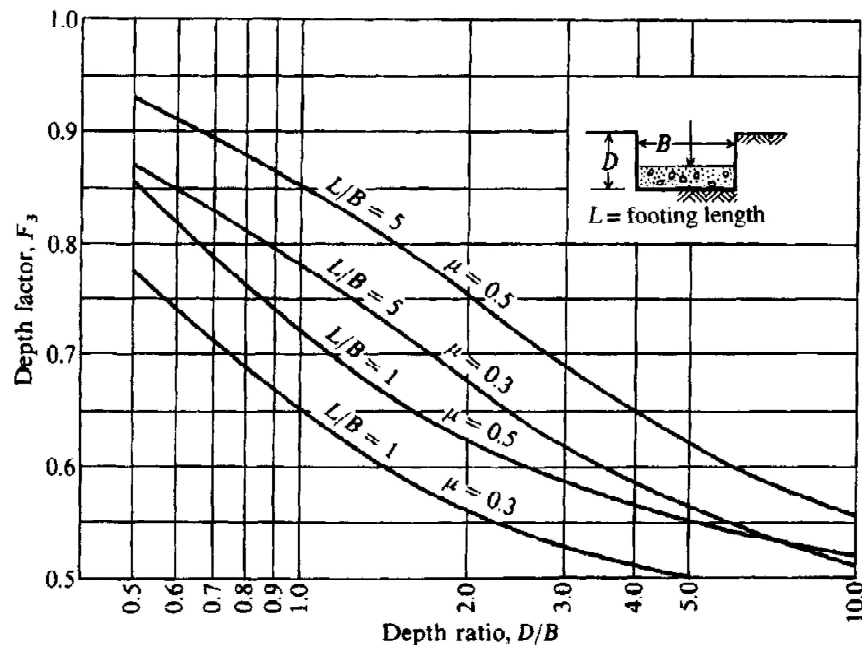


TABLE 5-2

Values of I_1 and I_2 to compute the Steinbrenner influence factor I_s for use in Eq. (5-16a) for several $N = H/B'$ and $M = L/B$ ratios

N	$M = 1.0$	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
0.2	$I_1 = 0.009$ $I_2 = 0.041$	0.008 0.042	0.008 0.042	0.008 0.042	0.008 0.042	0.008 0.042	0.007 0.043	0.007 0.043	0.007 0.043	0.007 0.043	0.007 0.043
0.4	0.033 0.066	0.032 0.068	0.031 0.069	0.030 0.070	0.029 0.070	0.028 0.071	0.028 0.071	0.027 0.072	0.027 0.072	0.027 0.073	0.027 0.073
0.6	0.066 0.079	0.064 0.081	0.063 0.083	0.061 0.085	0.060 0.087	0.059 0.088	0.058 0.089	0.057 0.090	0.056 0.091	0.056 0.091	0.055 0.092
0.8	0.104 0.083	0.102 0.087	0.100 0.090	0.098 0.093	0.096 0.095	0.095 0.097	0.093 0.098	0.092 0.100	0.091 0.101	0.090 0.102	0.089 0.103
1.0	0.142 0.083	0.140 0.088	0.138 0.091	0.136 0.095	0.134 0.098	0.132 0.100	0.130 0.102	0.129 0.104	0.127 0.106	0.126 0.108	0.125 0.109
1.5	0.224 0.075	0.224 0.080	0.224 0.084	0.223 0.089	0.222 0.093	0.220 0.096	0.219 0.099	0.217 0.102	0.216 0.105	0.214 0.108	0.213 0.110
2.0	0.285 0.064	0.288 0.069	0.290 0.074	0.292 0.078	0.292 0.083	0.292 0.086	0.292 0.090	0.292 0.094	0.291 0.097	0.290 0.100	0.289 0.102
3.0	0.363 0.048	0.372 0.052	0.379 0.056	0.384 0.060	0.389 0.064	0.393 0.068	0.396 0.071	0.398 0.075	0.400 0.078	0.401 0.081	0.402 0.084
4.0	0.408 0.037	0.421 0.041	0.431 0.044	0.440 0.048	0.448 0.051	0.455 0.054	0.460 0.057	0.465 0.060	0.469 0.063	0.473 0.066	0.476 0.069
5.0	0.437 0.031	0.452 0.034	0.465 0.036	0.477 0.039	0.487 0.042	0.496 0.045	0.503 0.048	0.510 0.050	0.516 0.053	0.522 0.055	0.526 0.058
6.0	0.457 0.026	0.474 0.028	0.489 0.031	0.502 0.033	0.514 0.036	0.524 0.038	0.534 0.040	0.542 0.043	0.550 0.045	0.557 0.047	0.563 0.050
7.0	0.471 0.022	0.490 0.024	0.506 0.027	0.520 0.029	0.533 0.031	0.545 0.033	0.556 0.035	0.566 0.037	0.575 0.039	0.583 0.041	0.590 0.043
8.0	0.482 0.020	0.502 0.022	0.519 0.023	0.534 0.025	0.549 0.027	0.561 0.029	0.573 0.031	0.584 0.033	0.594 0.035	0.602 0.036	0.611 0.038
9.0	0.491 0.017	0.511 0.019	0.529 0.021	0.545 0.023	0.560 0.024	0.574 0.026	0.587 0.028	0.598 0.029	0.609 0.031	0.618 0.033	0.627 0.034
10.0	0.498 0.016	0.519 0.017	0.537 0.019	0.554 0.020	0.570 0.022	0.584 0.023	0.597 0.025	0.610 0.027	0.621 0.028	0.631 0.030	0.641 0.031
20.0	0.529 0.008	0.553 0.009	0.575 0.010	0.595 0.010	0.614 0.011	0.631 0.012	0.647 0.013	0.662 0.013	0.677 0.014	0.690 0.015	0.702 0.016
500.0	0.560 0.000	0.587 0.000	0.612 0.000	0.635 0.000	0.656 0.000	0.677 0.000	0.696 0.001	0.714 0.001	0.731 0.001	0.748 0.001	0.763 0.001

TABLE 5-2

Values of I_1 and I_2 to compute the Steinbrenner influence factor I_s for use in Eq. (5-16a) for several $N = H/B'$ and $M = L/B$ ratios (continued)

N	$M = 2.5$	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	25.0	50.0	100.0
0.2	$I_1 = 0.007$	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
	$I_2 = 0.043$	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044
0.4	0.026	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024
	0.074	0.075	0.075	0.075	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076	0.076
0.6	0.053	0.051	0.050	0.050	0.050	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049	0.049
	0.094	0.097	0.097	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098
0.8	0.086	0.082	0.081	0.080	0.080	0.080	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079
	0.107	0.111	0.112	0.113	0.113	0.113	0.113	0.114	0.114	0.114	0.114
1.0	0.121	0.115	0.113	0.112	0.112	0.112	0.111	0.111	0.110	0.110	0.110
	0.114	0.120	0.122	0.123	0.123	0.124	0.124	0.124	0.125	0.125	0.125
1.5	0.207	0.197	0.194	0.192	0.191	0.190	0.190	0.189	0.188	0.188	0.188
	0.118	0.130	0.134	0.136	0.137	0.138	0.138	0.139	0.140	0.140	0.140
2.0	0.284	0.271	0.267	0.264	0.262	0.261	0.260	0.259	0.257	0.256	0.256
	0.114	0.131	0.136	0.139	0.141	0.143	0.144	0.145	0.147	0.147	0.148
3.0	0.402	0.392	0.386	0.382	0.378	0.376	0.374	0.373	0.368	0.367	0.367
	0.097	0.122	0.131	0.137	0.141	0.144	0.145	0.147	0.152	0.153	0.154
4.0	0.484	0.484	0.479	0.474	0.470	0.466	0.464	0.462	0.453	0.451	0.451
	0.082	0.110	0.121	0.129	0.135	0.139	0.142	0.145	0.154	0.155	0.156
5.0	0.553	0.554	0.552	0.548	0.543	0.540	0.536	0.534	0.522	0.519	0.519
	0.070	0.098	0.111	0.120	0.128	0.133	0.137	0.140	0.154	0.156	0.157
6.0	0.585	0.609	0.610	0.608	0.604	0.601	0.598	0.595	0.579	0.576	0.575
	0.060	0.087	0.101	0.111	0.120	0.126	0.131	0.135	0.153	0.157	0.157
7.0	0.618	0.653	0.658	0.658	0.656	0.653	0.650	0.647	0.628	0.624	0.623
	0.053	0.078	0.092	0.103	0.112	0.119	0.125	0.129	0.152	0.157	0.158
8.0	0.643	0.688	0.697	0.700	0.700	0.698	0.695	0.692	0.672	0.666	0.665
	0.047	0.071	0.084	0.095	0.104	0.112	0.118	0.124	0.151	0.156	0.158
9.0	0.663	0.716	0.730	0.736	0.737	0.736	0.735	0.732	0.710	0.704	0.702
	0.042	0.064	0.077	0.088	0.097	0.105	0.112	0.118	0.149	0.156	0.158
10.0	0.679	0.740	0.758	0.766	0.770	0.770	0.770	0.768	0.745	0.738	0.735
	0.038	0.059	0.071	0.082	0.091	0.099	0.106	0.112	0.147	0.156	0.158
20.0	0.756	0.856	0.896	0.925	0.945	0.959	0.969	0.977	0.982	0.965	0.957
	0.020	0.031	0.039	0.046	0.053	0.059	0.065	0.071	0.124	0.148	0.156
500.0	0.832	0.977	1.046	1.102	1.150	1.191	1.227	1.259	1.532	1.721	1.879
	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.008	0.016	0.031

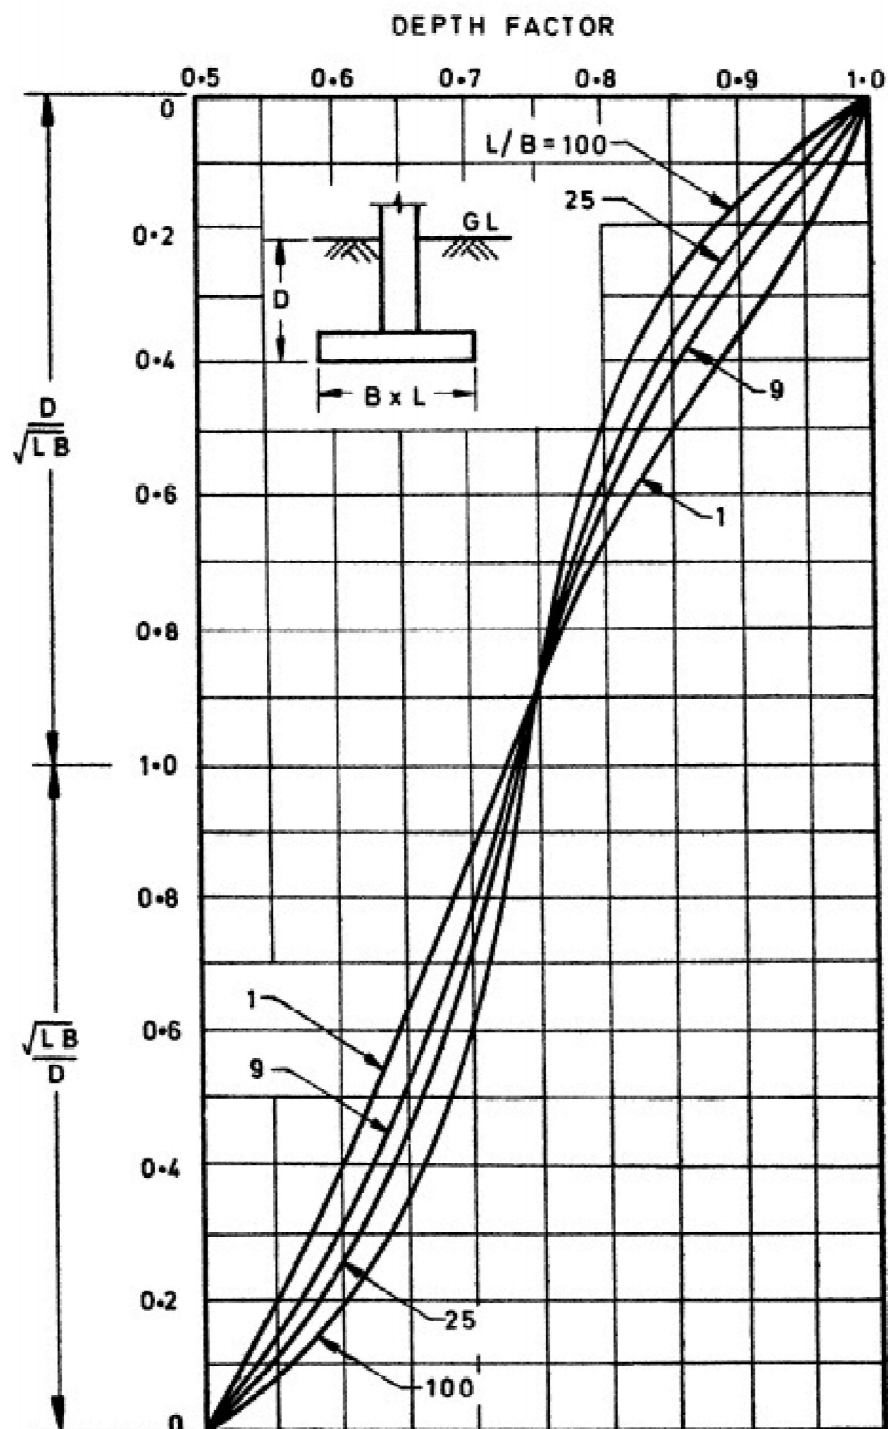


FIG. 12 FOX'S CORRECTION CURVES FOR SETTLEMENTS OF FLEXIBLE RECTANGULAR FOOTINGS OF $L \times B$ AT DEPTH D

نمودارهای فاکس برای نشست پی های انعطاف پذیر مستطیلی

باران خاک و پی

Criterion	Isolated foundations	Rafts
Angular distortion (cracking)		1/300
Greatest differential settlement		
Clays		45 (35)
Sands		32 (25)
Maximum settlement		
Clays	75	75–125 (65–100)
Sands	50	50–75 (35–65)

میزان نشست مجاز سازه ها مطابق Bowels

نشست مجاز (میلی متر)		نوع پی	خاک
یکنواخت	غیر یکنواخت		
۲۵	۲۰	منفرد و نواری	ماسه
۵۰	۲۰	شبکه‌ای و گسترده	
۶۵	۲۵	منفرد و نواری	رس
۶۵-۱۰۰	۲۵	شبکه‌ای و گسترده	

میزان نشست مجاز پی ها براساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

باران خاک و پی

Structure	On sand or hard clay	On plastic clay	Average max. settlement, mm
Crane runway	0.003	0.003	
Steel and concrete frames	0.002	0.002	100
End rows of brick-clad frame	0.0007	0.001	150
Where strain does not occur	0.005	0.005	
Multistory brick wall			25 $L/H \geq 2.5$
L/H to 3	0.0003	0.0004	100 $L/H \leq 1.5$
Multistory brick wall			
L/H over 5	0.0005	0.0007	
One-story mill buildings	0.001	0.001	
Smokestacks, water towers, ring foundations	0.004	0.004	300
Structures on permafrost			
Reinforced concrete	0.002–0.0015		150 at 40 mm/year†
Masonry, precast concrete	0.003–0.002		200 at 60 mm/year
Steel frames	0.004–0.0025		250 at 80 mm/year
Timber	0.007–0.005		400 at 129 mm/year

میزان نشست سازه ها در خاک های مختلف براساس آیین نامه U.S.S.R

طبقه زمین بر اساس آیین نامه UBC

TABLE 16-J—SOIL PROFILE TYPES

SOIL PROFILE TYPE	SOIL PROFILE NAME/GENERIC DESCRIPTION	AVERAGE SOIL PROPERTIES FOR TOP 100 FEET (30 480 mm) OF SOIL PROFILE		
		Shear Wave Velocity, $\bar{v}_s$ feet/second (m/s)	Standard Penetration Test, $\bar{N}$ [or $\bar{N}_{CH}$ for cohesionless soil layers] (blows/foot)	Undrained Shear Strength, $\bar{s}_u$ psf (kPa)
S_A	Hard Rock	> 5,000 (1,500)	—	—
S_B	Rock	2,500 to 5,000 (760 to 1,500)		
S_C	Very Dense Soil and Soft Rock	1,200 to 2,500 (360 to 760)	> 50	> 2,000 (100)
S_D	Stiff Soil Profile	600 to 1,200 (180 to 360)	15 to 50	1,000 to 2,000 (50 to 100)
S_E^1	Soft Soil Profile	< 600 (180)	< 15	< 1,000 (50)
S_F	Soil Requiring Site-specific Evaluation. See Section 1629.3.1.			

¹Soil Profile Type S_E also includes any soil profile with more than 10 feet (3048 mm) of soft clay defined as a soil with a plasticity index, $PI > 20$, $w_{mc} \geq 40$ percent and $s_u < 500$ psf (24 kPa). The Plasticity Index, PI , and the moisture content, w_{mc} , shall be determined in accordance with approved national standards.

طبقه بندی نوع زمین (نقل از استاندارد ۲۸۰۰-ویرایش ۴)


نوع زمین	توصیف لایه بندی زمین	$\bar{V}_s$ (m/s)	$\bar{N}_{1(60)}$	$\bar{C}_u$ (kPa)
I	سنگ و شبه سنگ، شامل سنگ های آذرین، دگرگونی و رسوبی و خاک های سیمانته بسیار محکم با حداکثر ۵ متر مصالح ضعیف تر تا سطح زمین	> 750	—	—
II	خاک خیلی متراکم یا سنگ سست، شامل شن و ماسه خیلی متراکم، رس بسیار سخت با ضخامت بیشتر از ۳۰ متر که مشخصات مکانیکی آن با افزایش عمق به تدریج بهبود یابد. سنگ های آذرین و رسوبی سست، مانند توف و یا سنگ متورق و یا کاملاً هوازده	$375-750$	> 50	> 250
III	خاک متراکم تا متوسط، شامل شن و ماسه متراکم تا متوسط یا رس های سخت با ضخامت بیشتر از ۳۰ متر	$175-375$	$15-50$	$70-250$
IV	خاک متوسط تا نرم، لایه های خاک غیر چسبنده یا با کمی خاک چسبنده با تراکم متوسط تا کم، لایه های خاک کاملاً چسبنده نرم تا محکم.	< 175	< 15	< 70

باران خاک و پی



ضرائب فشار محرک (Ka) و مقاوم (Kp) بر اساس روش کولمب

$$K_a = \frac{\sin^2(\alpha + \phi)}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(\alpha - \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \beta)}{\sin(\alpha - \delta) \cdot \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

$$K_p = \frac{\sin^2(\alpha - \phi)}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(\alpha + \delta) \left[1 - \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \beta)}{\sin(\alpha + \delta) \cdot \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

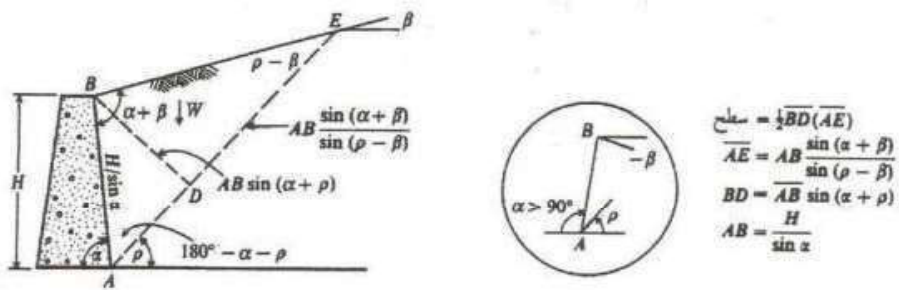

(a) گود گسیختگی مورد استفاده در روش Coulomb برای فشار محرک خاک

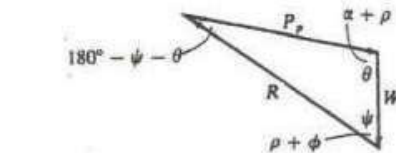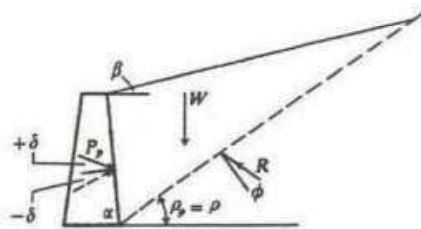

(b) چند ضلعی نیرو برای تعیین نیروی مقاوم خاک

(c) گود گسیختگی برای فشار مقاوم خاک

جدول ضرائب فشار محرک خاک (به روش کولمب) برای $\alpha=90^\circ$ و $\beta=0^\circ$

$\Phi(deg)$	$\delta(deg)$					
	0	5	10	15	20	25
28	0.3610	0.3448	0.3330	0.3251	0.3203	0.3186
30	0.3333	0.3189	0.3085	0.3014	0.2973	0.2956
32	0.3073	0.2945	0.2853	0.2791	0.2755	0.2745
34	0.2827	0.2714	0.2633	0.2579	0.2549	0.2545
36	0.2596	0.2497	0.2426	0.2379	0.2354	0.2350
38	0.2379	0.2292	0.2230	0.2190	0.2169	0.2167
40	0.2174	0.2098	0.2045	0.2011	0.1994	0.1995
42	0.1982	0.1916	0.1870	0.1841	0.1828	0.1831

جدول ضرائب فشار مقاوم خاک (به روش کولمب) برای $\alpha=90^\circ$ و $\beta=0^\circ$

$\Phi(deg)$	$\delta(deg)$				
	0	5	10	15	20
15	1.698	1.900	2.130	2.405	2.735
20	2.040	2.313	2.636	3.030	3.525
25	2.464	2.830	3.286	3.855	4.597
30	3.000	3.506	4.143	4.997	6.105
35	3.690	4.390	5.310	6.854	8.324
40	4.600	5.590	6.946	8.870	11.772

ضرایب فشار جانبی خاک در حالت دینامیکی (وقوع زلزله)

$$K_{ahe} = K_{ae} \cdot \cos(\delta + \alpha_a)$$

$$K_{ave} = K_{ae} \cdot \sin(\delta + \alpha_a)$$

$$K_{ae} = \frac{\sin^2(\alpha_a + \theta - \phi)}{\cos \theta \cdot \sin^2 \alpha_a \cdot \sin(\alpha_a + \theta + \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \theta - \beta_a)}{\sin(\alpha_a + \delta + \theta) \cdot \sin(\alpha_a - \beta_a)}} \right]^2}$$

$$K_{phe} = K_{pe} \cdot \cos(\delta + \alpha_p)$$


$$K_{pve} = K_{pe} \cdot \sin(\delta + \alpha_p)$$

$$K_{pe} = \frac{\sin^2(\alpha_p + \phi - \theta)}{\cos \theta \cdot \sin^2 \alpha_p \cdot \sin(\alpha_p - \theta - \delta) \left[1 - \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi + \beta_p - \theta)}{\sin(\alpha_p - \delta - \theta) \cdot \sin(\alpha_p - \beta_p)}} \right]^2}$$

$$\theta = \text{Arctg}\left(\frac{K_h}{1 - K_v}\right)$$

K_h : Earthquake Horizontal Coefficient

K_v : Earthquake Vertical Coefficient

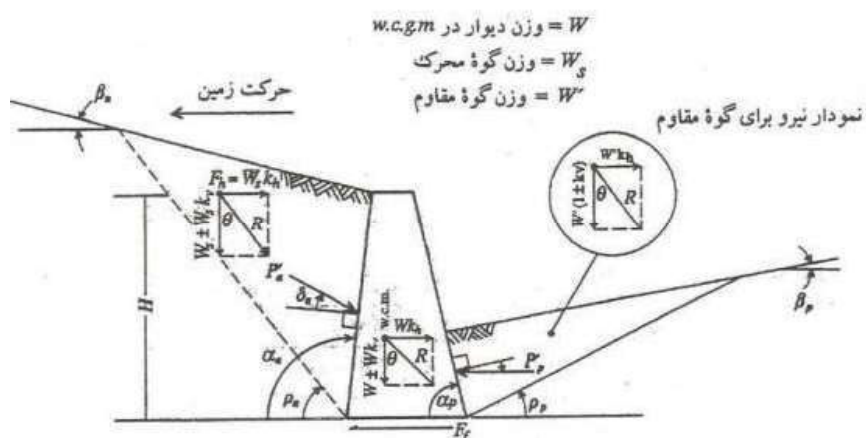

قرارداد علامت و تعریف جملات برای معادلات با علامتهای (+) نشان داده شده است

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 1 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				

پیوست 7 گزارش بررسی منابع قرضه

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 2 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				

۱- مقدمه

به منظور شناسایی و بررسی مشخصات فنی منابع قرضه مورد نیاز در پروژه‌ها یک برداشت و بررسی ژئوتکنیکی از منطقه پروژه یا محدوده‌های اطراف آن در صورتی که فاصله حمل مصالح توجیه اقتصادی داشته باشد، مورد نیاز است. مصالح مورد نیاز در پروژه‌های راهسازی عمدتاً عبارتند از: شن، مصالح با سطوح شکسته، مصالح دانه‌ای بتن، مصالح سنگ چینی، معدن قرضه شن و مصالح مورد نیاز در خاکریزی و ... می‌باشد. گزارش منابع قرضه مصالح مورد نیاز در پروژه حاضر شامل مراحل شناسایی و بازدید میدانی، نمونه‌برداری و آزمایش‌های آزمایشگاهی می‌باشد که نتایج آن در بخش‌های پیش‌رو ارائه شده است.

۲- شرح مختصر پروژه

مطابق اطلاعات دریافتی از کارفرمای محترم، پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک (بسته بینک) در بخش تحت الارض با هدف ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و مسیر خطوط جریانی و مسیر برق رسانی مربوطه و در بخش سطح الارض با هدف احداث خطوط لوله ۸ اینچ زیرزمینی انتقال گاز و ایستگاه تقویت فشار گازی تعریف شده است. بخش تحت الارض شامل ۵۵ گمانه ماشینی در ۱۰ سایت تاسیسات سرچاهی، مسیر خط لوله و مسیر برق رسانی می‌باشد. بخش سطح الارض شامل ۸۹ گمانه ماشینی در خط لوله زیرزمینی ۸ اینچ به طول ۴۴ کیلومتر و ۶ گمانه ماشینی در ایستگاه تقویت فشار جدید است. گزارش حاضر دربرگیرنده نتایج مطالعات ابلاغی ایستگاه تقویت فشار جدید در بخش سطح الارض می‌باشد. با توجه به نقشه‌ها در محدوده مختصات‌های ارسالی از سمت کارفرمای محترم، پی گسترده با ابعاد ۱۲×۲۰ متر و پی‌های سطحی مربعی، مستطیلی و نواری جهت طراحی در ایستگاه تقویت فشار گاز در نظر گرفته شده است. گزارش حاصل شامل نتایج بررسی‌های میدانی و آزمایشگاهی، شناسایی منابع قرضه می‌باشد که نتایج آن در بخش‌های پیش‌رو ارائه شده است.

۳- کاوش‌های صحرائی

در کاوش‌های صحرائی انجام شده در منبع قرضه مشخصات منبع قرضه شامل محل و مختصات منبع قرضه، جنس مصالح، سطح آب، شیب زمین و محدوده تقریبی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 3 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				



شکل ۳-۱- جانمایی منبع قرضه در Google Earth

جدول ۳-۱- مختصات محدوده منبع قرضه

شماره محل	X	Y
1	523762	3241831
2	523803	3241772
3	524056	3241649
4	524188	3241725
5	524295	3241864
6	524230	3242036

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 4 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				

7	524118	3242019
8	524033	3242081
9	524056	3242194
10	523943	324220
11	523780	3242193
12	523679	3242055

- محل منبع قرضه:

- در نزدیکی شهر برازجان واقع گردیده است.

- فاصله محدوده تا گناوه در حدود ۱۰۰ کیلومتر و تا سایت بینک در حدود ۱۲۰ کیلومتر می باشد.

- **جنس مصالح:** با توجه به مشاهدات انجام شده جنس مصالح محل غالباً بصورت شن بد دانه بندی شده همراه لای و شن لای دار مشاهده شده است .

- **سطح آب :** آب های سطحی در محل مشاهده نشده است. با توجه به عدم حفاری در محل منبع قرضه امکان اظهار نظر در خصوص سطح آب زیرزمینی وجود ندارد.

- **شیب زمین :** شیب زمین به صورت تپه ماهوری و کوهپایه ای است.

- **محدوده تقریبی منبع:** عرض تقریبی ۵۰۰ متر و به طول حدوداً ۷۰۰ متر

- **مختصات محل نمونه برداری:** دو نمونه جهت انجام آزمایش های مورد نظر از محدوده منبع قرضه تهیه شده است.

جدول ۳-۲- مختصات محل نمونه برداری

نام نمونه	X	Y
TP-1	523984	3241927
TP-2	524112	3241825

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 5 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				



شکل ۳-۲-نمایی از محل منبع قرضه



شکل ۳-۳-نمایی از محل منبع قرضه

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 6 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				



شکل-۳-۴- نمایی از محل منبع قرضه



شکل-۳-۵- نمایی از محل منبع قرضه

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 7 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				



شکل-۳-۶- نمایی از محل منبع قرضه



شکل-۳-۷- نمایی از محل منبع قرضه

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 8 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				



شکل-۳-۸- نمایی از محل منبع قرضه



شکل-۳-۹- نمایی از محل منبع قرضه

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 9 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				

۳-۱- منابع تامین سایر مصالح:

- معدن سنگ لاشه جعفریان و معدن سنگ لاشه بزرگ مهر در منطقه چهارراه واقع شده‌اند.

جدول ۳-۲- مختصات سایر منبع قرضه


محل	X	Y
معدن جعفریان	۴۲۲۱۶۰	۳۳۴۴۵۸۰
معدن بزرگمهر	۴۳۹۳۳۷	۳۳۳۷۱۶۵

- جهت تهیه سیمان، کارخانه سیمان دشتستان شناسایی شده است. در این کارخانه سیمان‌های تیپ ۲، تیپ ۵، پرتلند ۴۲۵-۱، پرتلند cem 11 و پرتلند سرباره‌ای تولید می‌شود.
- کارخانه فولاد اکسین در فاصله حدود ۳۰۰ کیلومتری سایت بینک و در استان خوزستان واقع شده است.

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 10 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				

۴- آزمایش دانه بندی

آزمایش دانه بندی بر روی ۲ نمونه اخذ شده از محل منبع قرضه انجام و نتایج آن در شکل های زیر ارائه شده است.

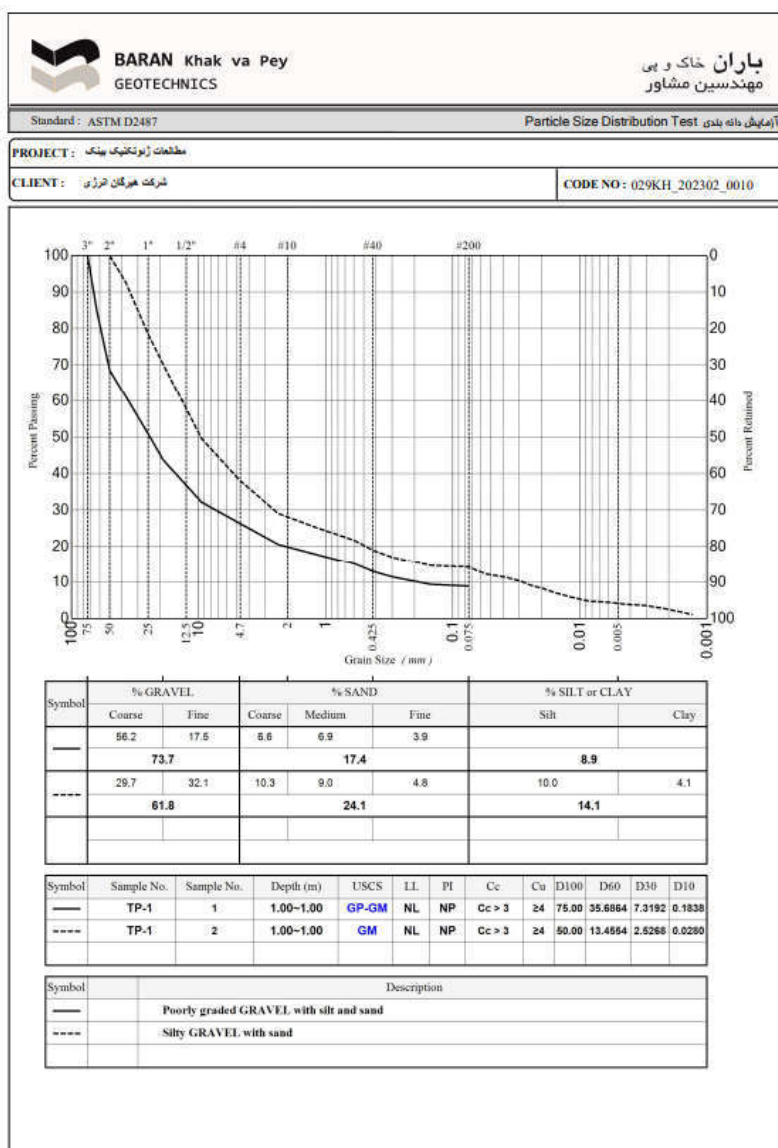


شکل ۴-۱- نتایج آزمایش دانه بندی

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 11 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				

۵- آزمایش تراکم

آزمایش تراکم بر روی نمونه TP-1 اخذ شده از محل منبع قرضه انجام و نتایج آن در شکل‌های زیر ارائه شده است.

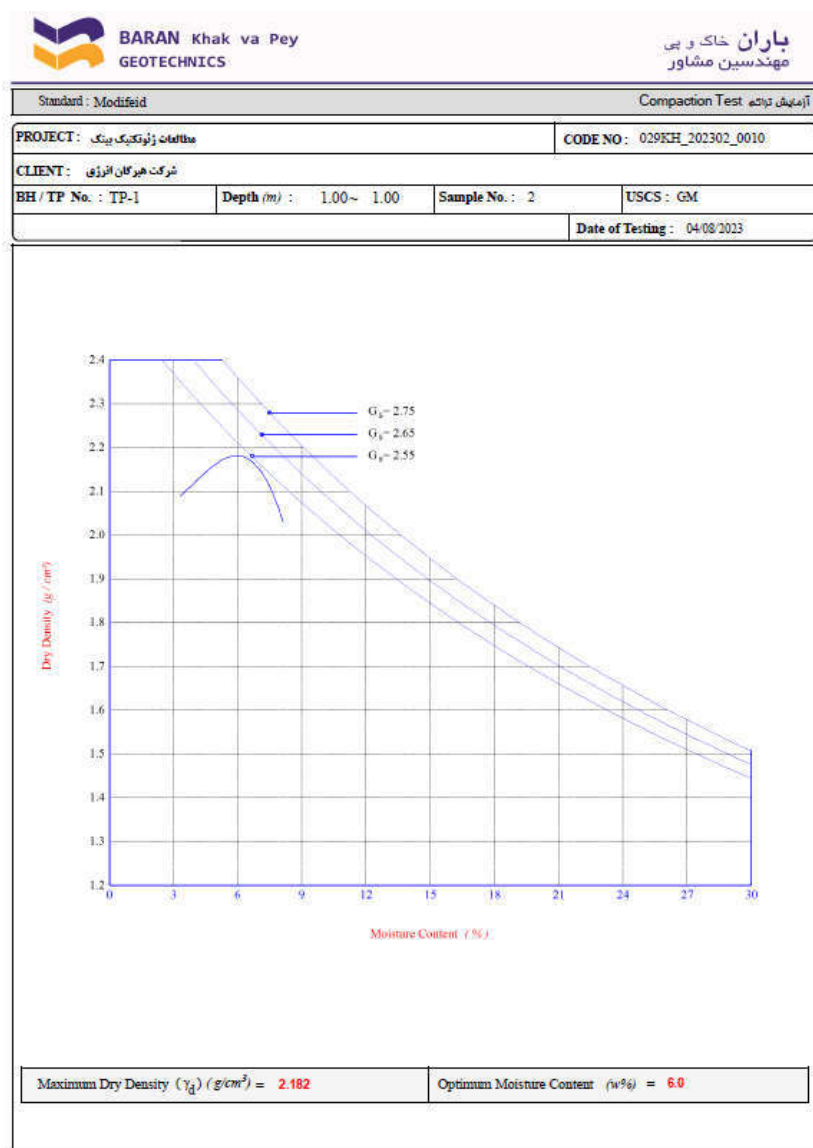


شکل ۵-۱- نتایج آزمایش تراکم

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک گزارش منابع قرضه						
	Project	Unit No.	Disc. Code	Doc. Type	Seq. No	Rev	صفحه 12 از 12
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GCS	PEDCO				

۶- آزمایش CBR

آزمایش CBR بر روی نمونه TP-1 اخذ شده از محل منبع قرضه انجام و نتایج آن در شکل‌های زیر ارائه شده است.

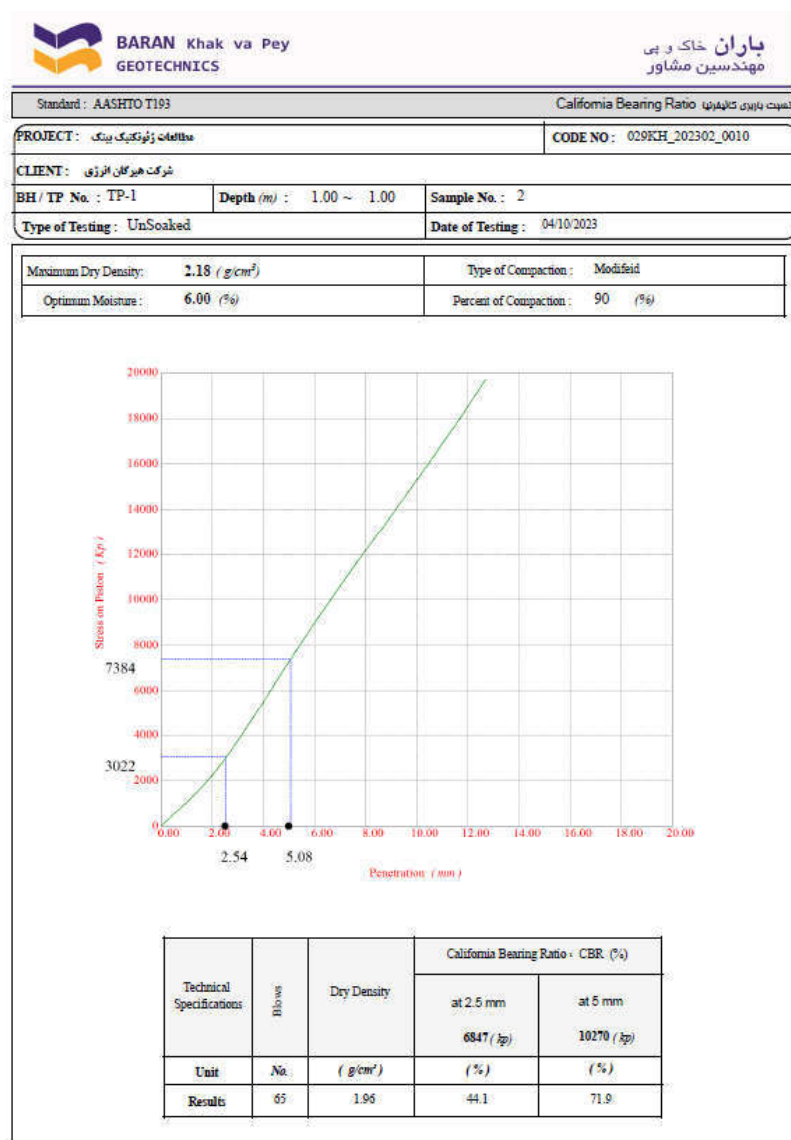

شکل ۶-۱- نتایج آزمایش CBR

8 پیوست

منابع

References:

ASTM:

1. D-1586 90 Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils
2. G57 Standard Test Method for Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method
3. D1194-72 Standard Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footings
4. D2488 Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedures)
5. D4318 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils
6. D421 Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants
7. D421 Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils
8. D7928 Standard Test Method for Particle-Size Distribution (Gradation) of Fine-Grained Soils Using the Sedimentation (Hydrometer) Analysis
9. D2216 Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
10. D854 Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer
11. D5731 Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength Index of Rock and Application to Rock Strength Classifications
12. D3967 Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Intact Rock Core Specimens
13. D1293 Standard Test Methods for pH of Water
14. D516 Standard Test Method for Sulfate Ion in Water
15. D512 Standard Test Methods for Chloride Ion In Water

Code 038-3rd final: Iranian Seismic Design Code for Petroleum Facilities and Structures

API650: API Standard 650 welded tanks for oil storage

Code 2800: Interpretation of "Iranian code of practice for seismic resistant design of building (standard No. 2800, 4th edition)

UBC97: 1997 UNIFORM BUILDING CODE

ASCE: American Society of Civil Engineers
ASCE7 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

British Standard: BS-1377 Chemical and electro-chemical tests
BS-8004: 1984

ACI: Concrete, Aggregate. "American concrete institute

Bowles, Joseph E. *Foundation analysis and design*. 1988.

Das, Braja M., and B. M. Das. *Advanced soil mechanics*. Vol. 270. New York: Taylor & Francis, 2008.

Das, Braja M., and Nagaratnam Sivakugan. *Principles of foundation engineering*. Cengage learning, 2018.

- نشریه‌های ۱۰۱، ۲۶۸، ۳۰۸، ۳۶۰، ۵۲۵ سازمان برنامه و بودجه ایران
- نشریه ۴۲۸، ۴۳۴ سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی ایران
- آیین‌نامه بتن ایران (آبا) - نشریه ۱۲۰
- مبحث هفتم و نهم مقررات ملی ساختمان ایران